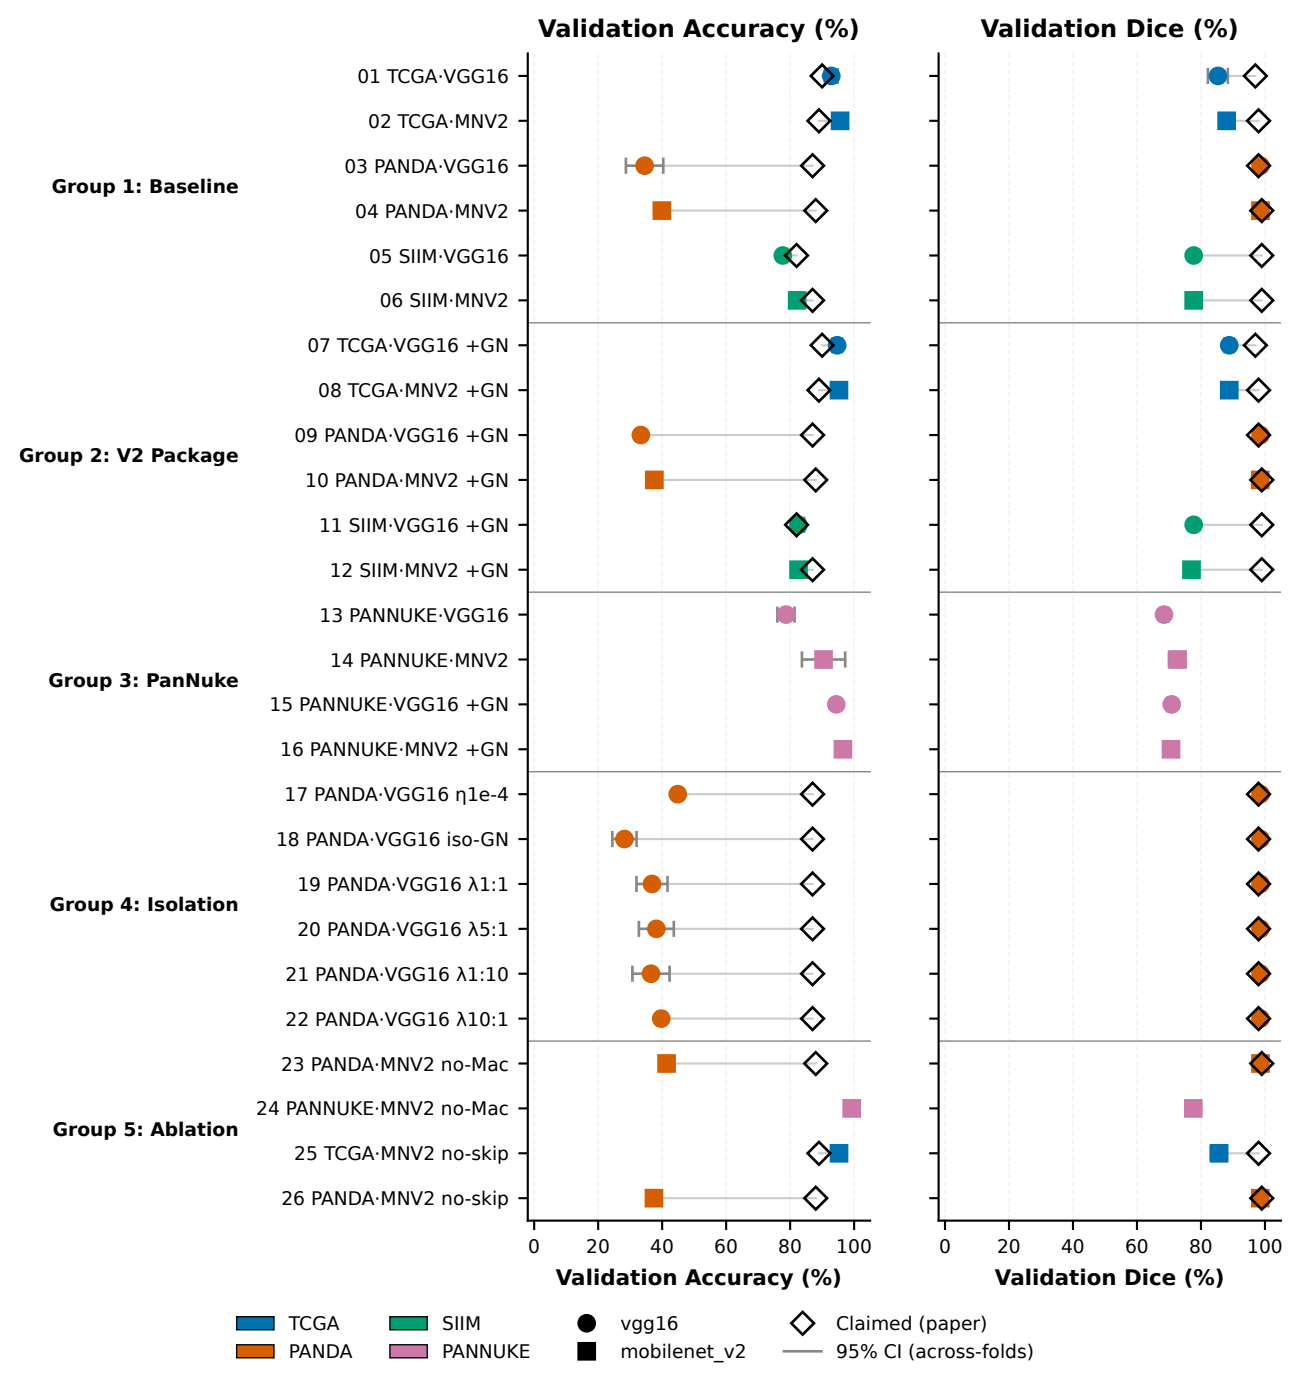
Validation Accuracy (%)
Validation Dice (%)
01 TCGA·VGG16
02 TCGA·MNV2
03 PANDA·VGG16
04 PANDA·MNV2
05 SIIM·VGG16
06 SIIM·MNV2
07 TCGA·VGG16 +GN
08 TCGA·MNV2 +GN
09 PANDA·VGG16 +GN
10 PANDA·MNV2 +GN
11 SIIM·VGG16 +GN
12 SIIM·MNV2 +GN
13 PANNUKE·VGG16
14 PANNUKE·MNV2
15 PANNUKE·VGG16 +GN
16 PANNUKE·MNV2 +GN
17 PANDA·VGG16 η1e-4
18 PANDA·VGG16 iso-GN
19 PANDA·VGG16 λ1:1
20 PANDA·VGG16 λ5:1
21 PANDA·VGG16 λ1:10
22 PANDA·VGG16 λ10:1
23 PANDA·MNV2 no-Mac
24 PANNUKE·MNV2 no-Mac
25 TCGA·MNV2 no-skip
26 PANDA·MNV2 no-skip
Group 1: Baseline
Group 2: V2 Package
Group 3: PanNuke
Group 4: Isolation
Group 5: Ablation
0
20
40
60
80
100
Validation Accuracy (%)
Validation Dice (%)
TCGA
PANDA
SIIM
PANNUKE
vgg16
mobilenet_v2
Claimed (paper)
95% CI (across-folds)