

VISTA DE PLATA

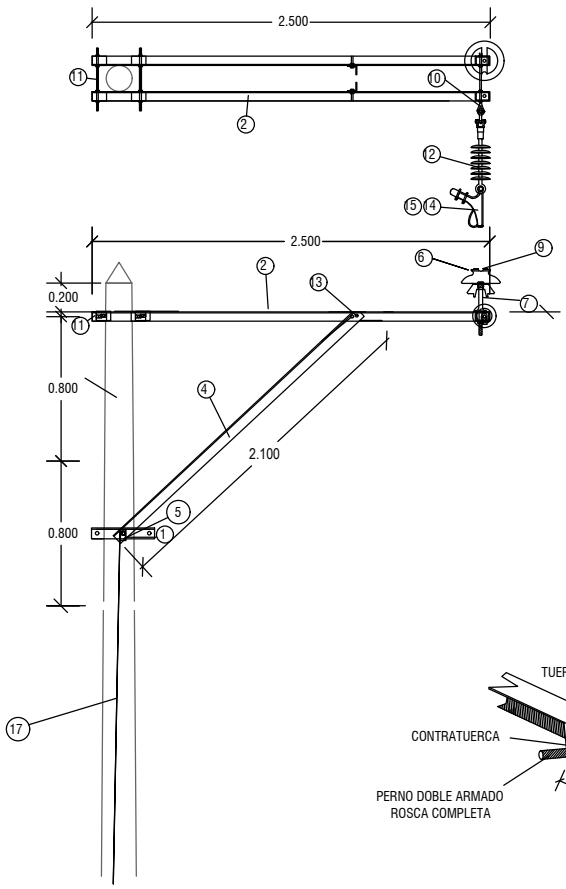


VISTA DE PERFIL

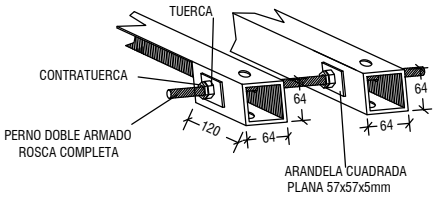


| ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|
| 1 | Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375 con perilla | 01 |
| 2 | Cruceta Tipo Ménsula de FoGo de 64x64x2,500mm., E=6.4 mm, con 01 dado en el extremo. | 04 |
| 3 | Soporte Separador de Cruceta de FoGo de 64x64x1,664mm., E=6.4 mm, con Agujero de 18mmØ | 02 |
| 4 | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de AoGo de 64x64x2,100mm., E=6.4mm, con Agujero 18mmØ | 02 |
| 5 | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | 01 |
| 6 | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-4 | 02 |
| 7 | Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-4 | 02 |
| 8 | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 50 mm² | |
| 9 | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | 7.5 m |
| 10 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | 04 |
| 11 | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | 09 |
| 12 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 25 kV | 04 |
| 13 | Perno de AºGº de 16mm Ø x 50mm, provisto de tuerca y arandela | 06 |
| 14 | Grapa de Anclaje para Conductor de 50 mm² | 06 |
| 15 | Cinta Plana de Armar | 6.0 m |
| 16 | Abrazadera de AºGº P/Poste, Tipo CAS Doble de 230Øx75x6.4mm, C/2 pernos de 16mmØx75mm, C/2T+A | 01 |
| 17 | Cable de Cu recocido desnudo (25 mm²), para Puesta a Tierra | 13.0 m |

| REVISION Nº | FECHA | V°B° | APROBADO |
|---|---|---|---|
| 00 | | ELPU S.A.A. | ELPU S.A.A. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DISEÑO: | Ing. C.A.V.G. | ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A. | OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | ESCALA: S/E | |
| DIBUJO: | Ing. C.A.V.G. | | | | |
| REVISADO: | ELPU | CONSULTOR: ING. C.A.V.G. | SOPORTE DE RETENCION VERTICAL MONOFASICO TIPO: TSVF-2 | LAMINA Nº: LD-03 | |
| APROBADO: | ELPU | | | | |