




RECTOR:
DR. PAULINO MACHACA ARI
VICE-RECTOR ACADEMICO:
DR. MARIO S. CUENTAS ALVARADO
VICE-RECTOR DE INVESTIGACION:
DR. ARIEL VELAZCO CARDENAS

U.E.I
UNIDAD EJECUTORA
DE INVERSIONES

**SUB-UNIDAD
DE ESTUDIOS**

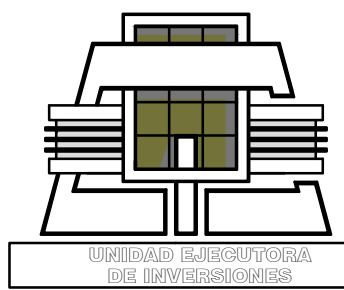

APRUEBA LA DISEÑACION DE INVERSIONES
ING. WILBER F. CAYRO ROJAS
APRUEBA LAS UNIDADES DE ESTUDIOS
ING. ANDRES A. QUIZA ANAZCO

DESARROLLO:
**INSTALACIONES
ELECTRICAS**

PLANO:
TERCER NIVEL NIVEL

PROYECTO:
**"MEJORAMIENTO DE LA
GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION UNIVERSITARIA
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO, DISTRITO DE
PUNO -PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO"**

OBJETIVO:
**"ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA
LABOR ADMINISTRATIVA
EN LA UNIVERSIDAD"**

DESARROLLO/PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS
ING. ANTERO NEFTALI AJROTA MAQUERA

UBICACION:
BARRIO BELLAVISTA
AV. EL SOL N° 329

REGION:
DPTO. PUNO
PROV. PUNO
DISTR. PUNO

PROYECTO:
SUB UNIDAD DE
ESTUDIOS

FECHA:
FEBRERO 2023

INDICADA

IE-T3

SIMBOLOS	DESCRIPCION	CAJAS (mm)	ALTURA s.n.p.l (eje)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA SALIDAS NORMALES DE USO GENERAL EN TODOS LOS SECTORES QUE CORRESPONDE.	ESPECIAL	1.80m, sobre superior
	INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO	---	---
	TUBERIA DE PVC-P, CON 3 CONDUCTORES (FASE, TIERRA Y NEUTRO) EN PISO, MURO Y TECHO.	---	---
	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA (15A, 220V).	RECTANG. 100x55x50	0.40m.
	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA (15A, 220V).	RECTANG. 100x55x50	0.40m.
	TOMAS EN PISO, PARA RED DATA Y TOMACORRIENTE SHUKO CON PUESTA A TIERRA EN CAJA POP UP 9 MODULOS (3 TOMAS)	SEGUN FABRIC.	PISO
	TOMAS EN PISO, PARA RED DATA Y TOMACORRIENTE SHUKO CON PUESTA A TIERRA EN CAJA POP UP 9 MODULOS (3 TOMAS)	SEGUN FABRIC.	PISO
	BUZON TIPO II, CAJA DE PASO	SEGUN FABRIC.	PISO
	CAJA DE PASO DE FIERRO P20, CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	CUADRO 100x55x50	0.40m, borde inferior
	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA (15A, 220V).	RECTANG. 100x55x50	TECHO
	CAJA DE PASO DE FIERRO P20, CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	SEGUN FABRIC.	0.40m, borde inferior
	CAJA DE PASO DE FIERRO P20, CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	SEGUN FABRIC.	1.20m, borde inferior
	USO SISTEMA DE AUTOMATIZACION, INTERRUPTOR, DISPOSITIVO QUE PERMITE TENER FLUJO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE BATERIAS.	SEGUN FABRIC.	---
	FLUXOMETRO ELECTRONICO C/N SENSOR PARA BARD.	SEGUN FABRIC.	---
	FLUXOMETRO ELECTRONICO C/N SENSOR PARA MINGOTERO.	SEGUN FABRIC.	---

PRIMER NIVEL
Escala 1:75