




RECTOR:
DR. PAULINO MACHACA ARI
VICE-RECTOR ACADEMICO:
DR. MARIO S. CUENTAS ALVARADO
VICE-RECTOR DE INVESTIGACION:
DR. ARIEL VELAZCO CARDENAS

U.E.I
UNIDAD EJECUTORA
DE INVERSIONES

**SUB-UNIDAD
DE ESTUDIOS**

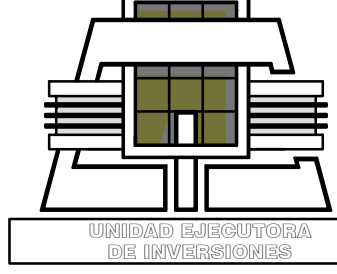

APR. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
ING. WILBER F. CAYRO ROJAS
APR. SUB-UNIDAD DE ESTUDIOS
ING. ANDRES A. QUIZA ANAZCO

DESARROLLO:
**INSTALACIONES
ELECTRICAS**

PLANO:
TERCER NIVEL NIVEL

PROYECTO:
**"MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL EN
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO, DISTRITO DE
PUNO -PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO"**

OBJETIVO:
**"ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA
LABOR ADMINISTRATIVA
EN LA UNIVERSIDAD"**

DESARROLLO/PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS

ING. ANTERO NEFTALI AJROTA MAQUERA

UBICACION:
BARRIO BELLAVISTA

AV. EL SOL N° 329

UBICACION:
DPTO. PUNO
PROV. PUNO
DISTR. PUNO

PROYECTO:
SUB UNIDAD DE
ESTUDIOS

FECHA:
FEBRERO 2023

INDICADA

IE-T5

LEYENDA GENERAL			
SÍMBOLOS	DESCRIPCION	CAJAS (mm)	ALTURA s.n.p.t. (m)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA SALIDAS NORMALES DE USOS GENERALES EN TODOS LOS RECINTOS QUE CORRESPONDE.	ESPECIAL	1.80m. sobre nivel
	INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO	—	—
	TUBERIA DE PISO-UP CON 3 CONDUCTORES (FASE, TIERRA Y NEUTRO) EN PISO, MURO Y TECHO.	—	—
	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA CON TAPA GIBBOBOX IP-55 (15A, 220V).	RECTANG. 100x55x50	0.40m.
	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA CON TAPA GIBBOBOX IP-55 (15A, 220V).	RECTANG. 100x55x50	0.40m.
	TOMAS EN PISO PARA RED DATA Y TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA EN CAJA POP UP 6 MODULOS (3 TOMAS)	SEGUN FABRIC.	PISO
	TOMAS EN PISO PARA RED DATA Y TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA EN CAJA POP UP 6 MODULOS (3 TOMAS)	SEGUN FABRIC.	PISO
	BUZON TIPO II, CAJA DE PASO	SEGUN FABRIC.	PISO
	CAJA DE PASO DE FIERRO P.D. CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	CUADRADO 100x100x50	0.40m. sobre nivel
	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA (15A, 220V).	RECTANG. 100x55x50	TECHO
	CAJA DE PASO DE FIERRO P.D. CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	SEGUN FABRIC.	0.40m. sobre inferior
	CAJA DE PASO DE FIERRO P.D. CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	SEGUN FABRIC.	1.20m. sobre inferior
	UNIP. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA, DISPOSITIVO QUE PERMITE TENER FLUJO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE BATERIAS.	SEGUN FABRIC.	—
	FLUXOMETRO ELECTRONICO C/N SENSOR PARA BAO.	SEGUN FABRIC.	—
	FLUXOMETRO ELECTRONICO C/N SENSOR PARA MINGTORIO.	SEGUN FABRIC.	—

PRIMER NIVEL
Escala:1:75

0.