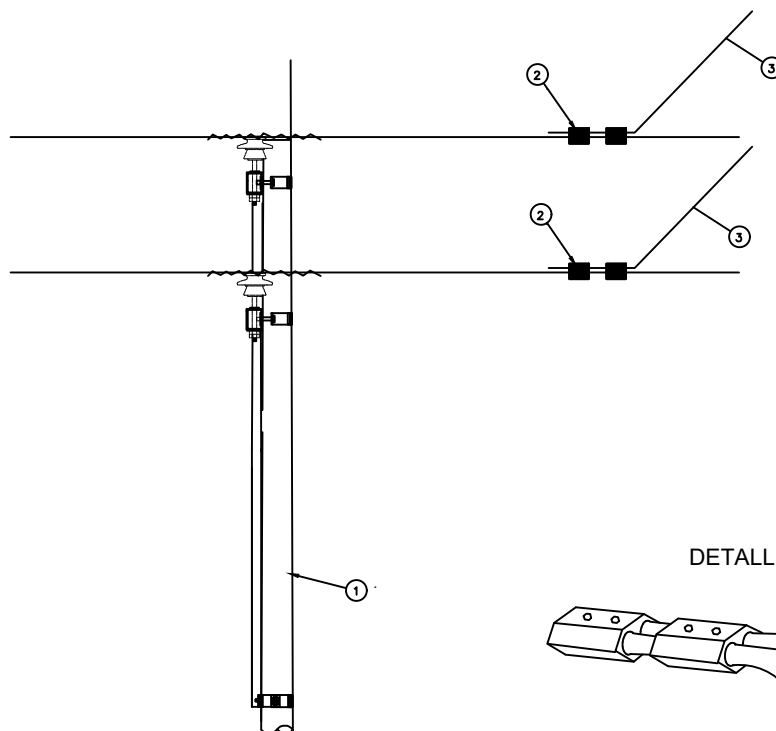
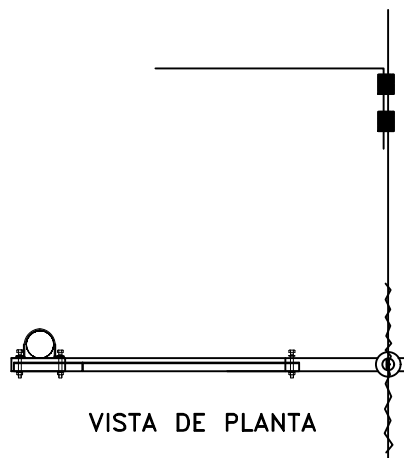


03	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC Seg. Req.	---	Mts.
02	CONECTOR DE DOBLE VÍA AL/AL PARA CONDUCTOR DE 25/25 mm ²	04	Unid.
01	POSTE DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE.	---	Unid.
<i>ITEM</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>CANT</i>	<i>UNID</i>

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD:	OBRA:	ESCALA:
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.	ELECTRO PUNO S.A.A.	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/E
REVISADO:	ELPU			
APROBADO:	ELPU			
FECHA:	NOV-2025			
		CONSULTOR:		LAMINA N°:
		ING. L.A.C.C.	ARMADO DE DERIVACIÓN DS-2	LD-01