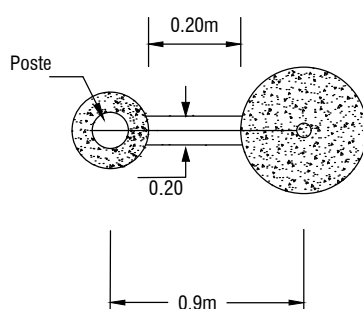
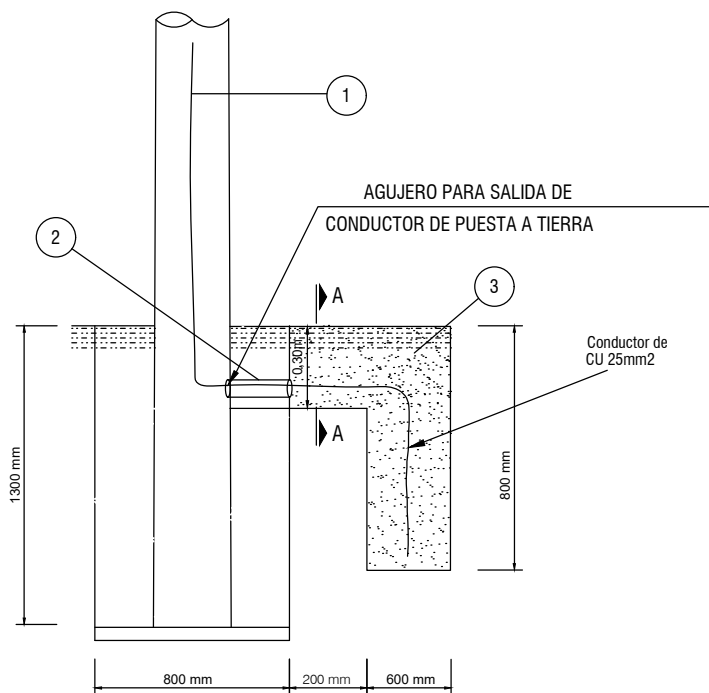


$$\left(\begin{array}{c} | \\ \text{---} \\ | \end{array} \right)$$
$$\left(\begin{array}{c} | \\ \text{---} \\ | \end{array} \right)$$


PAT-1C

Profundidad Excavacion (m)	Diametro Excavacion (m)	Volumen Excavacion (m ³)	Volumen Compaction (m ³)
0.80	0.60	0.243	0.243

		PAT-1C
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Conductor de Cu. Desnudo de 25mm2	15 m
2	Tubo de PVC SAP de 19mmø x 0.6m de Long.	01
3	Tierra Organica	0.243m3
4		

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD:	OBRA:	ESCALA:
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.			
REVISADO:	ELPU	ELECTRO PUNO S.A.A.	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/E
APROBADO:	ELPU	CONSULTOR:	PUESTA A TIERRA CON ATERRAMIENTO DISPERSORA TIPO: PAT-1C	LÁMINA N°:
FECHA:	NOV-2025	ING. L.A.C.C.		