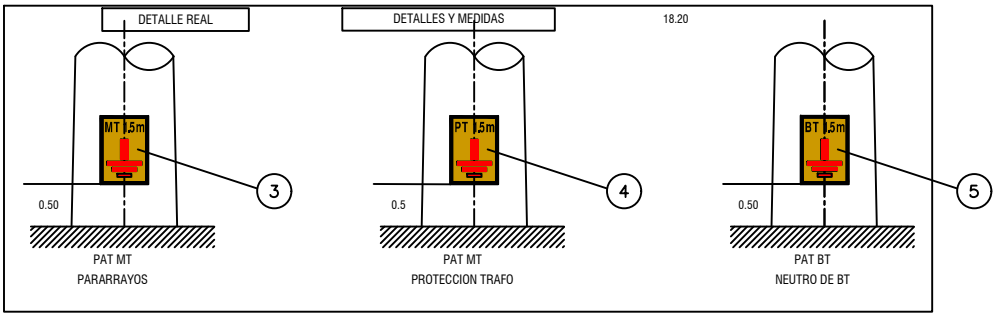

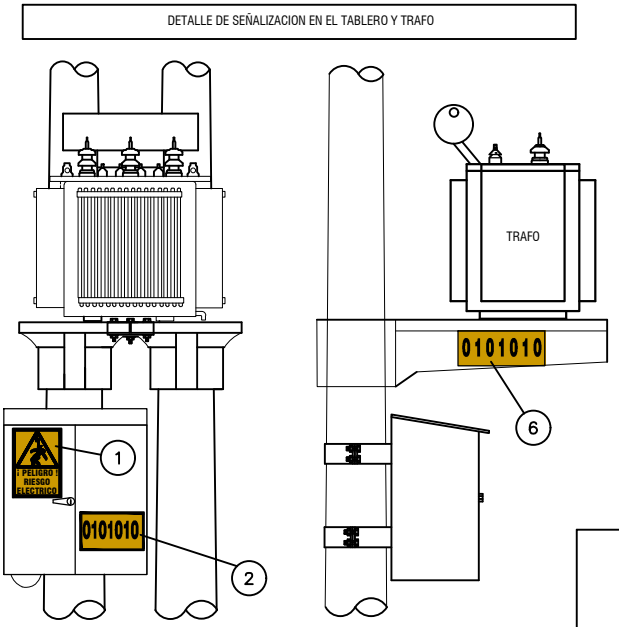

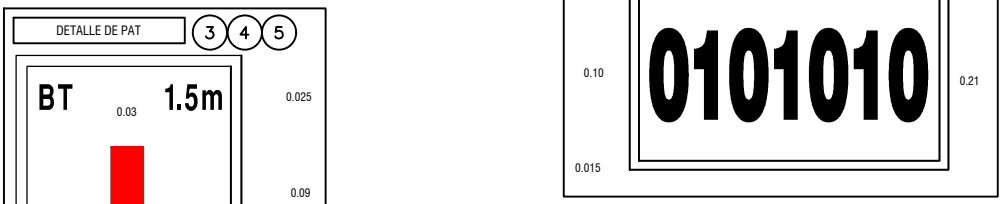

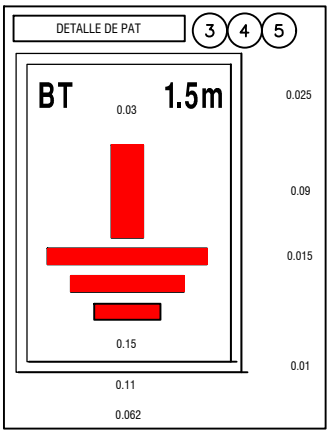

NOTA:

A) EL ITEM 6 TIENE EL MISMO ANCHO DEL ITEM 2 CON 0.45 DE LONGITUD, SIN MARCO

B) EN PLATAFORMAS F°G° PINTAR SOBRE UNA PLACA METÁLICA CON LAS MISMAS MEDIDAS

C) UNIDADES EN METROS

D) SIMBOLO DE PAT ESTA SEGUN NORMA DGE-SIMBOLOS GRAFICOS EN ELECTRICIDAD.

REVISIÓN N°	FECHA	APROBADO	V°B°
00		ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. L.A.C.C.	DETALLE DE SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE ESTRUCTURAS SEGUN ELPU	LAMINA N°: LD-15
APROBADO:	ELPU			
FECHA:	NOV-2025			