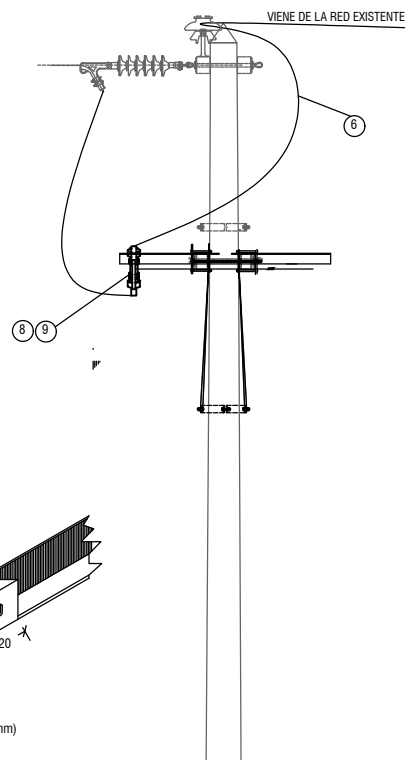
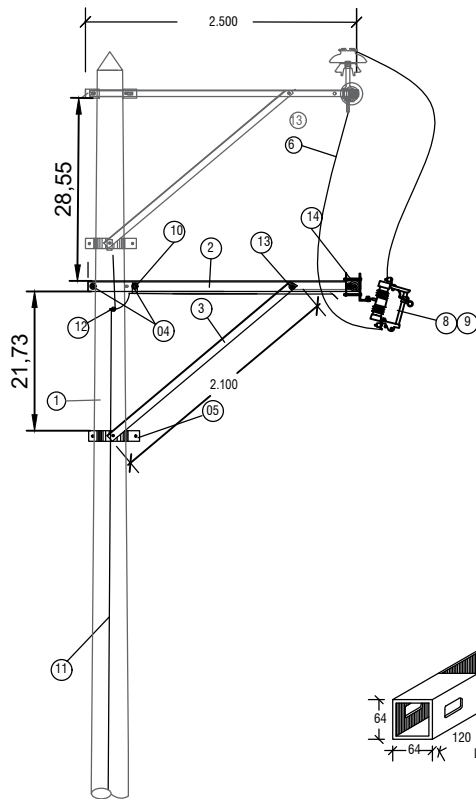


1	Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375	01
2	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x2.500mm, E=6.4mm, con 01 Dado (en un Extremo).	02
3	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de FoGo de 64x64x2.100mm., E=6.4 mm, C/Agujeros de 18mm Ø	02
4	Perno Doble Armado, de A"G" de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas	03
5	Abrazadera de A"Gº P/Poste, Tipo CAS Doble de 260Øx75x6.4mm, C/2 pernos de 16mmØx75mm, C/2T+A	01
6	Conductor de Aluminio Temple Blando de 50mm2	S/R
7	Conectores Al-Al Tipo Doble Via 2 Pernos P/Conductor AAAC	--
8	Seccionador Cut-Out, 14.4kV, 100A, 170KV BIL	01
9	Portafusible Tipo Chicote	01
10	Conector tipo Plancha "J" de Cu, C/Agujero para Perno de 16mmØ	02
11	Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos	15.0 m
12	Conector de Aluminio Tipo Perno Partido	01
13	Pernos Maquinados de A"Gº de 16mm Ø x 50mm, C/2T + Arandelas	02
14	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x1.600mm, E=6.4mm, con 03 Dados (en Medio y Extremo).	01
ITEM	DESCRIPCION	CANT.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD:	OBRA:	ESCALA:		
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.					
REVISADO:	ELPU	ELECTRO PUNO S.A.A.	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/E		
APROBADO:	ELPU	CONSULTOR:			SOPORTE DE SECCIONAMIENTO AEREO BIFASICO	LAMINA N°:
FECHA:	NOV-2025	ING. L.A.C.C.				