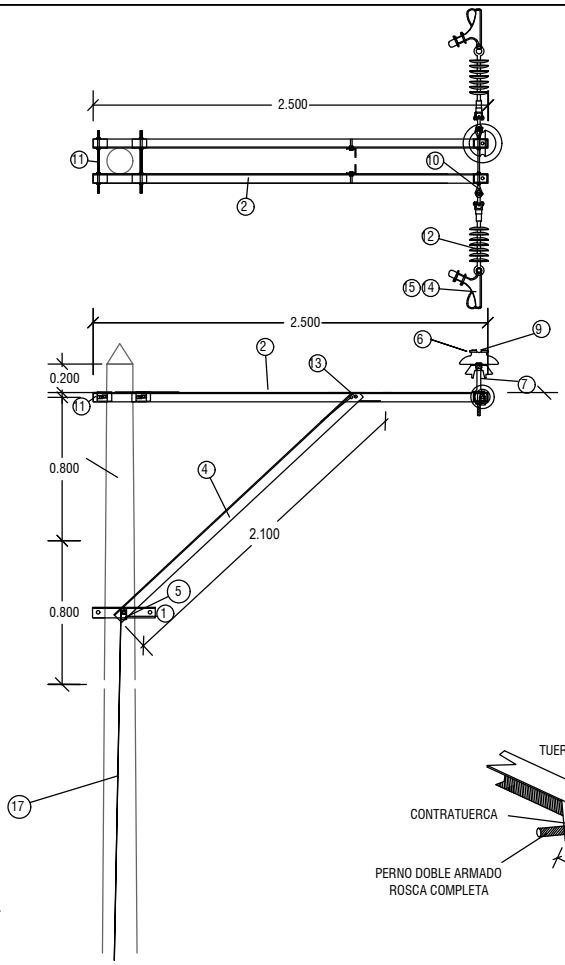

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375 con perilla	01
2	Cruceta Tipo Ménsula de FoGo de 64x64x2,500mm., E=6.4 mm, con 01 dado en el extremo.	02
3	Soporte Separador de Cruceta de FoGo de 64x64x1,664mm., E=6.4 mm, con Agujero de 18mmØ	00
4	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de AoGo de 64x64x2,100mm., E=6.4mm, con Agujero 18mmØ	02
5	Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos	01
6	Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-4	01
7	Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-4	01
8	Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 50 mm²	
9	Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm²	7.5 m
10	Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø	02
11	Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas	03
12	Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 25 kV	02
13	Perno de AºGº de 16mm Ø x 50mm, provisto de tuerca y arandela	03
14	Grapa de Anclaje para Conductor de 50 mm²	02
15	Cinta Plana de Armar	2.0 m
16	Abrazadera de AºGº P/Poste, Tipo CAS Doble de 2300x75x6.4mm, C/2 pernos de 16mmØx75mm, C/2T+A	01
17	Cable de Cu recocido desnudo (25 mm²), para Puesta a Tierra	13.0 m

REVISIÓN N°	FECHA	V°B°
00		APROBADO
		ELPU S.A.A.
		ELPU S.A.A.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. L.A.C.C.	SOPORTE DE RETENCION VERTICAL MONOFASICO TIPO: PRVE-0	LAMINA N°: LD-05
APROBADO:	ELPU			
FECHA:	NOV-2025			