




RECTOR:
DR. PAULINO MACHACA ARI
VICE-RECTOR ACADEMICO:
DR. MARIO S. CUENTAS ALVARADO
VICE-RECTOR DE INVESTIGACION:
DR. ARIEL VELAZCO CARDENAS

U.E.I
UNIDAD EJECUTORA
DE INVERSIONES

**SUB-UNIDAD
DE ESTUDIOS**

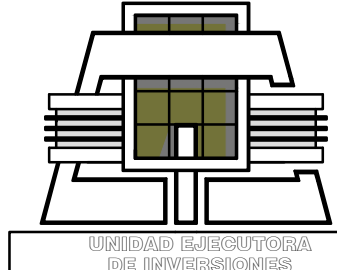

APR. LINDO LECTURA DE INVERSIONES
ING. WILBER F. CAYRO ROJAS
APR. SUB-UNIDAD DE ESTUDIOS
ING. ANDRES A. QUIZA ANAZCO

PROYECTO:
**INSTALACIONES
ELECTRICAS**

PLANO:
TERCER NIVEL NIVEL

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL EN
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO, DISTRITO DE
PUNO -PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO"

OBJETIVO:
"ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA
LABOR ADMINISTRATIVA
EN LA UNIVERSIDAD"

DESARROLLADO POR:
ING. ANTERO NEFTALI AJROTA MAQUERA

UBICACION:
BARRIO BELLAVISTA
AV. EL SOL N° 329

UBICACION:
DPTO. PUNO
PROV. PUNO
DISTR. PUNO

FECHA:
SUB-UNIDAD DE
ESTUDIOS

FECHA:
FEBRERO 2023

FECHA:
INDICADA

IE-T4

SÍMBOLOS	DESCRIPCION	CAJAS (mm)	ALTURA s.n.p.l. (eje)
T-D	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA SALIDAS NORMALES DE USO GENERAL EN TODOS LOS SECTORES QUE CORRESPONDA	ESPECIAL	1.80m. bodega superior
II	INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO	—	—
T-D	TUBERIA DE PVC-P, CON 3 CONDUCTORES (FASE, TIERRA Y NEUTRO) EN PISO, MURO Y TECHO	—	—
T-D	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA (15A, 220V)	RECTANG. 100x55x50	0.40m.
T-D	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA CON TAPA DESLIZABLE (15A, 220V)	RECTANG. 100x55x50	0.40m.
T-D	TOMAS EN PISO PARA RED DATA Y TOMACORRIENTE DOWEL CON PUESTA A TIERRA EN CAJA POP UP 6 MODULOS (3 TOMAS)	SEGUN FABRIC.	PISO
T-D	TOMAS EN PISO PARA RED DATA Y TOMACORRIENTE DOWEL CON PUESTA A TIERRA EN CAJA POP UP 6 MODULOS (3 TOMAS)	SEGUN FABRIC.	PISO
T-D	BUZON TIPO II CAJA DE PASO	SEGUN FABRIC.	PISO
T-D	CAJA DE PASO DE FIERRO PDC CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	CUBIERTA 100x100x50	0.40m. bodega inferior
T-D	TOMACORRIENTE SHUKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA (15A, 220V)	RECTANG. 100x55x50	TECHO
T-D	CAJA DE PASO DE FIERRO PDC CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	SEGUN FABRIC.	0.40m. bodega inferior
T-D	CAJA DE PASO DE FIERRO PDC CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	SEGUN FABRIC.	0.40m. bodega inferior
T-D	DISPOSITIVO QUE PERMITE TENER FLUJO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE BATERIAS	SEGUN FABRIC.	—
T-D	FLUXOMETRO ELECTRONICO C/N SENSOR PARA BAÑO	SEGUN FABRIC.	—
T-D	FLUXOMETRO ELECTRONICO C/N SENSOR PARA ANFITEATRO	SEGUN FABRIC.	—

PRIMER NIVEL
Escala 1:75