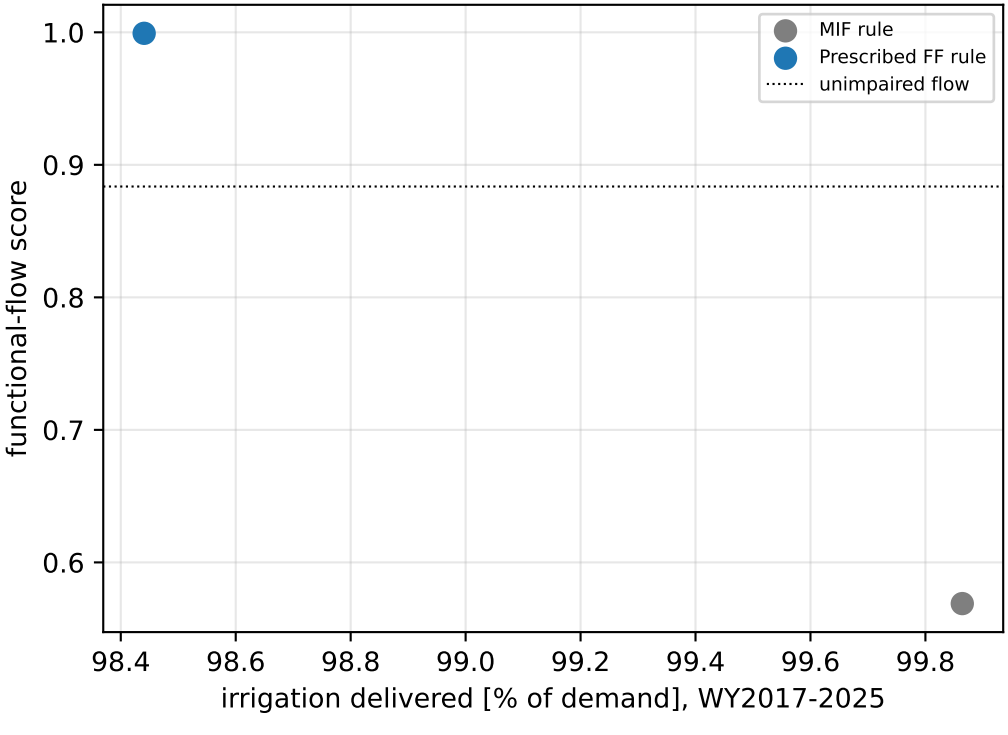
MIF rule
Prescribed FF rule
unimpaired flow
functional-flow score
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
98.4
98.6
98.8
99.0
99.2
99.4
99.6
99.8
irrigation delivered [% of demand], WY2017-2025