




DC Opportunity

Es Meser et Courtes Parts 25400 Exincourt

25400 Exincourt


GPS : 47.506038, 6.827314

Date de production : 23/09/2026

Verdict — Synthèse décisionnelle

GO SOUS CONDITIONS — score 59 / 100

Décomposition du score

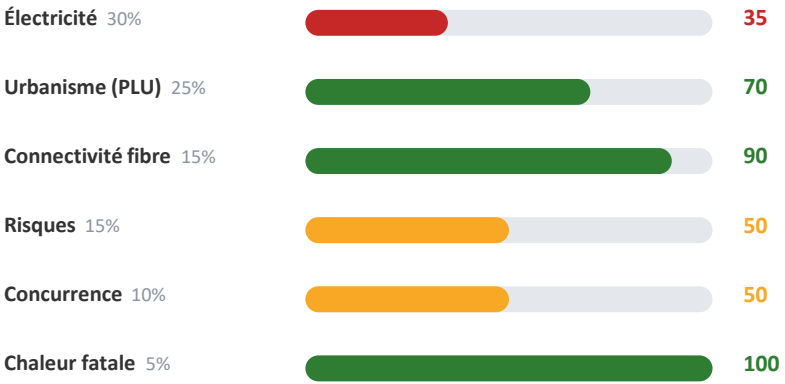

757 MW	500 MW	9 – 17 M€
Besoin estimé	Capacité brute	Coût d'entrée

Points d'attention


- Besoins en électricité (slide 16) NON COUVERTS par les postes existants : besoin estimé 757.0 MW > capacité brute max…
- Hauteur PLU comptée à l'égout du toit : les ouvrages techniques de toiture (groupes froids, antennes) sont inclus dan…
- Inondation : aléa existant (à mon adresse)

Points favorables

- Poste RTE proche : RTE (63 kV) à 0.66 km — capacité brute maximale ~500 MW (somme des postes ≤ 5 km) — insuffisante p…
- Backbone fibre proche : tracé fibre carte fibre optique — Arteria (FON SNCF) à 1.4 km
- Servitudes aéronautiques (slide 17) NON IMPACTÉ — Aérodrome de Montbéliard-Courcelles à 3.3 km (hors zone GPU)

Score pondéré déterministe (barèmes éditables dans baremes_couts.json) — à confirmer par PTF RTE, règlement PLU complet et devis opérateurs.

Localisation — Vue France

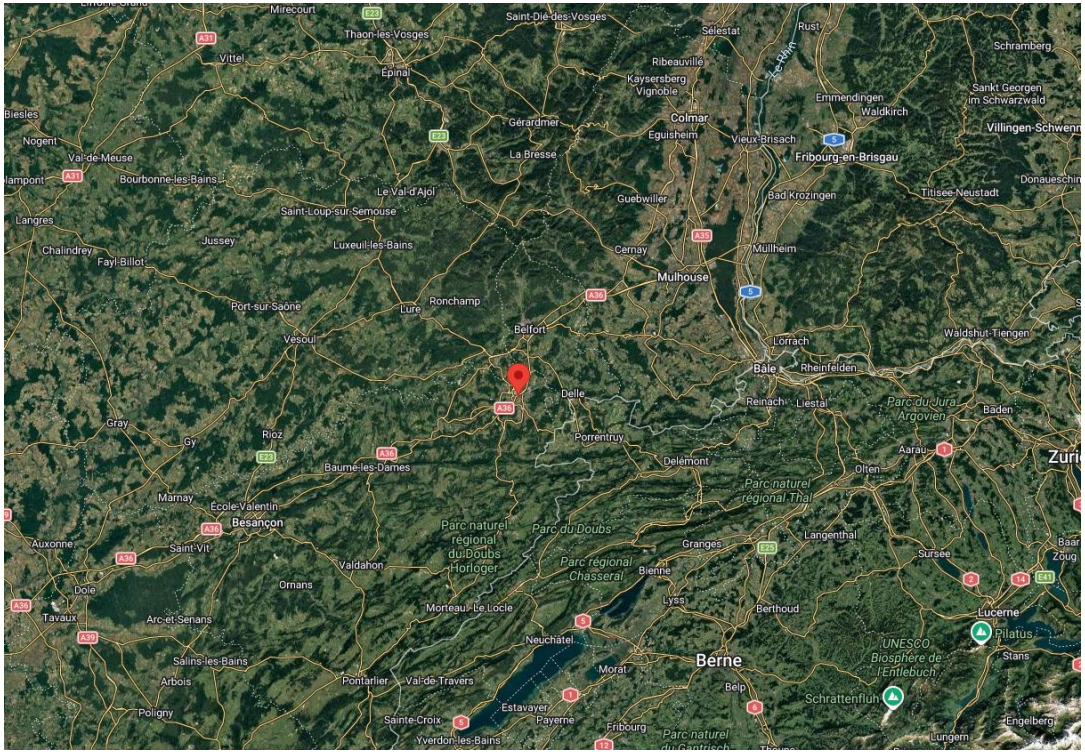

Comments

Vue France entière — situation du site dans le pays.

Coordonnées du site : 47.506038, 6.827314

Ville : **25400 Exincourt**

Grandes villes proches : Belfort (15 km), Mulhouse (47 km), Biel/Bienne (51 km)

Source : Google Maps

Localisation & Avantages




Source : Google Maps

Comments

- **Ville** : 25400 Exincourt
- **Région** : Bourgogne-Franche-Comté
- **Autoroute** : A36
- **Route nationale** : Non identifiée

Spécifications Parcelle

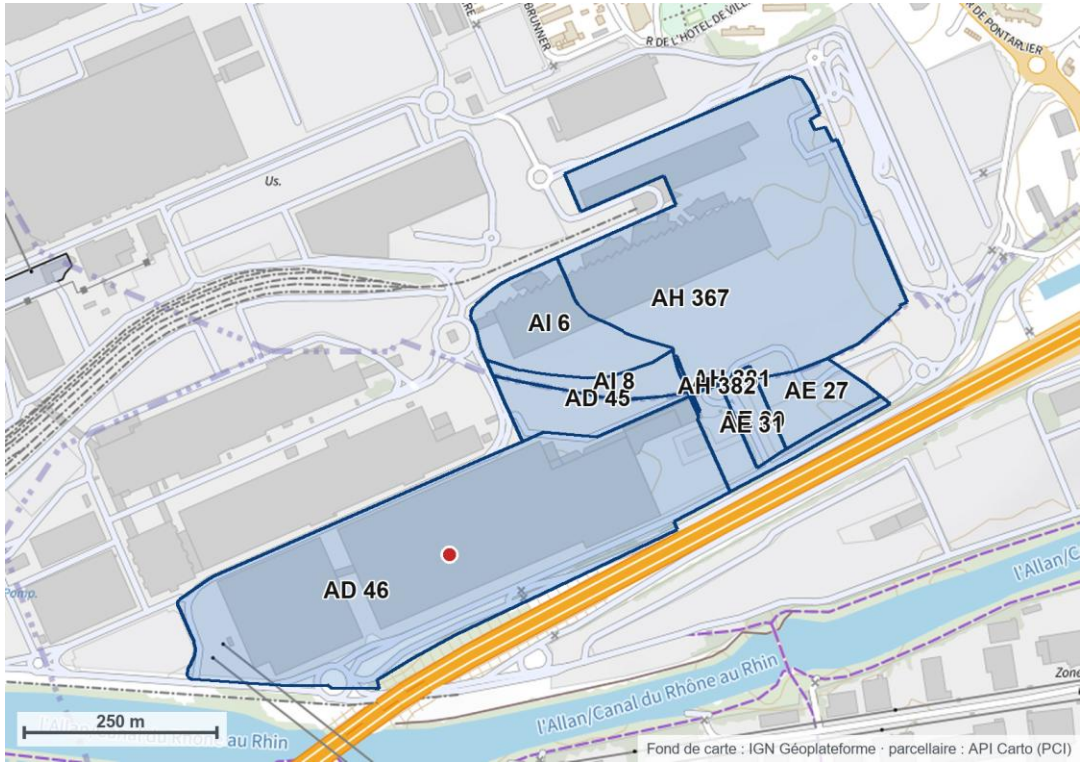

Comments

▸ **Composition du bien**

- Bien composé de 10 parcelle(s) — surface totale : **30.28 ha** (302 804 m²)
- ⚠ Bien reparti sur 2 communes (INSEE : 25230, 25547). Le PLU (plan local d'urbanisme) de CHAQUE commune est analyse separement (une slide par commune) ; les autres donnees (electricite, risques, fibre) sont centrees sur la plus grande parcelle, commune INSEE 25230.
- Détail des parcelles :
  - AD 45 : 10 245 m² (1.02 ha) | AD 46 : 127 217 m² (12.72 ha)
  - AE 27 : 9 969 m² (1.00 ha) | AE 30 : 4 876 m² (0.49 ha)
  - AE 31 : 8 574 m² (0.86 ha) | AH 367 : 112 813 m² (11.28 ha)
  - AH 381 : 525 m² (0.05 ha) | AH 382 : 30 m² (0.00 ha)
  - AI 6 : 21 729 m² (2.17 ha) | AI 8 : 6 826 m² (0.68 ha)

▸ **Point de référence**

- Centroïde parcelle AD 46 — GPS 47.506038, 6.827314

▸ **Valeur foncière locale (DVF, ventes réelles)**

- Médiane : **29 €/m²** (1 ventes de terrains, 2023-2023)
- Comparables retenus : terrains **≥ 30 280 m²** (10% de la surface du site)
- P25-P75 : **29-29 €/m²** (le zonage fait le prix)
- Valeur indicative du bien : **8.9 M€** (8.9-8.9)
- Dernier comparable : 2023-11-09, **142991 m²** à **29.4 €/m²**

Source : Géoportail | Source : app.dvf.etalab.gouv.fr

Concurrence locale (rayon 50 km)

1 concurrent(s) dans 50 km — 1 en service · 0 en projet

Extendo Datacenter EXISTANT ↗ *Lien site DC*

90 - Territoire-de-Belfort · Bourgogne-Franche-Comté · 47.64452, 6.84332

15.4 km

fiche dcmag →

Surface IT : **1700 m²**



● Site analysé

● Concurrent (cercle = 50 km)

Source : dcmag.fr — MAJ 2026-09-21 · carte.dcmag.fr

Analyse PLU — Zone UYb (Exincourt) (1/3)

Analyse Réglementaire PLU — Exincourt (zone UYb)

• **Emprise** concernée sur cette commune : 5 parcelle(s), 16.09 ha

ZONE IDENTIFIÉE (SOURCE : API IGN GPU)

Zone : UYb — Zone urbanisée destinée à accueillir à titre principal des activités **industrielles** : secteur où les règles d'urbanisme sont adaptées au contexte et aux usages spécifiques (Zone urbaine)
Type d'usage : zone urbaine — souvent compatible avec activité
Servitudes : aucune prescription surfacique au point

ANALYSE DÉTAILLÉE DU RÈGLEMENT

Zone : Zone UYb destinée à accueillir à titre principal des activités **industrielles** (site de production PSA au nord de l'autoroute A36).

1. IMPLANTATION / RECUL

- Par rapport aux voies publiques : 5 mètres minimum (Article UY/UX 6 [PAGE 54])

Citation : "Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de référence avec un recul minimum de 5 mètres."

- Par rapport aux limites séparatives : H/2 avec un minimum de 5 mètres (Article UY/UX 7 [PAGE 54])

Citation : "Les constructions doivent être implantées en retrait qui doit être égal à H/2 avec un minimum de 5 mètres."

2. HAUTEUR MAXIMALE

40 mètres (Article UY/UX 10 [PAGE 55])

*Citation : "La **hauteur** des constructions est limitée à 10 mètres à l'égout du toit. [...] Dans le secteur UYb Cette **hauteur** maximale est portée à 40 mètres."*

Règlement PLU PDF — Reglement_PLU_zone_UYb_Exincourt.pdf

Analyse PLU — Zone UYb (Exincourt) (2/3)

Analyse Réglementaire PLU — Exincourt (zone UYb)

Point de mesure de la **hauteur** : à l'égout du toit

Ouvrages techniques de toiture (antennes, groupes froids) : comptés dans la **hauteur** — aucun dépassement possible

Hauteur retenue pour le bâti : 35 m (40 m moins 5 m de réserve superstructures)

3. EMPRISE AU SOL (CES / COS)

Aucune règle fixée — projet libre sur ce point (Article UY/UX 9 [PAGE 55])

*Citation : "Le coefficient d'**emprise au sol** est limité à 60%, sauf dans le secteur UYb, où il n'est pas règlementé."*

4. ESPACES VERTS OBLIGATOIRES

Non mentionné dans les extraits fournis

5. STATIONNEMENT

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. (Article UY/UX 3 [PAGE 52])

Citation : "La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire"

6. CONSTRUCTIONS AUTORISÉES

Non mentionné dans les extraits fournis

7. CONSTRUCTIONS INTERDITES

Non mentionné dans les extraits fournis

8. CONDITIONS SPÉCIALES / AUTRES RÈGLES APPLICABLES AU PROJET

Respect des dispositions liées aux risques miniers (indice m ou rm) et aux installations classées (ICPE). (Article UY/UX 2 [PAGE 52])

Règlement PLU PDF — Reglement_PLU_zone_UYb_Exincourt.pdf

Analyse PLU — Zone UYb (Exincourt) (3/3)

Analyse Réglementaire PLU — Exincourt (zone UYb)

9. CONCLUSION FAISABILITÉ DU PROJET

Statut global : OUI PROBABLE

Entrepôt / Datacenter : N/A — à vérifier manuellement

La zone UYb est destinée aux activités **industrielles**. Un **datacenter**, en tant qu'activité **industrielle** (process technique), est compatible avec la vocation de la zone.

10. CLASSIFICATION DATACENTER — QUEL RÈGLEMENT S'APPLIQUE ?

Sous-destination recommandée : **Industrie**

Justification : Le **datacenter** nécessite des infrastructures de refroidissement et une puissance électrique **industrielle**, ce qui correspond à la vocation **industrielle** de la zone UYb.

- **Industrie** : OUI (Article UY/UX 1 et 2)
- **Entrepôt** : OUI (Article UY/UX 1 et 2)
- Équipement d'intérêt collectif : N/A — à vérifier manuellement

→ Recommandation : Classer le projet en '**Industrie**' pour correspondre à la vocation principale de la zone UYb. Vérifier la présence d'indices de risques miniers (m ou rm) sur la parcelle spécifique pour anticiper les contraintes constructives.

Règlement PLU PDF — Reglement_PLU_zone_UYb_Exincourt.pdf

Analyse PLU — Zone UZ (Sochaux)

Analyse Réglementaire PLU — Sochaux (zone UZ)

- **Emprise** concernée sur cette commune : 4 parcelle(s), 14.19 ha

ZONE IDENTIFIÉE (SOURCE : API IGN GPU)

Zone : UZ — UZ : Zone d'activités **industrielles** (Zone urbaine)

Type d'usage : zone urbaine — souvent compatible avec activité

Servitudes au point : **Hauteur** maximale de 25 m

ANALYSE DÉTAILLÉE DU RÈGLEMENT

{

"zone_description": "La zone UZ est destinée aux activités à dominante **industrielle**, concernée par la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) notamment soumises à autorisation.",

"implantation": {

"voies_publiques": {

"valeur": "5 mètres minimum de l'alignement de toutes les voies publiques. Exceptions pour équipements/installations de services publics ou d'intérêt collectif, extensions et surélévations

Règlement PLU PDF — Reglement_PLU_zone_UZ_Sochaux.pdf

Analyse PLU — Zone UYb (Sochaux) (1/3)

Analyse Réglementaire PLU — Sochaux (zone UYb)

• **Emprise** concernée sur cette commune : 1 parcelle(s), 0.00 ha

ZONE IDENTIFIÉE (SOURCE : API IGN GPU)

Zone : UYb — Zone urbanisée destinée à accueillir à titre principal des activités **industrielles** : secteur où les règles d'urbanisme sont adaptées au contexte et aux usages spécifiques (Zone urbaine)

Type d'usage : zone urbaine — souvent compatible avec activité

Servitudes : aucune prescription surfacique au point

ANALYSE DÉTAILLÉE DU RÈGLEMENT

Zone : Zone UYb : site de production de PSA au nord de l'autoroute A36, destinée à accueillir à titre principal des activités **industrielles**.

1. IMPLANTATION / RECUL

- Par rapport aux voies publiques : 5 mètres minimum, 40 mètres de l'axe de l'autoroute A36, 15 mètres de la RD 437 et de l'axe de la rue des Bouquières (Article UY/UX 6 [PAGE 54])

Citation : "Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de référence avec un recul minimum de 5 mètres. Ce recul est porté à : 40 mètres de l'axe de l'autoroute A36, 15 mètres de la RD 437 et de l'axe de la rue des Bouquières."

- Par rapport aux limites séparatives : H/2 avec un minimum de 5 mètres (Article UY/UX 7 [PAGE 54])

Citation : "Les constructions doivent être implantées en retrait qui doit être égal à H/2 avec un minimum de 5 mètres."

2. HAUTEUR MAXIMALE

40 mètres (Article UY/UX 10 [PAGE 55])

*Citation : "La **hauteur** des constructions est limitée à 10 mètres à l'égout du toit. [...] Dans le secteur UYb, cette **hauteur** maximale est portée à 40 mètres."*

Règlement PLU PDF — Reglement_PLU_zone_UYb_Sochaux.pdf

Analyse PLU — Zone UYb (Sochaux) (2/3)

Analyse Réglementaire PLU — Sochaux (zone UYb)

Point de mesure de la **hauteur** : à l'égout du toit

Ouvrages techniques de toiture (antennes, groupes froids) : comptés dans la **hauteur** — aucun dépassement possible

Hauteur retenue pour le bâti : 35 m (40 m moins 5 m de réserve superstructures)

3. EMPRISE AU SOL (CES / COS)

Aucune règle fixée — projet libre sur ce point (Article UY/UX 9 [PAGE 55])

*Citation : "Le coefficient d'**emprise au sol** est limité à 60%, sauf dans le secteur UYb, où il n'est pas règlementé."*

4. ESPACES VERTS OBLIGATOIRES

Non mentionné dans les extraits fournis

5. STATIONNEMENT

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. (Article UY/UX 3 [PAGE 52])

Citation : "La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire"

6. CONSTRUCTIONS AUTORISÉES

Non mentionné dans les extraits fournis

7. CONSTRUCTIONS INTERDITES

Non mentionné dans les extraits fournis

8. CONDITIONS SPÉCIALES / AUTRES RÈGLES APPLICABLES AU PROJET

Respect des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme pour les installations classées (ICPE). (Article UY/UX 2 [PAGE 51])

Règlement PLU PDF — Reglement_PLU_zone_UYb_Sochaux.pdf

Analyse PLU — Zone UYb (Sochaux) (3/3)

Analyse Réglementaire PLU — Sochaux (zone UYb)

9. CONCLUSION FAISABILITÉ DU PROJET

Statut global : OUI PROBABLE

Entrepôt / Datacenter : AUTORISÉ (51)

La zone UYb est explicitement destinée aux activités **industrielles**, ce qui permet l'implantation d'un **datacenter** sous la sous-destination '**Industrie**'.

10. CLASSIFICATION DATACENTER — QUEL RÈGLEMENT S'APPLIQUE ?

Sous-destination recommandée : **Industrie**


Justification : Le **datacenter** est une infrastructure technique lourde (refroidissement, énergie) correspondant à la vocation **industrielle** de la zone UYb.

- **Industrie** : OUI (Article UY/UX 1 et 2)
- **Entrepôt** : OUI (Article UY/UX 1 et 2)
- Équipement d'intérêt collectif : N/A — à vérifier manuellement

➜ Recommandation : Déposer le permis sous la sous-destination '**Industrie**' pour correspondre à la vocation principale de la zone UYb.

Règlement PLU PDF — Reglement_PLU_zone_UYb_Sochaux.pdf

Environnement Électrique

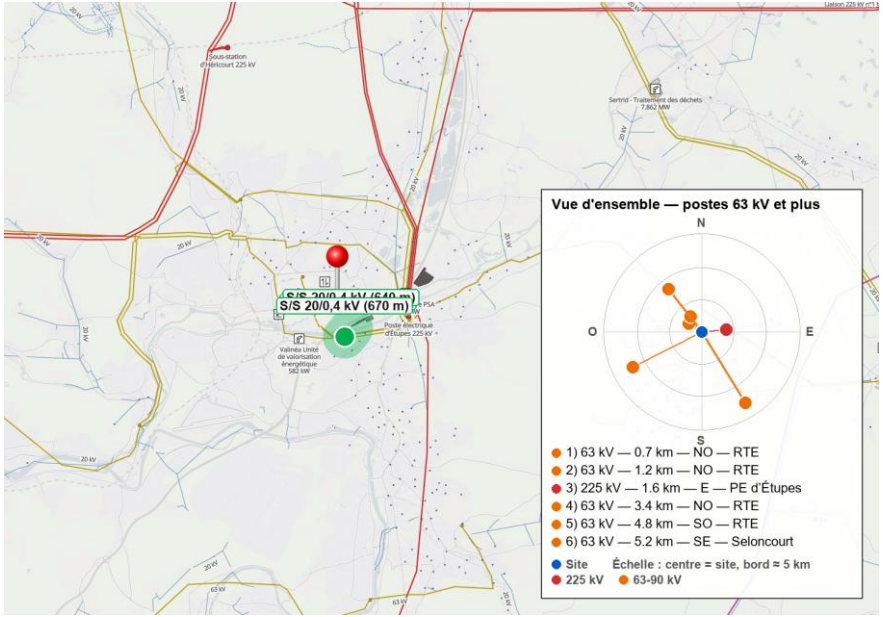

pin : site analysé ● vert : poste de distribution Enedis cartouche bas-droite : postes source RTE (63 kV et plus), couleur = palier de tension

Comments

Postes source RTE (gestionnaire du réseau de transport d'électricité) — transport haute tension

- Poste source RTE **≥ 225 kV** : PE (poste électrique) d'Étupes (225 kV) à **1.56 km** — direction E
- Poste source RTE le plus proche : RTE (63 kV) à **0.66 km**
- **Capacité brute maximale : ~500 MW**
  somme des 5 postes RTE dans 5 km :
  - PE d'Étupes (225 kV ~300 MW) à **1.6 km**
  - RTE (63 kV ~50 MW) à **0.7 km**
  - RTE (63 kV ~50 MW) à **1.2 km**
  - RTE (63 kV ~50 MW) à **3.4 km**
  - RTE (63 kV ~50 MW) à **4.8 km**

Lignes électriques à proximité

- Ligne aérienne la plus proche : **63 kV** à **300 m**
- Ligne souterraine la plus proche : aucune (rayon 15 km)
- Option piquage : ligne **225 kV** à **1.49 km** — capacité potentielle ~300 MW via entrée en coupure + création d'un poste client (réf. coût 30-55 M€, à confirmer par PTF RTE)


Distribution Enedis (HTA/BT)

- Sous-station Enedis **20/0,4 kV** la plus proche : **620 m** — Enedis

  3 plus proches : 620m ✓ ; 640m ✓ ; 670m ✓ (✓=20/0,4 kV confirmé, ?=présumé)

Source : OpenInfraMap

Carte des postes électriques (30 km)

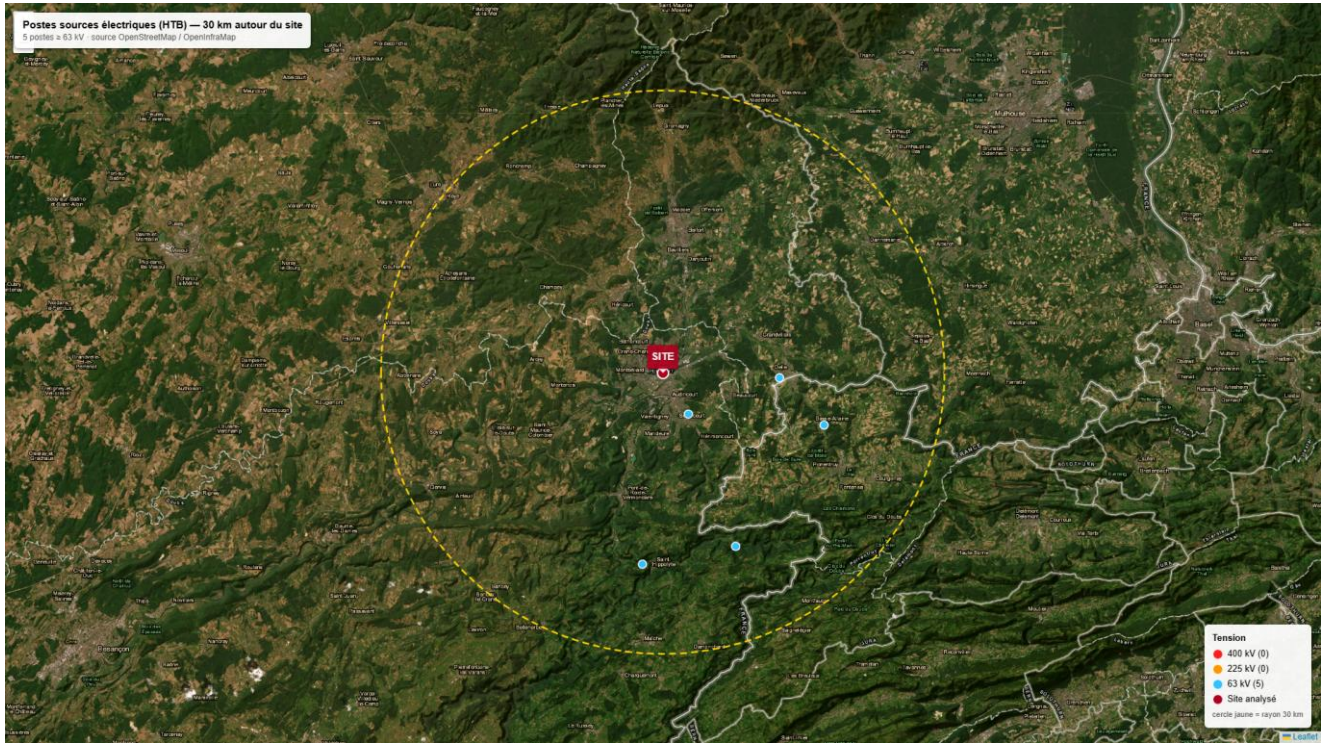

Source : OpenInfraMap | Source : www.openstreetmap.org

Besoins en électricité

Estimation de la puissance électrique requise

1. Données d'entrée

- Surface totale de la parcelle : 30.28 ha (302 804 m²)
- Emprise au sol maximale (PLU) : 50% — source : valeur par défaut (règlement PLU non analysé)
- Hauteur maximale (PLU) : 35.0 m — source : PLU (résumé IA) — hauteur nette toiture — Exincourt

2. Calculs intermédiaires

- Surface au sol dédiée au datacenter = 30.28 ha × 50% = 15.14 ha (151 402 m²)
- Nombre d'étages possibles = ⌊ 35.0 m / 7 m ⌋ = 5 étage(s)
- *Densité électrique retenue : 10 MW par hectare et par étage*

3. Résultat

- Besoin = 15.14 ha × 5 étage(s) × 10 MW/ha/étage

➜ Besoin en électricité estimé : 757.0 MW


4. Comparaison besoin / capacité disponible

- Capacité brute maximale (somme des postes RTE ≤ 5 km, sinon le plus proche) : 500 MW

⚠ Capacité insuffisante : besoin 757.0 MW dépasse la capacité de 257 MW (ratio 151%)

Note : estimation théorique fondée sur la valorisation maximale de la parcelle (emprise au sol × hauteur réglementaire). Capacité brute maximale : somme des postes RTE à ≤5 km, paliers 63 kV→50 MW, 220 kV→300 MW, 400 kV→1 GW par poste (sinon le poste RTE le plus proche, seul).

Servitudes Aéronautiques

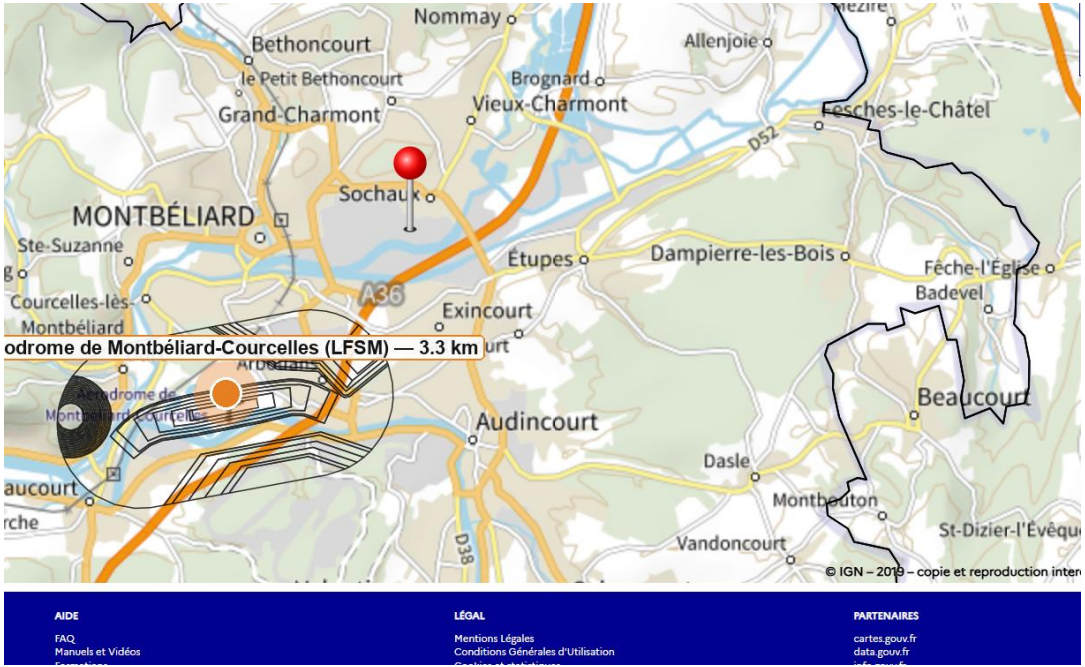


Comments

- **Aéroport le plus proche**
  - Aérodrome de Montbéliard-Courcelles (LFSM) à **3.3 km**
- **Survol du site**
  - Axes non déterminables — lecture visuelle de la carte
- **Hauteur admissible (indicatif)**
  - À lire sur le PSA officiel (DGAC)
- **Verdict**
  - **NON IMPACTÉ** — aucun polygone de servitude aéronautique au point (source GPU (Géoportail de l'urbanisme) officielle)

Source : Géoportail Urbanisme


Connectivité Backbone (fibre optique)

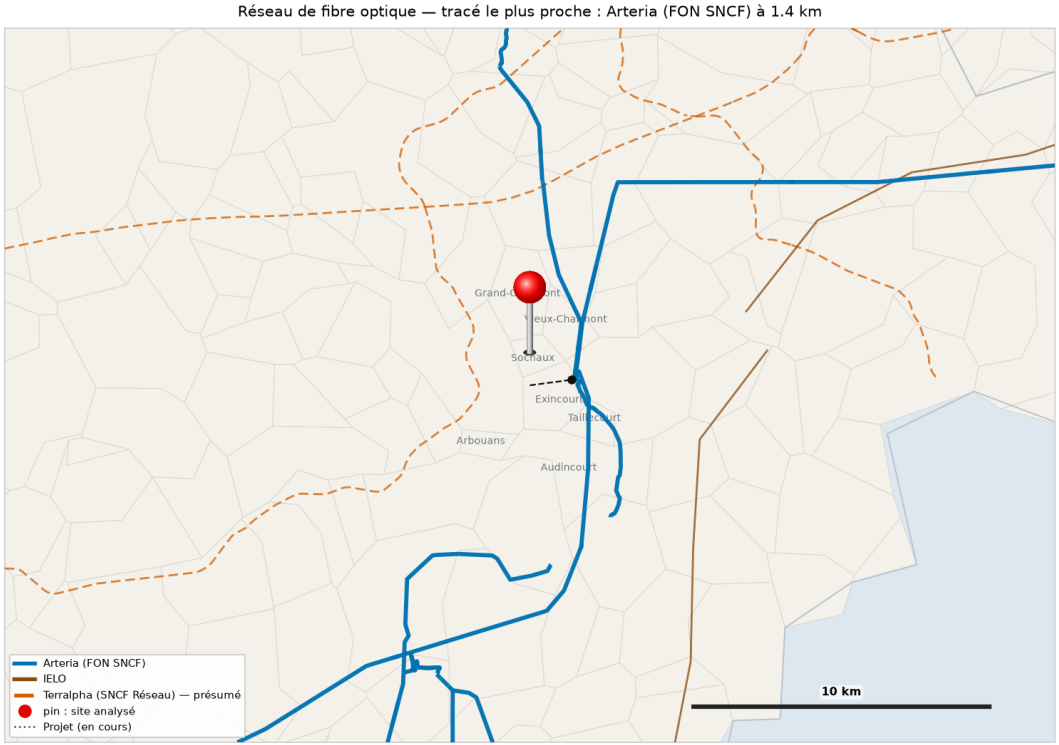

Comments

- Opérateurs à moins de 5 km : **Arteria jusqu'à 1 Tbit/s** (1.4 km), Terralpha 10 à 800 Gbit/s (1.7 km) (+1 entre 5 et 25 km)
- Terralpha : tracé reconstitué (non publié). Fibre très probable, voie équipée en radio sol-train. **À confirmer** auprès de l'opérateur.
- Hub d'interconnexion FLAP-D (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, Dublin) le plus proche : Francfort — **320 km** (~3.4 ms fibre aller simple)

Réutilisation de Chaleur

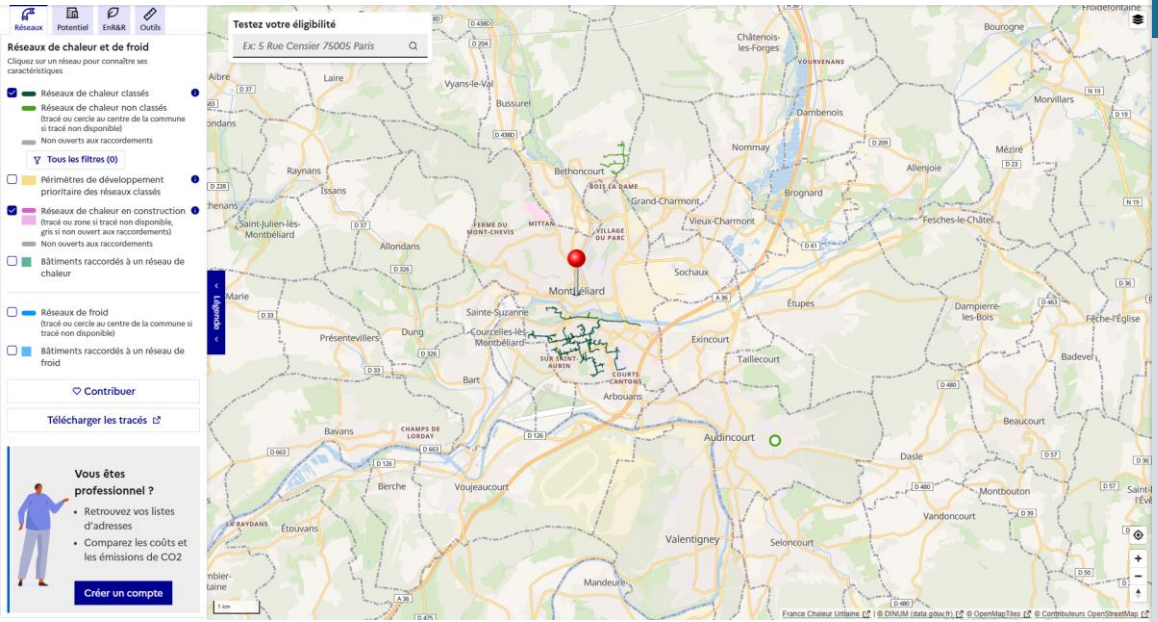

Réseau existant


Réseau en projet

Comments

- **Réseau existant le plus proche**
  - Reseau existant : Réseau de Montbéliard — Montbéliard Energies (DALKIA) a **0.90 km** au O
  - Mix énergétique : **45 %** d'énergies fossiles · **55 %** renouvelable & récupération
- **Projets en développement**
  - Projet en developpement : Projet de reseau — Montbéliard Energies (DALKIA) a **1.75 km** au O
- **Raccordement au réseau (indicatif)**
  - Coût de raccordement estimé : **637 k€–1.12 M€** (médiane 881 k€, canalisation ~1532 mètres linéaires)
  - Coût estimé pour votre entreprise après aides Fonds Chaleur **~50 %** : **~440 k€** (indicatif, hors pompe à chaleur/poste — devis requis)

Source : France Chaleur Urbaine · CEREMA (coût de raccordement)

Risque d'Inondation

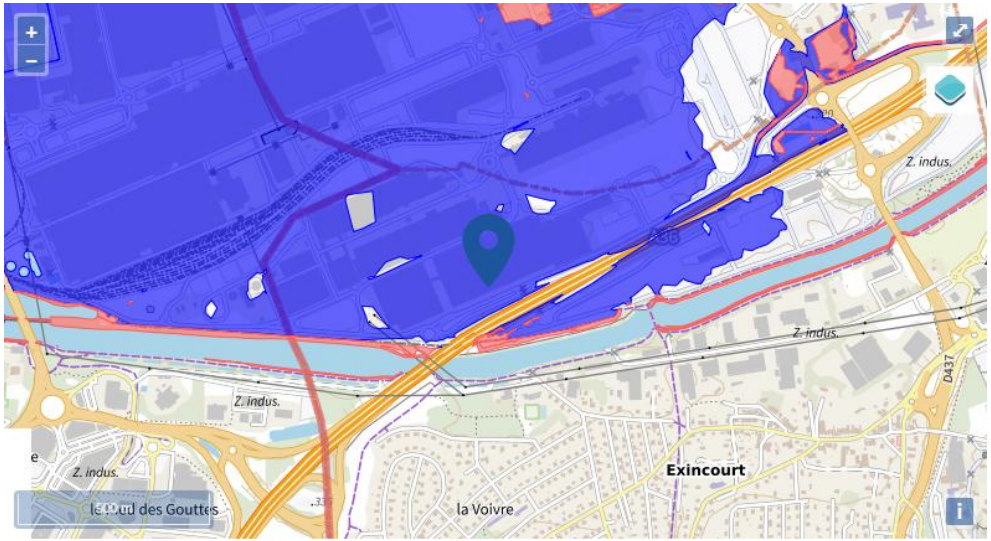

Comments

📋 Statuts officiels Géorisques (rapport2) :


À mon adresse : EXISTANT

Sur la commune : EXISTANT

Impact pour datacenter : intégrité des fondations, accès, alimentation électrique. Études hydrauliques requises si concerné.

Source : Géorisques

Profondeur de Nappe

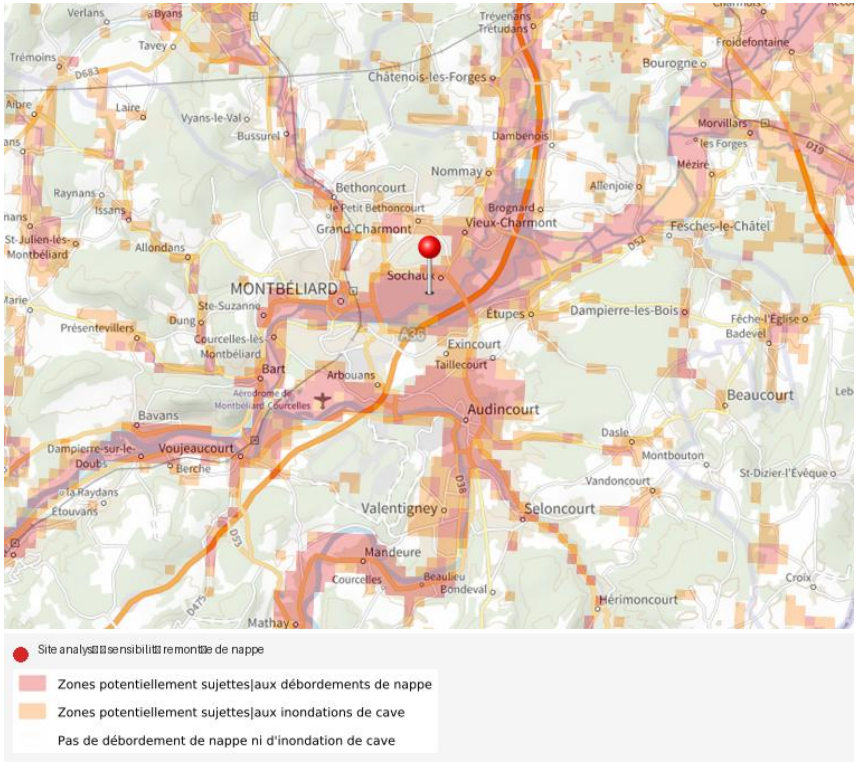

Comments

- Profondeur de la nappe : **30.41 m** sous le sol — mesurée à **9.14 km** du site (dernière mesure 2026-09-22)
- Niveau piézométrique : **329.3 m** NGF (nivellement général de la France, référence d'altitude)
- Piézomètre de référence : 04438X0018/S

Source : ADES — mesures piézométriques | Source : ADES — fiche du point d'eau

Composition des Sols




Comments

- Nature dominante du sous-sol : Grès
- Type de roche : Roches Sédimentaires
- ⚠ 4 cavité(s) souterraine(s) recensée(s) sous 2 km (la plus proche à 1.44 km) — BRGM/Géorisques

Source : infoterre.brgm.fr

Anciennes Carrières Souterraines

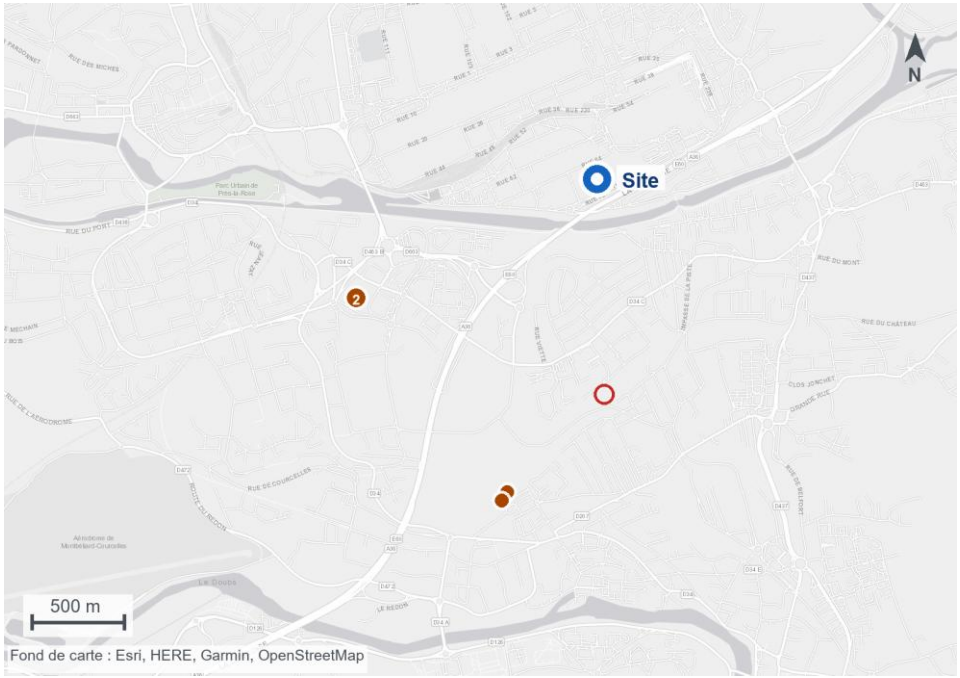

● *bleu : site analysé* ● *brun : cavité recensée* ● *rouge : mouvement de terrain avéré*

Comments

▸ **Constat**


- ⚠ 4 cavités sous 2 km, dont 4 de type « naturelle », la plus proche à **1.4 km**
- Aléa dominant : dissolution karstique, effondrement de cavité naturelle

▸ **À faire avant le permis**

- Étude géotechnique G2 avec sondages sur l'emprise

Source : Géoportail Urbanisme | Source : Géorisques

Infrastructures Souterraines (Métro/Tunnel)

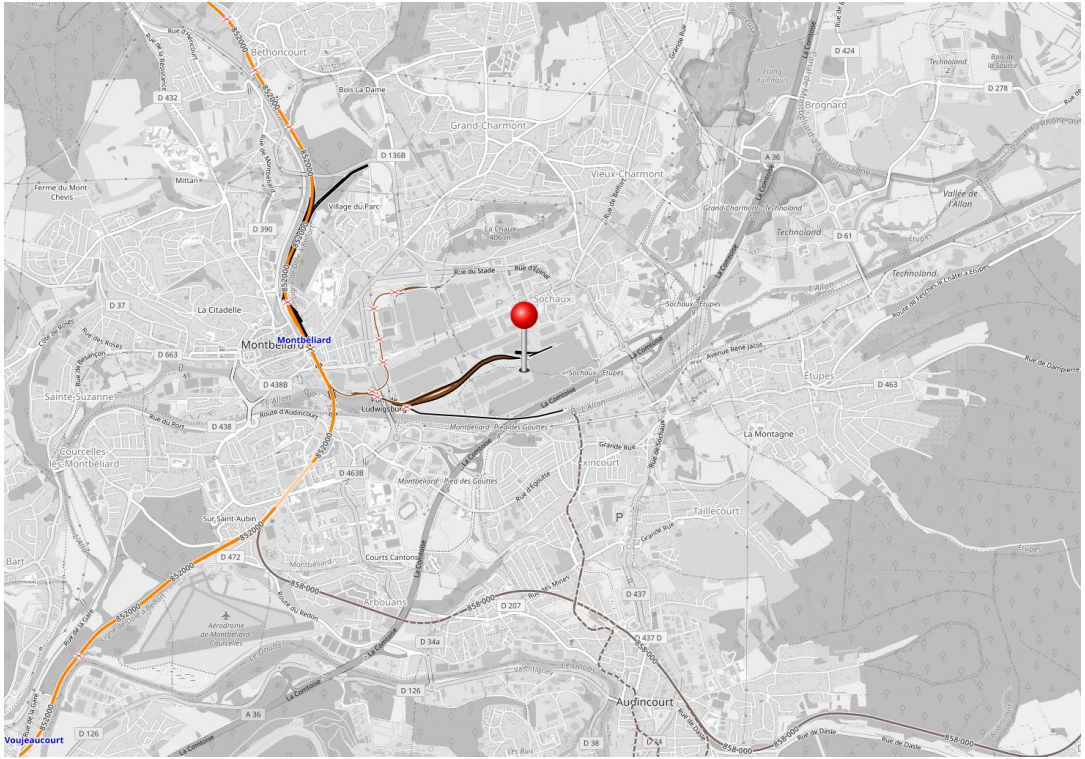


Comments

- 2 tunnel(s) ferroviaire(s)/métro détecté(s) dans un rayon de 2 km
- Tunnel le plus proche : **~2180 m**
  - Ligne de Dole à Belfort (rail) — **2180 m**
  - Ligne de Dole à Belfort (rail) — **2180 m**
- ⚠ Contrainte possible de charge au sol (~5 T/m²) en zone de tréfonds — **à confirmer** auprès de l'exploitant (RATP / Société du Grand Paris / SNCF Réseau)

Source : www.openrailwaymap.org

Sites Seveso à proximité — Cartographie

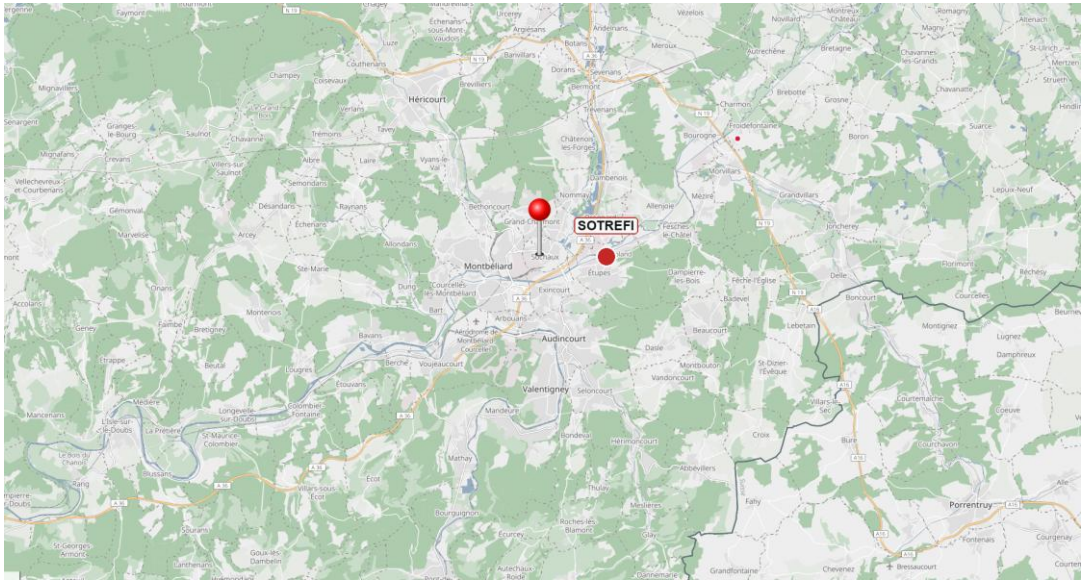

pin : site analysé ● rouge : site Seveso

Comments

- 1 site(s) Seveso identifié(s) à proximité du projet (rayon 10 km)
  - SOTREFI (Seuil BAS) — **3.0 km**
- ✓ Site HORS de tout périmètre réglementé de PPRT (servitude PM3, source Géoportail de l'urbanisme)
- Fiche détaillée de chaque site sur les slides suivantes

Source : umap.openstreetmap.fr

Site Seveso — SOTREFI

Fiche détaillée 1/1 — Seuil BAS — à 3.0 km du projet

1. Identité du site

- Adresse : 48 rue des Tonneliers, 25460, Étupes
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- État d activité : En exploitation avec titre
- Activité : NAF 38
- Régime administratif : Autorisation — IED, Priorité nationale

2. Rubriques ICPE principales (substances / quantités)

- Rubrique 3550 — stockage temporaire de déchets — 250.000 t — [Autorisation]
- Rubrique 2795 — Lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ... — 19.500 m3/j — [Déclaration avec contrôle]
- Rubrique 2716 — déchets non dangereux non inertes (transit) — 0.000 m3 — [Déclaration avec contrôle]
- Rubrique 2790 — Traitement de déchets dangereux — [Autorisation]

... 1 rubrique supplémentaire (voir fiche Géorisques)

3. Suivi inspection (DREAL)

- Dernier rapport d inspection : 2026-09-08
- 7 arrêté(s) préfectoral(aux) / document(s) annexé(s) (voir Géorisques)

4. Analyse du risque pour le projet datacenter

Site Seveso seuil bas à 3.0 km du projet. Les distances d'effets sont propres à chaque établissement et figurent dans son étude de dangers ; le périmètre opposable est celui du PPRT (cf. slide Cartographie).

Source : fiche Géorisques de l'installation

Géorisques — Synthèse des aléas à l'adresse

Légende : vert = aucun aléa / non concerné · orange = à vérifier · rouge = concerné / problème

Source : rapport Géorisques (georisques.gouv.fr), service de l'État — aléas naturels et technologiques recensés au droit de l'adresse du site. Le détail de chaque aléa reste consultable sur le portail via les liens de sources.

Aléa	Statut	Détail
Canalisations TMD	Concerné	CONCERNÉ
Industriel (ICPE)	OK	NON CONCERNÉ
Inondation	À vérifier	EXISTANT
Mouvements de terrain	OK	INCONNU
Radon	À vérifier	MODÉRÉ
Remontée de nappe	À vérifier	EXISTANT
Rupture de barrage	OK	INCONNU

Aléa	Statut	Détail
Retrait-gonflement argiles	À vérifier	MODÉRÉ
Sismicité	À vérifier	MODÉRÉ
Pollution des sols	Concerné	CONCERNÉ
Submersion marine	OK	Risque non présent
Risques miniers	OK	Risque non présent
Feux de forêt	OK	Risque non présent
Nucléaire (PPI)	OK	Risque non présent

Synthèse — Tableau récapitulatif

Légende : vert = aucun problème · orange = à vérifier / recherches · rouge = problème important

Thème	Statut	Détail
PLU / zonage	À vérifier	Zone UZ (Sochaux, la plus contraignante sur 2 communes) —
Électricité (postes)	À vérifier	Poste à 0.7 km MAIS capacité insuffisante (~500 MW < besoi
Connectivité backbone	Raccordable	Tracé fibre à 1.4 km
Réutilisation chaleur	Fort	Réseau à 900 m
Servitudes aéronautiques	OK	Hors servitude (aéroport 3.3 km)
Seveso / PPRT	OK	Hors périmètre PPRT (site à 3.0 km)
Géorisques (aléas)	Problème	2 problème(s), 5 à vérifier — voir slide Géorisques