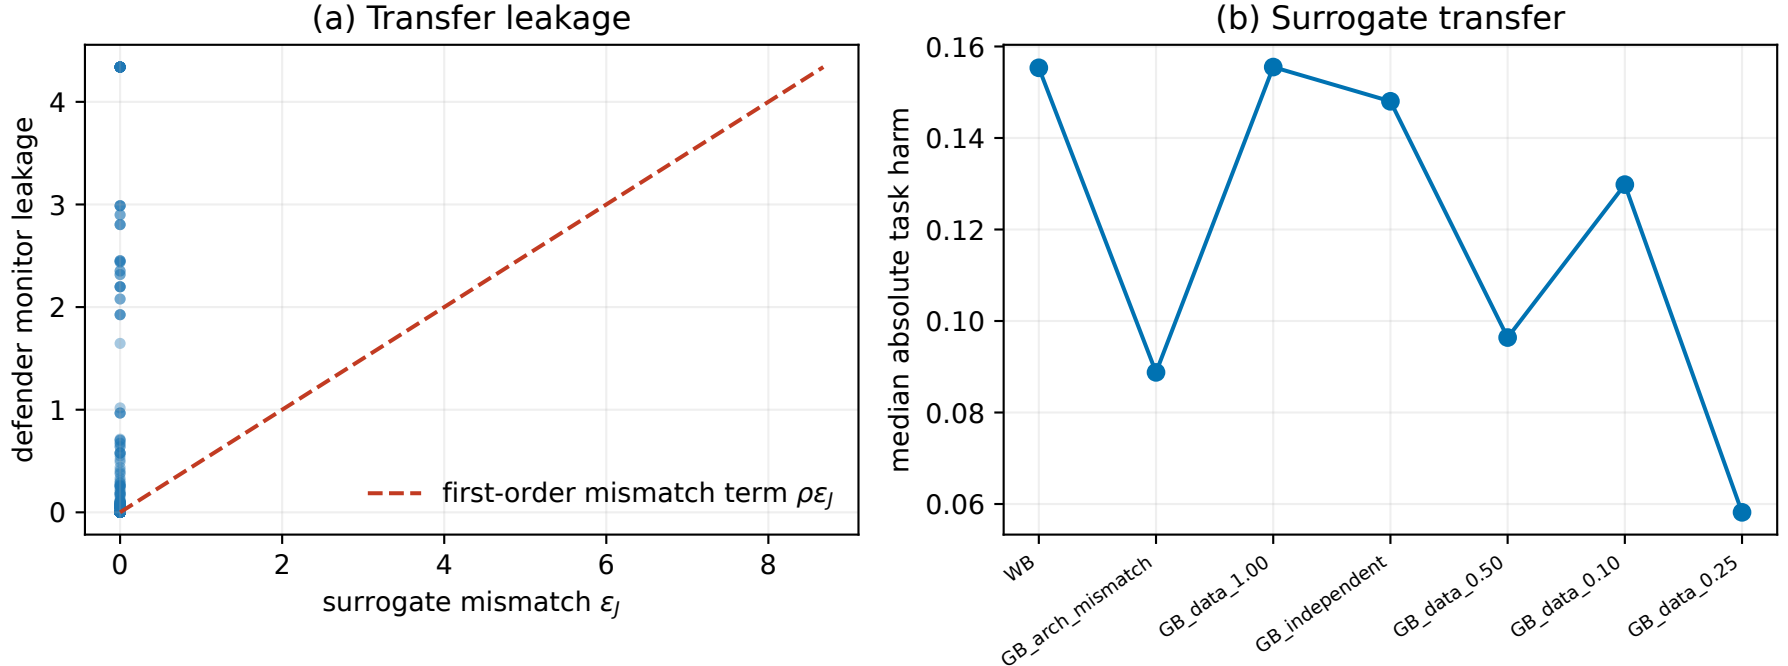
(a) Transfer leakage
defender monitor leakage
surrogate mismatch ε_J
first-order mismatch term $\rho\varepsilon_J$
0
1
2
3
4
0
2
4
6
8
(b) Surrogate transfer
median absolute task harm
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
WB
GB_arch_mismatch
GB_data_1.00
GB_independent
GB_data_0.50
GB_data_0.10
GB_data_0.25