





FOR CONTINUATION SEE DWG 050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-01
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА ЧЕРТЕЖЕ 050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-01

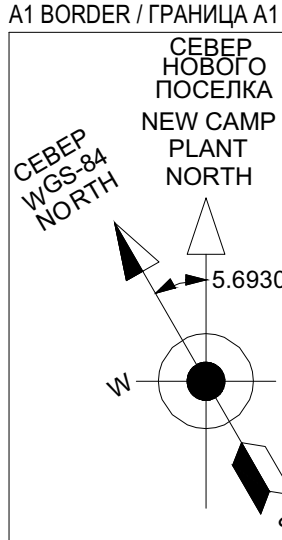

FOR CONTINUATION SEE DWG 050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00184-03
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА ЧЕРТЕЖЕ 050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00184-03

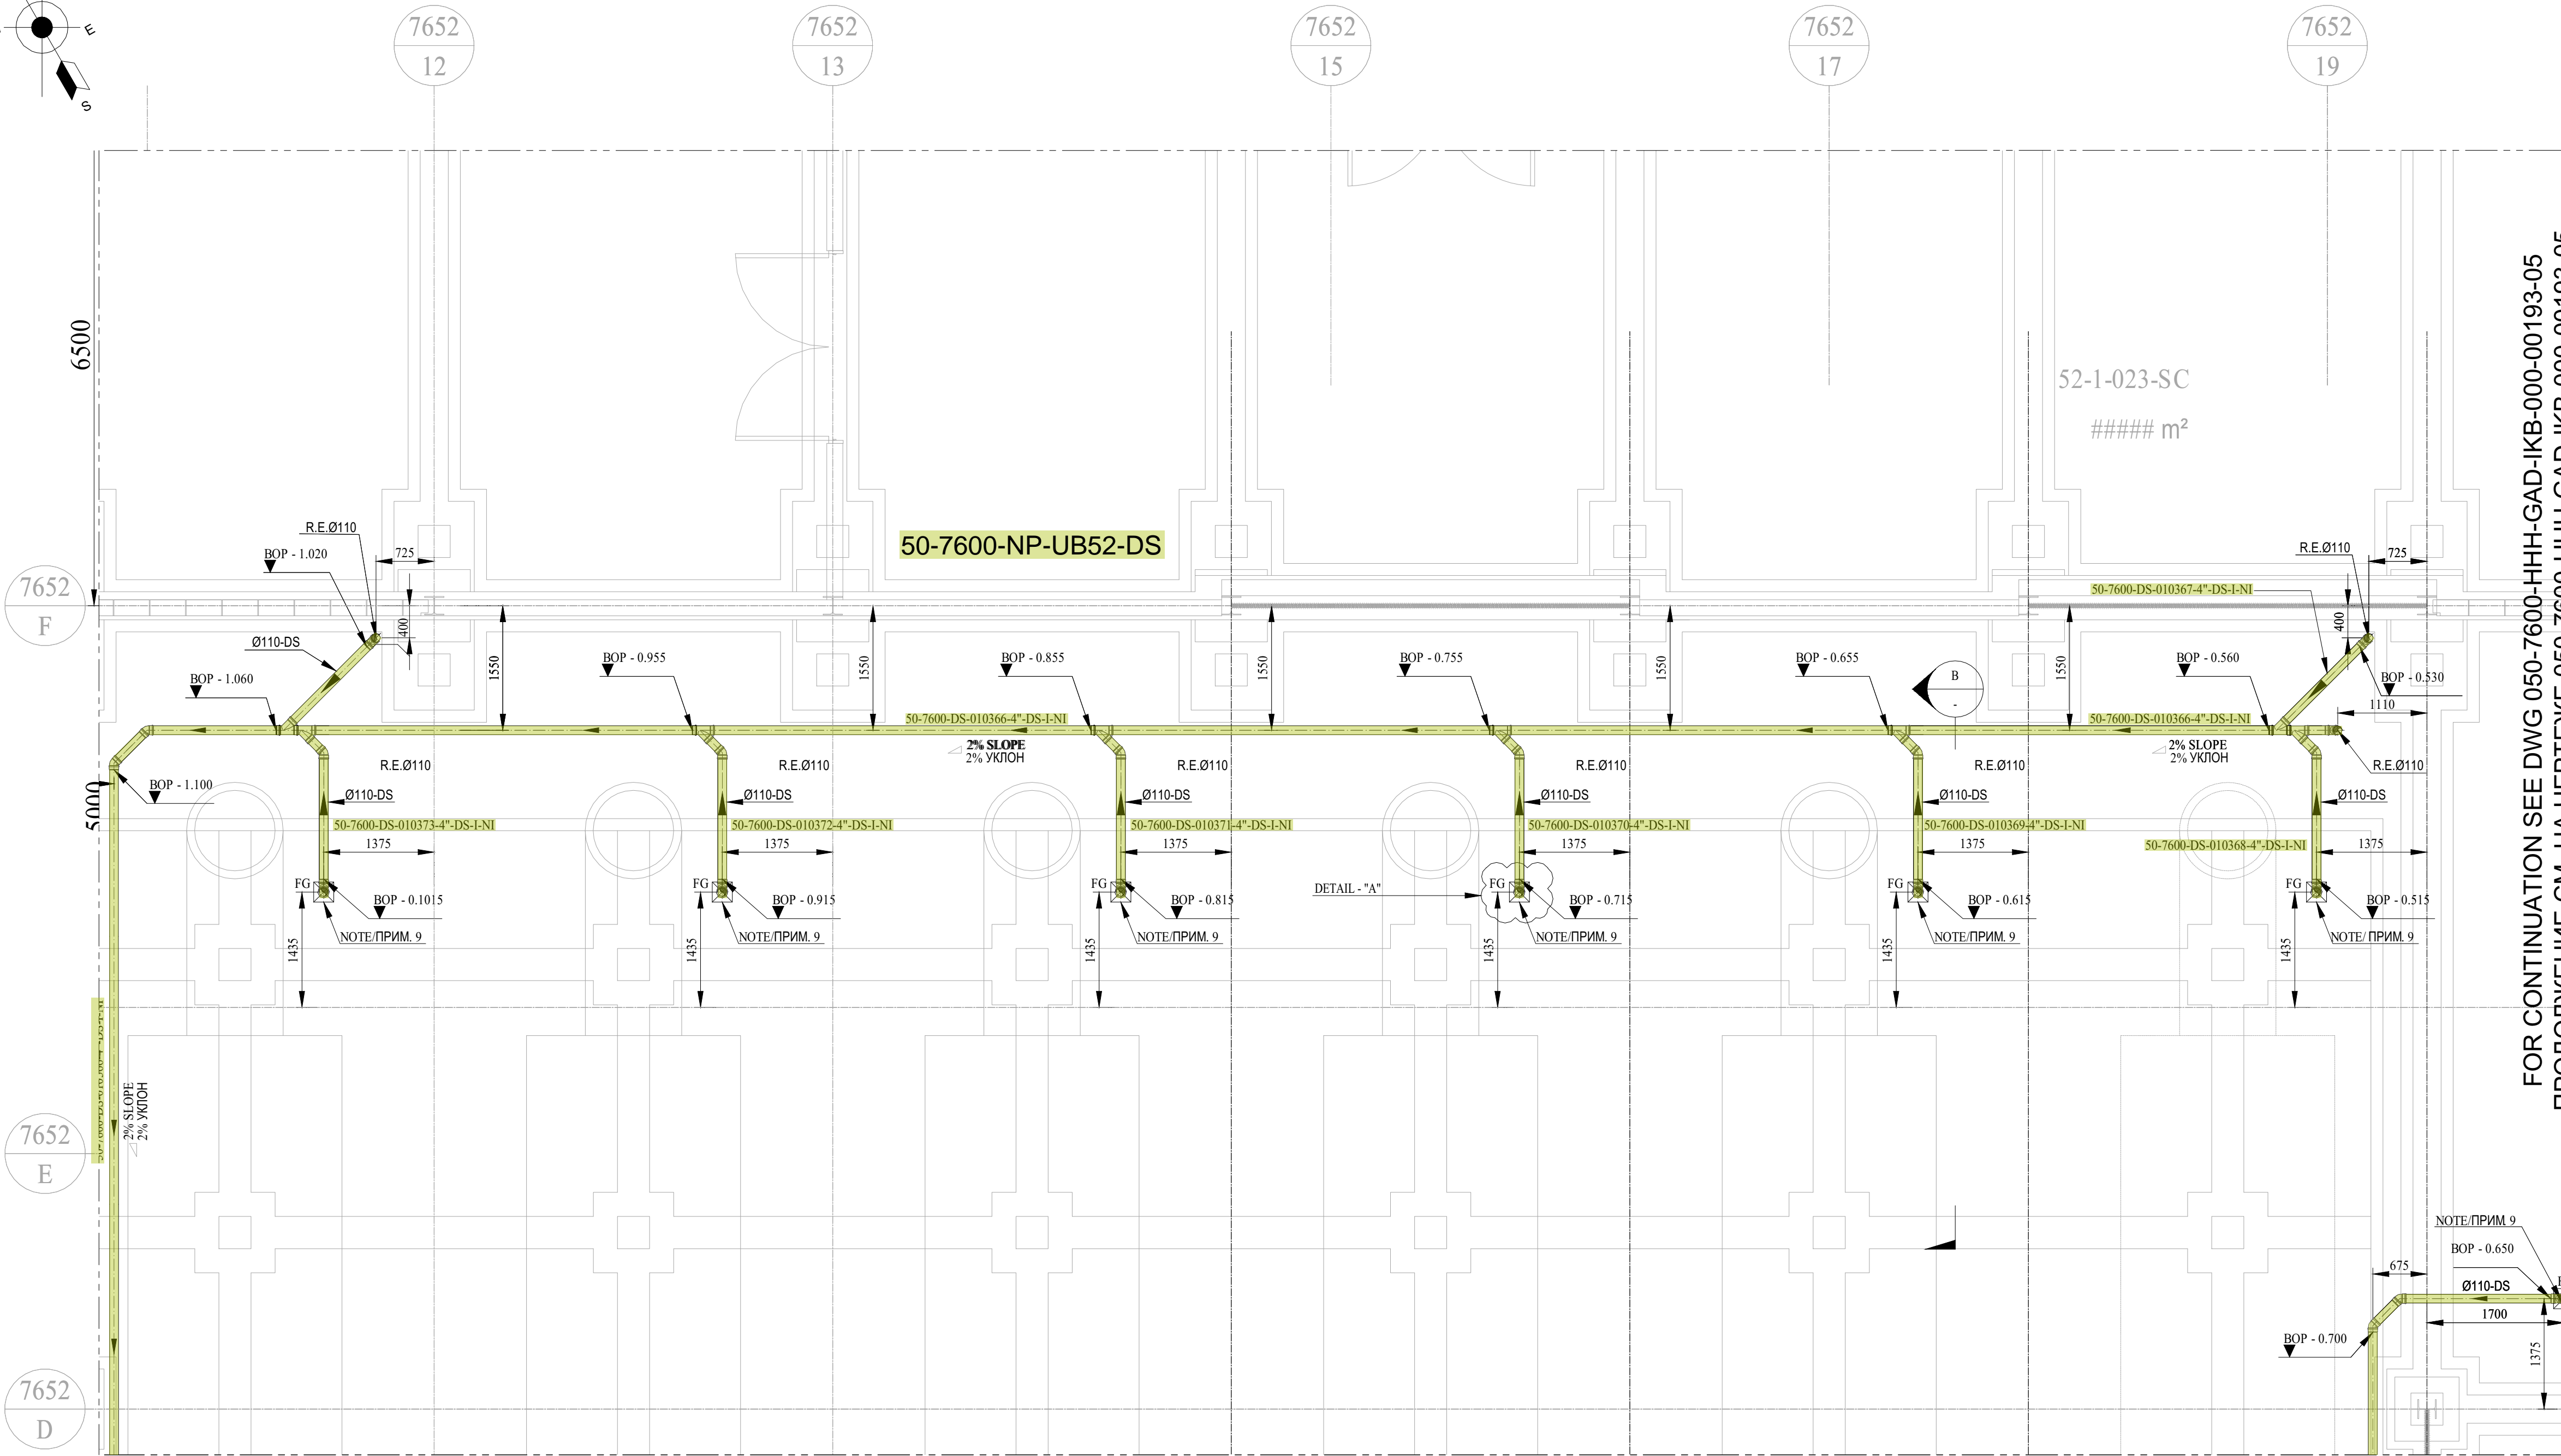


FOR CONTINUATION SEE DWG 050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-04
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА ЧЕРТЕЖЕ 050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-04

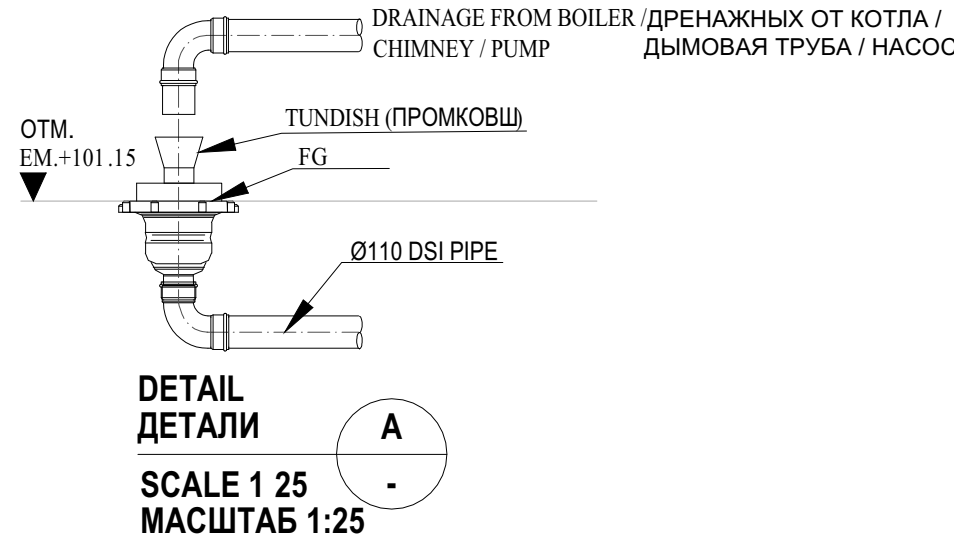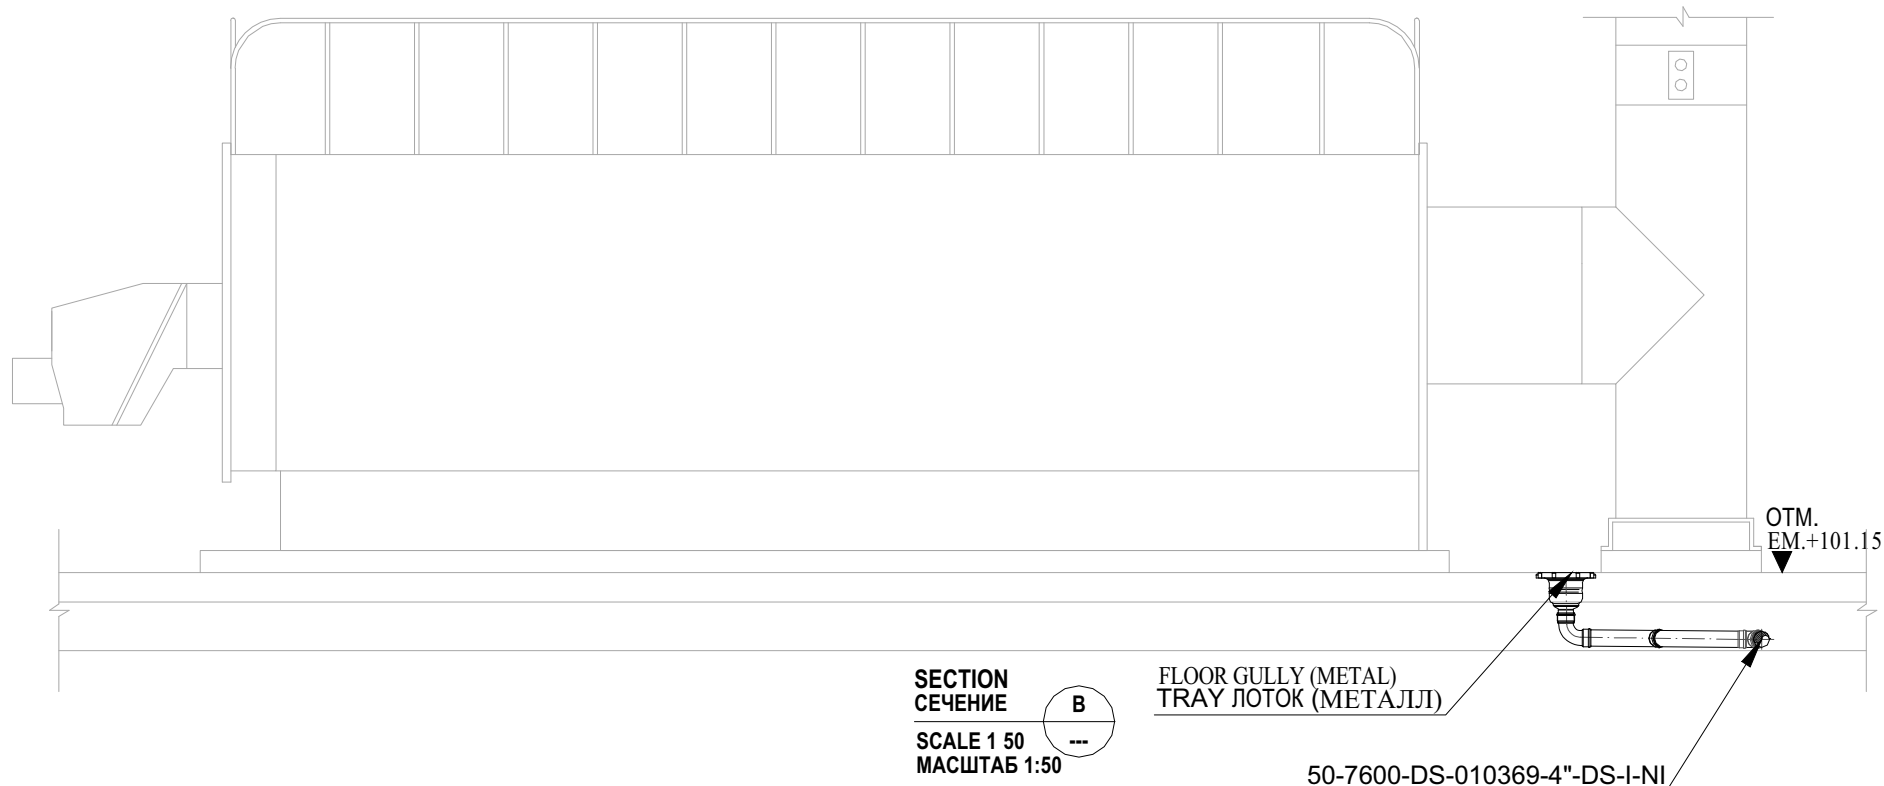

1 - PROCEED
Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its responsibility or liability under the Contract and/or Purchase Order.

UTILITY BUILDING - 7652
БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ - 7652

SCALE 1:50
МАСШТАБ 1:50

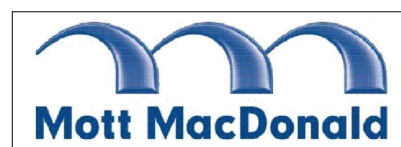

FOR CONTINUATION SEE DWG 050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-05
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА ЧЕРТЕЖЕ 050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-05

NOTES ПРИМЕЧАНИЯ


- PIPELINES MATERIAL SEE № 050-7600-HHH-SPE-ИКВ-000-00055-00
- BELOW THE FLOOR SEWAGE PIPE LINES SHALL BE PROVIDED WITH OPENINGS/CLEANOUTS/NOZZLES FOR BACK FLUSH FOR CLEANING AND MAINTENANCE
- ALL ELEVATION ARE TO BOP FROM FFL
- ALL VENT RISERS TO RUN WITHIN WALL CAVITY
- SEWAGE PIPES SHALL NOT BE INSULATED SOCKET CONNECTIONS SHALL BE PROTECTED FROM SAND CONNECTION BY WRAPPING WITH KRAFT PAPER
- FFL 101.15 IS CONSIDERED AS REFERENCE OF +0.00LVL
- SLEEVES SHALL BE INSTALLED ON THE PIPE PENETRATION THROUGH THE FLOOR SLAB SHOULD BE 50mm ABOVE FROM FFL. ALL PIPES PASSES THROUGH A FIRE BARRIER SHOULD BE FITTED WITH FIRE COLLARS.
- 3% SLOPE FOR 50mm & LESSER Ø DRAINAGE PIPES AND 2% SLOPE FOR 110mm & 250mm Ø DRAINAGE PIPES.
- ALL FLOOR GULLY TRAP ARE RODDABLE TYPE

- МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА- СМ. №№ 050-7600-HHH-SPE-ИКВ-000-00055-00.
- РАЗВОДКА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛУ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ С УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ.
- ВСЕ ОТМЕТКИ ТРУБ ПОКАЗАНЫ ОТ ОТМЕТКИ ПОЛА.
- ВСЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ.
- ВСЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ НЕ ИМЕЮЩИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОННЕКТОРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ПЕСКА И ГРЯЗИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГОЙ.
- ОТМЕТКА 101.15 РАВНА ОТМЕТКЕ 0 ПЕРВОГО ЭТАЖА.
- МУФТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НА ТРУБЫ ПРОХОДЯЩИЕ ЧЕРЕЗ ПОЛЫ ВЫШЕ 50MM ОТ ОТМЕТКИ ПОЛА.
- 3% УКЛОНЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50MM И МЕНЕЕ и 2% УКЛОНЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110mm и 250mm.
- ВСЕ ТРАПЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- DS SEWAGE SANITARY DRAIN
ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОКИ
- E.R. LEVEL INVERT TAPER (ECCENTRIC REDUCER)
НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ПЕРЕХОД(ЭКЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК)
- R.E. RODDING EYE INSPECTION POINT (PLACED ABOVE GROUND)
ЛЮК КОЛОДЦА ДЛЯ ОСМОТРА И ОЧИСТКИ(РАСПОЛОЖЕН НАД ЗЕМЛЕЙ)
- BOP BOTTOM OF PIPE ELEVATION FORM FLOOR FINISH LEVEL (0.000)
ВЫСОТНАЯ ОТМЕТКА НИЗ ТРУБЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕТКИ ЧИСТОГО ПОЛА (0.000)
- FG FLOOR GULLY / ТРАП В ПОЛУ
- DSI INDUSTRIAL DRAIN SEWAGE / ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОКИ

KEY-PLAN СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

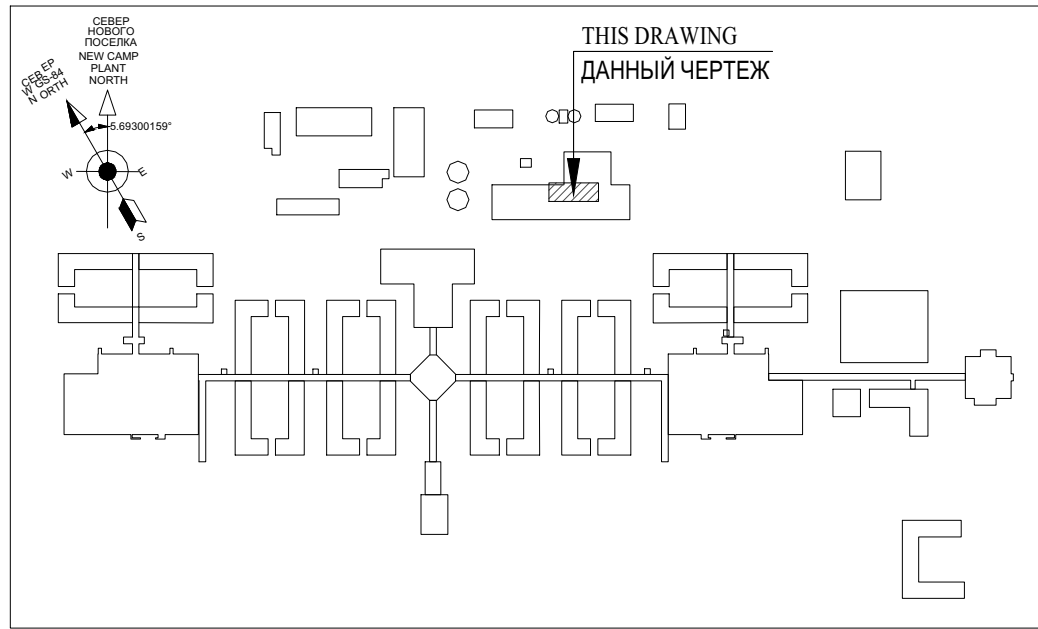

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

50-UB-7652 BOILER ROOM DRAINAGE 50-UB-7652 ДРЕНАЖНАЯ СИСТ. БОЙЛЕРНОЙ	050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-01
50-UB-7652 BOILER ROOM DRAINAGE 50-UB-7652 ДРЕНАЖНАЯ СИСТ. БОЙЛЕРНОЙ	050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-04
50-UB-7652 BOILER ROOM DRAINAGE 50-UB-7652 ДРЕНАЖНАЯ СИСТ. БОЙЛЕРНОЙ	050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-05
50-UB-7652 DOMES WATER & SEWAGE CALC. UTILITY BUILDING 50-UB-7652 РАСЧЕТ ВОДОУВ.КУХНИ И БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ	050-7600-HHH-CAL-ИКВ-000-00096-00



U03	21/12/18	APPROVED FOR CONSTRUCTION ОДОБРЕНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	KP	KP	SK
			MF	GP	BD
U02	08/08/17	APPROVED FOR CONSTRUCTION ОДОБРЕНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	DR	MR	MM
			MF	GP	BD
U01	11/05/17	APPROVED FOR CONSTRUCTION ОДОБРЕНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	DR	MR	MM
			MF	GP	BD
K02	30/07/15	COMPANY REVIEW РАССМОТРЕНИЕ КОМПАНИЕЙ	ING	DN	MF
			MF	GP	JMG
K01	15/05/15	COMPANY REVIEW РАССМОТРЕНИЕ КОМПАНИЕЙ	ING	DN	MF
			MF	GP	JMG
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENF
РЕД	ДАТА	РЕДАКЦИЯ	ВЫПОЛН	ПРОВЕР	ИНЖЕН
			СУПР	МДЛ	ОПРЕ
			СОВЕРШ	МЕНЕДЖ	ЭКСПЛ



ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE НАЗВАНИЕ
**FUTURE GROWTH PROJECT
EQUIPMENT GENERAL ARRANGEMENT
50-UB-7652 BOILER ROOM DRAINAGE
ПРОЕКТ БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
РУССКОГО ТЕКСТА**

PROJ No/ПРОЕКТ №
X-000-059-08

DRAWING No./ЧЕРТЕЖ №
050-7600-HHH-GAD-ИКВ-000-00193-02

SCALE: 1:50
DATE: 21/12/18

050-7600-HHH-GAD-S3T-000-00193-02_U01