



AREA ПОМЕЩЕНИЕ	AVERAGE ILLUMINATION LEVEL (lx) СР. УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ (лк)
SWBD 0.4kV РУ 0.4кВ	309
SWBD 10kV РУ 10кВ	159
TRANSFORMER 1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 1	125
TRANSFORMER 2 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 2	125

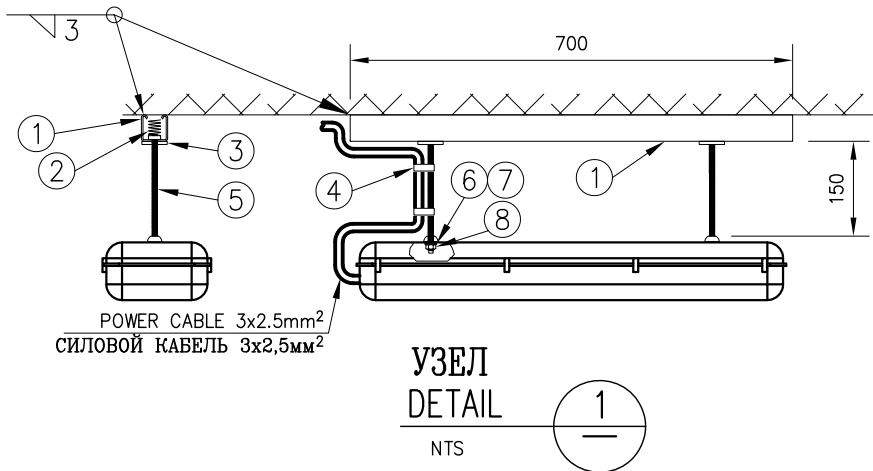

POSITION NUMBER НОМЕР ПОЗИЦИИ	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	Q-TY КОЛ-ВО
1	SINGLE CHANNEL - SC403 (700mm) ОДИНОЧНЫЙ КАНАЛ - SC403 (700мм)	1ea
2	M6 SPRING NUT - PN061 ПРУЖИННАЯ ГАЙКА М6 - PN061	2ea
3	SQUARE BRACKET - SB50606 КВАДРАТНЫЙ КРОНШТЕЙН - SB50606	2ea
4	NYLON CABLE FIXING TIE НЕЙЛОНОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ХОМУТ	2ea
5	6mm THREADED ROD - TR06 (200mm) СТЕРЖЕНЬ С РЕЗЬБОЙ М6 - TR06 (200мм)	2ea
6	M6 RUBBER WASHER (IN COMPLETE WITH LUMINARY) РЕЗИНОВАЯ ШАЙБА М6 (В КОМПЛЕКТЕ СО СВЕТИЛЬНИКОМ)	2ea
7	M6 FLAT METAL WASHER (IN COMPLETE WITH LUMINARY) ПЛОСКАЯ МЕТАЛ. ШАЙБА М6 (В КОМПЛЕКТЕ СО СВЕТИЛЬНИКОМ)	2ea
8	M6 HEXAGON NUT - HN06 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА М6 - HN06	2ea

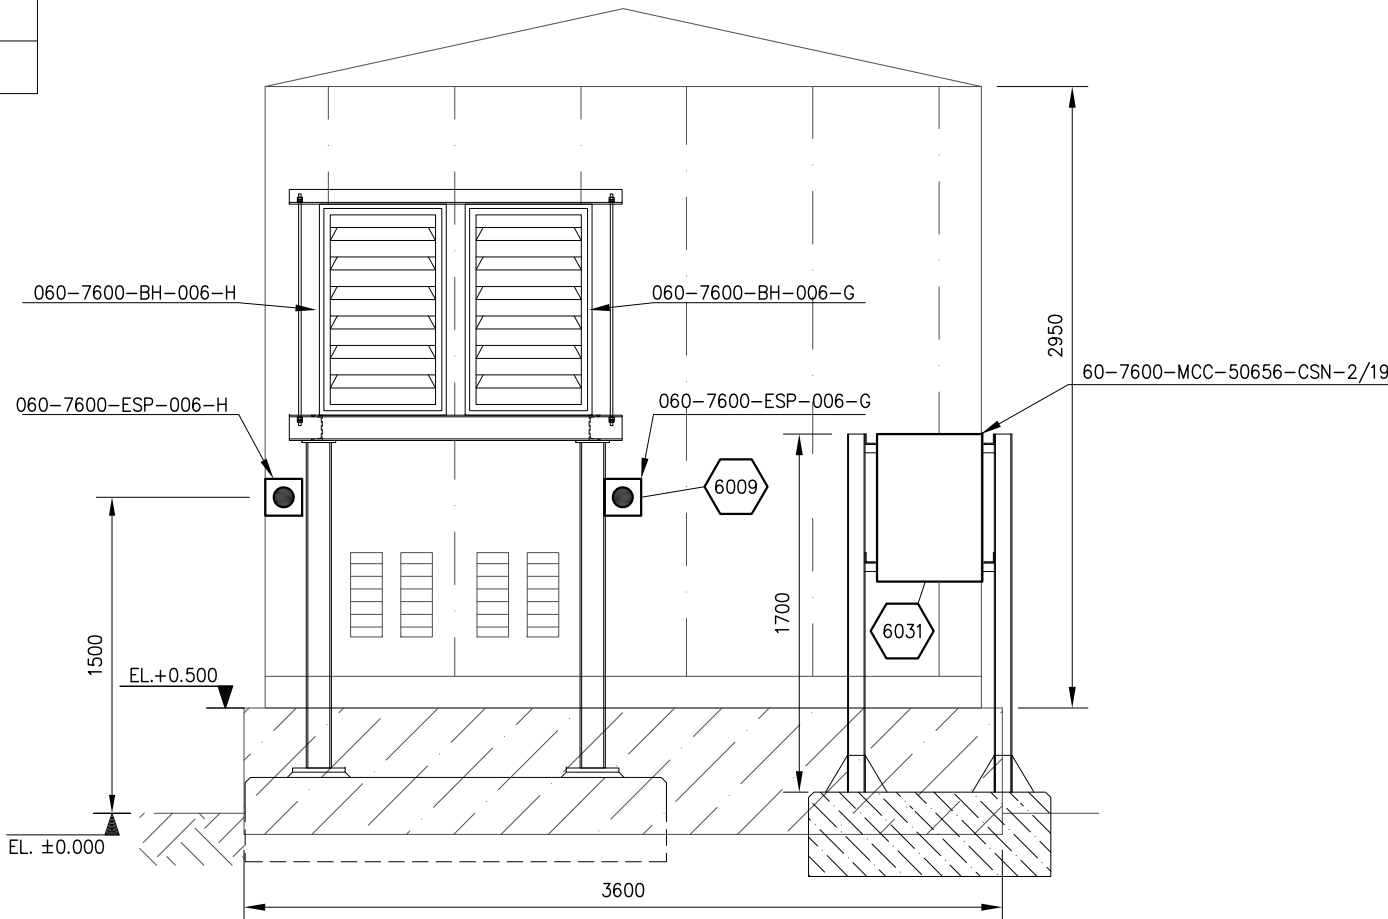

SCALE BAR 1:25
МАСШТАБ ЧЕРТЕЖА 1:25

KMGP

NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- NEW LIGHTING DB IS LOCATED INSIDE OF OUTDOOR LIGHTING CONTROL PANEL.
НОВЫЙ РЩ ОСВЕЩЕНИЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ ВНУТРИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ.

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

- | | |
|----------------------|--|
| 60-7600-H-5009 | HVAC EQUIPMENT LAYOUT. VENTILATION OF PTS-6
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОВКВ ВЕНТИЛЯЦИЯ КТП-6 |
| 60-7600-R-5012 | BUILDING LAYOUT
PTS-6 LAYOUT
СХЕМА ЗДАНИЯ
СХЕМА КТП-6 |
| 60-7600-P-5275-04017 | SINGLE LINE DIAGRAM
PTS-6 UPGRADE
ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА
МОДЕРНИЗАЦИЯ КТП-6 |
| P-ST-6001-01 | ELECTRICAL LAYOUT LEGEND AND GENERAL
INSTALLATION NOTES
УСЛОВНЫЕ ОВОЗНАЧЕНИЯ И ОБЩИЕ
ПРИМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ К СХЕМАМ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
| 60-7600-P-5416 | EARTHING LAYOUT
PTS-6 UPGRADE
СХЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ КТП-6 |
| P-ST-6009 | ELECTRICAL INSTALLATION STANDARD
LOW VOLTAGE VERTICAL MOTOR
СТАНДАРТ МОНТАЖА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОТОР НН |
| P-ST-6031 | ELECTRICAL INSTALLATION STANDARD
FRAME MOUNTED EQUIPMENT
СТАНДАРТ МОНТАЖА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА РАМЕ |

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|--|
| | WEATHERPROOF SOCKET OUTLET
WITH EARTH CONNECTIONS
РОЗЕТКА ВЛАГО- И ПЫЛЕЗАЩ.
С ЗАЗЕМЛЕНИЯМИ |
| | DISTRIBUTION BOARD
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦИТ |
| | LJB
LIGHTING JUNCTION BOX
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ |
| | SINGLE POLE LIGHTING SWITCH
ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| | CONTROL STATION - EMERGENCY STOP PUSHBUTTON
ПОСТ УПР-ИЯ - КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА |
| | ELECTRICAL INSTALLATION STANDARD
DETAIL NUMBER (PREFIXED P-ST)
СТАНДАРТ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
НОМЕР ДЕТАЛИ (С ПРИСТАВКОЙ П-СТ) |

KEY PLAN СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



0	18/09/19	APPROVED FOR CONSTRUCTION	TR	OM	NV
D	04/07/19	RE-ISSUED FOR COMMENT	TR	OM	NV
C	15/02/19	RE-ISSUED FOR COMMENT	TR	OM	NV
B	12/07/18	ISSUED FOR COMMENT	YI	OB	NV
A	02/07/18	PRE-PROJECT AS BUILT	AAI	OB	NV
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER



TITLE
SV SUBSTATIONS REPLACEMENT
EQUIPMENT LOCATION PLAN
PTS-6 UPGRADE
ЗАМЕНА ПОДСТАНЦИЙ ПОС. ШАНЫРАК
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ КТП-6

DRAWN BY AAI	CHECKED BY OB	PROJ No 0-3300-040-17
ENGINEER NV	SUPERVISOR VT	DRAWING No. 60-7600-P-5346
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: 1:25
		DATE: 23/05/18