
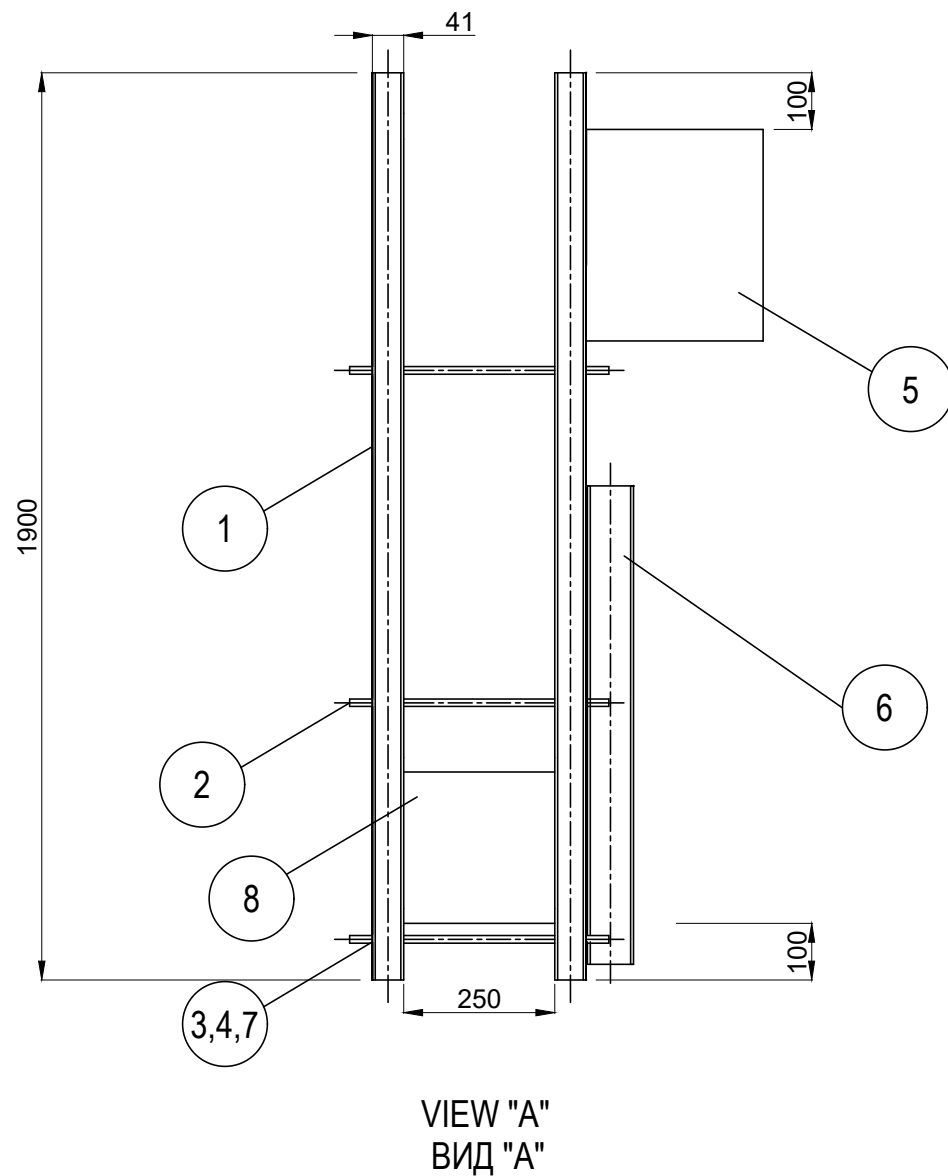
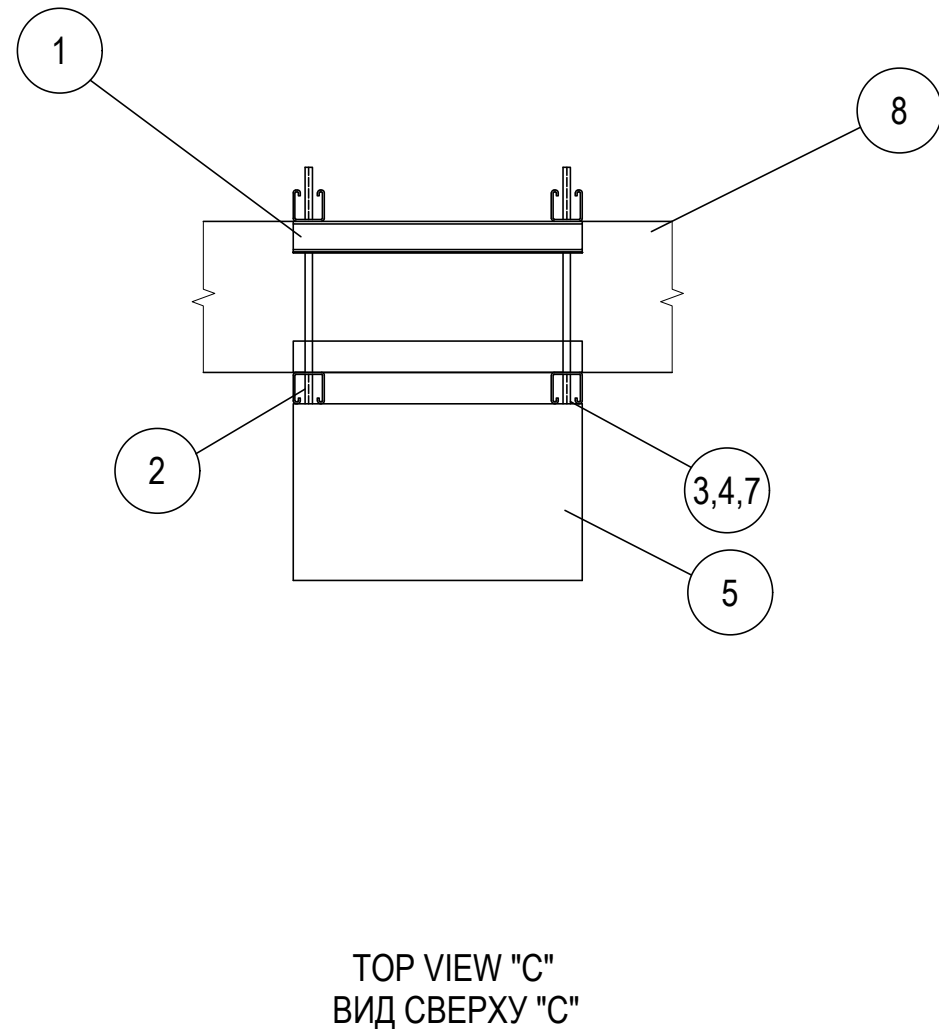


NOTE 1
ПРИМ. 1

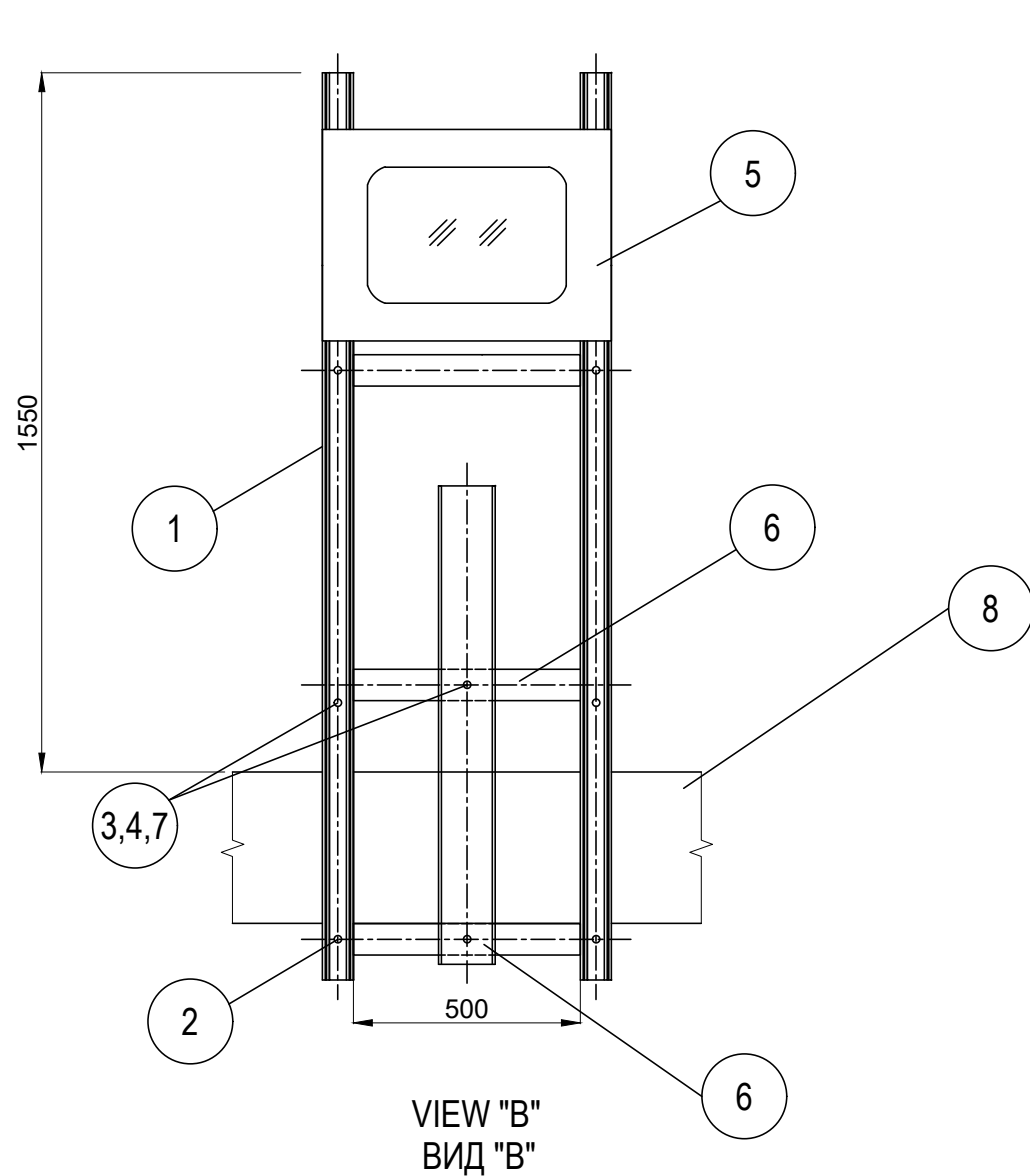

ITEM No. ПОЗ. N	QTY К-ВО	SIZE РАЗМ.	DESCRIPTION НАИМЕНОВАНИЕ
1	5 e.a	41 x 41	SINGLE CHANNELS SC403 3M ОДИНОЧНЫЙ КАНАЛ SC403 3М
2	6 e.a	M10 x 3M	THREADED RODS M10 x 3M РЕЗЬБОВЫЕ СТЕРЖНИ, "ШПИЛЬКИ" M10 x 3М
3	1 pk	41 x M10	CHANNEL NUT, FOR USE WITH 41 mm DEEP CHANNEL, M10 ГАЙКА ШВЕЛЛЕРНАЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КАНАЛОМ ГЛУБИНОЙ 41 мм, M10
4	1 pk	S/C 558620	SPRING NUT, M10 ПРУЖИННАЯ ГАЙКА, M10
5	1 e.a	490*585*390	ELECTRICALLY HEATED ENCLOSURE (TRANSMITTER VENDOR SUPPLY) ЭЛЕКТРООБГРЕВАЕМЫЙ КОЖУХ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ДАТЧИКА)
6	1 e.a	2000*100*80	CABLE TRAY, 100mm WIDTH, 2 METER LENGTH, XRFL/0/G. КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК, ШИРИНА 100мм, 2м ДЛИНА, XRFL/100/G.
7	1 pk	M10	WASHER M10, HDG, GOST 11371-78* ШАЙБА M10, HDG ГОСТ 11371-78*
8			EXISTING CONCRETE BEAM СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БАЛКА

KMGP

NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. EXACT SINGLE CHANNEL LENGTH TO BE SPECIFIED ON SITE DURING CONSTRUCTION.
1. ТОЧНУЮ ДЛИНУ ОДИНОЧНОГО КАНАЛА УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ ПРИ МОНТАЖЕ.
2. PRESSURE TRNASSMITTER AND ENCLOSURE ARE SUPPLIED ASSEMBLED BY INSTRUMENT VENDOR
2. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И КОЖУХ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СБОРЕ ПОСТАВЩИКОМ КИП

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

K01	04/05/22	TCO REVIEW	YAD	AAU	GN
REV	DATE	REVISION	YI	CH'K	ENG
			SUPV	MGR	OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙА
TENGIZCHEVROIL

TITLE
TA23 INSTALL NEW PT FOR 21-PICA-31030
INSTRUMENT MOUNTING DETAILS
MOUNTING SUPPORT FOR I ENCLOSURE
КР23 УСТАНОВКА НОВОГО РТ ДЛЯ PICA-31030
ДЕТАЛИРОВКА МОНТАЖА КИП
МОНТАЖНАЯ ОПОРА ДЛЯ СТОЙКИ КОЖУХА КИП

PROJ No	FE-21-0348
DRAWING No.	020-0300-JJJ-DET-20001-01
SCALE:	-
DATE:	09/04/22

REV
K01