
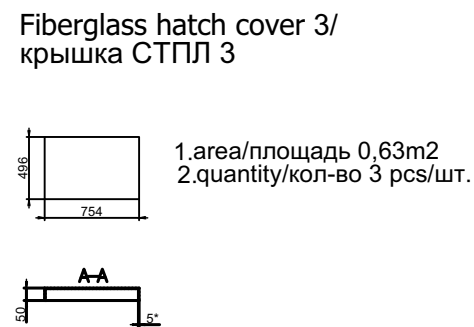


4 – REVIEWED FOR INFORMATION ONLY

Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its responsibility or liability under the Contract and or Purchase Order.


F01 Detail drawings / F01 Монтажный чертеж

Drawing 7/ Рисунок 7. Fiberglass manhole cover/Схема крышки СТПЛ

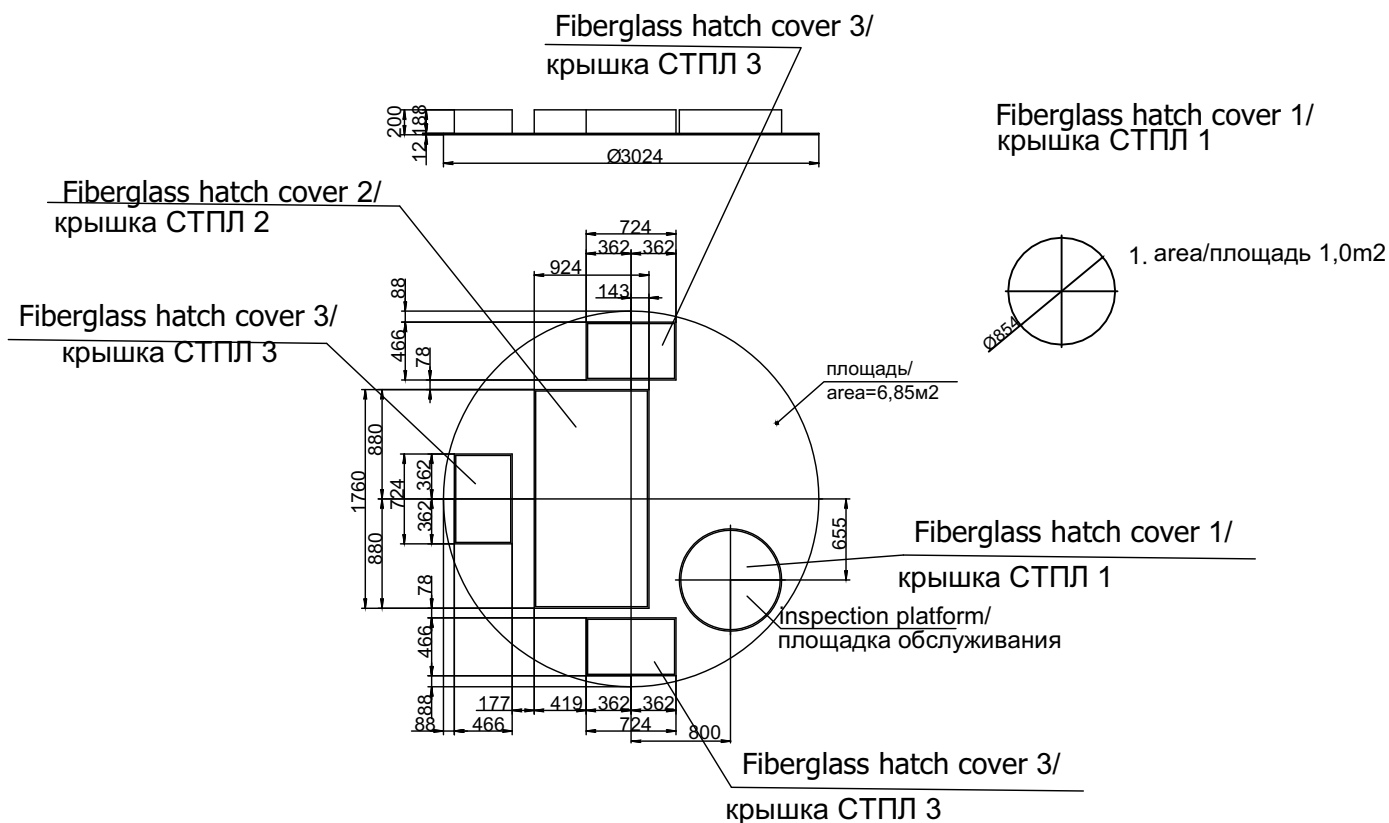


Drawing 8/ Рисунок 8. Basket skreen
scheme/Схема сороулавливающей корзины

Basket skreen 1 / Сороулавливающая корзина 1

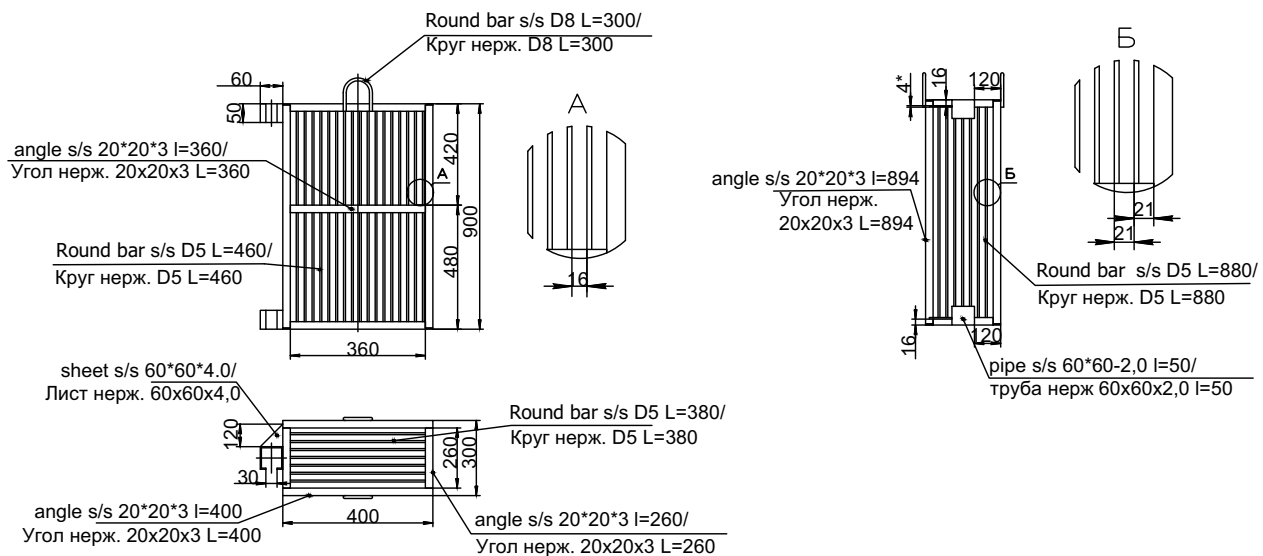

Basket skreen 2 / Сороулавливающая корзина 2

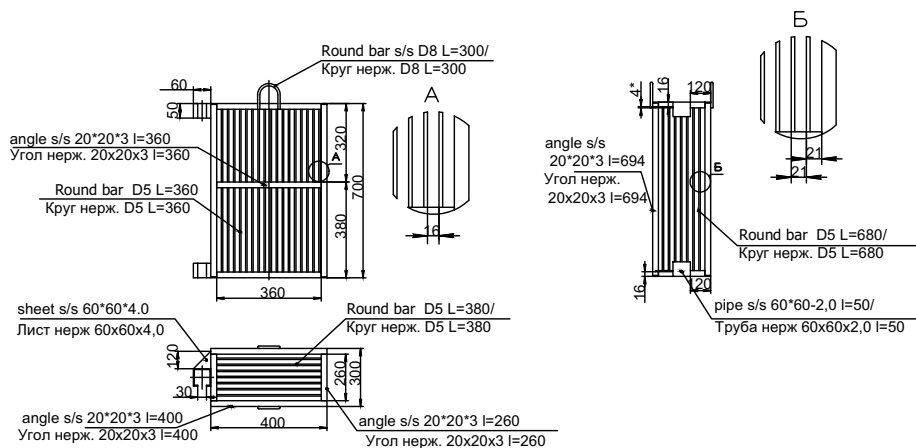

NOTES ПРИМЕЧАНИЯ


1. PIPE LEVELS SHOW LEVELS OF PIPE BOTTOM/
ОТМЕТКИ ТРУБОПРОВОДОВ ОЗНАЧАЮТ ОТМЕТКИ НИЗА ТРУБЫ
2. SLEEVES FOR INPUT AND OUTPUT PIPELINES ARE NOT SHOWN FOR CLARITY/
Гильзы под входные и выходные трубопроводы условно не показаны
3. ANCHOR SKIRT WITH HOLES DESIGNED TO FIX UNIT TO CONCRETE (SEE DRAWG.1)
ЯНКОСНАЯ СТАНЦИЯ СНИЗУ ИМЕЕТ АНКЕРНУЮ ЮБКУ (СМ. РИСУНОК 1), В КОТОРОЙ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
4. IN ADDITION TO ANCHORING, TANK BASE SHALL BE CONCRETED TO AVOID ITS BUOYANT
IN CASE HIGH LEVEL OF GROUND WATER. CONSTRUCTION OF REINFORCED CONCRETE
CHAMBER IS NOT REQUIRED, / В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ НА УЧАСТКЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ВЫСОКИХ ГРУНТОВЫХ ВОД, ЧТО МОЖЕТ СПРОЦИОНИРОВАТЬ ВСПЛЫТИЕ ЕМКОСТИ, НЕОБХОДИМО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К АНКЕРНОМУ КРЕПЛЕНИЮ ПРОИЗВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО
ПРИГРУЗУ КОРПУСА ЕМКОСТЕЙ ТОВАРНЫМ БЕТОНОМ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ САРКОФАГ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FGL FINISH GROUND LEVEL
ОТМЕТКА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

BCV BALL CHECK VALVE
ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

KEY-PLAN СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

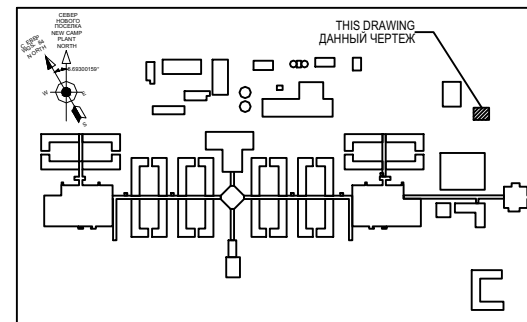

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

[illegible]

ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE НАЗВАНИЕ	
-------------------	--

FUTURE GROWTH PROJECT PIPING DETAILS

50-UB-7650 ISPS 5 DETAILS

**ПРОЕКТ БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
50-UB-7650 ISPS 5 ДЕТАЛИ**

PROJ No/ΠΡΟΕΚΤ No	
-------------------	--

X-000-059-08

DRAWING No./ЧЕРТЕЖ No.

050-7600-LLL-DET-IKB-THS-00001-07

REV/PEP

SCALE:
MACIUTA5

1:100

1:100

DATE:
DATA:

26/07/19