
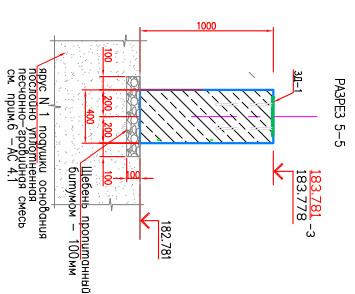
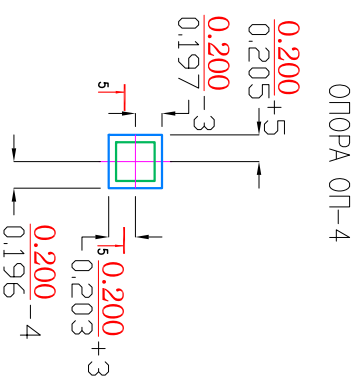
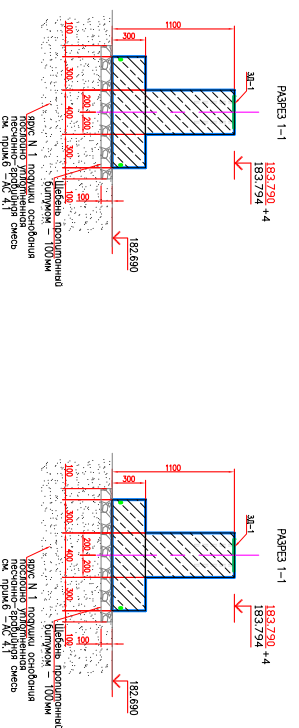


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

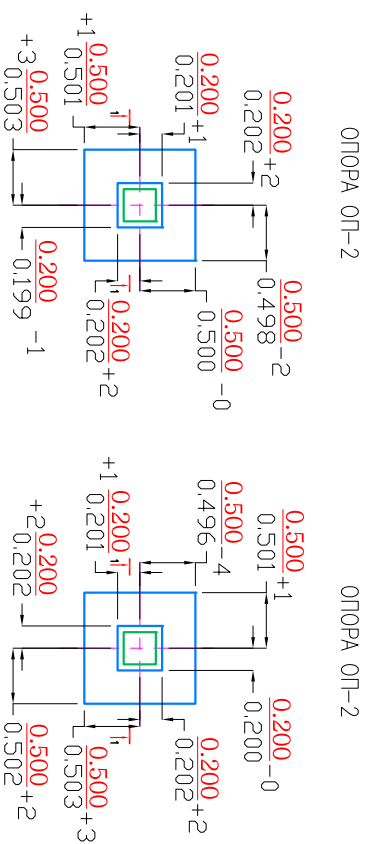

ПРИМЕЧАНИЕ: 0.000 = 183.64

$\frac{183,790}{183,794} + 4$  ОТКОЛНЕНИЯ В ММ

					KNS.001-02-AC-РВС ИС/11		
					ТОО "КЕН-САРЫ" СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСТАНОВСКОЕ В МАГНИСЬЯНСКОМ РАЙОНЕ МАГНИСЬЯНСКОИ ОБЛАСТИ		
Изм./лист	№ Докум.	Подп.	Дата				
Разраб.							
геодезист	Дичаров А.Б.				Установка подготовки и нагнетения воды (УПНВ)		
Проверил	Матвева Н.В.				Подполковник Резервирован войсковой части РВС-12,3 используемая схема КNS.001-02-AC-РВС ИС/11 ветроиздающие элементы ОПТ-2,0П-3,0П-4 резервуара РВС-1		
					ТОО "Энергия XXI век"	г.АКТОБЕ	