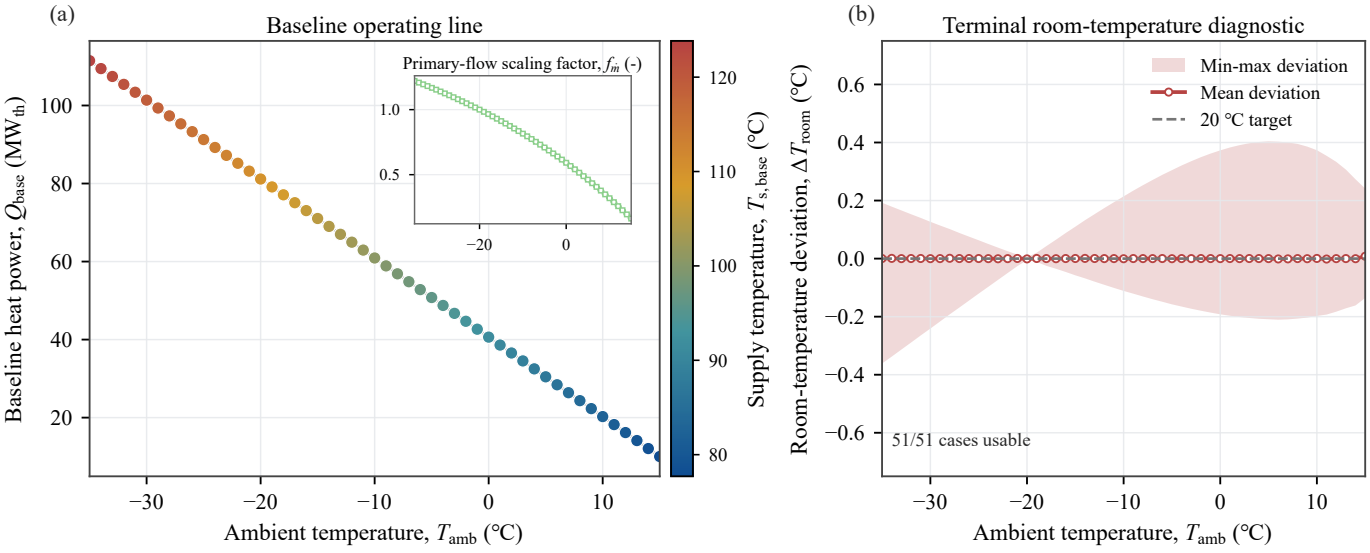

(a)
Baseline operating line
Primary-flow scaling factor, f_{m} (-)
1.0
0.5
−20
0
Baseline heat power, Q_{base} (MW_{th})
100
80
60
40
20
−30
−20
−10
0
10
Ambient temperature, T_{amb} (°C)
Supply temperature, $T_{s,base}$ (°C)
120
110
100
90
80
(b)
Terminal room-temperature diagnostic
Min-max deviation
Mean deviation
20 °C target
Room-temperature deviation, ΔT_{room} (°C)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
51/51 cases usable
−30
−20
−10
0
10
Ambient temperature, T_{amb} (°C)