

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA GASISTA. AÑO 2025

REF. IS/DE/005/26

27 de febrero de 2026

www.cnmc.es

Índice

Resumen Ejecutivo	2
I. Hechos relevantes	3
II. Demanda de gas	4
III. Entradas de gas al sistema y su gestión	6
IV. Balance de entradas y salidas de gas y su gestión	9
V. Nivel de existencias de gas en el sistema	10
VI. Mínimos técnicos de las plantas de regasificación y su gestión	13
VII. Notas de Operación	13
VIII. El balance del sistema	14
IX. Entradas / salidas en la red de transporte	18

Este informe emplea la **información provisional** recogida en los **partes de operación del sistema y boletines estadísticos mensuales del gestor técnico del sistema** (GTS) publicados en su página web, así como información del **sistema logístico de acceso a terceros a la red** (SL-ATR).

Resumen Ejecutivo

1. La demanda de gas natural ascendió a 331.442 GWh/año, un 6,3% superior a 2024. Se registró un descenso en el consumo del sector convencional atendido por gasoducto (-2,3%), no compensado por el aumento de demanda suministrada mediante cisterna (2,2%), y un aumento significativo de la demanda para producción eléctrica (+33,4%), proporcionando estabilidad y respaldo al sistema eléctrico.
2. La aportación de gas natural a la red de gasoductos desde las plantas de regasificación representó el 63,9 % (58,4 % en 2024). Se inyectaron un total de 9.360 GWh en los AASS (9.233 GWh en 2024).
3. La energía descargada neta de GNL aumentó (223.934 GWh en 2025, frente a 181.287 GWh en 2024), con 245 buques descargados (216 en 2024). Se registró un récord de operaciones de carga de buques, bunkering y puesta en frío, ascendiendo a 240 (147 en 2024), fundamentalmente por el bunkering, con un volumen de carga algo inferior (11.750 GWh en 2025, 12.037 en 2024).
4. Aunque el nivel de existencias en los AASS durante el 2025 fue algo menor que en 2024, se ha visto compensado por las existencias de GNL en plantas, con un nivel medio de llenado del 64,0% (60,2% en 2024).
5. La capacidad de regasificación contratada media aumentó hasta 625 GWh/d (534 GWh/día en 2024), el 29,3 % de la capacidad técnica. La capacidad media utilizada fue el 96,2% de la capacidad contratada, lo que muestra una contratación eficiente por parte de los usuarios.
6. En 2025, VIP Pirineos retomó la senda de exportación neta de 2023 (3.717 GWh de exportación neta en 2025). En sentido importador, la capacidad contratada media fue el 18,1% de la capacidad técnica, continuando la caída respecto años precedentes (26,3% en 2024), usándose el 67,7% de lo contratado. En sentido exportador, el nivel medio de contratación alcanzó el 82,2% y su uso medio diario el 20,5%. En VIP Ibérico disminuyeron drásticamente las importaciones netas (1.856 GWh, un 77,5% menos que en 2024). En sentido importador, la contratación media cayó al 22,4% de la capacidad técnica, con un factor de utilización del 97,3%. El nivel medio de contratación de exportación supuso el 11,0% de la capacidad técnica, usándose el 78,1% de lo contratado.
7. El gasoducto de Tarifa continuó exportando gas a Marruecos, con una contratación media anual de 29 GWh/d (90,7% de la capacidad técnica), y un factor de uso de lo contratado del 98,0%. La interconexión por Almería también representó una alta contratación (92,4%) y uso de lo contratado (94,1%).
8. En cuanto a la inyección de biometano, en 2025 se produjo un aumento (428 GWh, frente a 316 GWh en 2024), especialmente en la red de distribución.

I. Hechos relevantes

De nuevo, en 2025 destaca el cumplimiento, holgado y sin incidencias, de la senda de llenado de los almacenamientos subterráneos del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2995, alcanzándose el 87,0% de llenado el 1 de noviembre. Por primera vez desde la aprobación de la normativa europea a este respecto, parte de las obligaciones de mantenimiento de existencias de gas se mantuvieron mediante GNL, en los tanques de las plantas de regasificación, de manera significativa.

En 2025, España contó con aprovisionamientos de gas procedentes de 16 orígenes diferentes. Destaca el incremento del GNL procedente de EEUU, que supuso el 30,0% del suministro, y el ligero descenso del suministro desde Argelia, hasta el 34,5%, cumpliéndose la normativa de diversificación de suministros. Respecto al GNL ruso, este descendió, fruto de las restricciones a sus importaciones. En este sentido, cabe destacar la adopción por el Consejo de la UE, en octubre de 2025, del 19º paquete de sanciones contra Rusia, que incluyó nuevas medidas para eliminar progresivamente la importación de gas ruso, incluidas las entregas de GNL.

El 28 de abril de 2025 se produjo la interrupción generalizada a nivel nacional del suministro eléctrico, lo que produjo la parada temporal de la emisión de gas a la red de transporte de todas las plantas de regasificación, la parada de la inyección del almacenamiento de Yela y el descenso de la demanda. El sistema gasista entró en situación de operación excepcional, aunque se atendió la demanda en todo momento. En este incidente, el sistema gasista actuó de respaldo al sistema eléctrico peninsular, ya que, a medida que se iban poniendo en funcionamiento las plantas de regasificación, se iba abasteciendo la demanda de gas natural de los ciclos combinados, arrancados progresivamente para recuperar gradualmente el sistema eléctrico.

Por otro lado, durante 2025 continuó la indisponibilidad, iniciada en 2024, de un tanque de 150.000 m³ de la planta de Sagunto. Esta restricción no presentó afecciones a la seguridad y continuidad del suministro. Además, es reseñable el cambio en los movimientos de gas con respecto a 2024 en la interconexión con Francia, donde se ha invertido el sentido de flujo neto, pasándose a exportar gas. El sentido exportador se facilitó a pesar de que los accidentes acontecidos en la red de transporte francesa en junio y septiembre de 2025 supusieron la suspensión de la oferta de la capacidad firme coordinada disponible para exportar en este VIP en los meses de octubre a diciembre. También se produjeron cambios en los flujos en la interconexión con Portugal, reduciéndose de manera significativa la importación neta.

Respecto a la normativa aprobada en 2025, en el ámbito europeo hay que citar la aprobación del Reglamento (UE) 2025/1733 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2025, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1938, en lo que respecta al papel del almacenamiento de gas a la hora de garantizar el suministro de gas antes de la temporada de invierno. Asimismo, se

inició el proceso de comitología para la revisión el código de asignación de capacidad en las interconexiones aprobado por el Reglamento (UE) 2017/459.

En el ámbito nacional, destacan la Orden TED/181/2025, de 13 de febrero, que aprueba las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista de competencia ministerial, y la Circular 2/2025, de 9 de abril, de la CNMC, que establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural (derogando la anterior Circular 8/2029), promoviendo la integración de los gases renovables en el sistema gasista. Además, hay que señalar la Resolución de 13 de junio de 2025, de la CNMC, por la que se establece el procedimiento de gestión de las solicitudes y la contratación de la conexión de plantas de producción de otros gases con la red de gasoductos de gas natural, así como otras dos resoluciones de la CNMC, también de 13 de junio ambas, que actualizan el procedimiento detallado para la asignación de capacidad en el sistema gasista y los mecanismos de gestión de congestiones y antiacaparamiento, respectivamente. Por último, cabe citar la Resolución de 30 de septiembre, de la Dirección General de Política Energética y Minas, que modifica el plan de actuación invernal, trasladando de noviembre y diciembre a enero y febrero obligaciones de existencias, sin variar el requerimiento total.

II. Demanda de gas

La demanda de gas natural en España fue 331.442 GWh/año, un 6,3% superior a la demanda de 2024, fundamentalmente debido a un aumento significativo de la demanda para producción eléctrica (+33,4%), reduciéndose ligeramente la demanda convencional (-2,3%), que no fue compensada por el incremento de la demanda atendida por cisternas (2,2%).

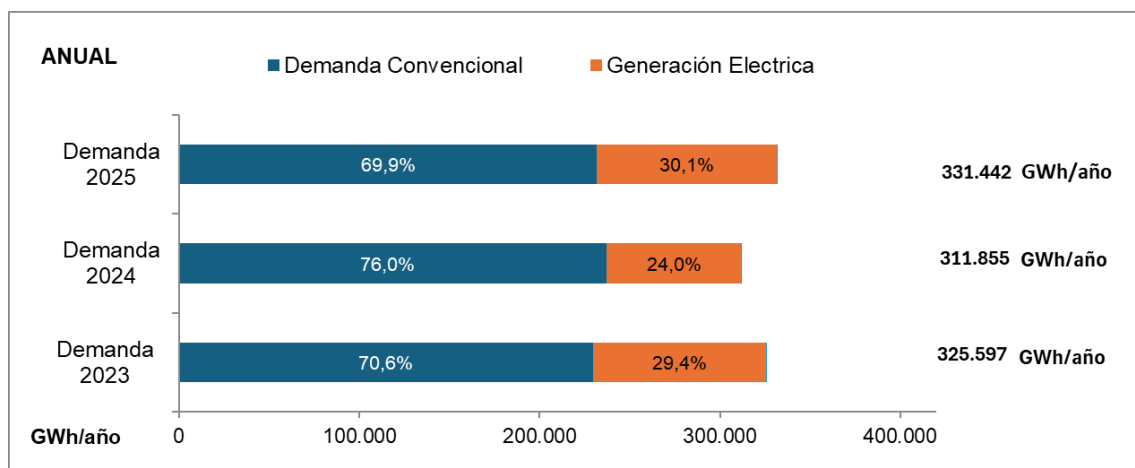


Figura 1. Demanda por tipo de consumo.

En este año, la contribución de los ciclos combinados al mix de generación eléctrica alcanzó un valor promedio de 14,5%, revirtiendo la senda descendente del año anterior (10,8%). Este aumento se produjo de forma continuada durante todo 2025, registrando las mayores subidas entre mayo y junio, y entre septiembre y octubre.

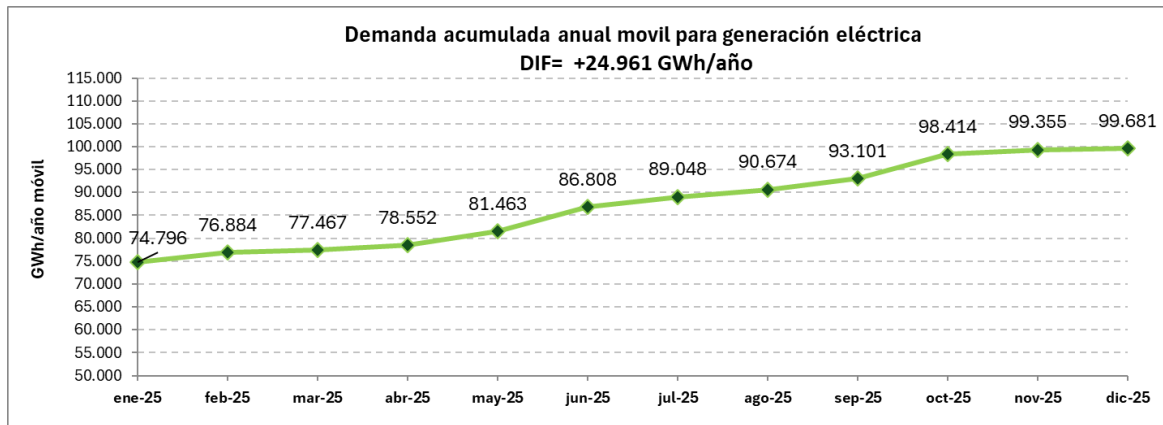


Figura 2. Acumulado anual de demanda para generación.

La demanda convencional (sin cisternas) descendió respecto a 2024 en 5.550 GWh, siendo esta caída más pronunciada entre abril y septiembre.

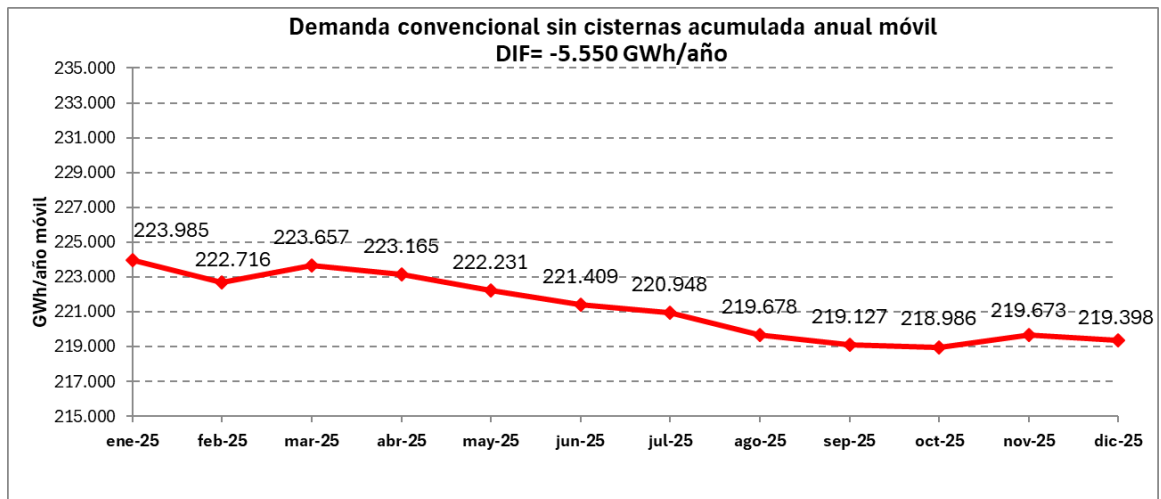


Figura 3. Acumulado anual de demanda convencional sin cisternas.

Por último, la demanda atendida mediante cisternas continuó creciendo desde agosto, con un aumento de 265 GWh respecto al 2024.

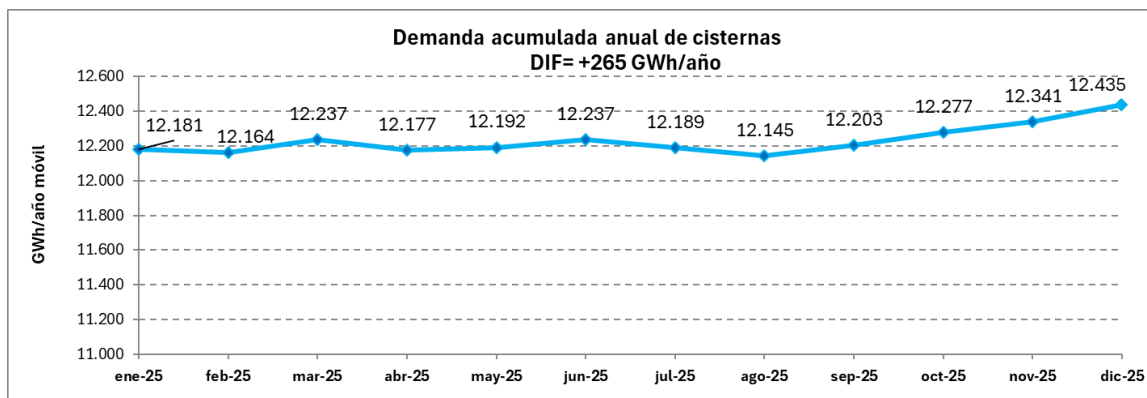


Figura 4. Acumulado anual de demanda de cisternas.

III. Entradas de gas al sistema y su gestión

En el año 2025, la entrada de gas a la red de gasoductos desde conexiones internacionales alcanzó el 36,1% (41,6% en 2024), comparada con el gas introducido desde las plantas de regasificación, que representó el 63,9 % (58,4 % en 2024).

El factor de utilización máximo de las entradas a la red de gasoductos respecto a la capacidad total tuvo lugar el 20 de enero, representando el 51,9%, con 1.442,8 GWh/d. El día de mayor demanda fue también el 20 de enero, con 1.532,6 GWh/d.

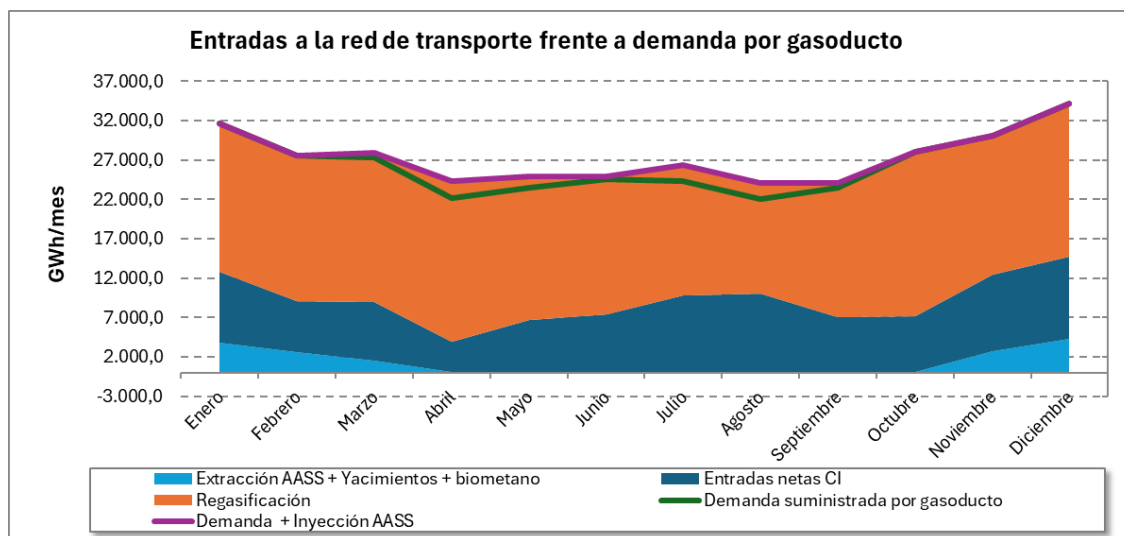


Figura 5. Entradas netas de GN y de GNL frente a la demanda de gas natural en 2025¹.

En 2025, la cantidad de GNL descargada alcanzó los 235.684 GWh (29,1% superior a 2024), con una distribución del número de descargas bastante homogénea a lo largo del año. Sin embargo, hubo un ligero descenso en cuanto al volumen de recarga, bunkering y puestas en frío, que representó un total de 11.750 GWh (12.037 GWh en 2024).

Se descargaron 245 buques de GNL, siendo las plantas de Bilbao y Barcelona las más utilizadas. En lo relativo a las recargas, se llevó a cabo un considerable aumento del número respecto al año anterior, con un total de 240 operaciones (un 63,3% más que en 2024), destacando las plantas de Barcelona y Huelva. La mayor parte de estas operaciones responden al servicio de bunkering, lo que refleja el considerable aumento de esta actividad, más atomizada respecto al año pasado, reforzando su papel de reducción de emisiones contaminantes en el transporte marítimo.

¹La gráfica compara la demanda de gas natural atendida por gasoducto con las entradas netas de gas natural a la red de transporte. Se diferencia también el gas destinado a inyección en los almacenamientos subterráneos. La no coincidencia de la demanda por gasoducto + inyección en los almacenamientos subterráneos con las entradas se explica por las variaciones del stock, gas de operación, etc.

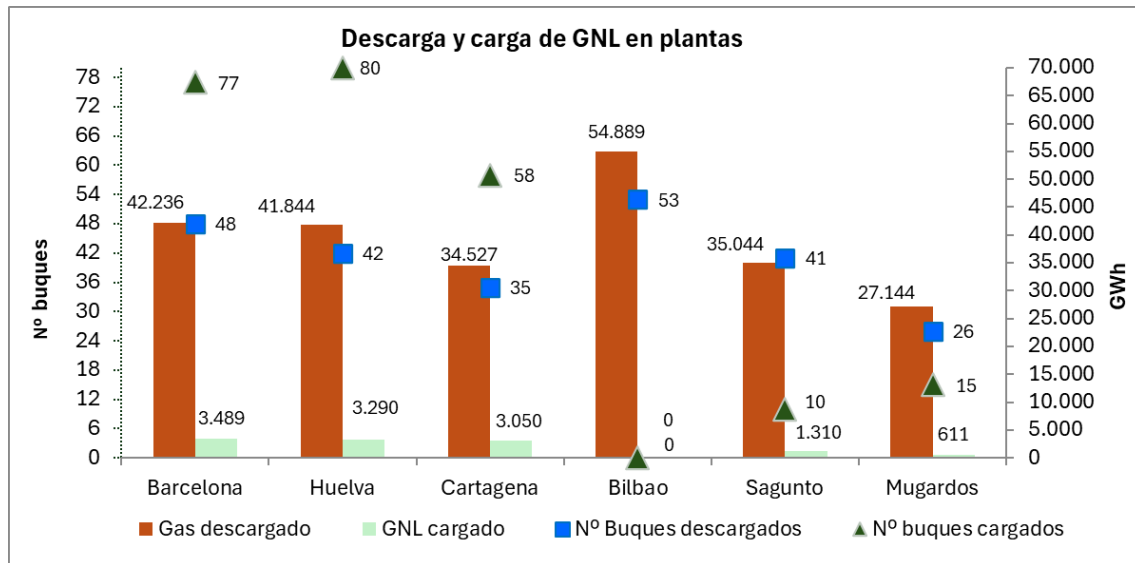


Figura 6. Descarga y carga de GNL en 2025².

Los usuarios continuaron haciendo un uso extensivo de la flexibilidad de los slots definida en la normativa de la CNMC, solicitándose más de 1.000 modificaciones, de las cuales en torno al 90,0% fueron viables.

La capacidad de regasificación contratada media en 2025 se situó en 625 GWh/d, con un valor máximo de 1.051 GWh/d (la capacidad máxima de regasificación es 2.138 GWh/d) y un valor mínimo de 379 GWh/d. El uso medio de la capacidad de regasificación alcanzó el 96,2% respecto a la capacidad contratada media.

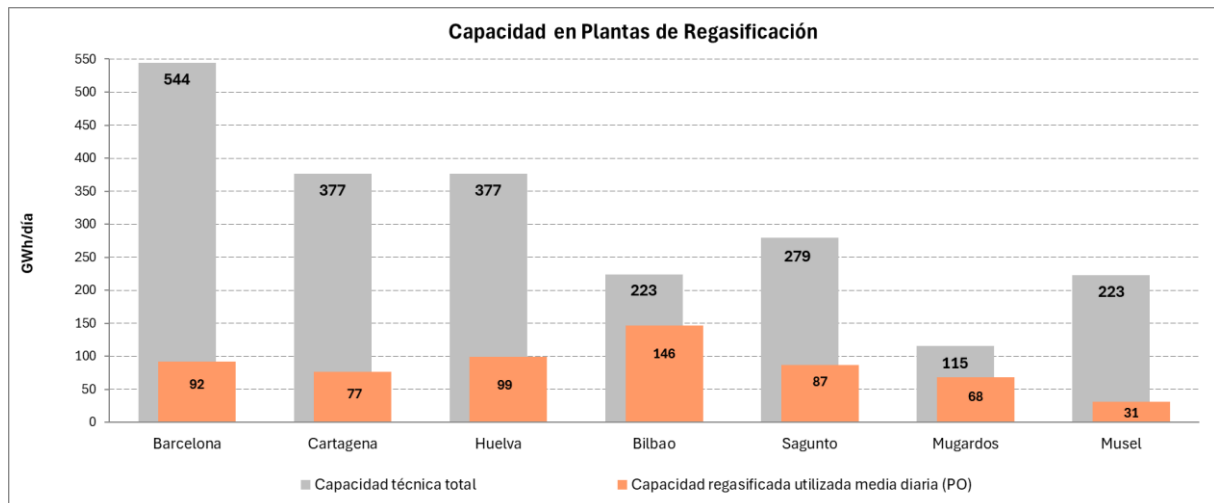


Figura 7. Utilización de la capacidad de regasificación en plantas en 2025.

Las conexiones internacionales por gasoducto presentan diferentes niveles de contratación y uso.

² No se registró actividad dentro del régimen de acceso regulado según la normativa de la CNMC en la planta de regasificación de El Musel.

En VIP Ibérico y VIP Pirineos es reseñable el cambio en los movimientos de gas con respecto a 2024, disminuyendo drásticamente las importaciones en VIP Ibérico y pasando a ser netamente exportadores en VIP Pirineos. Así, las importaciones netas en VIP Ibérico se redujeron hasta los 1.856 GWh (un 77,5% menor que en 2024) y se revirtió la tendencia en VIP Pirineos de importación neta en 2024 (7.201 GWh) a exportación neta (3.717 GWh), volviendo a la senda exportadora de 2023 y alcanzándose en esta interconexión el máximo diario de nominación neta para exportación de 207 GWh/día.

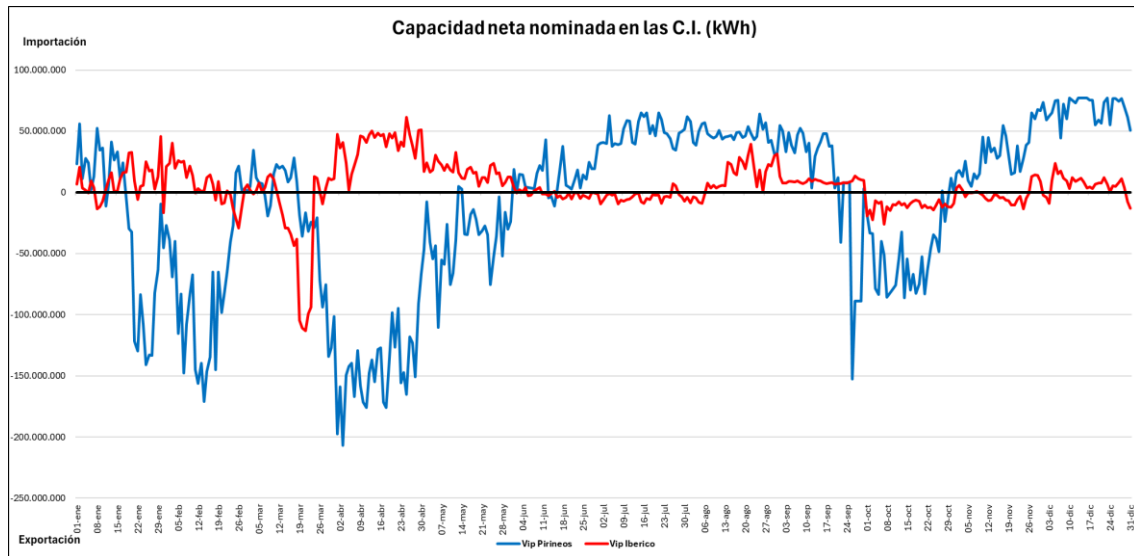


Figura 8. Capacidad neta nominada en las conexiones internacionales con Europa (VIP Ibérico y VIP Pirineos).

Respecto a la contratación, en VIP Pirineos, en sentido importador se contrató una media de 18,1% de la capacidad técnica (26,3% en 2024), usándose el 67,7 % de la capacidad contratada. En sentido exportador, el nivel medio de contratación alcanzó el 82,2 %, siendo su uso medio diario el 20,5%. En VIP Ibérico, en sentido importador, la contratación media representó el 22,4% de la capacidad técnica, con un factor de utilización del 97,3%. El nivel medio de contratación de exportación alcanzó el 11,0% de la capacidad técnica, utilizándose el 78,1% de lo contratado.

En este ámbito, hay que destacar los accidentes acontecidos en Francia el 13 de junio y el 26 de septiembre de 2025, en la Artère du Rhône, infraestructura clave que conecta las dos terminales de GNL de Fos con el resto de la red francesa. Estos han supuesto la suspensión de la oferta de capacidad firme trimestral y mensual coordinada de exportación en VIP Pirineos (en torno a 60 GWh/día en sentido España-Francia) durante el invierno 2025-2026, transformándola en interrumpible diaria no coordinada.

En la interconexión de Tarifa, se produjo una contratación media del 90,7% en sentido exportador en dirección a Marruecos (29 GWh/d, frente a una capacidad ofertada de 32 GWh/d), con un factor de uso del 98,0%.

Las entradas de gas desde Argelia por el gasoducto de Almería presentan cifras de contratación elevadas, con una media anual del 92,4% de la capacidad técnica, y un factor de uso de 94,1%.

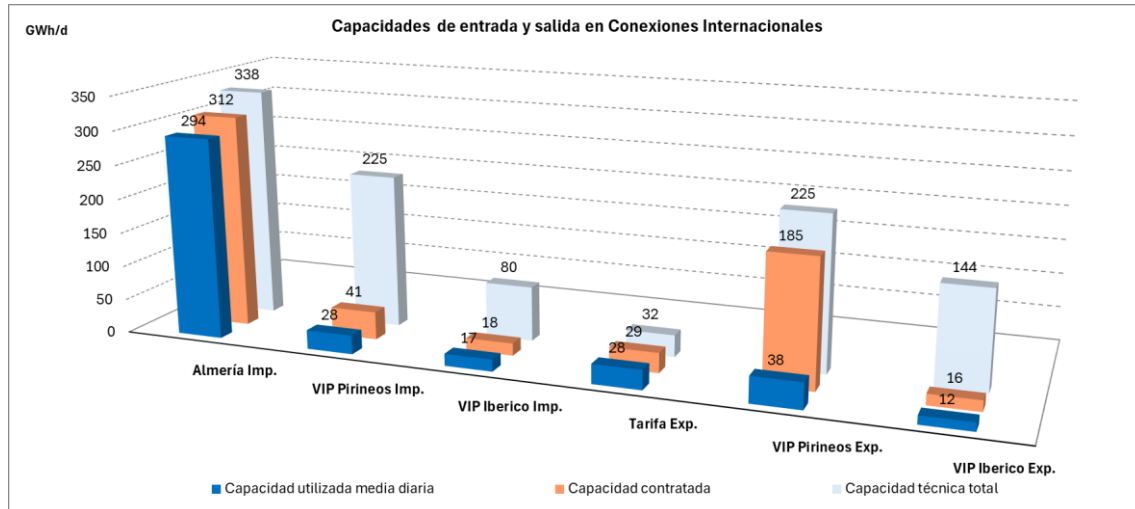


Figura 9. Contratación en las conexiones internacionales en el año 2025.

IV. Balance de entradas y salidas de gas y su gestión

En la tabla siguiente se muestran las entradas de gas a la red de gasoductos durante 2025 y su variación sobre los valores del año anterior.

	2025		% Δ año anterior
	GWh	% sobre el total de E. Netas	GWh
Regasificación	219.007	68,48%	17,2%
Importaciones netas Conexiones Internacionales	94.943	29,69%	-14,0%
Extracción neta Almacenamientos	5.070	1,59%	268,3%
Producción Yacimientos + Biometano	809	0,25%	49,0%
Total entradas netas	319.829		6,9%

Tabla 1. Entradas netas de gas en la red de gasoductos y variación sobre el año anterior.

En 2025 estaban en operación 20 plantas de biometano, 3 plantas en transporte y 17 en distribución, lo que supone un aumento de un 67% respecto al año anterior. Además, existe una planta de producción de hidrógeno renovable inyectando en la red de transporte de Mallorca, con una inyección total en 2025 de 34 MWh/año.

A continuación, se muestra el balance de entradas y salidas de gas en 2025.

ENTRADAS (GWh/año)		SALIDAS (GWh/año)	
Regasificación	219.007	Demanda gasoducto	319.007
Importaciones C. Internacionales	123.554	Exportaciones C. Internacionales	28.611
Extracción AASS	14.430	Inyección AASS	9.360
Producción Yacimientos + Biometano	809	Inyección Yacimientos	0
Total entradas Red de transporte	357.800	Total salidas Red de transporte	356.978
BALANCE RED DE TRANSPORTE (ENTRADAS-SALIDAS)	357.800 - 356.978 = +823		

Tabla 2. Balance entradas / salidas de la red de transporte en el año 2025.

Por tanto, en 2025, el aumento de la demanda y la disminución de las importaciones netas respecto a 2024 ha sido compensado en su mayor parte con un aumento de la regasificación y en menor medida con un aumento de las extracciones netas en los almacenamientos subterráneos.

V. Nivel de existencias de gas en el sistema

En la Tabla 3 se muestran las existencias finales en el último día del año y su variación respecto a periodos anteriores. Las existencias de gas a 31 de diciembre se repartían así: 31,9% en plantas de regasificación, 60,9% en almacenamientos subterráneos y 7,2% en la red de gasoductos (*linepack*).

	Dic 2025 (GWh)	Dic-24		Dic-23	
		GWh	%Δ Dic25-Dic24	GWh	% Δ Dic25–Dic23
Gas útil AASS	24.345	29.423	-17,3%	31.108	-21,7%
Plantas regasificación	12.737	7.948	60,2%	13.640	-6,6%
Red de Transporte	2.861	2.818	1,5%	2.849	0,4%
Total	39.943	40.190	-0,6%	47.597	-16,1%

Tabla 3. Existencias finales en 2025 y su variación sobre periodos anteriores.

Este nivel de existencias se tradujo en una autonomía promedio de 47 días (existencias respecto a demanda), un 19,1% inferior respecto al 2024 (56 días), debido fundamentalmente al aumento de la demanda, ya que la disminución de las existencias en los almacenamientos subterráneos ha sido compensada con el aumento de almacenamiento de GNL en las plantas de regasificación respecto 2024.

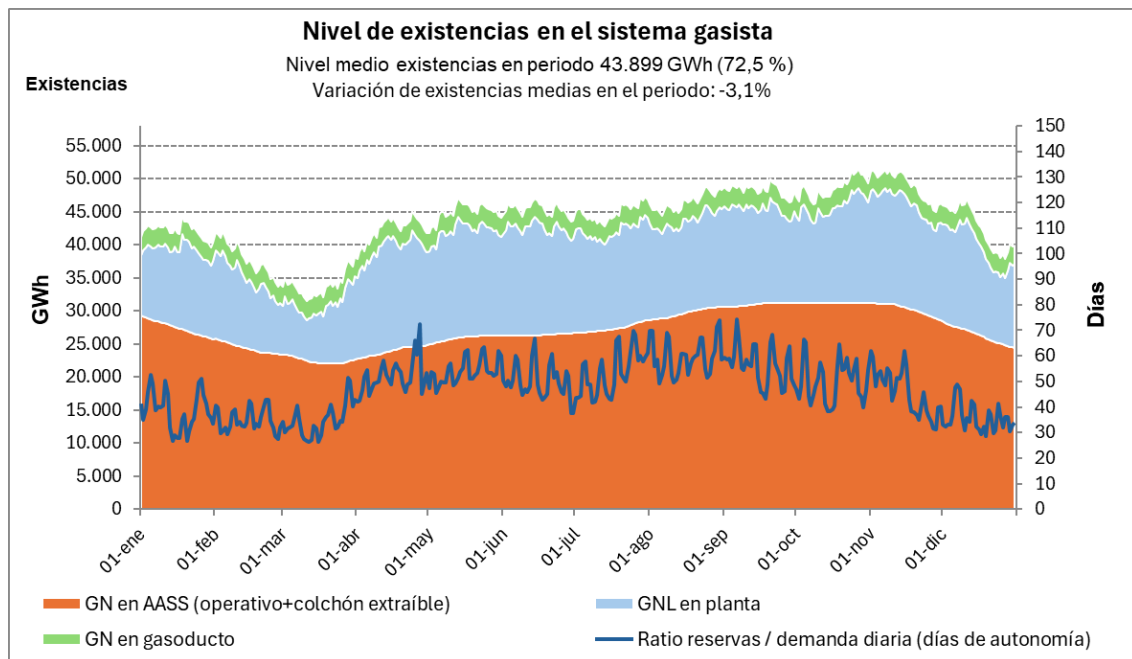


Figura 10. Variación de existencias en el sistema.

A finales de 2025, los almacenamientos subterráneos mantenían unas existencias totales (gas colchón no extraíble, gas colchón extraíble y gas operativo) de 53.138 GWh, si bien el gas útil (gas colchón extraíble y gas operativo) se situó en 24.345 GWh.

Destaca el cumplimiento, holgado y sin incidencias, de la senda de llenado de los almacenamientos subterráneos del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2995, alcanzándose el 87,0% de llenado el 1 de noviembre de 2025. Hay que indicar que, aunque el hito establecido en el Reglamento (UE) 2022/1032 (que modifica el Reglamento (UE) 2017/1938) fija un objetivo de llenado del 90,0% a 1 de noviembre de 2025, determina que parte de la obligación puede ser constituida mediante GNL almacenado en los tanques de las plantas de regasificación; en 2025 se ha hecho uso de esta posibilidad.

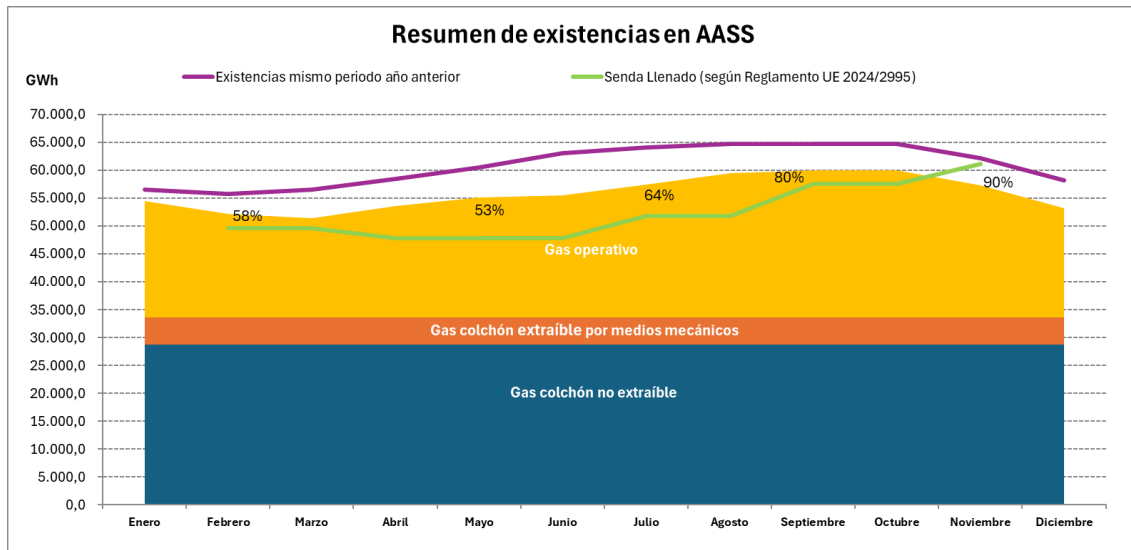


Figura 11. Existencias interanuales en los almacenamientos subterráneos.

Nota: la senda de llenado que requiere el Reglamento (UE) 2024/ 2995 se cumplió con GLN almacenado en tanque, permitido por la normativa europea.

La contratación de almacenamiento en el Tanque Virtual de Balance (TVB) alcanzó un valor medio de 16.424 GWh/d, lo que supone un 87,3% respecto de la capacidad media diaria del año ofertada al mercado, con un valor máximo de contratación de 17.593 GWh/d a principios del mes de mayo (90,7% de la capacidad máxima ofertada).

En cuanto al nivel de existencias de GNL, el porcentaje medio de llenado en 2025 fue del 64,0%, superior al 60,2% de 2024. El mínimo anual de llenado de los tanques se registró a mediados de marzo (28,2%), permaneciendo sensiblemente estable (en torno al 60%) en el periodo entre mediados de abril y principios de diciembre. La capacidad máxima de almacenamiento de GNL permanece constante durante 2025, tras indisponibilidad de un tanque de 150.000 m³ de la planta de Sagunto y la retirada de funcionamiento de un tanque de 80.000 m³ de la planta de Barcelona durante 2024.

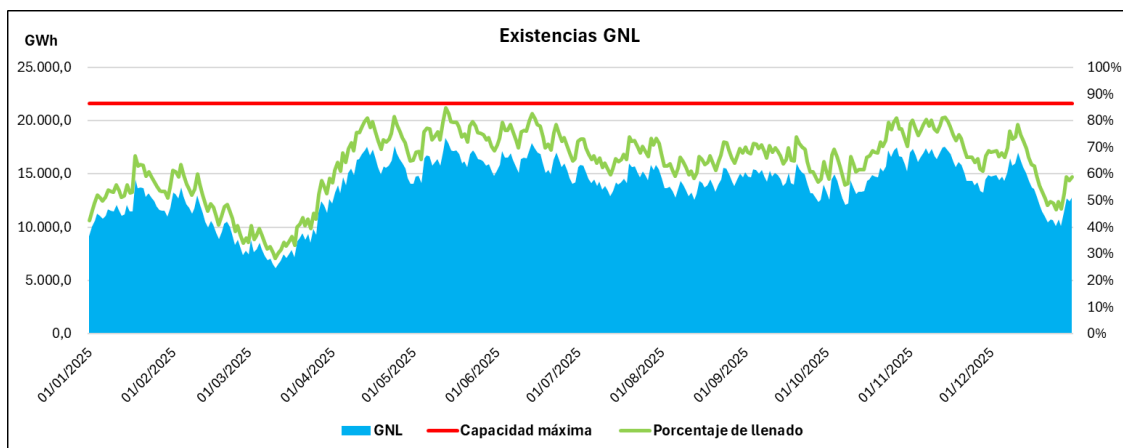


Figura 12. Existencias GNL en TVB en 2025.

La autonomía media de las plantas de regasificación en 2025 fue similar a 2024 (18 días en relación con su regasificación).

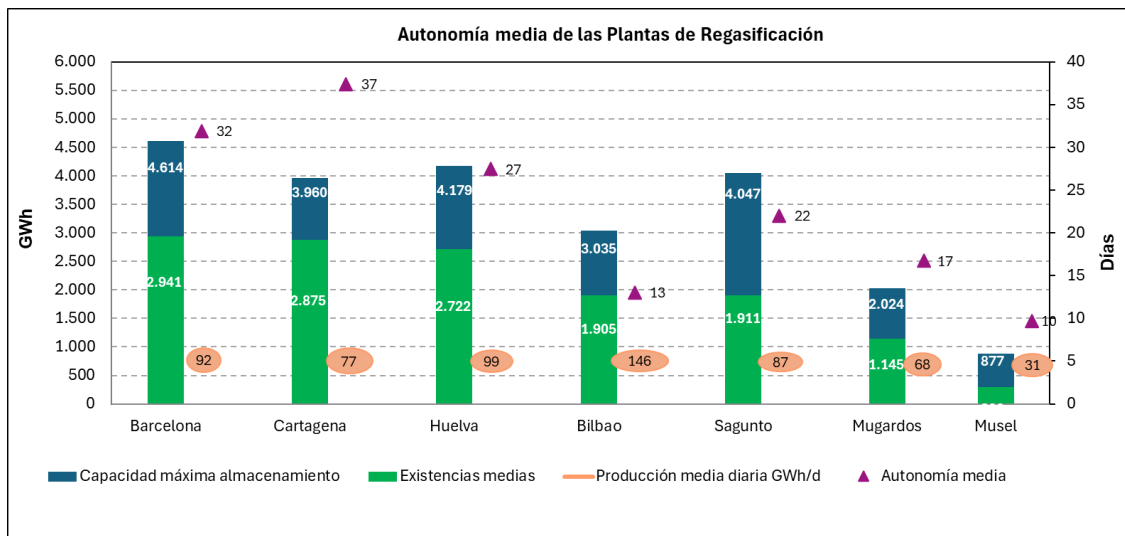


Figura 13. Autonomía, nivel de existencia y producción media en las plantas de regasificación en 2025.

VI. Mínimos técnicos de las plantas de regasificación y su gestión

En la Tabla 4 se representan los mínimos técnicos de regasificación de gas publicados por el GTS para cada una de las plantas de regasificación, así como los días en que cada una de ellas operó por debajo de estos valores en 2025.

Como ya se ha indicado, la actividad de regasificación en 2025 aumentó respecto a 2024, disminuyendo por tanto así los días en que el conjunto de las plantas funcionó por debajo de los mínimos técnicos.

Plantas	Mínimo Técnico 2025 (GWh/día)	Días por debajo del mínimo técnico *			
		2025	% días	2024	% días
Barcelona	47	9	2,5%	8	2,7%
Cartagena	34	5	1,4%	19	5,7%
Huelva	47	17	4,7%	14	3,8%
Bilbao	34	0	0,0%	0	0,0%
Sagunto	25	0	0,0%	11	3,0%
Mugarodos	34	15	4,1%	9	2,5%
Musel	34	27	7,4%	49	13,1%
TOTAL	255	73	2,9%	110	4,4%

(*) La capacidad máxima de regasificación de El Musel no puede superar los 45 GWh/d, conforme la Orden TED/578/2023, ni los 11.744 GWh/año, según la resolución de 26 de julio de 2024 de la DGPEyM.

Tabla 4. Mínimo técnico y días en los que la planta está por debajo del mínimo técnico en 2025.

VII. Notas de Operación

Durante 2025, el GTS emitió un total de 10 avisos mediante notas de operación (6) y sus continuaciones (4), en particular las relacionadas con los siguientes aspectos:

- Mantenimiento de existencias mínimas operativas de los usuarios en los almacenamientos subterráneos.
- Olas de frío, que incrementaron la demanda con respecto a la demanda prevista, y avisos por bajas temperaturas.
- Situación de operación excepcional por fallo nacional de suministro eléctrico.
- Limitación local y temporal de transporte en el Ramal a Castellón.

VIII. El balance del sistema

En 2025, el GTS realizó acciones de balance en el Punto Virtual de Balance (PVB) de la red de transporte un total de 87 días, 9 días menos que en 2024, continuando la senda descendente iniciada el año anterior.

A lo largo de 2025, las operaciones para resolver los desbalances de los usuarios en PVB tuvieron un saldo neto positivo (compra de gas), como suele ser habitual, por un total de 334 GWh, un 72,6% inferior a 2024. En concreto, se produjeron una disminución de las acciones de balance de compra, que supusieron a un total de 2.094 GWh (2.402 GWh en 2024) y un valor de 74 mill. € (92 mill. € en 2024), así como un aumento de las acciones de balance de venta, que supusieron un total de 1.760 GWh (1.178 GWh en 2024) y un valor de 66 mill. € (37 mill. € en 2024).

Se sigue observando cómo, en general, el GTS suele realizar acciones de balance de venta de gas a un precio inferior al precio medio ponderado del producto intradiario del mercado organizado. Casi dos tercios de las acciones de venta tuvieron lugar durante los cuatro primeros meses del año, con un precio medio diario por encima de los 40 €/MWh.

En cuanto a las compras, un análisis diario pormenorizado muestra que solo el 48,9% de los días en los que el GTS realizó estas operaciones compró gas a un precio medio diario superior al precio medio ponderado del producto intradiario del mercado organizado. Más del 70,0% de estas acciones de compra fueron realizadas durante el segundo semestre del año, a un precio en torno a 30 €/MWh.

	Acciones de balance del GTS en PVB 2025											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Nº de días con acciones de balance	12	9	6	7	2	4	8	2	8	5	11	13
MWh Comprados	188.899	101.000	100.003	58.517	20.000	168.006	156.591	86.963	126.286	223.426	427.779	436.836
MWh Vendidos	321.102	234.397	275.334	211.138	30.000	23.986	150.131	0	221.802	0	90.004	201.957
Coste Total de compra (€)	9.557.458	5.168.054	4.760.771	2.048.208	684.257	6.449.136	5.412.622	2.940.826	4.084.627	7.048.925	13.053.107	12.532.839
Importe Total de venta (€)	15.039.707	11.650.433	10.800.409	6.889.265	1.043.009	848.295	4.893.244	0	6.850.301	0	2.601.846	5.237.073
Precio medio de compra acciones balance GTS (€/MWh)	50,60	51,17	47,61	35,00	34,21	38,39	34,57	33,82	32,34	31,55	30,51	28,69
Precio medio de compra Mibgas (€/MWh)*	50,58	51,12	47,22	35,05	33,86	38,34	34,64	33,87	32,41	31,54	30,55	28,62
Precio medio de venta acciones de balance GTS (€/MWh) *	46,84	49,70	39,23	32,63	34,77	35,37	32,59	N/A	30,88	N/A	28,91	25,93
Precio medio de venta Mibgas (€/MWh)*	47,02	49,93	39,36	32,64	34,96	35,61	32,68	N/A	31,05	N/A	29,05	26,08

(*) Precio medio ponderado del producto intradiario MIBGAS en los días en que el GTS realizó acciones de balance.

Tabla 5. Acciones de balance realizadas por el GTS en PVB en el año 2025.

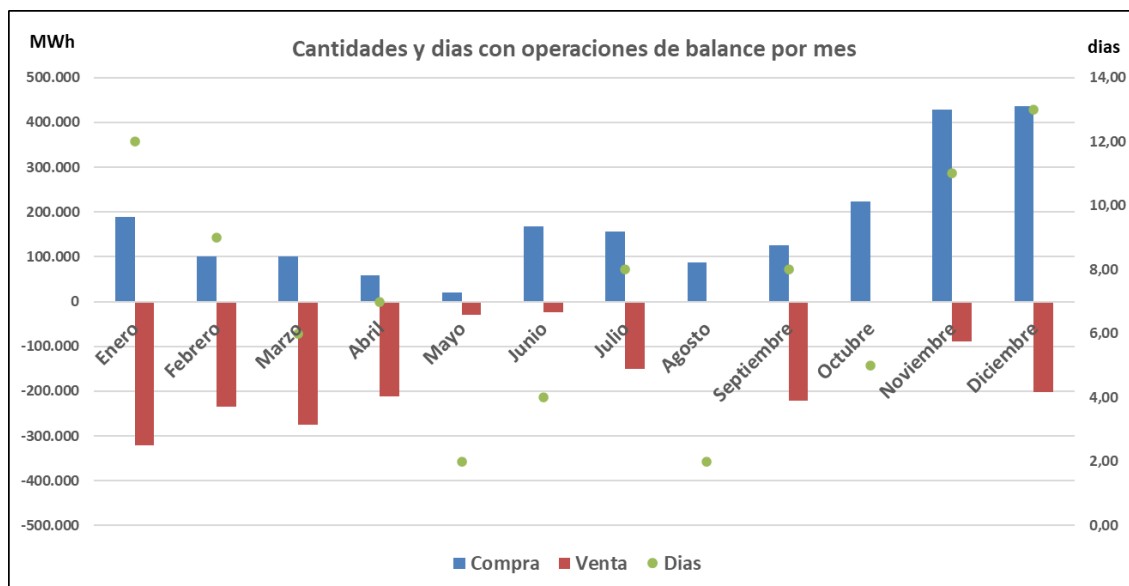


Figura 14. Volumen económico de las acciones de balance del GTS en PVB en 2025.

En cuanto a las operaciones para la gestión de desbalances en el Tanque Virtual de Balance (TVB) y en el Almacenamiento Virtual de Balance (AVB), de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Circular 2/2020 de la CNMC, se realizaron 158 operaciones de compraventa (167 operaciones realizadas en el año anterior).

El número de desbalances de los usuarios en TVB/AVB responden prácticamente a desbalances en TVB, dado que solo se registró un único desbalance en AVB, en sentido negativo (defecto de gas almacenado). Los desbalances en TVB son numerosos, pero de escasa cantidad.

En general, las operaciones de gestión del GTS en el mercado organizado se distribuyeron de manera uniforme en 2025, como se puede observar en la Tabla 6. Se produjeron 141 operaciones de compra, por un total de 73 GWh (un 121,2% superior a 2024) y 3 mill. € (1 mill. € en 2024) y 17 operaciones de venta, por un total de 27 GWh (un 58,5% inferior a 2024) y 1 mill. € (2 mill. € en 2024). Prácticamente la totalidad de estas ventas se produjo en los meses de enero, abril, mayo y septiembre.

	Gestión de balance del GTS en TVB y AVB 2025											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Nº de operaciones	13	12	13	13	14	12	14	13	15	13	13	13
MWh Comprados	12.058	21.060	3.773	10.326	1.810	2.003	1.387	1.775	7.858	2.407	3.897	4.561
MWh Vendidos	8.079	0	228	6.101	5.230	236	67	430	6.559	0	0	0
Coste Total de compra (€)	586.240	1.103.242	159.152	345.398	60.663	74.295	47.378	58.737	249.318	74.685	117.103	126.481
Importe Total de venta (€)	383.761	0	9.236	200.402	179.602	8.390	2.224	13.571	206.929	0	0	0
Precio medio de compra del GTS (€/MWh)	48,62	52,39	42,18	33,45	33,52	37,09	34,16	33,09	31,73	31,03	30,05	27,73
Precio medio de venta del GTS (€/MWh)	47,50	N/A	40,51	32,85	34,34	35,55	33,20	31,56	31,55	N/A	N/A	N/A

Tabla 6. Operaciones para la gestión de desbalances en TVB y AVB en el año 2025.

IX. Entradas / salidas en la red de transporte

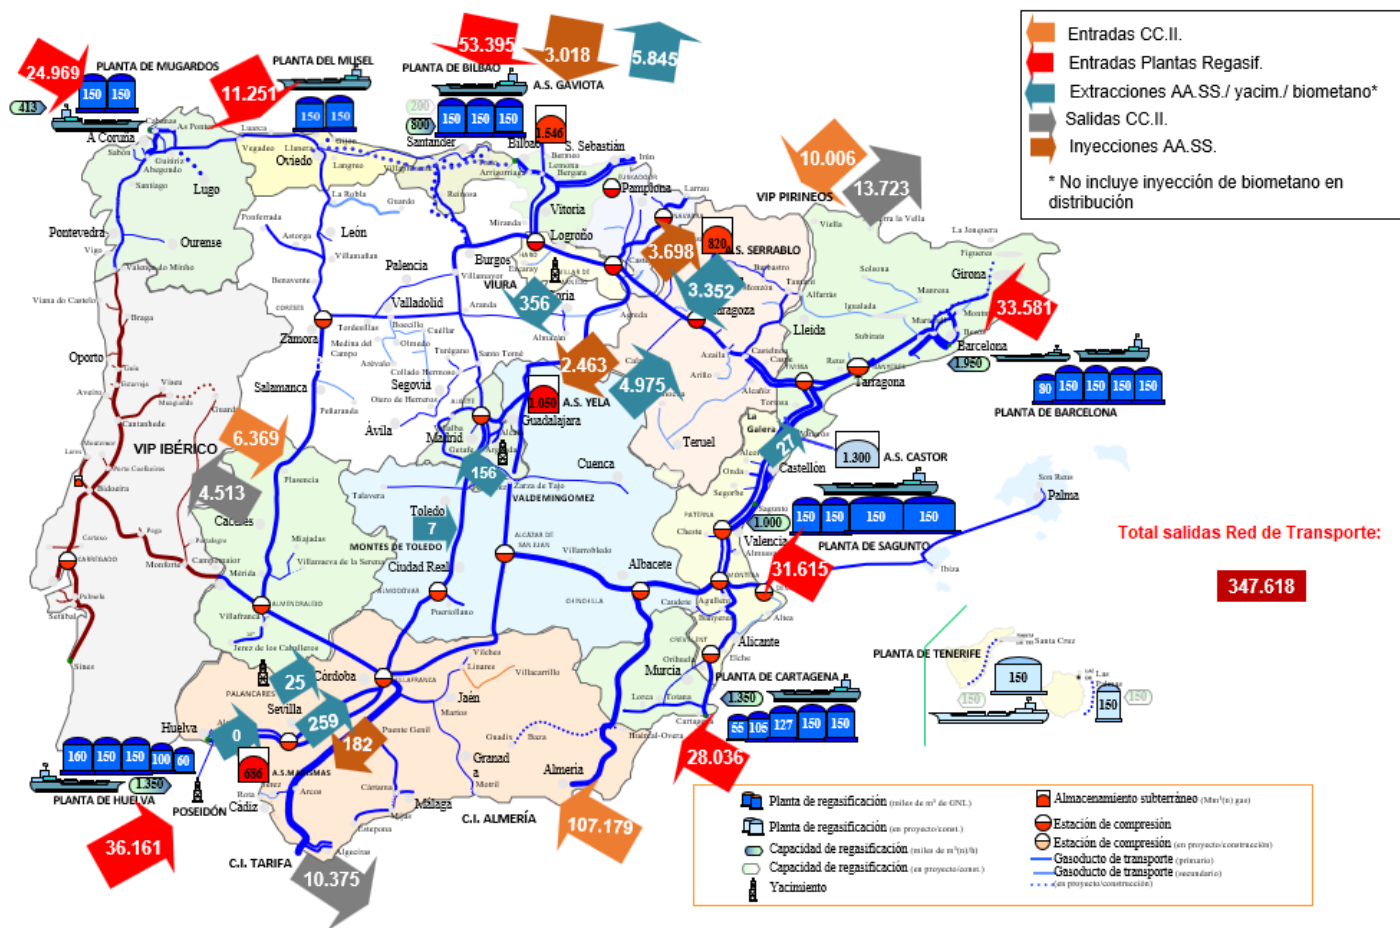


Figura 15. Entradas / salidas en la red de transporte 2025 (GWh).