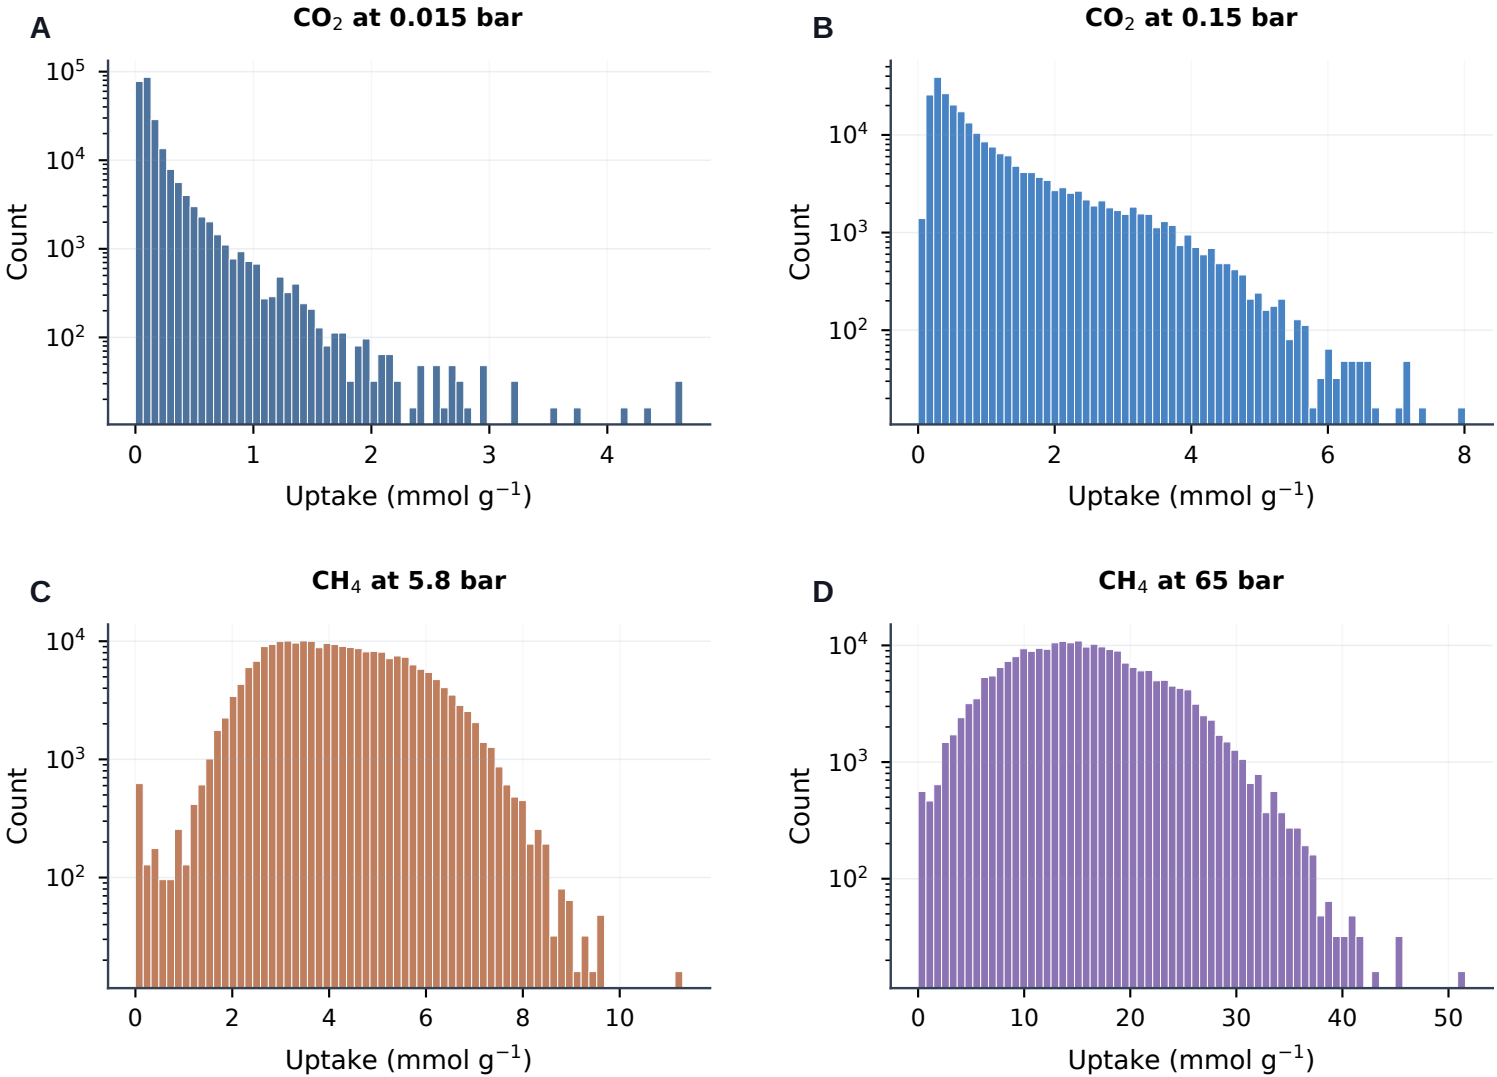

A
CO_2 at 0.015 bar
Count
Uptake (mmol g^{-1})
B
CO_2 at 0.15 bar
Count
Uptake (mmol g^{-1})
C
CH_4 at 5.8 bar
Count
Uptake (mmol g^{-1})
D
CH_4 at 65 bar
Count
Uptake (mmol g^{-1})