


Planvy

1. Ändring
2. Littera
3 Antal
3.1 Hängning
4. Dörrtyp
4.1 Utförande
5. Mått
5.1 Bredd och höjd (Karmyttermått)
5.2 Delning
6. Funktionskrav
6.1 Brandskydd enligt BBR
6.3 Ljudreduktion
12. Tröskel
15. Anmärkning

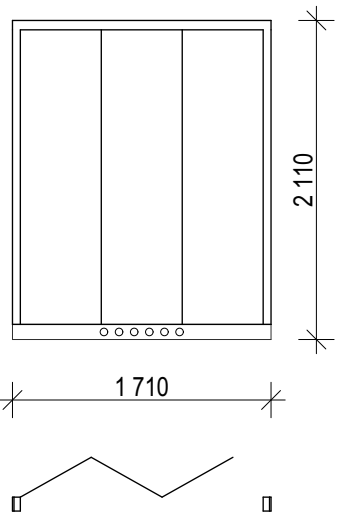


TF17:1-237e-2
1
H

VIKLUCKOR

1 690×1 990
3+0

6 HÅL I SOCKEL
NCS S 1502-Y20R

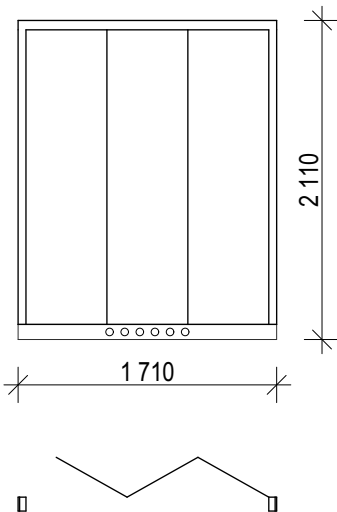


TF17:1-237e-1
1
V

VIKLUCKOR

1 690×1 990
3+0

6 HÅL I SOCKEL
NCS S 1502-Y20R

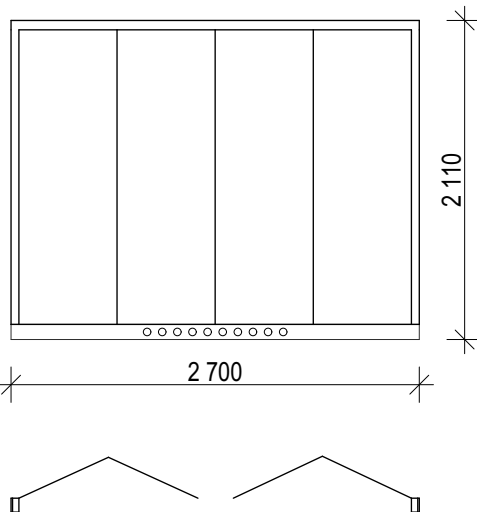


TF27:2-107e
1

VIKLUCKOR

2 680×1 990
2+2

10 HÅL I SOCKEL
NCS S 1502-Y20R

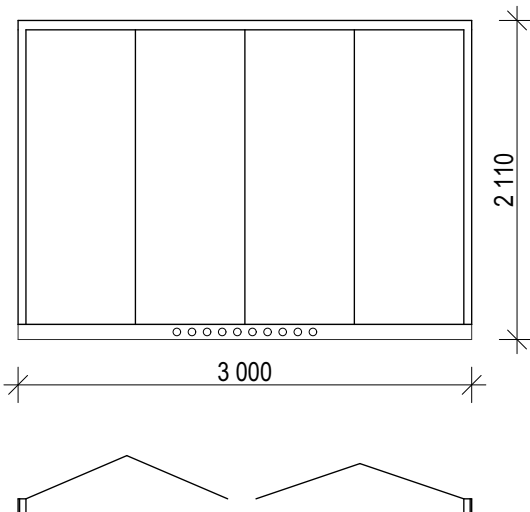


TF30:1-162e
1

VIKLUCKOR

2 980×1 990
2+2

10 HÅL I SOCKEL
NCS S 0500-N

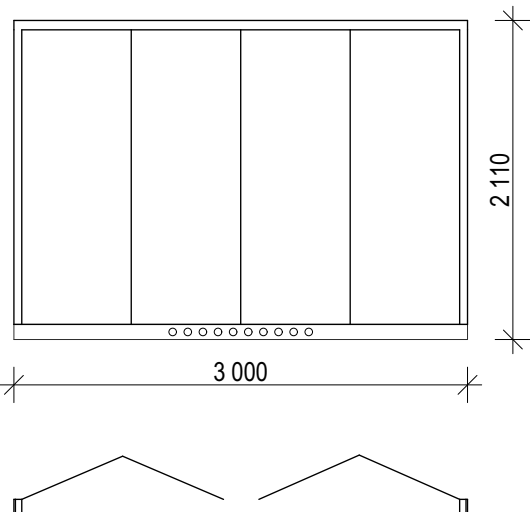


TF30:1-151e
1

VIKLUCKOR

2 980×1 990
2+2

10 HÅL I SOCKEL
NCS S 1502-Y20R

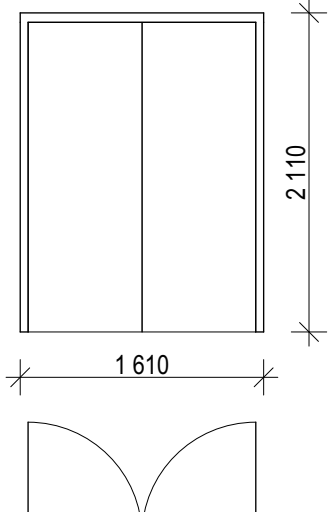

TF-1-302e
2
V, H



MASSIV TRÄDÖRR
SLAGDÖRR (GP), PAR

1 590×2 090
SYMMETRISK

EI 30

SPALT 6 MM
NCS S 0500-N

INSPEKTIONSLUCKOR FÖR KOLLEKTORUPPSAMLING



L 8x10
4
H

DOLLE EI 45 ELLER LIKVÄRDIG.
VÄGGLUCKA

676×975

EI 30

KARM MÅLAS I KULÖR LIKA VÄGG
PLACERING SKALL ANPASSAS FÖR ATT
MÖJLIGGÖRA INSPEKTION



FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
MÅTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA.

KYM KARMYTTERMÅTT
H HÖGERHÄNGD
V VÄNSTERHÄNGD

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 817340:2021 UTG.3
TEKNIKFRONT/ELCENTRALFRONT FRÅN SKELLEFTÄ
SNICKERICENTRAL ELLER LIKVÄRDIGT

TEKNIKFRONTER SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING.
TEKNIKFRONTER FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE
OCH FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUD- OCH BRANDKRAV.
MONTERINGSHÅL SÄTTS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM.

GENERELLT
GÄLLER DÄR EJ ANNAT ANGES

4.1 UTFÖRANDE
TEKNIKFRONT/ ELCENTRALFRONT
VIKLUCKOR UTFÖRS MED DOLDA GÅNGJÄRN

5.2 DELNING
ANTAL PANELER ANGIVET PÅ RITNING. PANELBREDD UTFÖRS
SYMMETRISK

7.1 DÖRRBLADSYTA

TRÄ
7.2 YTBEHANDLING
FABRIKSMÅLAD. KULÖR ANGES PÅ RITNING

9. DÖRRBLADSKANT
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD
KULÖR LIKA DÖRRBLAD


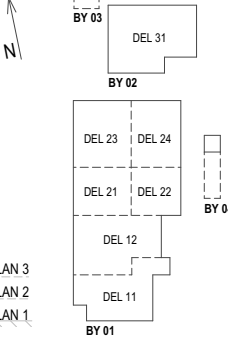

11. KARM
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD
KULÖR LIKA DÖRRBLAD

12. TRÖSKEL
TEKNIKFRONTER UTAN BRANDKRAV LEVERERAS MED FÖRHÖJD
SOCKEL 100 MM. SOCKEL FÖRSES MED BORRADE HÅL Ø 25 MM
s100 CENTRERAT PÅ SOCKEL FÖR VENTILATION (ANTAL HÅL ENL.
FIGUR)

14. BESLAGNING
ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARD

16. FODER
I KULÖR LIKA VÄGG

HÄNVISNINGAR

ÄNDRING AVISER		DATUM	Sign.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION SVALTINGEN 1			
Umeå Kommun Fastighet Skolgatan 31A, 901 84 Umeå Org.nr.2020002627 www.umea.se			
ORIENTERINGSFIGUR			
<h1>LINK Arkitektur</h1>			
A	 LINK Arkitektur	010 - 479 99 00	
AK	Struktur	08 - 545 556 30	
BR	Bricon	010 - 722 02 10	
E	Vinnergi	010 - 102 44 00	
K	SWECO	08 - 695 60 00	
M	Tyréns	010 - 452 20 00	
S	Sisemo	070 - 675 58 03	
SÄ	Larmkontakt	070 - 674 00 98	
V	WSP	010 - 722 50 00	
VS	WSP	010 - 722 50 00	
UPPRORAG NR 17000230-02		RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14		ANSVARIG Lisa Säfsten	
BYGGNAD			
TEKNIKFRONTER			
INVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNING			
SKALA 1:50	(A1)	NUMMER A-43-5-009	BET