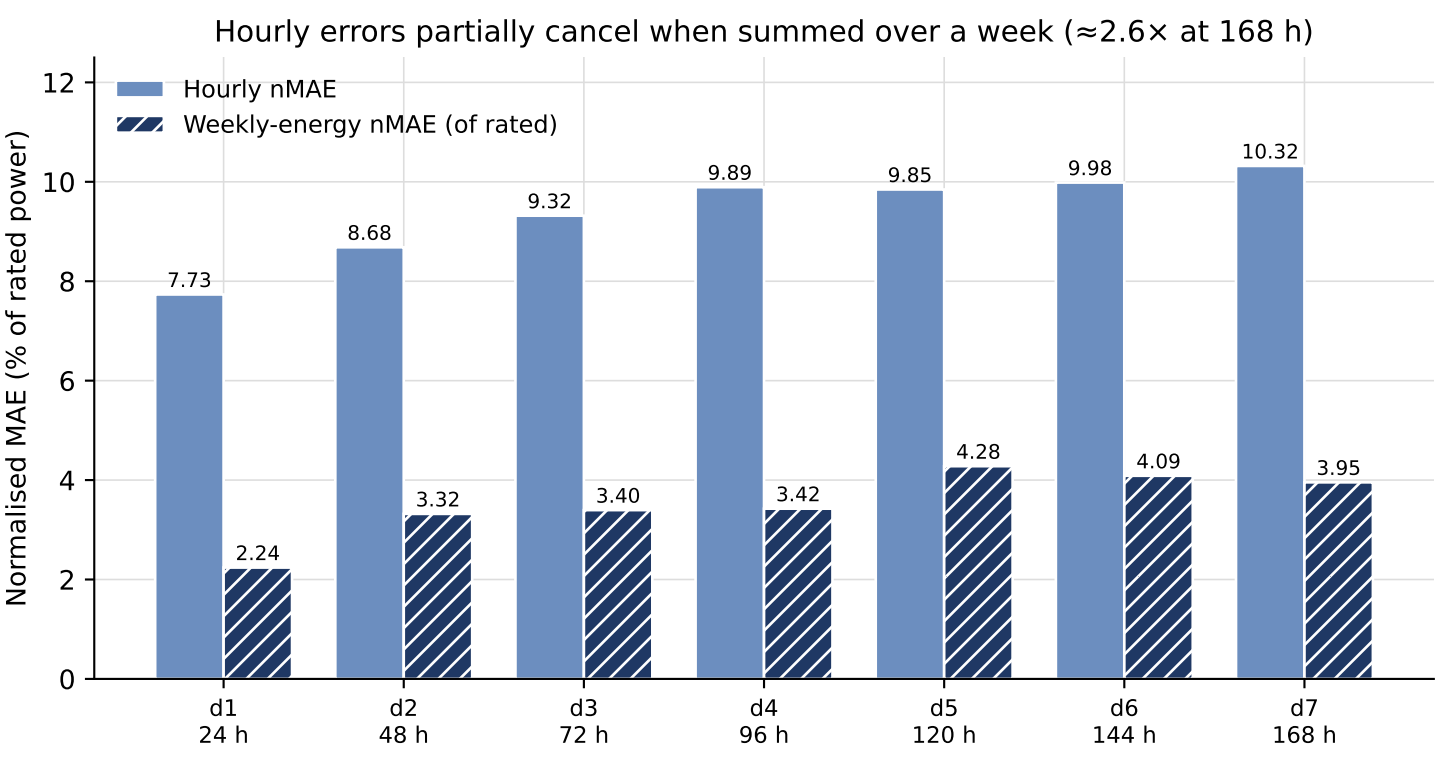
Hourly errors partially cancel when summed over a week (≈2.6× at 168 h)
Hourly nMAE
Weekly-energy nMAE (of rated)
Normalised MAE (% of rated power)
0
2
4
6
8
10
12
7.73
2.24
8.68
3.32
9.32
3.40
9.89
3.42
9.85
4.28
9.98
4.09
10.32
3.95
d1
24 h
d2
48 h
d3
72 h
d4
96 h
d5
120 h
d6
144 h
d7
168 h