


TAHAPAN PEKERJAAN PENAMBAHAN GWT 1000T

(1000 吨 GWT 扩建工程施工阶段)


PEKERJAAN KOLAM GWT 1000 TON (KODE GAMBAR ABD 05-06)

1000 吨容量地下水池工程 (图纸编号 ABD 05-06)

BEFORE

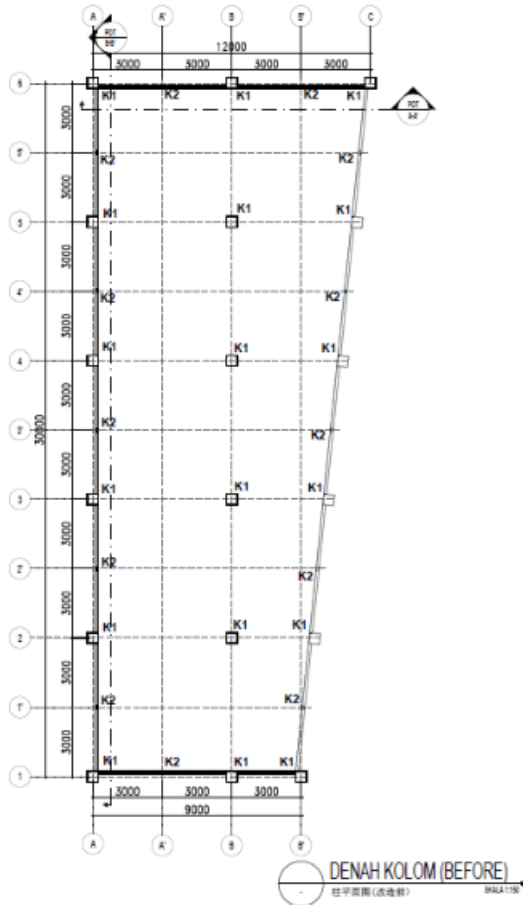

AFTER

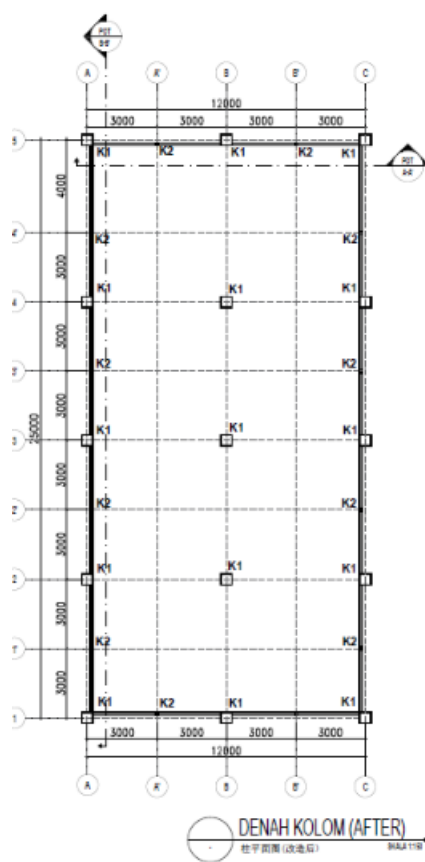

Remark

Indonesia:

Perubahan lokasi pekerjaan kolam GWT kapasitas 1000 ton dari area belakang Gedung 15 ke area antara Gedung 7 dan 8 mengakibatkan perlunya penyesuaian Struktur konstruksi kolam di karenakan penyesuaian di lokasi baru.

中文:

由于 1000 吨容量地下水池工程的位置由 15 栋后方区域变更至 7 栋与 8 栋之间区域, 因此需要根据新位置条件对水池结构施工进行相应调整.

PIPA HDPE 4" (KODE GAMBAR ABD 25)
(Pepipaan dari rumah pompa menuju RO)

4 英寸高密度聚乙烯 (HDPE) 管 (图号: ABD 25)
(从泵房到 RO 系统的管道)


BEFORE



AFTER



AREA PEKERJAAN

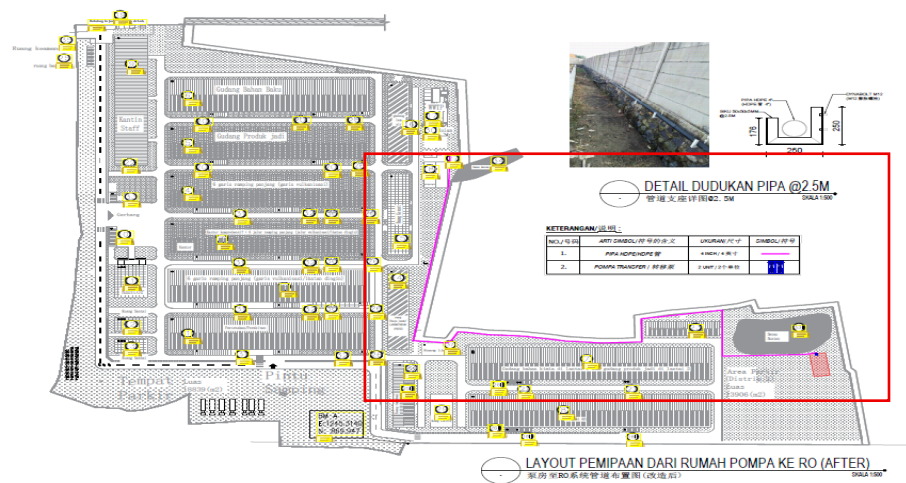

Remark

Indonesia:

Perubahan lokasi pekerjaan kolam GWT kapasitas 1000 ton dari area belakang Gedung 15 ke area antara Gedung 7 dan 8 mengakibatkan perlunya penyesuaian sistem perpipaan, berupa penambahan pipa penghubung (interconnecting pipeline) untuk menyalurkan air dari Kolam 1 ke Kolam 2 sepanjang $\pm 602,75$ meter menggunakan pipa berdiameter 4 inci, guna memastikan kontinuitas aliran dan integrasi dengan sistem eksisting.

中文:


由于 1000 吨容量地下水池的施工位置由 15 栋后方区域变更至 7 栋与 8 栋之间区域因此需要对现有管道系统进行调整, 包括新增连接管道, 用于将 1 号水池的水输送至 2 号水池。该管道总长度约为 602.75 米, 采用 4 英寸管径, 以确保水流的连续性及与现有系统的整合。

SUPPORT PIPA (KODE GAMBAR ABD 25)
管道支撑 (图号: ABD 25)

BEFORE



AFTER

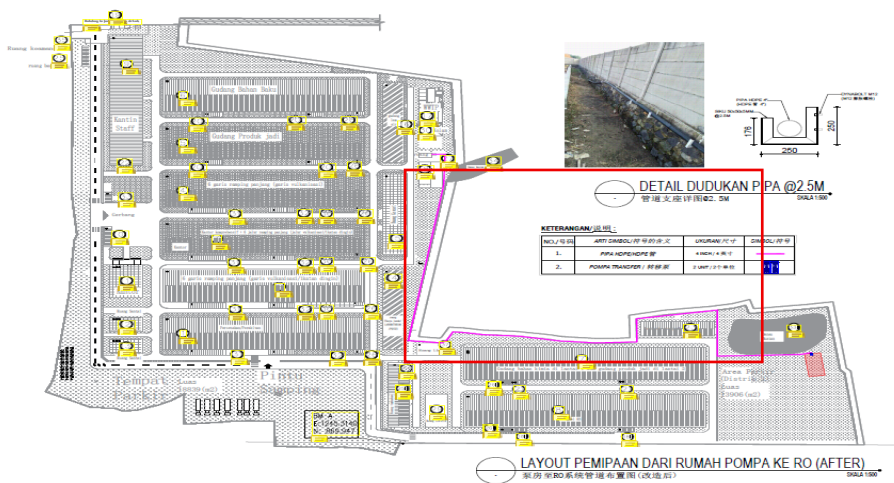

AREA PEKERJAAN

Remark

Indonesia:

Dikarenakan jalur perpipaan dipasang mengikuti (menempel pada) saluran eksisting yang berpotensi tergenang air, maka diperlukan penambahan sistem penyangga (pipe support) dengan elevasi yang memadai untuk menjaga posisi pipa tetap berada di atas muka air, mencegah kontak langsung dengan genangan, serta menjamin stabilitas dan keandalan instalasi perpipaan.

中文:

由于管道线路沿现有排水沟敷设（贴附安装），且该区域存在积水风险，因此需要增设具有足够高度的管道支撑系统，以确保管道位置始终高于水面，避免与积水直接接触，并保证管道安装系统的稳定性与可靠性。

PENAMBAHAN TANGGA STAINLESS (KODE GAMBAR ABD 02)
增设不锈钢楼梯（图纸编号 ABD 02）


BEFORE



AFTER



AREA PEKERJAAN

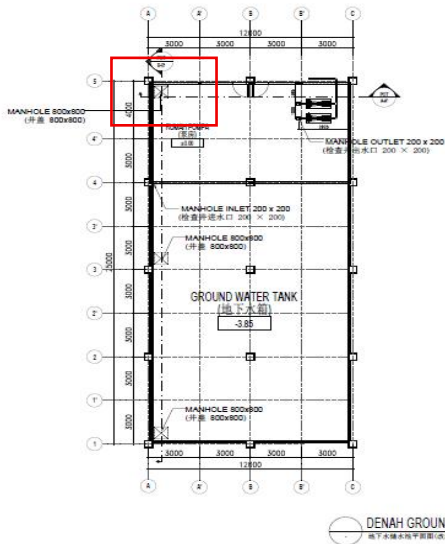

DOKUMENTASI TANGGA STAINLESS (MANHOLE)

DENAH GROUND WATER TANK (AFTER)

Remark

Indonesia:

Penambahan tangga akses berbahan stainless steel direncanakan sebagai fasilitas pendukung untuk kegiatan inspeksi dan pembersihan kolam, dengan pemasangan hingga mencapai dasar kolam guna memastikan akses yang aman, stabil, dan mudah dijangkau oleh personel operasional selama pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.

中文:

计划增设不锈钢楼梯，作为水池检查及清洁工作的辅助设施，安装至池底，以确保操作人员在进行维护工作期间能够安全、稳定且方便地到达。