




POHLAD VÝCHOD

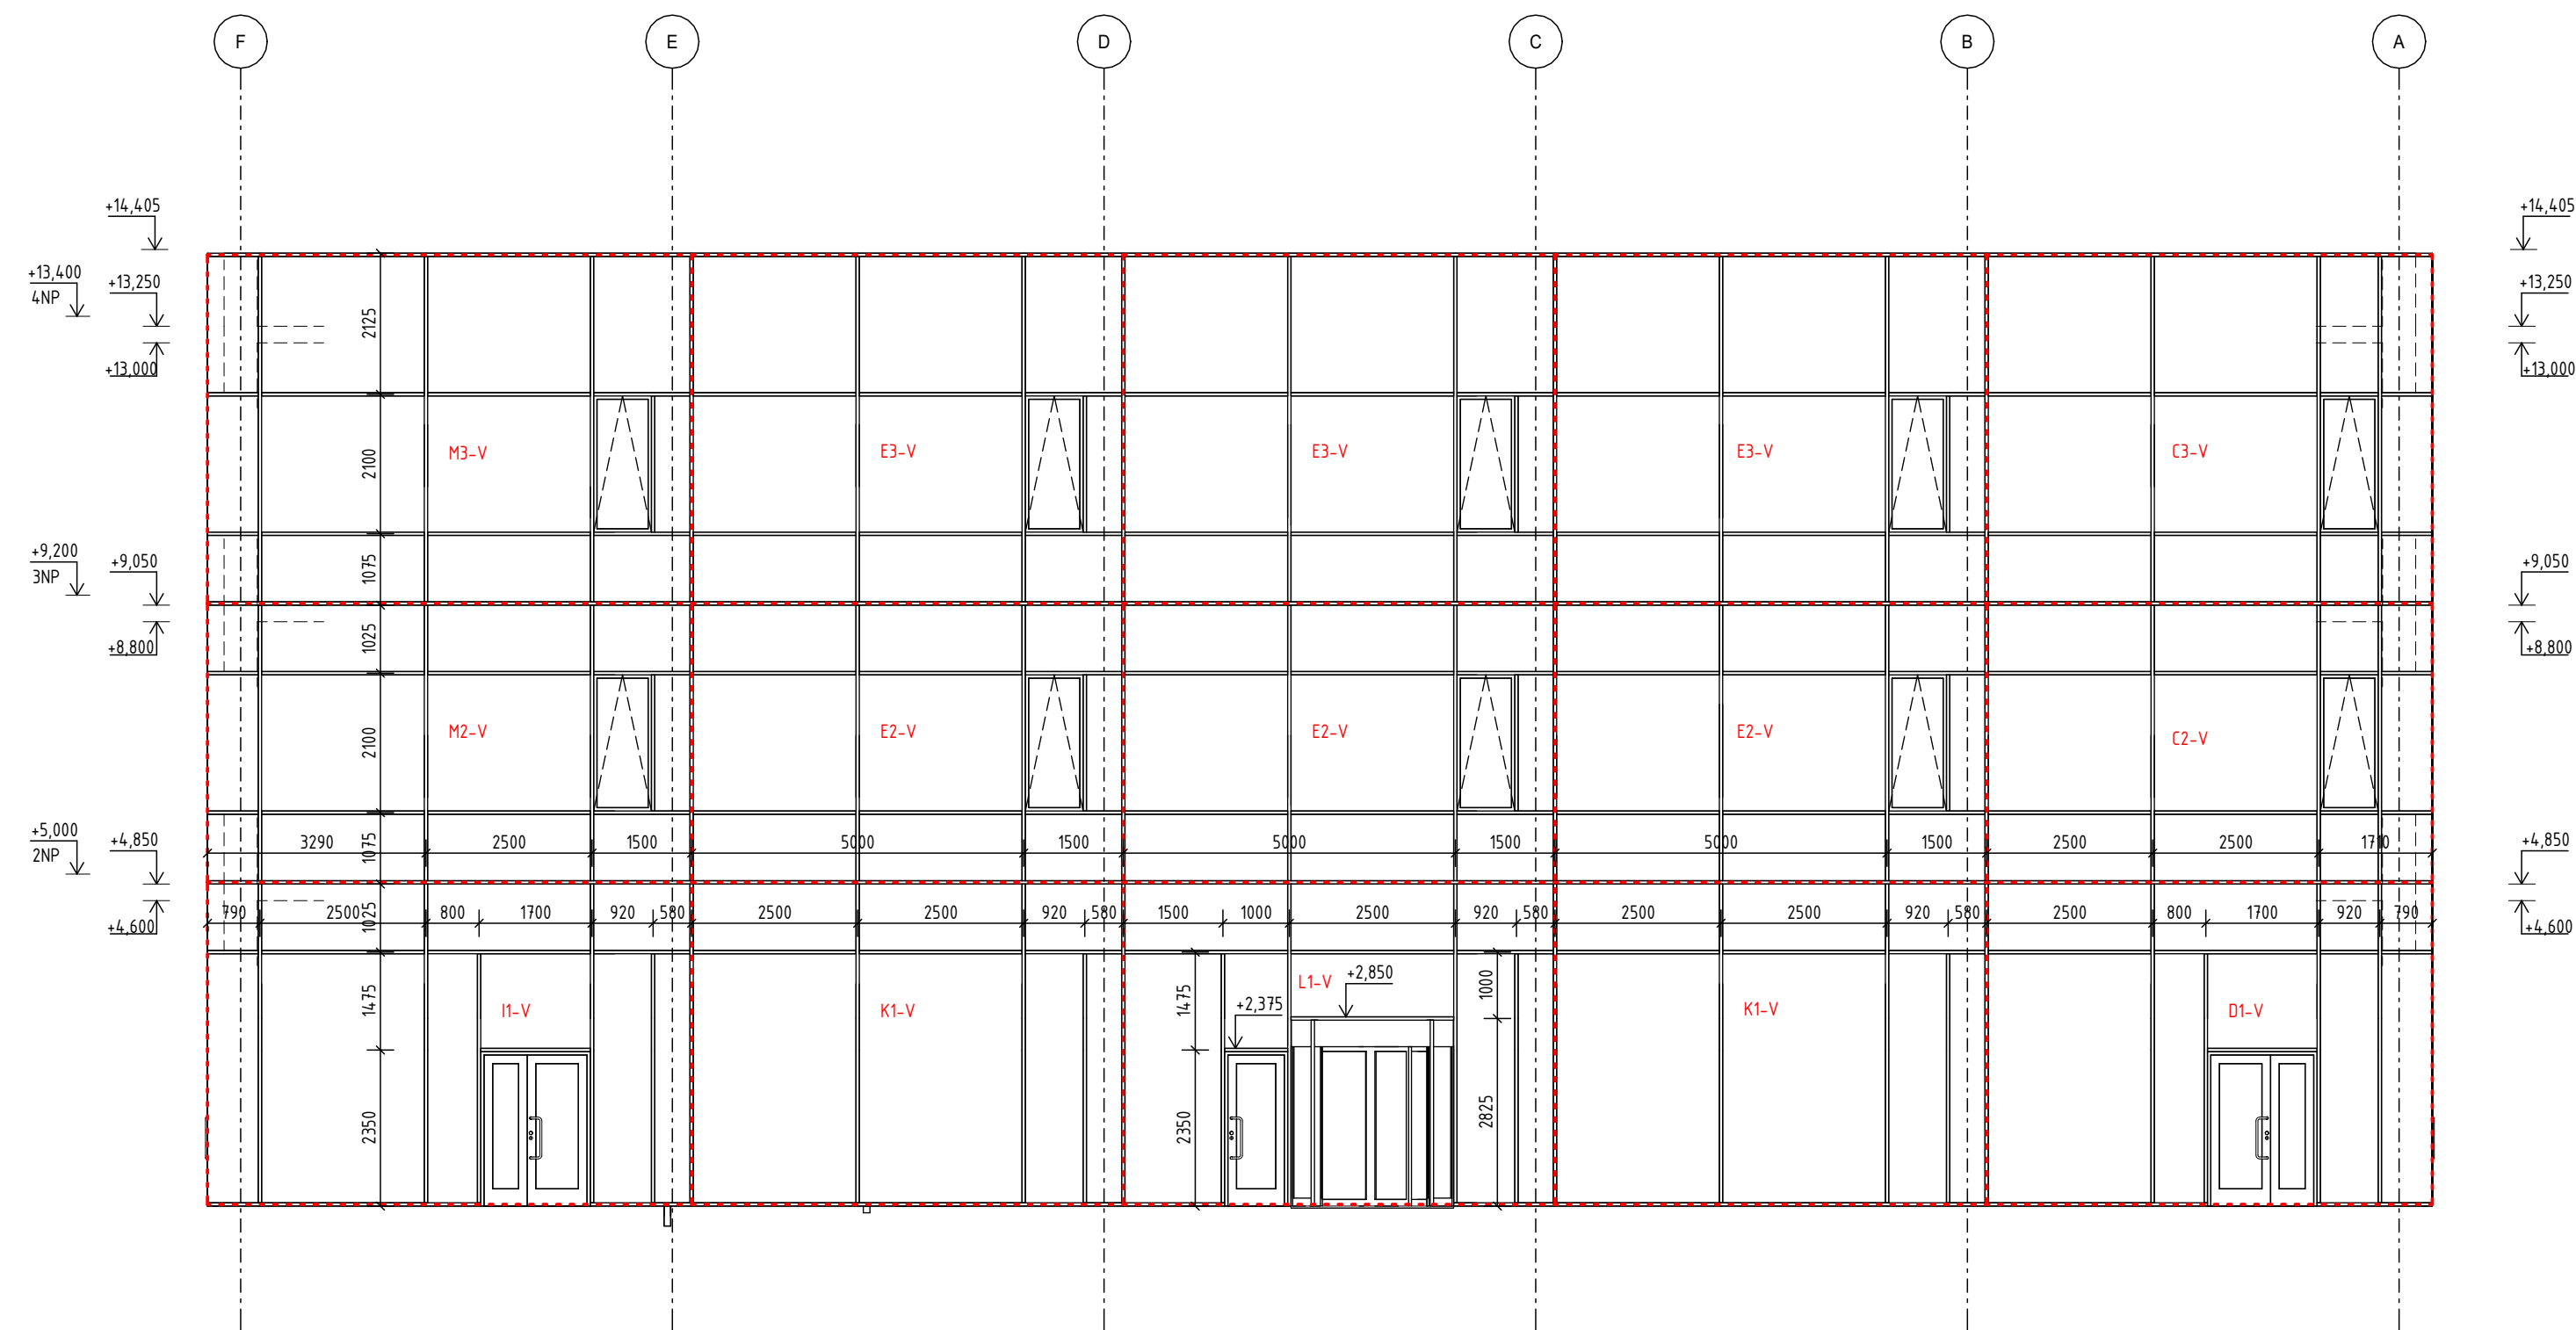


POHLAD ZÁPAD

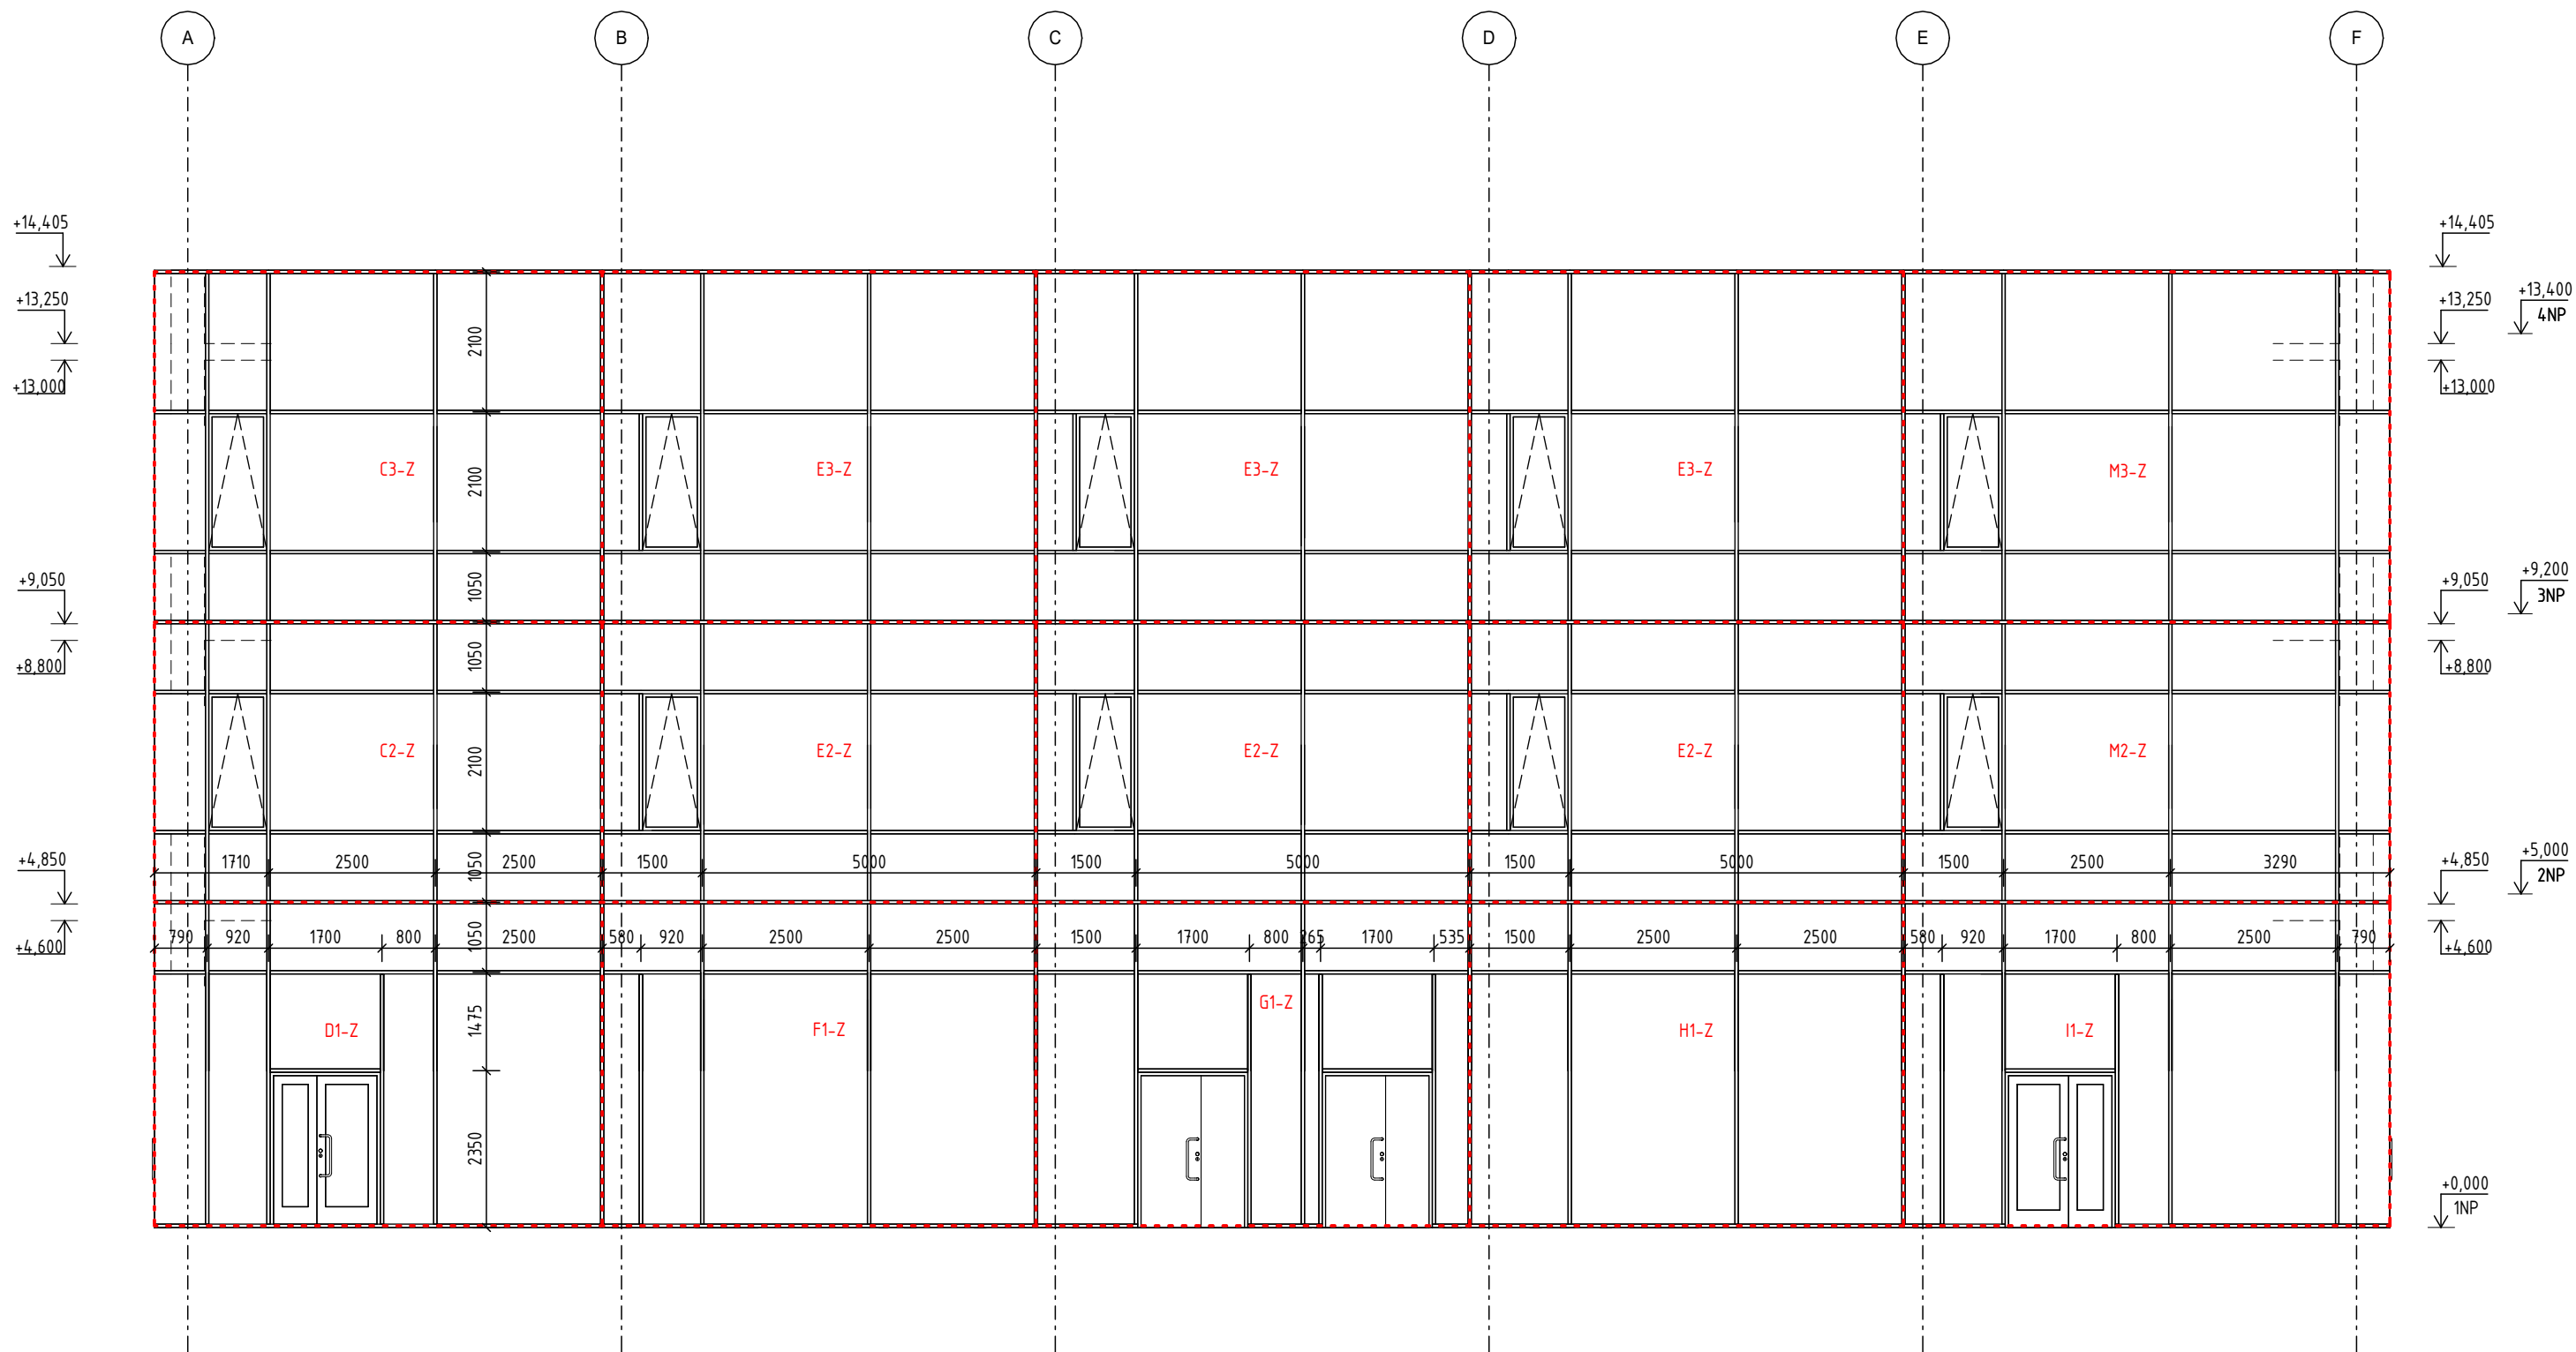

POHLAD JUH

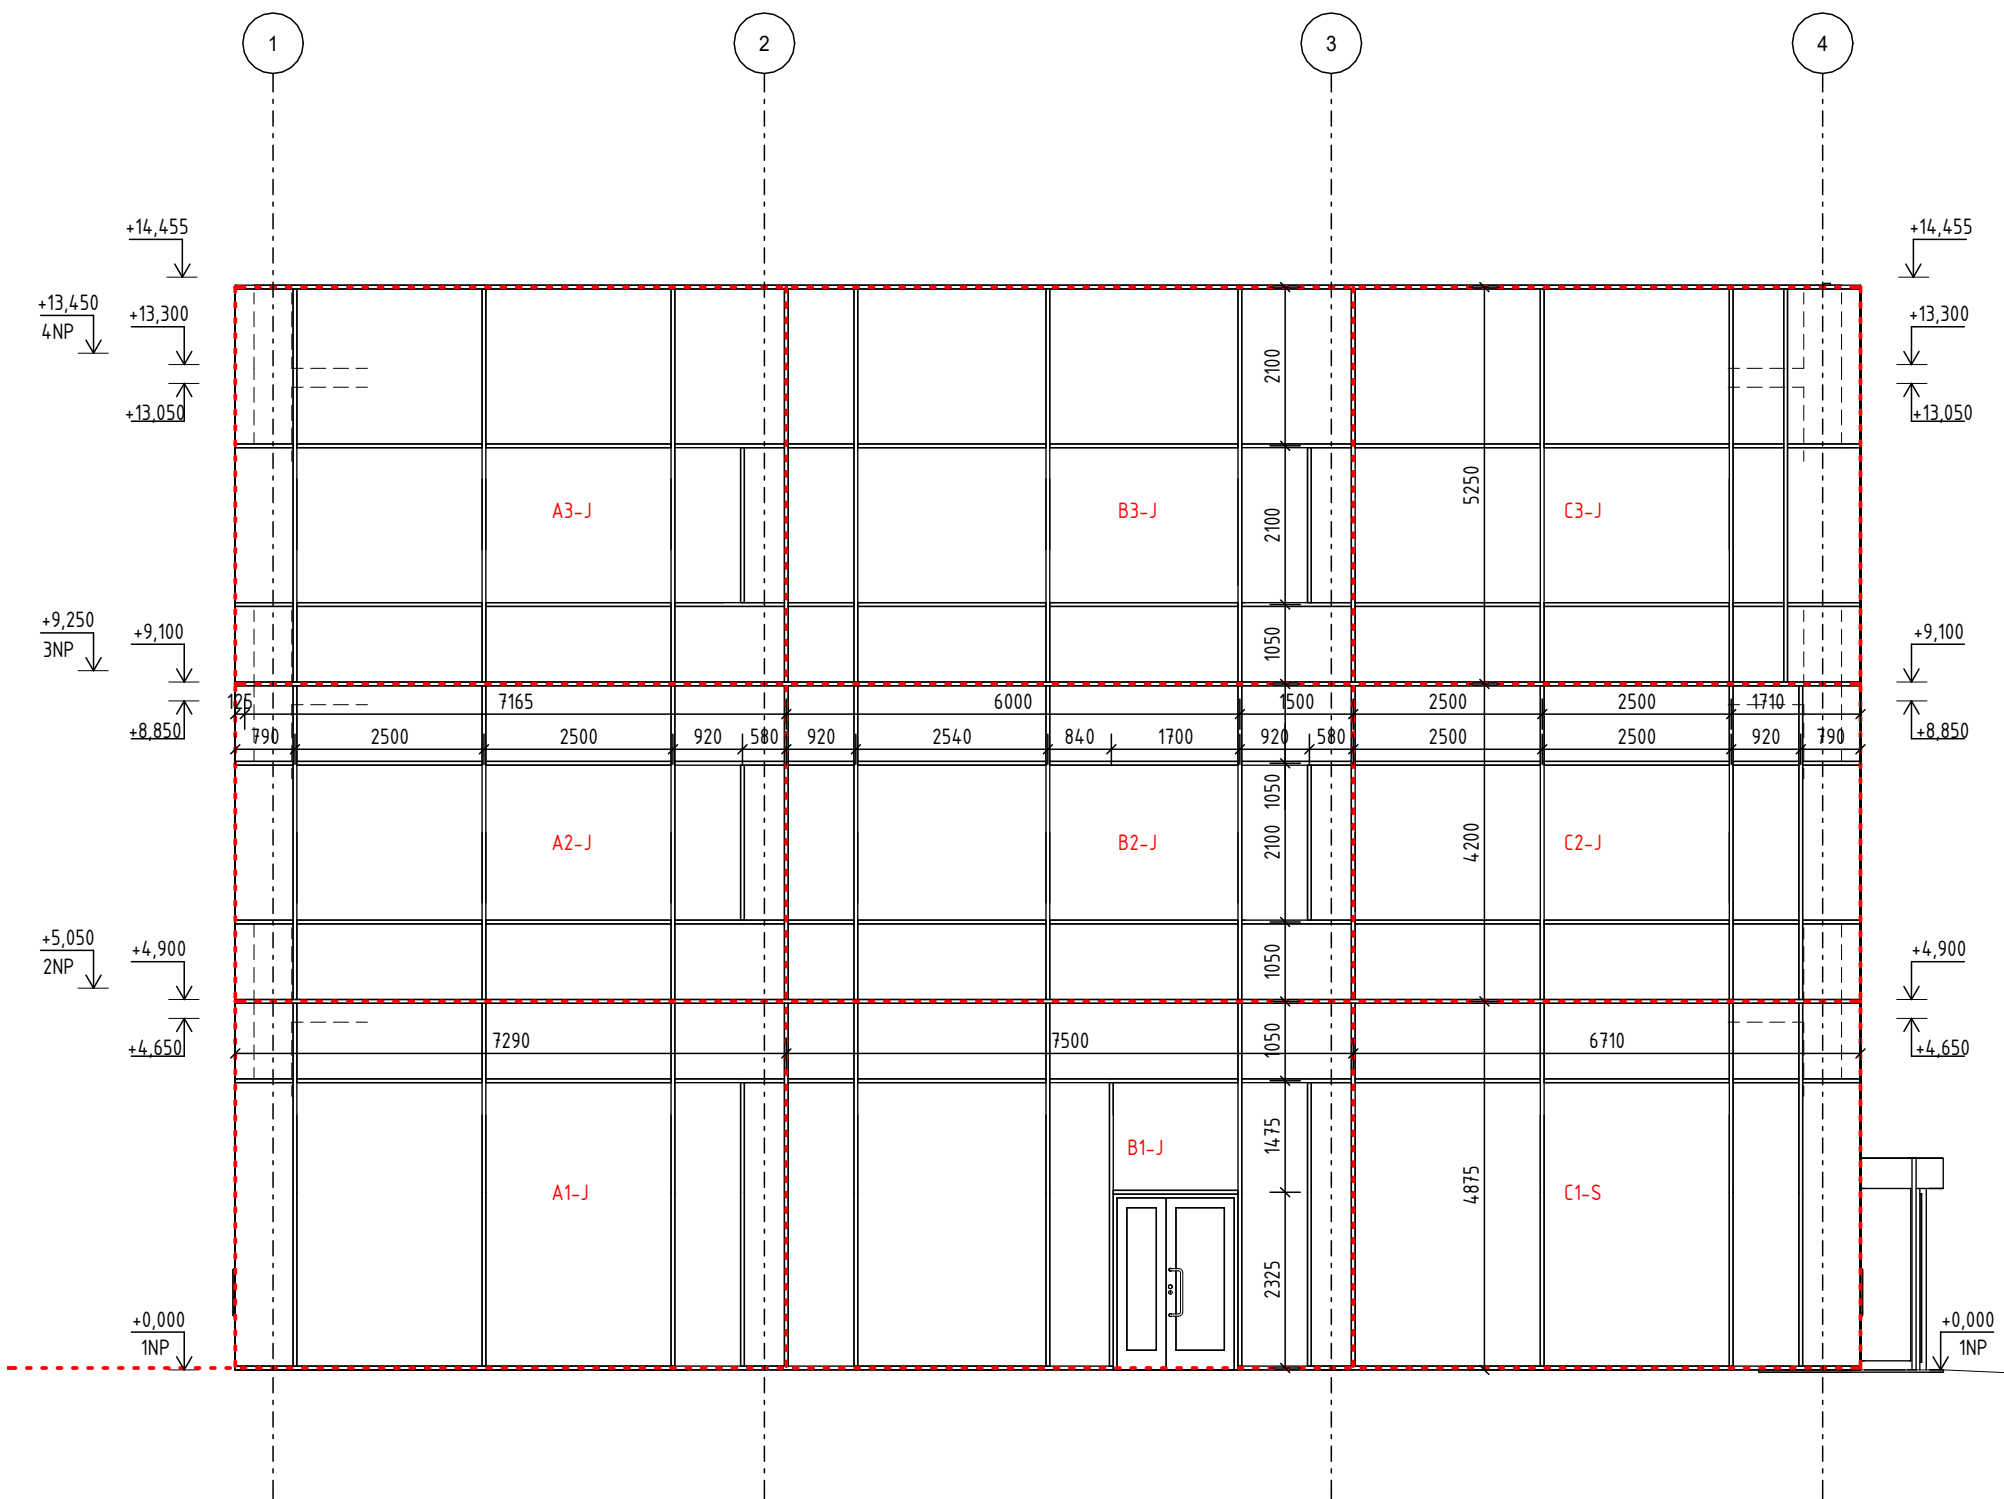

POHLAD SEVER

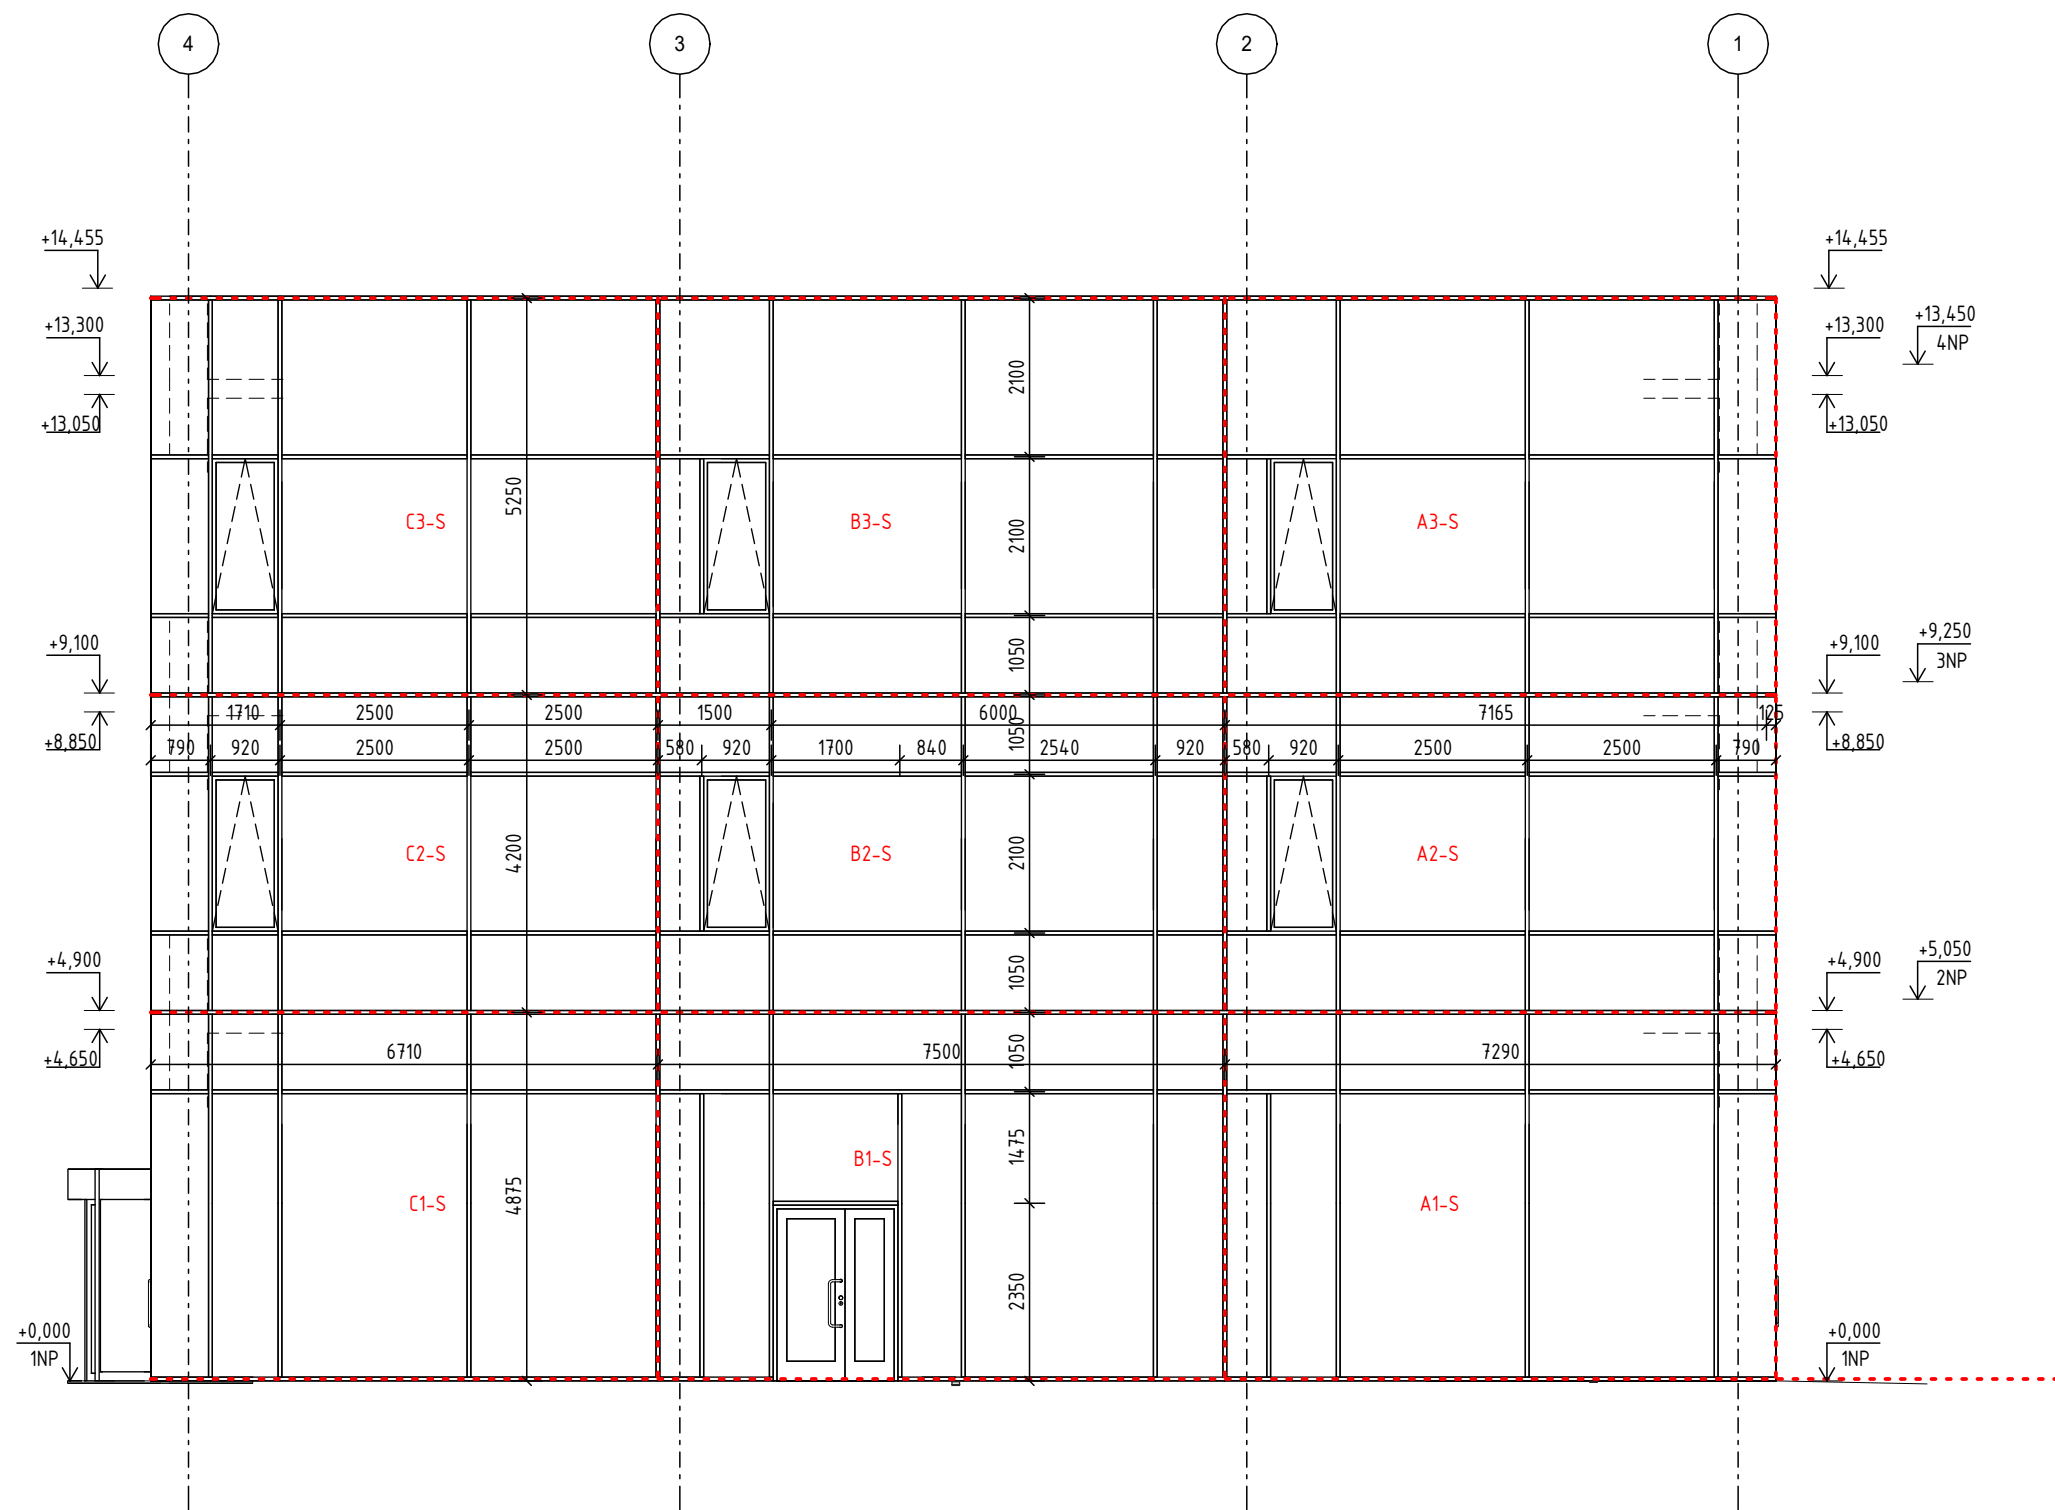

POZNÁMKA

- ČLENENIE PANELOV ODOPOVEDÁ ČLENENIU POUŽITOM PRI TEPLŔO-TECHNICKEJ ANALÝZE LOP VÍD. ZLOŽKA STAVEBNÁ FYZIKA
- UVAŽOVANÝ SYSTÉM LOP JE SCHUECO FWS 50 SI, TYPOVÉ DETAILY VÍD. PRÍLOHY ZLOŽKY ASR
- UVAŽOVANÝ SÚČINTEĽ PROSTUPU TEPLA PODĽA TEPLŔO-TECHNICKEJ ANALÝZY $U_{LO} = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍD. ZLOŽKA STAVEBNÁ FYZIKA
- SPODNÝ RÁM LOP OSADZOVANÝ NA PODKLADNÝ BLOK (PURENIT), KTORÝ JE UMIESŤNENÝ NA ZD, VI Ď TYPOVÉ DETAILY
- CHARAKTERISTIKY A KONCEPT NAVRHNUTÉHO LOP VÍD. TECHNICKÁ SPRÁVA ASR

±0,000 = 199,1 m n.m., B.p.v., SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

PREDMET		DIPLOMOVÁ PRÁCA		T M FAST	
VYPRACOVAL		ING. SAMUEL AUGUSTÍN			
VEDÚCI PRÁCE		PROF. ING. MILAN OSTRÝ Ph.D.			
STAVEBNÍK		KAROL OLDŘICH, INTERNÁTOVÁ 2, KAMENÁNY 821			
MIESTO STAVBY		BRNO, Č. PARCELY 966/1, K.Ú. BRNO-TRNITÁ			
NÁZOV STAVBY		OFFICE CENTRUM BRNO			
STAVEBNÝ OBJEKT		S0.01 POLYFUNKČNÝ OBJEKT		FORMÁT	841x594 (A1)
ČASŤ		0.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM	01/2025
OBSAH:		ČLENENIE LOP		STUPEŇ PD	DSP
				MERITKO	Č. VÝKRESU 1 : 100 D.1.1.08