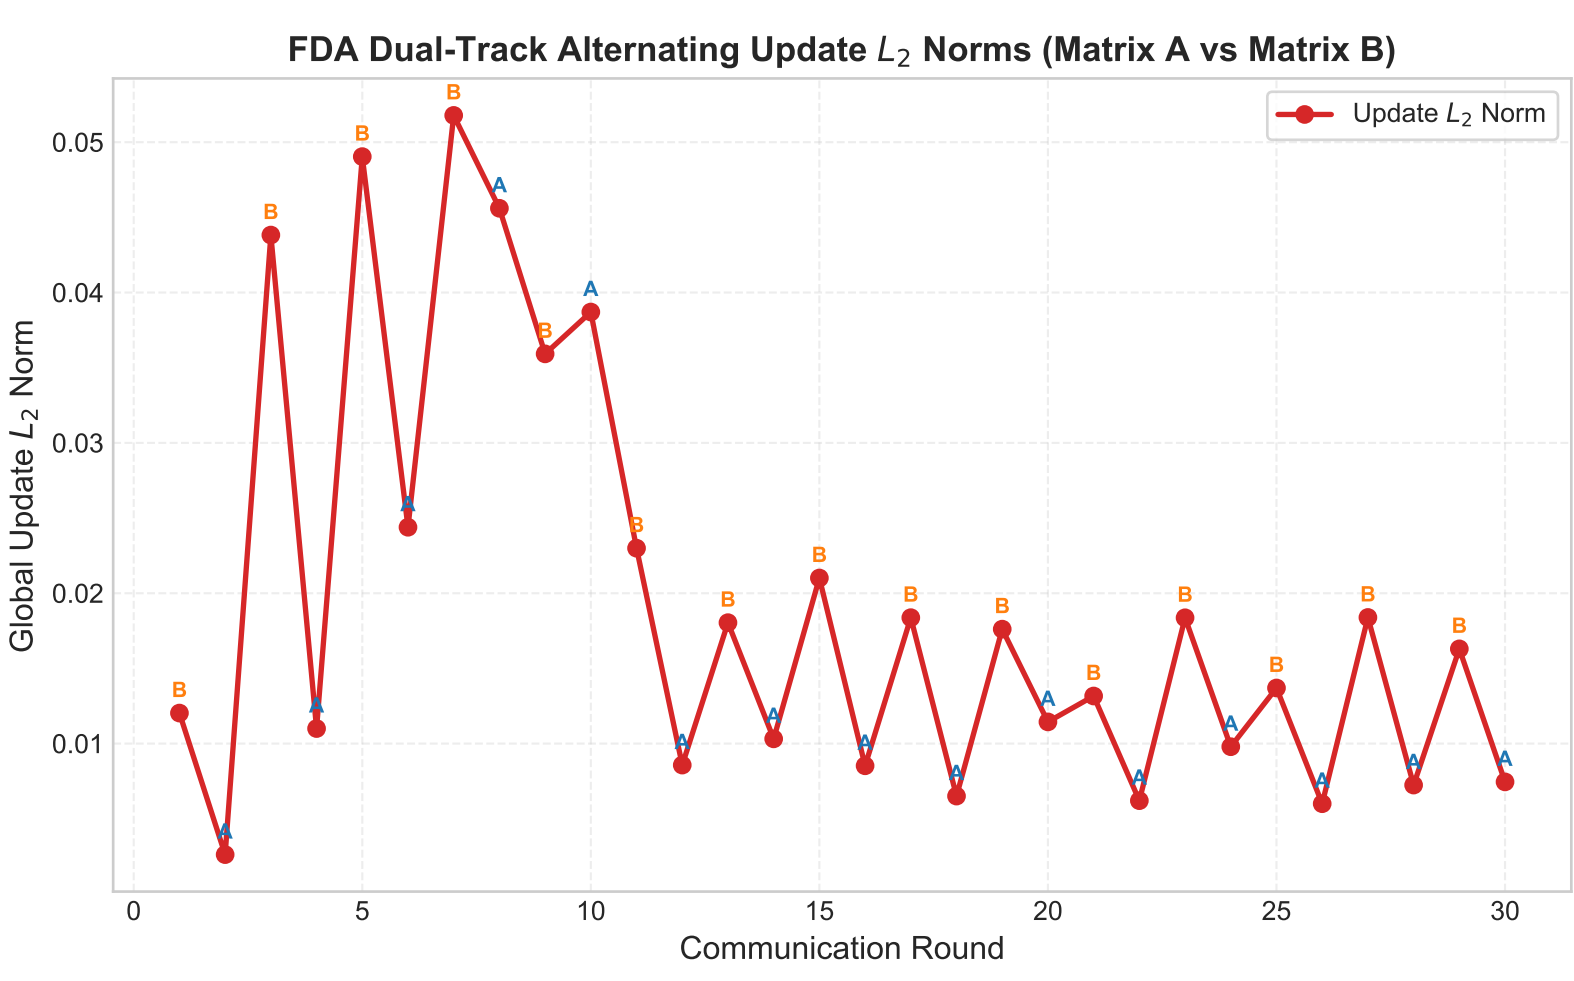
FDA Dual-Track Alternating Update L_2 Norms (Matrix A vs Matrix B)
Update L_2 Norm
Global Update L_2 Norm
Communication Round
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
5
10
15
20
25
30
B
A