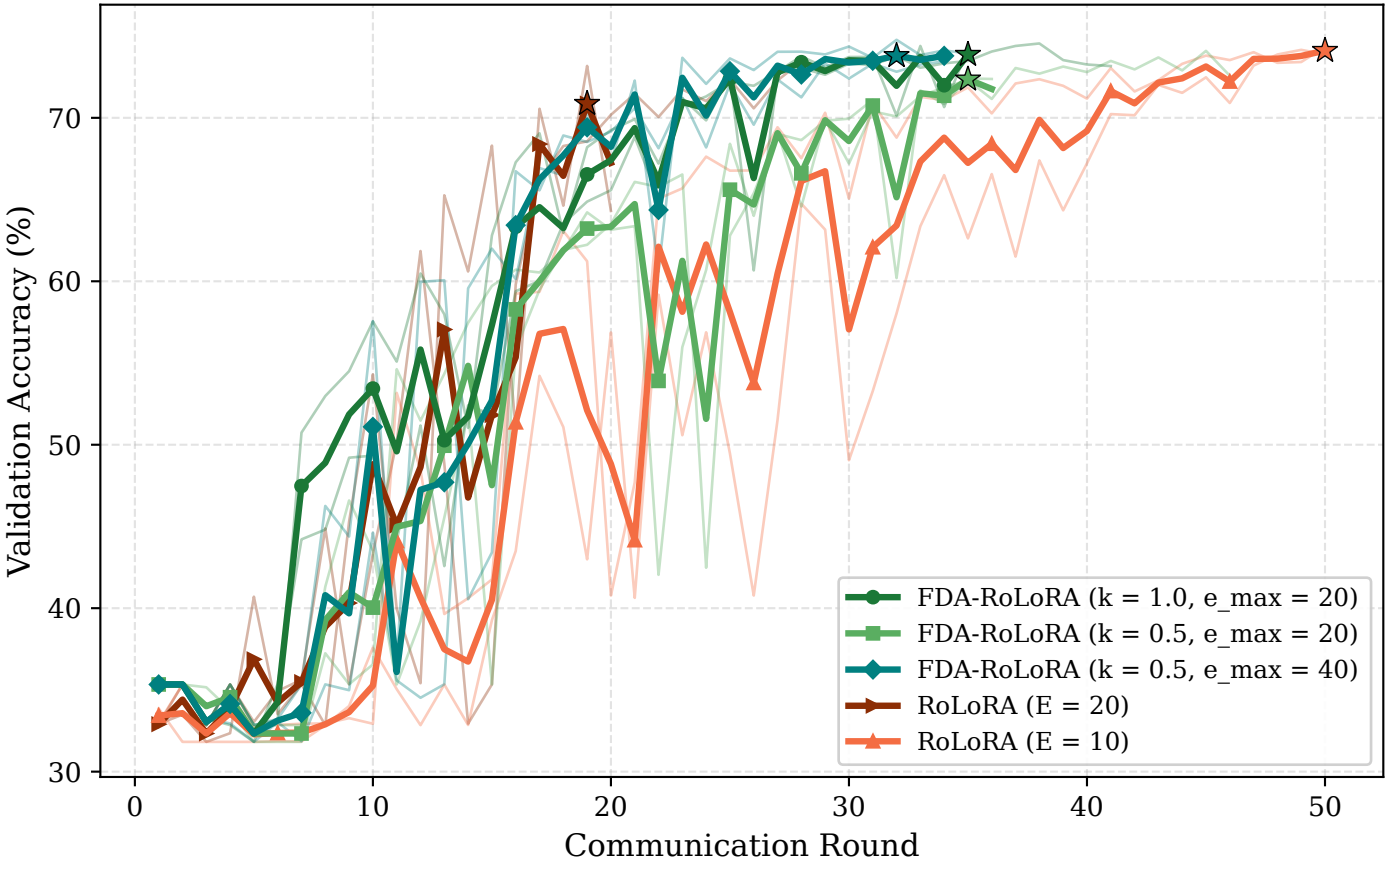
Validation Accuracy (%)
Communication Round
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
FDA-RoLoRA (k = 1.0, e_max = 20)
FDA-RoLoRA (k = 0.5, e_max = 20)
FDA-RoLoRA (k = 0.5, e_max = 40)
RoLoRA (E = 20)
RoLoRA (E = 10)