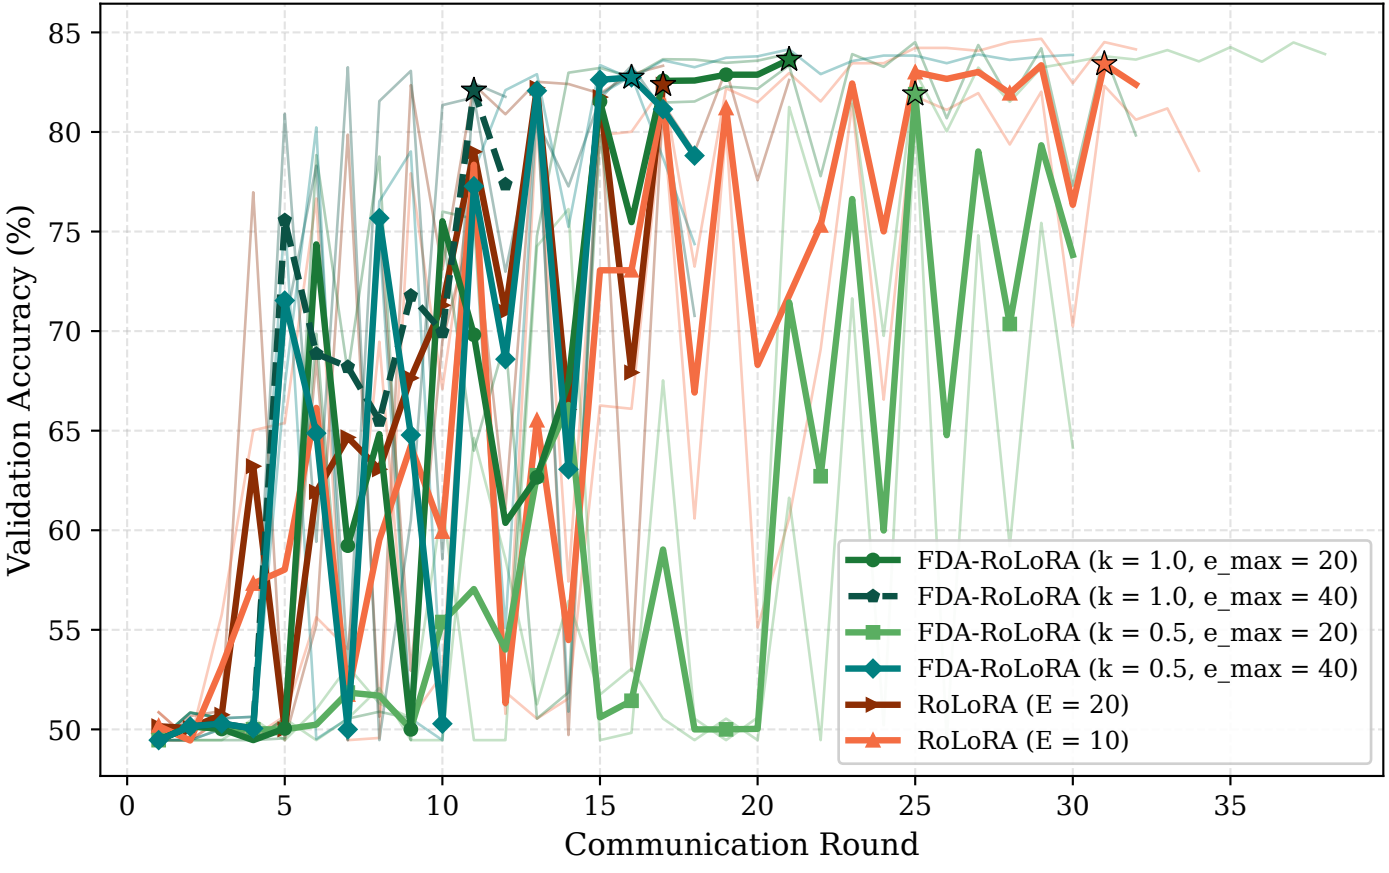
Validation Accuracy (%)
Communication Round
85
80
75
70
65
60
55
50
0
5
10
15
20
25
30
35
FDA-RoLoRA (k = 1.0, e_max = 20)
FDA-RoLoRA (k = 1.0, e_max = 40)
FDA-RoLoRA (k = 0.5, e_max = 20)
FDA-RoLoRA (k = 0.5, e_max = 40)
RoLoRA (E = 20)
RoLoRA (E = 10)