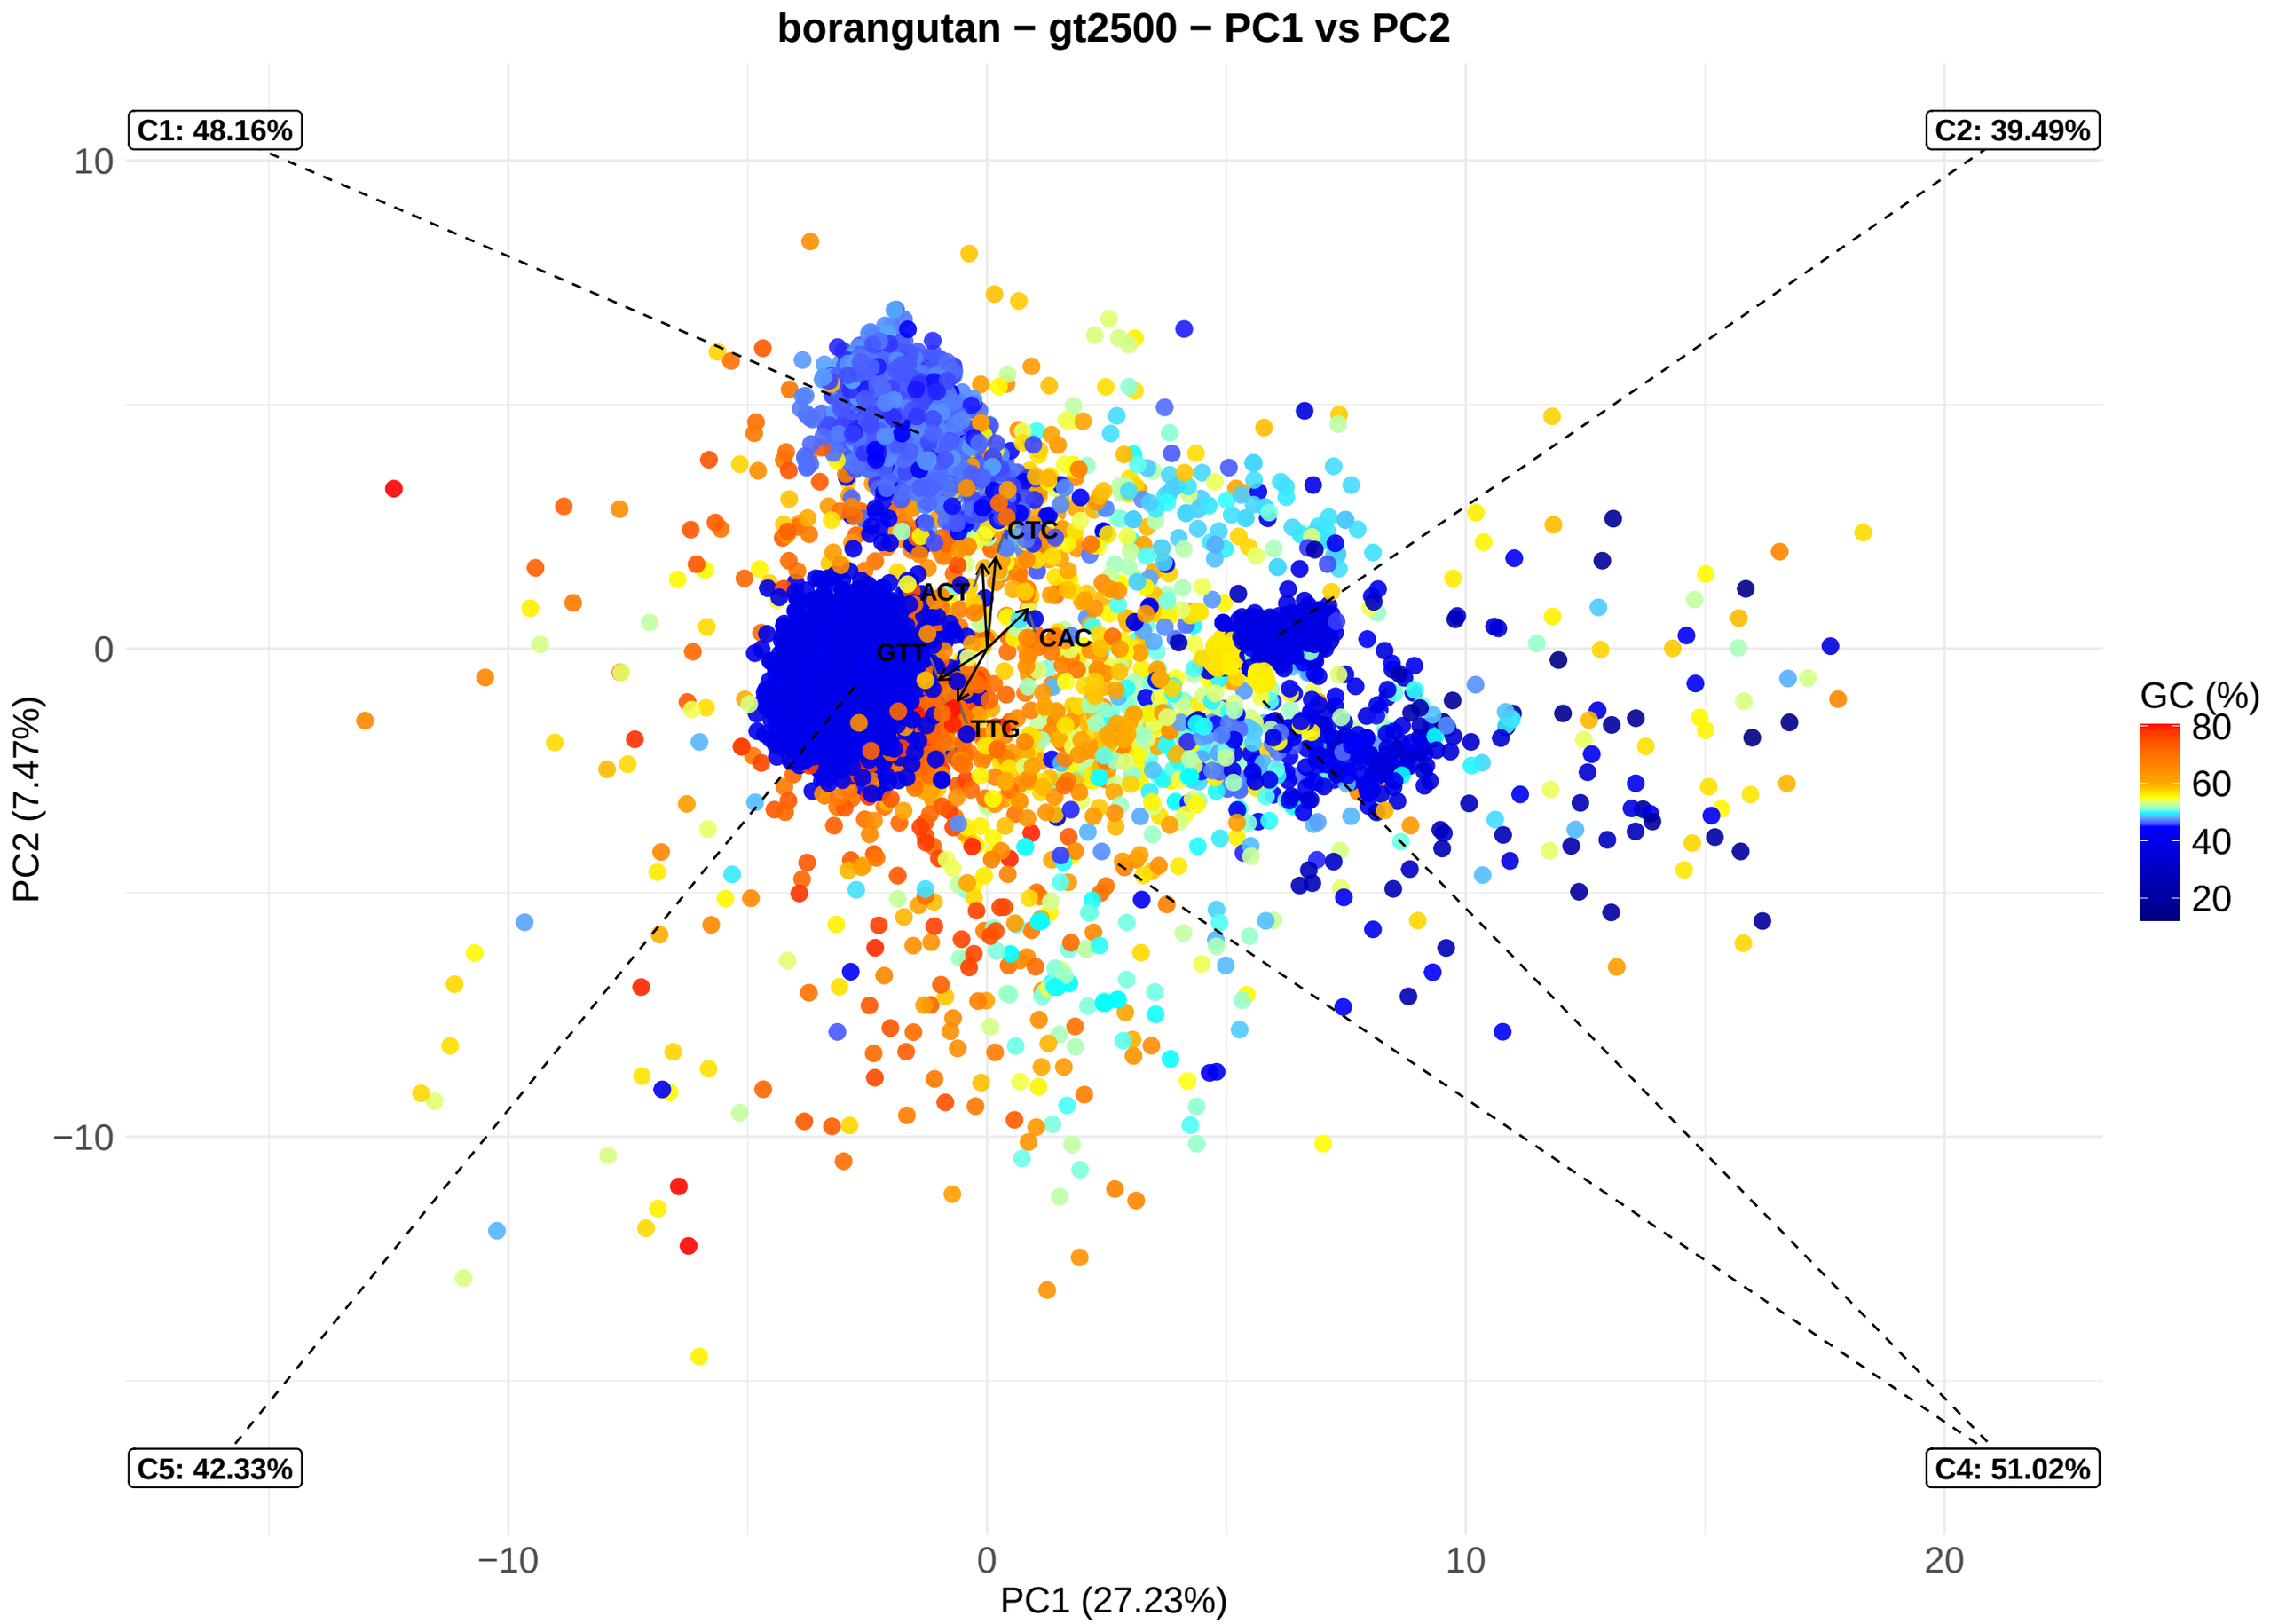
borangutan − gt2500 − PC1 vs PC2
C1: 48.16%
C2: 39.49%
C5: 42.33%
C4: 51.02%
CTG
ACT
CAC
GTT
TTG
10
0
−10
−10
0
10
20
PC2 (7.47%)
PC1 (27.23%)
GC (%)
80
60
40
20