

中威工程顧問股份有限公司
Chung Wei Engineering Consulting CO., LTD


SPECIAL SUPPORT STANDARD

REVISED FOR APPROVAL
2020-02-20



						CERTIFIED PROJ. MGR. _____ DATE _____ CLIENT _____ DATE _____	
1	REVISED FOR APPROVAL	SHIH	YANG	CHEN	02/20/20		
0	FOR APPROVAL	SHIH	YANG	CHEN	12/12/19		
REV.	DESCRIPTION	BY	CHK.	APPR.	DATE	SHEET 1 OF 1	E1906-DSP-500-006

FILE:

DRAWING




SPOOL

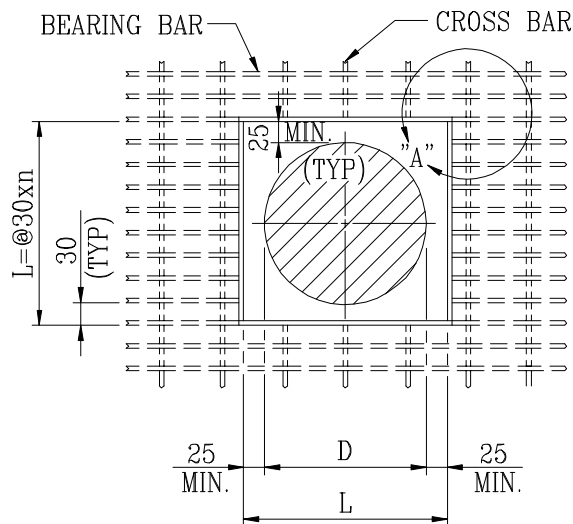

D = PIPE O.D. + 2xINSULATION THICKNESS
OR FLANGE O.D.

GRATING

L ≤ 300

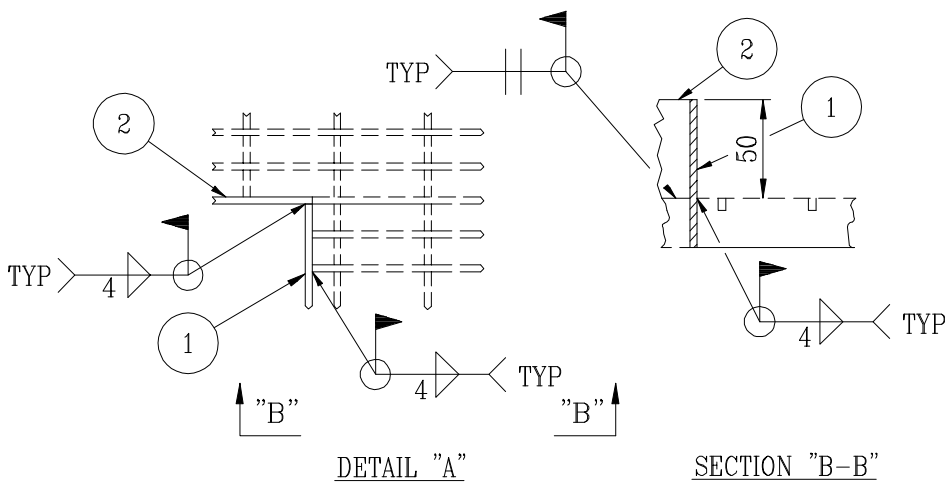

L	TOTAL WT.(KG)	SURFACE AREA M ²
90	1.06	0.052
120	1.41	0.069
150	1.77	0.085
180	2.12	0.102
210	2.47	0.118
240	2.83	0.135
270	3.18	0.151
300	3.53	0.167

CALLOUT EXAMPLE:


P01-210
"L" DIMENSION

UNIT : MM
SURFACE AREA :SEE TABLE
TOTAL WT.= SEE TABLE



MARK NO.	DESCRIPTION	LENGTH	Q'TY	REMARK
1	FLAT BAR 6 ^t x50xL ASTM-A36	----	2	
2	FLAT BAR 6 ^t x75xL ASTM-A36	----	2	
中威工程顧問股份有限公司 CHUNG WEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.		PLATFORM OPENING P01		ENGINEERING STANDARD E1906-DSP-500-006
BY	SHIH	CHK.	YANG	
DATE	12/12/'19	APPR.	CHEN	
				SP-04 REV. 0

FILE:

DRAWING





SPOOL

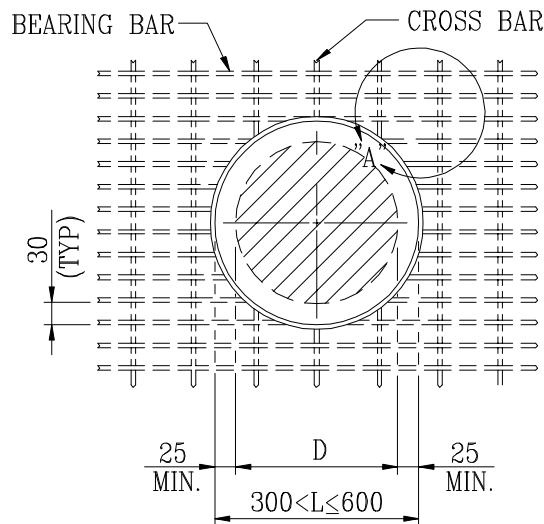

D = PIPE O.D. + 2xINSULATION THICKNESS
OR FLANGE O.D.

GRATING

300 < L ≤ 600

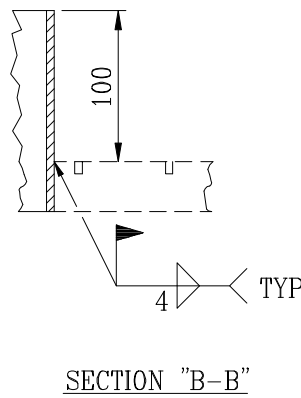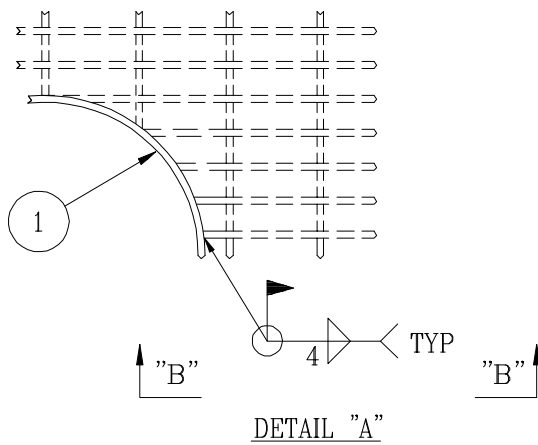

L	TOTAL WT.(KG)	SURFACE AREA M ²
300	5.5	0.248
400	7.4	0.331
500	9.2	0.413
600	11.1	0.495

CALLOUT EXAMPLE:

P02-310
"L" DIMENSION

UNIT : MM
SURFACE AREA :SEE TABLE
TOTAL WT.= SEE TABLE

MARK NO.	DESCRIPTION	LENGTH	Q'TY	REMARK
1	FLAT BAR 6 ^t x125x π (L+6) ASTM-A36	----	1	

中威工程顧問股份有限公司
CHUNG WEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

PLATFORM OPENING
P02

ENGINEERING STANDARD

E1906-DSP-500-006


SP-05

REV.
0



FILE:

BY	SHIH	CHK.	YANG
DATE	12/12/'19	APPR.	CHEN

RAWING




SPOOL

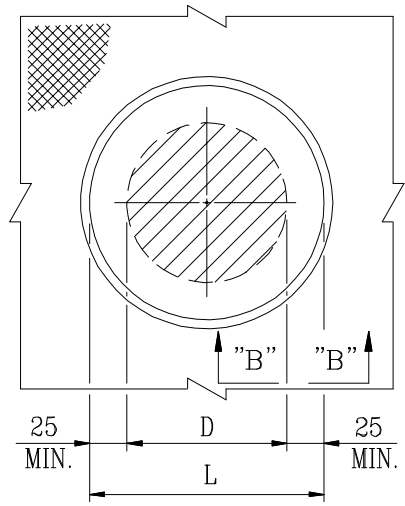

D= PIPE O.D.+ 2xINSULATION THICKNESS
OR FLANGE O.D.

CHECKERED PLATE

L≤600

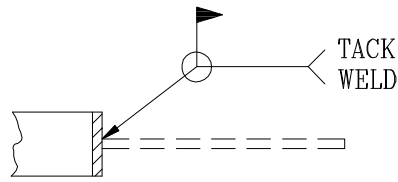

SECTION "B-B"

L	TOTAL WT.(KG)	SURFACE AREA M ²
100	0.392	0.0206
200	0.762	0.0401
300	1.132	0.0596
400	1.502	0.0791
500	1.872	0.0986
600	2.242	0.1180

CALLOUT EXAMPLE:

PO3-410
↑
"L" DIMENSION

UNIT :MM
SURFACE AREA :SEE TABL
TOTAL WT.= SEE TABLE

MARK NO.	DESCRIPTION	LENGTH	Q'TY	REMAR
1	FLAT BAR 6 ^t x25x π (L+6) ASTM-A36	----	1	


中威工程顧問股份有限公司
CHUNG WEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

PLATFORM OPENING
PO3

ENGINEERING STANDARD	
E1906-DSP-500-006	
SP-06	REV. 0

BY	SHIH	CHK.	YANG
DATE	12/12/'19	APPR.	CHEN


FILE:

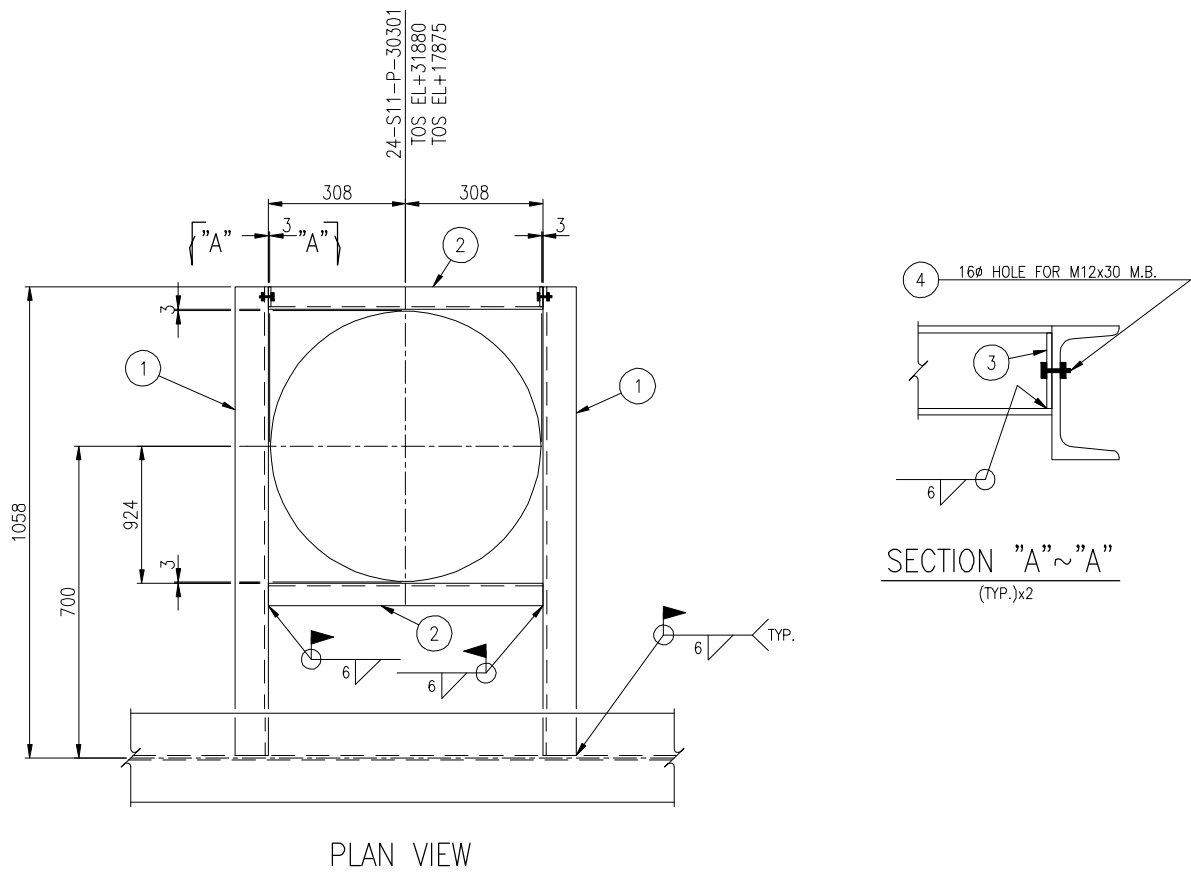

NO.	DESCRIPTIONS	MATERIAL	QTY
1	C150x75x9x12.5x1054L	A36	2PC
2	C100x50x5x7.5x616L	A36	2PC
3	PLATE 90x45x6	A283-C	2PC
4	M12x30L MACHINE BOLTS & NUTS	A193-B7/A194-2H	2PR

SPS-001
2 SETS

中威工程顧問股份有限公司 CHUNG WEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.						ENGINEERING STANDARD	
						E1906-DSP-500-006	
BY	SHIH		CHK.	YANG		SP-01	
DATE	12/12/'19		APPR.	CHEN			
DETAIL OF PIPE SUPPORT SPS-001						REV.	
						0	

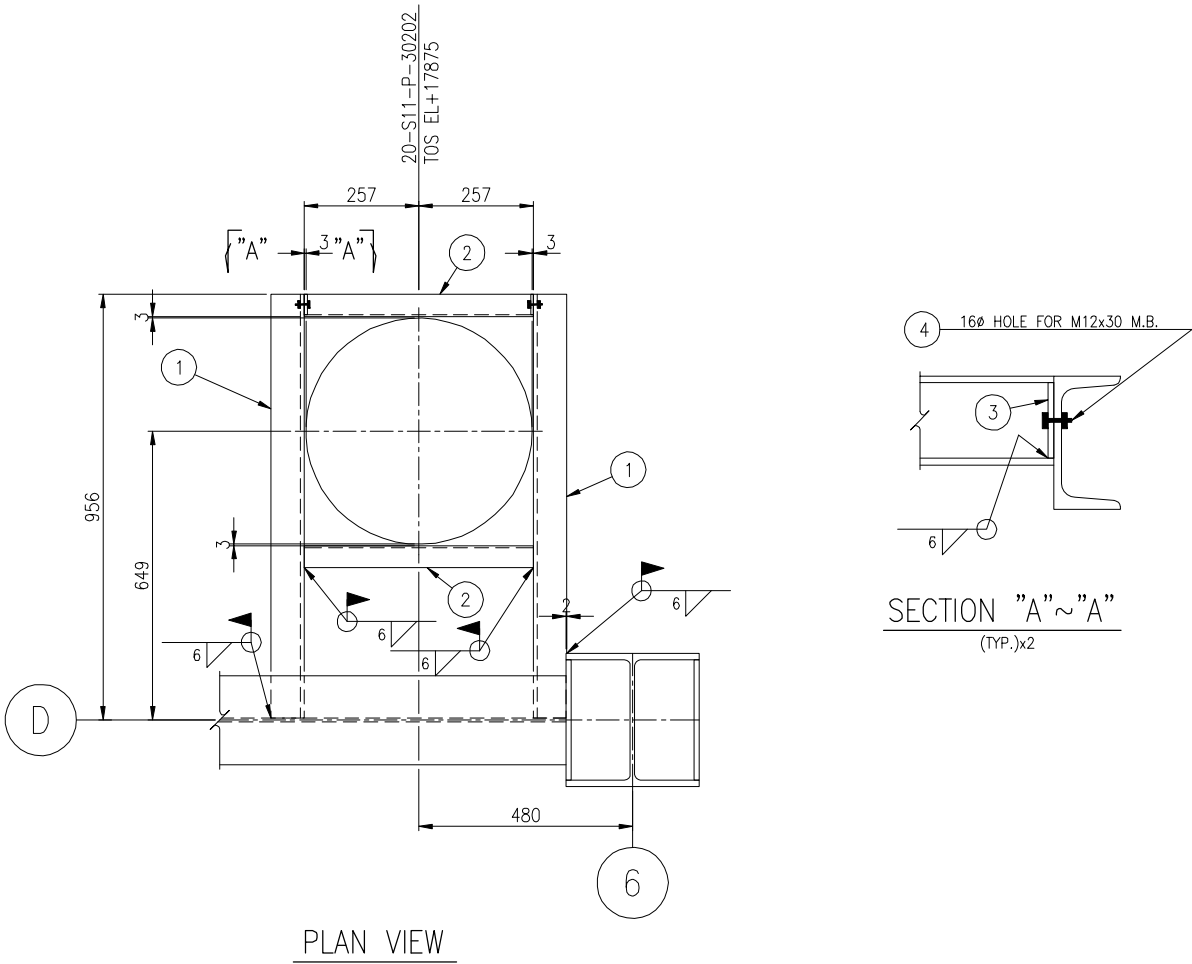


NO.	DESCRIPTIONS	MATERIAL	QTY
1	C150x75x9x12.5x952L	A36	2PC
2	C100x50x5x7.5x514L	A36	2PC
3	PLATE 90x45x6	A283-C	2PC
4	M12x30L MACHINE BOLTS & NUTS	A193-B7/A194-2H	2PR

SPS-002

中威工程顧問股份有限公司 CHUNG WEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.						ENGINEERING STANDARD	
						E1906-DSP-500-006	
						SP-02	REV. 0
BY	SHIH		CHK.	YANG		DETAIL OF PIPE SUPPORT SPS-002	
DATE	12/12/'19		APPR.	CHEN			

FILE:

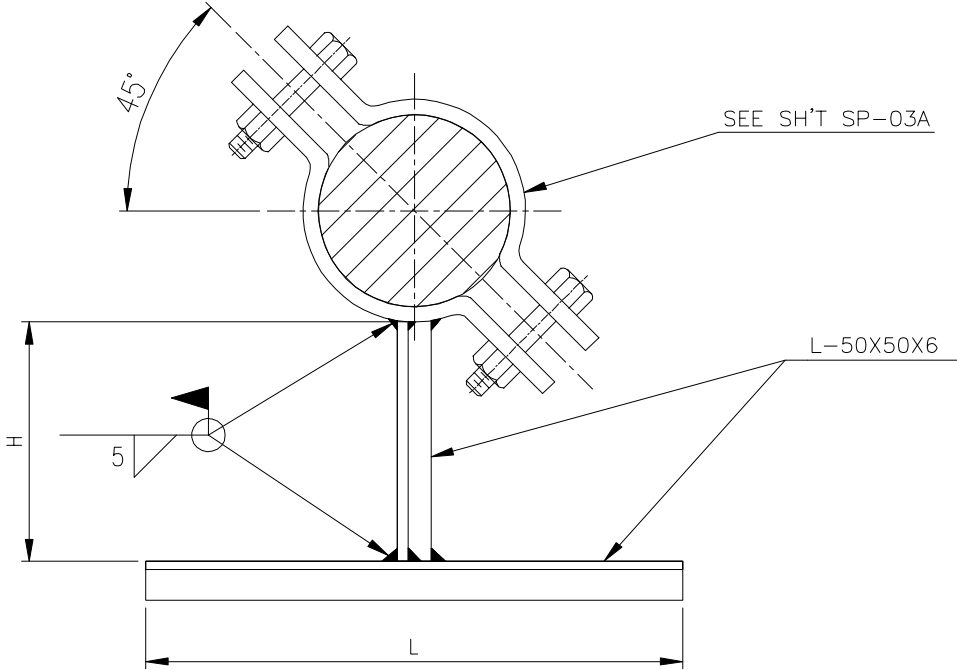

NOTES :

1. DESIGNATION NUMBER DENOTE AS FOLLOWS :

SPS-003-2B-0301

— DENOTE DIMENSION "H" (100mm)

— DENOTE DIMENSION "L" (100mm)


— DENOTE SUPPORTED LINE SIZE

— DENOTE TYPE NO.

2. DIMENSION "H" & "L" SHALL BE CUT TO SUIT IN FIELD

FILE: SPS003.DWG

中威工程顧問股份有限公司 CHUNG WEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.						ENGINEERING STANDARD	
DETAIL OF PIPE SUPPORT SPS-003 (1 OF 2)						E1906-DSP-500-006	
BY	SHIH		CHK.	YANG		SP-03	REV. 1
DATE	02/20/'20		APPR.	CHEN			

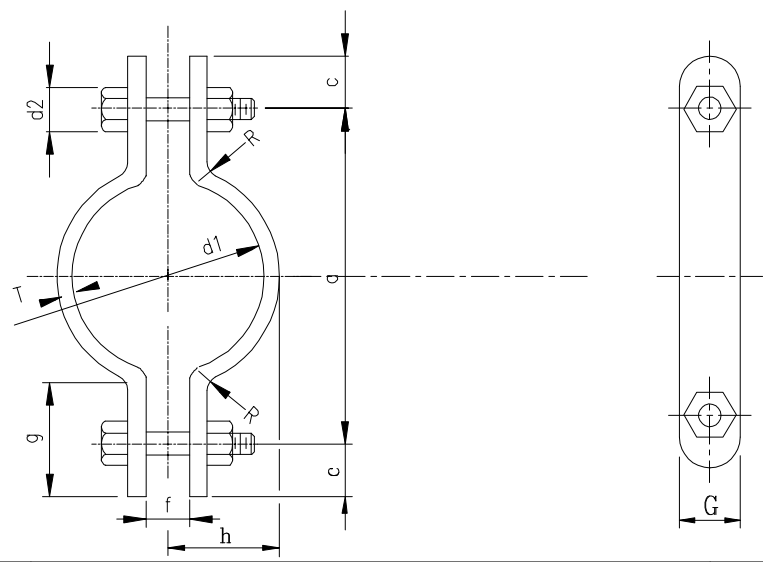

d1	USE FOR SIZE	Clamp									Total length of a Half Clamp L	Hex Bolt ANSI B18.21 Hex Nut ANSI B18.2.2 F x l	Weight Kg/Set
		a	c	d2	f	R	h	g	T	G			
24	1/2"	53	15	12	7	4	16		5	30	90	M8x40	0.24
29	3/4"	66	15	12	7	4	19		5	30	104	M8x40	0.27
36	1"	72	15	12	7	4	22		5	30	114	M8x40	0.30
45	1 1/4"	82	15	12	7	4	27		5	30	127	M8x40	0.33
51	1 1/2"	88	15	12	7	4	30		5	30	135	M8x40	0.35
63	2"	108	18	14	9	6	37		6	40	165	M12x50	0.73
79	2 1/2"	122	18	14	9	6	45		6	40	190	M12x50	0.83
92	3"	136	18	14	9	6	51		6	40	210	M12x50	0.90
117	4"	178	24	18	11	6	66		8	50	273	M16x60	1.95
143	5"	204	24	18	11	6	78		8	50	313	M16x60	2.20
172	6"	232	24	18	11	6	93		8	50	360	M16x60	2.48
223	8"	284	24	18	11	6	118		8	50	440	M16x60	3.00
276	10"	348	30	23	14	8	145		8	60	541	M20x70	4.57
329	12"	398	30	23	14	8	170	59	8	60	621	M20x70	5.17
360	14"	432	30	23	14	8	186	60	8	60	672	M20x70	5.47
411	16"	498	36	27	18	8	214	72	10	70	772	M24x85	9.30
462	18"	550	36	27	18	8	239	72	10	70	852	M24x85	10.02
512	20"	600	36	27	18	8	264	72	10	70	931	M24x85	11.05
614	24"	702	45	27	22	10	317	90	12	80	1123	M24x95	17.34
665	26"	753	45	27	22	10	342	90	12	80	1203	M24x95	18.51
716	28"	804	45	27	22	10	368	90	12	80	1283	M24x95	19.69
766	30"	855	45	27	22	10	393	90	12	80	1362	M24x95	20.90
817	32"	905	45	27	22	10	419	90	12	80	1442	M24x95	22.09
920	36"	1007	50	27	25	10	470	100	12	80	1621	M24x100	27.43

UNIT : MM
TOTAL WT. = SEE TABLE

	DESCRIPTION					LENGTH	Q'TY	REMARK	
1	T ^t _x G x L FLAT BAR ASTM-A36					---	2		
2	F x <i>ℓ</i> HEX. HEAD BOLTS & HEX. HEAD NUTS					---	2		
中威工程顧問股份有限公司 CHUNG WEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.						DETAIL OF PIPE SUPPORT SPS-003 (2 OF 2)		ENGINEERING STANDARD	
								E1906-DSP-500-006	
BY	SHIH		CHK.	YANG				SP-03A	REV. 1
DATE	02/20/'20		APPR.	CHEN					

FILE: SPS003.DWG




長春石油化學
長春人造樹脂
大連化學工業

配管支撐基準 管線導架 G1


DWG. NO.

DES-M15172

(一) 適用於 4" (含) 以下不保溫管

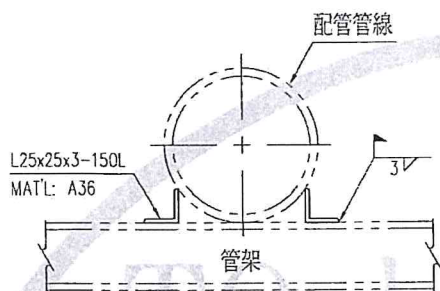

(二) 適用於 6" (含) 以上不保溫管

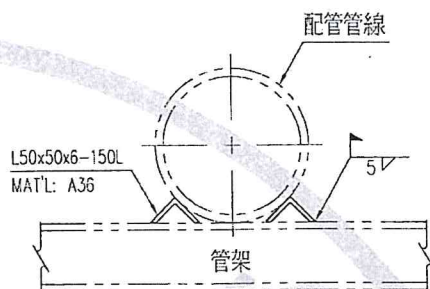

說明:



1. 本支撐適用於導架式 (Guide Support) 不保溫管線。
2. 稱呼代號: G1-□"

配管管徑

圖面表示法

平面配管圖

立體配管圖



△							△						
△	04.28 '08		莊秋妍	王威翔		林天元	△						
NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D

2016/05/02 11:08:14

90182

FILE NAME :DCC_PS103-G1




長春石油化學
長春人造樹脂
大連化學工業

配管支撐基準 管線導架 G2



DWG. NO.

DES-M15172

(一) 適用於 8" (含) 以下保溫管

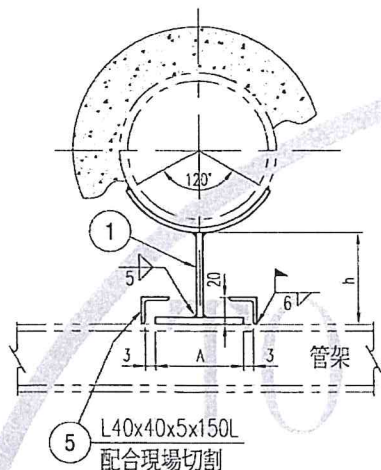

(二) 適用於 10" ~ 24" 保溫管

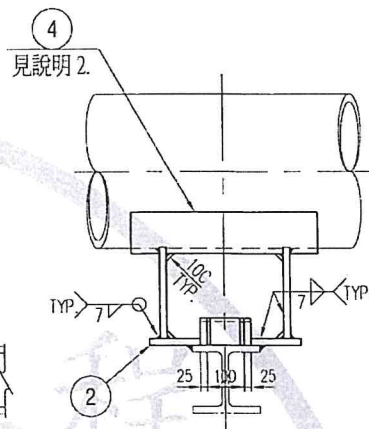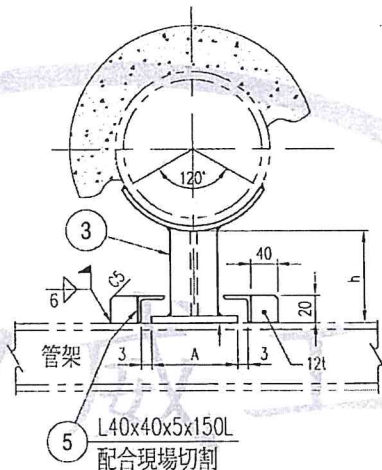

單位: mm

配管管徑	管蹄柱	底板	加強板	補強板	導架	A	h
< 2 1/2"	t6x150L	t6x150L	-	t3x200L	L40x40x5	75	保溫厚度 +25 (說明 3)
3" ~ 8"	t9x300L	t9x300L	-	t6x350L	L40x40x5	150	
10" ~ 16"	t12x250L	t12x300L	t12x200W	t9x350L	L40x40x5	300	
18" ~ 24"	t12x250L	t12x300L	t12x250W	t9x350L	t12	300	

件號	名稱	材質	數量	備註
1	管蹄柱	A36	1	
2	底板	A36	1	
3	加強板	A36	2	適用於 10" ~ 24" 之管線
4	補強板	A240-304	1	僅用於不銹鋼管線
5	導架	A36	2	

說明:

- 本支撐適用於導架式 (Guide Support) 保溫管線，亦可使用於無保溫管線，h 值可由設計者自行設定。若無註明者，依保溫厚度 + 25 mm 製作。
- 管線為不銹鋼管時，於管底加焊補強板。補強板材質為 A240-304。
- 保溫厚度參見配管保溫用料基準 (DES-M13002) 依製程需求處理
- 容許承受負荷 (側向力 + 向上力)
8" (含) 以下: 1000 kg
10" ~ 24": 1500 kg
- 稱呼代號: G2- "

配管管徑

圖面表示法

平面配管圖	立體配管圖

	04.28 '08		莊秋妍	王威翔		林天元								
NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	

2016/05/02 11:08:17

90182

FILE NAME : DCC_PS104-G2