



長春石油化學
長春人造樹脂
大連化學工業




配管支撐基準

特殊管管蹄 S2


DWG. NO.

DES-M15172


S2A

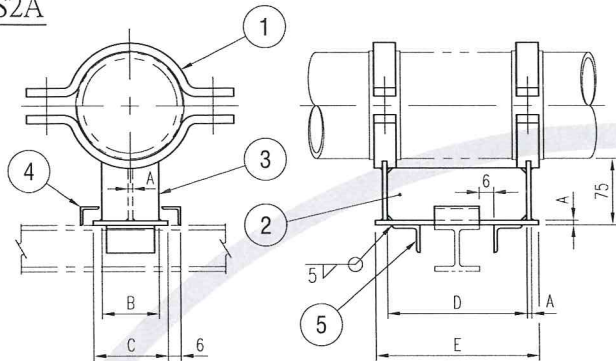


S2D

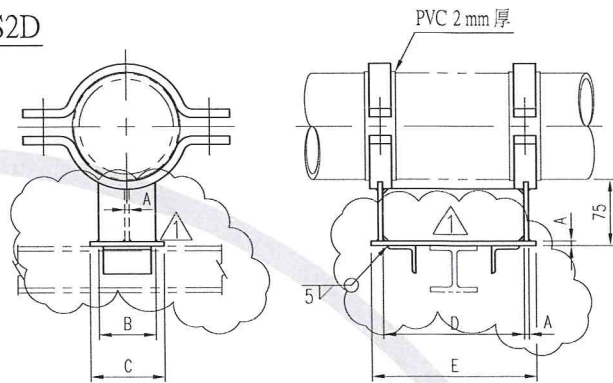

S2G

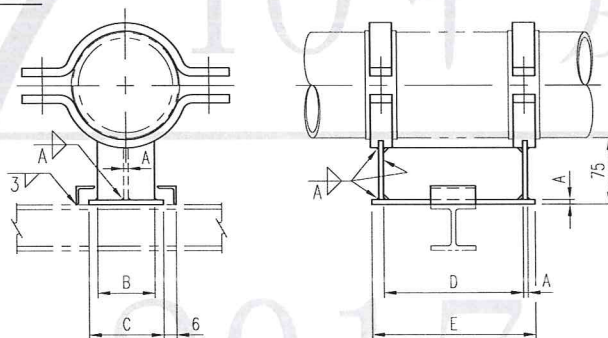

S2S

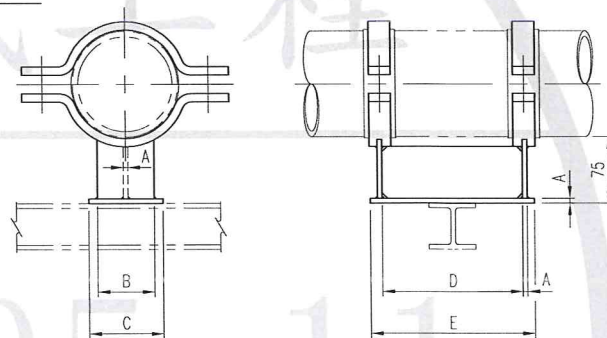

件號	名稱	材質	數量	備註 (標準機件檔號)
1	管夾		2	CL3 (251-000159-4)
2	補強板	A36	1	
3	補強支柱	A36	2	
4	上導架	A36	2	L25x25x3x100L
5	下導架	A36	2	L50x50x6x100L

說明：

- 適用於特殊管管蹄支撐。
- S2A：適用於有上下導架管蹄。
S2G：適用於有上導架管蹄。
S2D：適用於有下導架管蹄。
S2S：適用於無導架管蹄。

3. 稱呼代號：S2 □ - □"

配管管徑
導架方式 (A, D, G, S)

配管管徑	A	B	C	D	C
3/8"	3.2	20	60	200	250
1/2"	3.2	20	60	200	250
3/4"	3.2	30	60	200	250
1"	3.2	30	80	200	250
1.1/4"	3.2	40	80	200	250
1.1/2"	3.2	50	100	200	250
2"	4.5	50	100	200	250
3"	4.5	60	100	200	250
4"	4.5	80	100	200	250
5"	6	100	100	200	250
6"	6	100	200	300	360
8"	6	100	200	300	360
10"	6	100	200	300	360
12"	9	100	200	300	360
14"	9	100	200	300	360
16"	9	180	300	400	470
18"	9	180	300	400	470
20"	9	180	300	400	470

△						△									
△	06.13'08		莊秋妍	王威翔	林天元	△									
NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D	NO.	DATE	DESCRIPTION	DR'N	CH'D	CH'D	APP'D		