


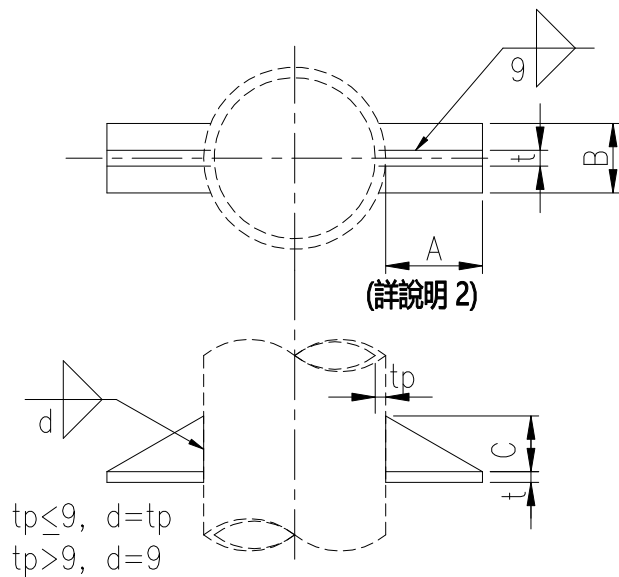

管徑	流體相態	垂直間距限制(m)	備註
3"~6"	V	40	比重 > 1 垂直間距 另行設計
	L		
8"~12"	V	30	
	L	15	
14"~32"	V	25	


註: V 為氣態, L 為液態

H: F.S.與 A3 支撐點間之最大垂直距離

F.S.: 現場支撐點

UNIT:mm

公稱管徑	管外徑	A	B	C	t
2”	60.33	75	50	45	9
3”	89.9				
4”	114.3				
6”	168.3				
8”	219.1				
10”	273.1	125	75	125	12
12”	323.9		100		
14”	355.6				
16”	406.4				
18”	457.2				
20”	508.0		150		
22”	558.8				
24”	609.6				
26”	660.4		200		
28”	711.2				
30”	762.0				
32”	812.8				

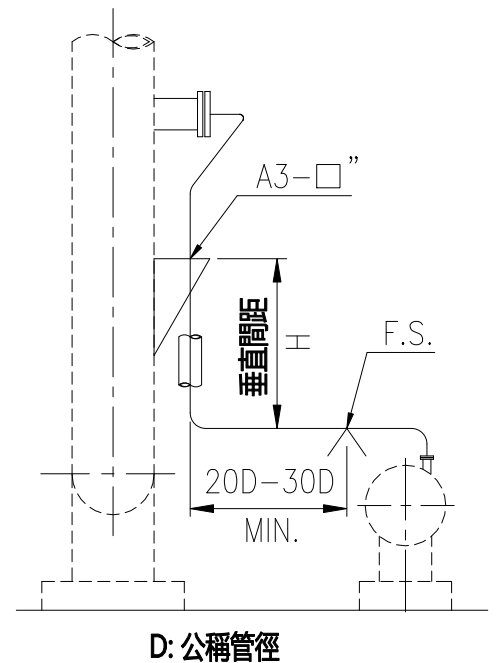

說明: 1.支撐座鋼板材質

(1)碳鋼管,低合金鋼管選 A36

(2)不鏽鋼管選 A240 TYPE 304

(3)特殊鋼管則與管材質同

2.保溫管線 "A" 值需加上保溫厚度

3.稱呼代號: A3 - □

公稱管徑

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

PIPE SUPPORT LUG
配管支撐座

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO. A3	SH'T NO. 1 OF 1	REV.
----	------	------	------	----------	-----------------------	--------------------	----------