




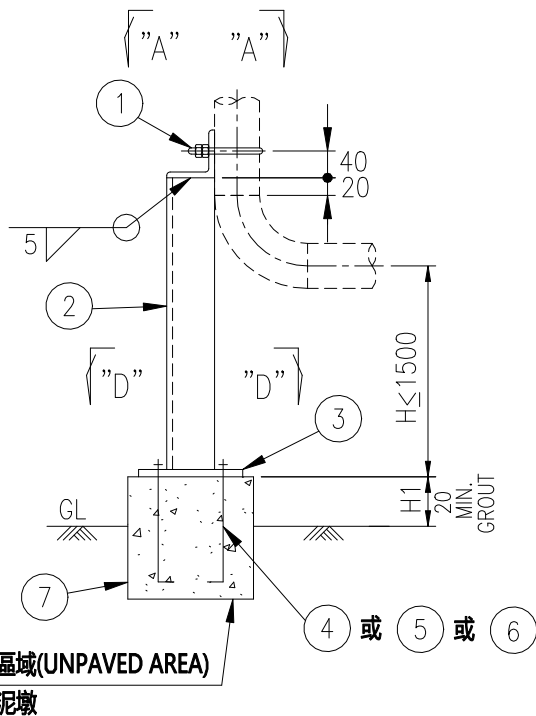

未鋪砌區域(UNPAVED AREA)
使用水泥墩

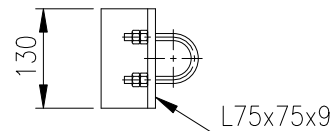

"A" - "A" 視圖

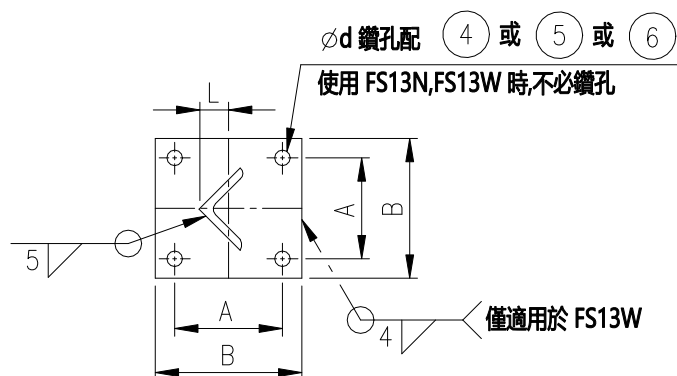

"D" - "D" 視圖

單位: mm

件號	名稱	材質	數量	備註
1	U-BOLT		1	詳見 "UB1"
2	角鋼	A36	2	L75x75x9
3	底板 9t	A36	1	
4	擴展螺栓		4	適用 "FS13E"
5	螺栓連帽	A307-B 鍍鋅	4	適用 "FS13B"
6	L型基礎螺栓	A307-B	4	適用 "FS13A"
7	水泥墩		1	詳見 "CM1A"

配管管徑	L	A	B	∅d	L型基礎螺栓	螺栓連帽	擴展螺栓 EB2-
≤1.1/2"	25	190	260	19	M16x200L	M16x50L	M16x125L

說明:

- FS13A,FS13E包括水泥墩製作
- 適用於 2" 以下可焊管線之支撐
- FS13A: 適用於基礎螺栓固定
FS13B: 適用於螺栓連帽固定
FS13E: 適用於擴展螺栓固定
- 管架高度 H 配合現場,水泥墩高度 H1,如無指定時,則不予製作
- 使用 FS13N 不固定方式時,底板不必鑽孔,亦不做水泥墩
- 稱呼代號:

FS13 - - H - H1
固定方式 (A,B,E,N,W) 水泥墩高度
配管管徑 管架高度

圖面表示法

PLAN	SPOOL

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT
管架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					FS13	1 OF 1	