




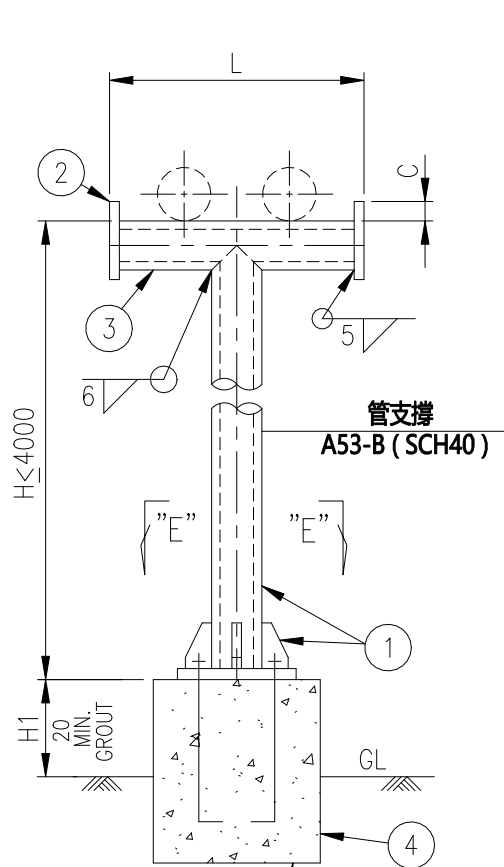

未鋪砌區域(UNPAVED AREA)
使用水泥墩



使用焊接固定(FS4W)時,不必鑽孔

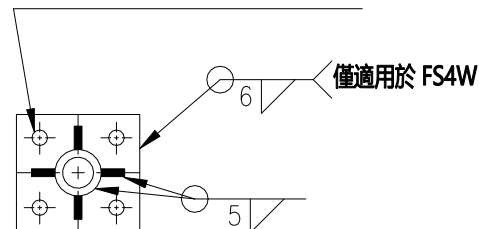

"E" - "E" 視圖


件號	名稱	材質	數量	備註
1	支撐管管架		1	詳見 "DFS4"
2	封板 6t	A36	2	
3	上頂管	A53-B	1	與件號①同尺寸
4	水泥墩		1	詳見 "CM1A"

序 號	管支撐 管徑	承受最大荷重 (Kg)				A	B	C
		H=1m	H=2m	H=3m	H=4m	(mm)	(mm)	(mm)
1	2"	1,000	500	300	---	80	115	40
2	3"	1,200	600	400	300	110	165	60
3	4"	1,400	700	500	400	135	210	80

說明:

- FS4A, FS4E 包括水泥墩製作
- 本管架最多只能支撐兩條管線, 且需在容許最大荷重內
- (1) 管架高度 H 配合現場
(2) 水泥墩高度 H1 如無指定時, 則不予製作
- FS4A: 適用於基礎螺栓固定
FS4B: 適用於螺栓連帽固定
FS4E: 適用於擴展螺栓固定
FS4W: 適用於焊接固定

5. 稱呼代號:

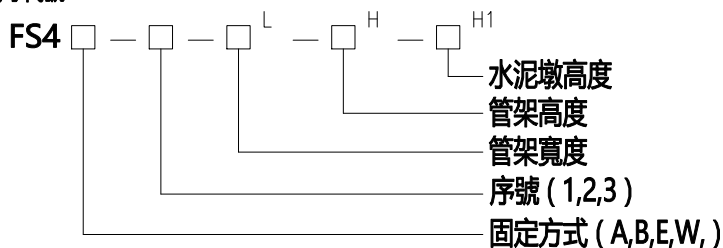

圖面表示法

PLAN	SPOOL
FS4E-2-400L -3000H-300H1	FS4E-2-400L -3000H-300H1 NOTE: SHOWN ON THE LARGEST PIPE LINE.

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT
管 架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO. FS4	SH'T NO. 1 OF 1	REV.
----	------	------	------	----------	-----------------	--------------------	----------