



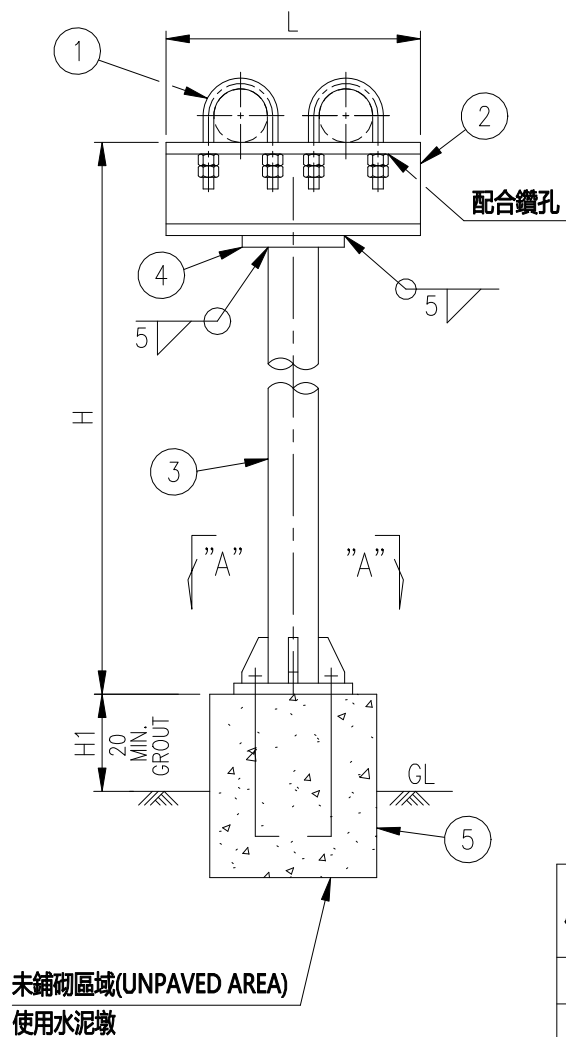

使用焊接固定(FS9W)時,不必鑽孔

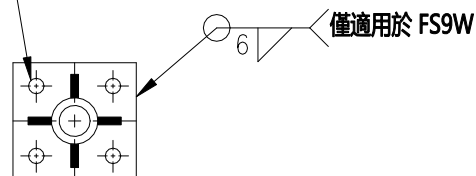


"A" - "A" 視圖

件號	名稱	材質	數量	備註
1	U-BOLT		另行取料	詳見 "UB1"
2	槽鋼	A36	1	C150x75x6.5
3	支撐管架		1	詳見 "DFS4"
4	鋼板	A36	1	
5	水泥墩		1	詳見 "CM1A"

序 號	管支撐 管徑	承受最大荷重 (Kg)				鋼 板
		H=1m	H=2m	H=3m	H=4m	
1	2"	1,000	500	300	---	6tx75Lx75W
2	3"	1,200	600	400	300	6tx110Lx110W
3	4"	1,400	700	500	400	6tx130Lx130W

說明:

- FS9A,FS9E包括水泥墩製作
- 適用於一般配管管架,可支撐數條管線,但需在容許最大荷重內
- (1) 管架高度 H ,長度 L 配合現場
(2) 水泥墩高度 H1 如無指定時,則不予製作
- FS9A: 適用於基礎螺栓固定 , FS9E: 適用於擴展螺栓固定
FS9B: 適用於螺栓連帽固定 , FS9W: 適用於焊接固定
- 稱呼代號:

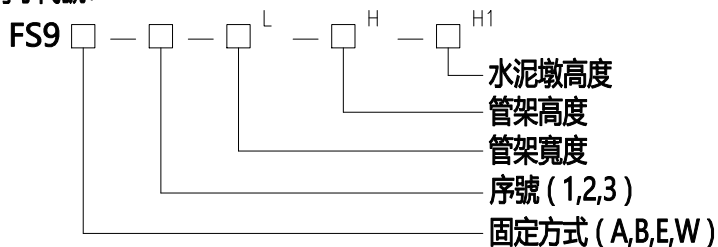

圖面表示法

PLAN	SPOOL
FS9E-2-400L -3000H-300H1	FS9E-2-400L -3000H-300H1 NOTE: SHOWN ON THE LARGEST PIPE LINE.

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

FIELD SUPPORT
管 架

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO. FS9	SH'T NO. 1 OF 1	REV.
----	------	------	------	----------	------------------------	--------------------	----------