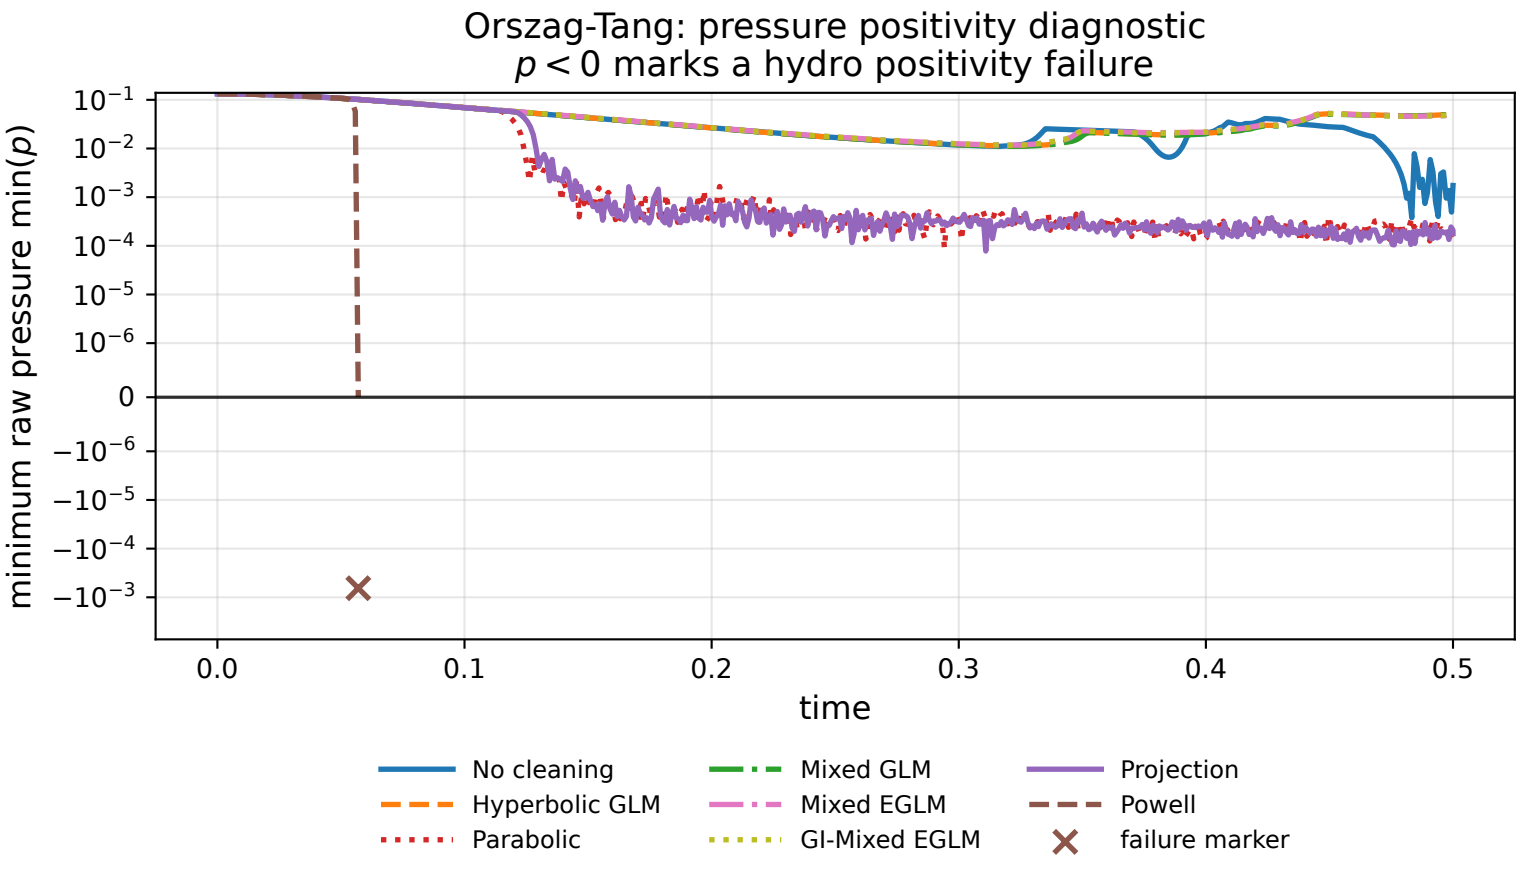
Orszag-Tang: pressure positivity diagnostic
$p < 0$ marks a hydro positivity failure
minimum raw pressure min(p)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
-10^{-6}
-10^{-5}
-10^{-4}
-10^{-3}
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
time
No cleaning
Hyperbolic GLM
Parabolic
Mixed GLM
Mixed EGLM
GI-Mixed EGLM
Projection
Powell
failure marker