

AUDIT DE SUIVI ICPE

Septembre 2023

Trame AUDIT test

19 Bis avenue Léon Gambetta
92120 Montrouge
T+33 1 46 94 80 64

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS RELATIVES À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL	
Nom du titulaire de l'arrêté	
Adresse du site :	
Date de l'arrêté préfectoral en vigueur et arrêté précédents :	
Changement d'exploitant	

INFORMATIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION	
Propriétaire :	test
Locataire du bâtiment :	test
Gestionnaire	test
Date de la dernière inspection :	
Contact sur site :	
Attestation de	Attestation disponible et transmise. Elle ne présente pas de non-conformité/

DATE DE LA VISITE ET RÉDACTION DU RAPPORT	
Date de visite :	2023-09-14
Date d'émission du rapport :	2023-05-10
Rédacteur :	test
Approbateur :	Sonia DADI

DESCRIPTIF DU DEROULE DE L'AUDIT
Cet audit est réalisé dans le cadre du contrat passer entre notre bureau d'étude B27 SDE et le propriétaire. Il porte uniquement sur La trame de cet audit est basée sur la trame de l'AM du 11 avril 2017 et disposition de l'arrêté préfectoral du XX/XX/XXXX et l'APC du XX/XX/XXXX.

CLASSEMENT ICPE

Rubrique	Nature des activités	Capacité	Régime
1510-2	Entrepôt couvert	Volume de l'entrepôt : 100 000 m3	Enregistrement
2925.1	Accumulateurs (ateliers de charge d')	Puissance installée : 200 kW	Déclaration
2910-A-2	Combustion	Puissance thermique : 1 MW	Déclaration

2. SYNTHÈSE (à voir paysage ou portrait et emplacement colonnes constats et actions)

Acteur n°1			
RECAPITULATIF DES NON-CONFORMITÉS MAJEURES			
NC M1	THEMATIQUE	Constat s	
		Actions correcti	
RECAPITULATIF DES NON-CONFORMITÉS			
NC 1	THEMATIQUE	Constat s	
		Actions correcti	
RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS			
OB S1	THEMATIQUE	Constat s	
		Actions correcti	
Acteur n°2			
RECAPITULATIF DES NON-CONFORMITÉS MAJEURES			
NC M1	THEMATIQUE	Constat s	
		Actions correcti	
RECAPITULATIF DES NON-CONFORMITÉS			
NC 1	THEMATIQUE	Constat s	
		Actions correcti	
RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS			
OB S1	THEMATIQUE	Constat s	
		Actions correcti	

4. DESCRIPTION DU SITE

GESTION DES EAUX		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 1.6.4 : « Les eaux pluviales non souillées sont évacuées par un réseau spécifique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures. » Point 1.6.5 : « Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site. »		
Réseaux séparatifs (EU, EPt, EPv)		
Gestion et rétention des eaux pluviales		
Gestion et rétention des eaux d'extinction incendie		
Convention de rejet		
SYSTEME DE DISCONNEXION		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 1.6.2 : « un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion afin d'isoler les réseau d'eaux industriels et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ».		
Description		
SYSTEME D'ISOLEMENT : VANNE DE BARRAGE / POMPE DE RELEVAGE		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 11 : « Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. »		
Description	Le site est équipé de X vannes, signalées, accessibles, manuelles, asservie.	
SÉPARATEUR D'HYDROCARBURES		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 1.6.4 : « Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures. »		
Description	Le site est équipé de X séparateurs d'hydrocarbures.	
FOUDRE		
<i>AM du 04/10/2010 :</i> Article 22 « L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. »		
Analyse Risque Foudre		
Etude Technique Foudre		
Notice de vérification et de maintenance		
Vérification initiale		
DEFENSE INCENDIE INTERIEURE		
<i>AP du ... :</i>		
Description du sprinkler		

Description de la détection incendie		
Description du système de sécurité incendie		
DEFENSE INCENDIE EXTERIEURE		
AP du :		
Description	Nombre de poteaux, nombres de réserves	
LOCAUX DE CHARGE		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 17 : « La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone. » <i>AM du 29/05/2000 :</i> Article 4.9 : « Pour les locaux de charge équipées de détecteur d'hydrogène, le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25% de la L.I.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1% d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme. Pour les locaux de charge non équipées de détecteur d'hydrogène, l'interruption des systèmes d'extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) devra interrompre automatiquement, également, l'opération de charge et déclencher une alarme. »		
Description		
Asservissement de la charge à la ventilation		
Présence de détection hydrogène		
CHAUFFERIE		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 18.1 : « A l'extérieur de la chaufferie sont installés : - une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible, - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible, - un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. » <i>AM du 03/08/2018 :</i> Article 2.13 : « Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l'alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée. » Article 2.16 : « Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique. »		
Caractéristique		
Dispositif d'alerte sonore à l'extérieur		
Vanne de barrage gaz		
Arrêt électrique à l'extérieur		
Détection gaz		
Disconnecteur alimentation en eau		

5. AUDIT DOCUMENTAIRE

L'audit documentaire a été fait sur la base des documents transmis le XX/XX/XXXX et complété le XX/XX/XXXX.

DOCUMENTATIONS ICPE DISPONIBLES

Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :

Point 1.2 : L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants :

- une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui l'accompagne ; ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

- l'étude de flux thermique ; la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

- les différents documents prévus par le présent arrêté.

Point 13 : Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001), tout en étant plafonnés à 720 m3/h durant 2 heures.

Annexe VII de l'AM du 11/04/2017 :

L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2023 pour les installations à enregistrement ou autorisation et avant le 1er janvier 2026 pour les installations à déclaration une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m². Les distances sont au minimum soit celles calculées, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme, pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte-tenu de la configuration du stockage et des matières susceptibles d'être stockées

Dossier ICPE		
Arrêté préfectoral		
Etude de flux thermiques		
Mise à jour du calcul D9		

PLANS DISPONIBLES

PLAN DE ZONAGE DES RISQUES

Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :

Point 3.5 : « L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie.

- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux. »

Disponible		
------------	--	--

PLAN DES RESEAUX

Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :

Point 1.6.1 : Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ; les secteurs collectés et les réseaux associés ; les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.).

Conforme à la réglementation	Le plan dispose de l'ensemble des caractéristiques demandées par le point 1.6.1 de l'annexe II de l'AM du 11/04/2017.	
------------------------------	---	--

CONTRÔLES PERIODIQUES

SYSTEME DE DISCONNEXION

Point 1.6.2 de l'annexe II de l'AM du 11/04/2017 : Périodicité annuelle

Vérification/Entretien		
------------------------	--	--

SYSTEME D'ISOLEMENT : VANNE DE BARRAGE / POMPE DE RELEVAGE

Point 11 de l'annexe II de l'AM du 11/04/2017 : Tests réguliers

Vérification/Entretien		
------------------------	--	--

SÉPARATEUR D'HYDROCARBURES

Point 1.6.4 de l'annexe II de l'AM du 11/04/2017 : Périodicité annuelle

Vérification/Entretien	Le séparateur a été entretenu.		Sans objet
BSDD disponible			
Déclaration GEREP disponible (> 2t/an)			
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES			
Article R4226-16 du code du travail : « L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques »			
Article 3 du 26/12/2011 relatif aux vérifications des installations électriques : Périodicité annuelle			
Contrôle périodique			
Q18			
Thermographie (Q19)			
FOUDRE			
AM du 04/10/2010 :			
Article 19 : « Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. »			
Article 21 : Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. Une vérification complète est réalisée tous les deux ans par un organisme compétent. »			
Contrôle complet			Sans objet
Contrôle visuel			Sans objet
Carnet de bord			Sans objet
SPRINKLER			
Référence réglementaire : AP AM : Général : NFPA – annuel FM GLOBAL – annuel APASAD – semestriel Q1			
Suivi avec le référentiel APSAD R1 : Vérification semestriellement Entretien annuel Entretien approfondi tous les 3 ans Remise en conformité tous les 30 ans		Suivi réglementaire avec le référentiel NFPA :	Suivi réglementaire avec le référentiel FM GLOBAL :
Contrôle périodique			Sans objet
Contrôle groupe motopompe			Sans objet
Contrôle triennale			Sans objet

POTEAUX INCENDIE

Référence réglementaire : AP

AM :

Contrôle individuel		Sans objet
Contrôle en simultané		Sans objet

ORGANES DE SECURITE INTERIEUR

Périodicité fixée par le référentiel APSAD :

Robinets d'Incendie Armées : règle APSAD R5 – chapitre 5 – périodicité annuelle
 Extincteurs : règle APSAD R4 – chapitre 5 – périodicité annuelle
 Désenfumage : règle APSAD R17 – chapitre 12 – périodicité annuelle
 Portes coupe-feu : règle APSAD R16 – périodicité annuelle
 Détection incendie : règle APSAD R7 – chapitre 5 – périodicité semestrielle

RIA		
Extincteurs		
Désenfumage		
Portes coupe-feu		
Détection incendie		
Système de Sécurité Incendie (centrale incendie)		

CHAUDIÈRE(S)

Efficacité énergétique

Article R224-31 du code de l'environnement : « L'exploitant d'une chaudière fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci. »
Article R224-35 du code de l'environnement : « La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. »

Entretien		
Combustion		
Efficacité énergétique (si > 400 kW)		
Contrôle de la détection gaz		
Contrôle disjoncteur alimentation en eau		

LOCAUX DE CHARGE

Référence réglementaire : AP

AM

Contrôle de la détection hydrogène		
Contrôle de l'extracteur d'air		

MESURES SUR SITE

QUALITÉ DES EAUX

AP du ... :

Dernières mesures

NIVEAUX SONORES

AM du 11/04/2017 :

Point 24.3 : "Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. »

Article xx de l'AP du ... : **Périodicité ...**

Etude initiale

Dernière mesure

6. AUDIT D’EXPLOITATION (VISITE DU XX/XX/XXXX)

GENERALITES		
Site clôturé		
Surveillance du site		
Contrôle des accès		
Registre de sécurité		
Permis feu disponible sur site		

DOCUMENTAIRES		
ÉTAT DES MATIERES STOCKEES		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 1.4 : L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées. L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions. Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne. Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante. L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses.		
Description	Rubrique ICPE Quantité Nature de produits	
Périodicité de mise à jour hebdomadaire (produits courants)		
Périodicité de mise à jour quotidienne (produits dangereux)		
Inventaire physique (annuel)		
Accessibilité à distance		
Fiches de données de sécurité disponible		
Plan de stockage disponible		

PLAN DE DÉFENSE INCENDIE		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 23 : un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule.		
Disponible sur site		

Dernière mise à jour		
Connaissances des fonctions		
FORMATION INCENDIE		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 13 : Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours.		
Date de la dernière formation		Sans objet
EXERCICES		
<i>Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :</i> Point 13 : Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Point 14 : Un exercice d'évacuation est renouvelé au moins tous les six mois.		
Évacuation		Sans objet
Défense incendie		Sans objet
Suivi des recommandations suite exercices		
DÉCHETS		
<u>Article R541-43 du code de l'environnement</u> : « les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. » <u>Article L541-7 du code de l'environnement</u> : « I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant : 1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ; 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ; 3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets. »		
Description		Sans objet
Registre de gestion des déchets (DIR DID)		Sans objet
FOUDRE		
<i>AM du 04/10/2010 :</i> <u>Article 21</u> : « Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois « après un impact de foudre », par un organisme compétent. »		
Registre de relèves des compteurs foudre		Sans objet

VISITE SUR SITE

AFFICHAGE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :

Point 21 : « Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction de fumer,
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre,
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque,
- l'obligation du permis feu,
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte,
- les moyens de lutte contre l'incendie,
- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours. »

Affichage de l'ensemble des consignes de sécurité	-	Toutes les consignes de sécurité sont correctement affichées.	
	-	Les consignes de sécurité suivantes ne sont pas affichées : Interdiction de tout brûlage à l'air libre, Permis feu obligatoire	

VISITE INTERIEURE

Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :

Point 9 : « Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante :

1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m² ;

2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;

3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.

En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes :

1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;

2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.

La hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. »

Propreté			
Conditions de stockage (masse, racks, automatisé...)			
Accessibilité des IS, RIA, extincteurs, PCF			
Règles de stockage - sprinkler			
Règles de stockage - aérothermes			
Règles de stockage – produits dangereux (incompatibilité de produits, rétention ...)			
Bureaux de quais (présence, sprinklage, plafond troué ...)			

VISITE EXTERIEUR

Annexe II de l'AM du 11/04/2017 :

Point 1.3. : L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Point 2. La distance entre les parois externes des cellules de l'entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie n'est pas inférieure à 10 mètres.


Propreté / Entretien			
Règles de stockage - extérieur			
Accessibilité voie pompiers			

Accessibilité des poteaux incendie et/ou réserves incendie		
LOCAUX DE CHARGE		
Description chariots (nombres et type de batteries)		Sans objet
Charge uniquement dans le local		Sans objet
Sol étanche (propreté, état)		Sans objet
Stockage non autorisé dans le local		Sans objet
CHAUDIÈRE(S)		
Livret de chaufferie présent et tenu à jour		
Stockage non autorisé dans le local		

5. ANNEXES

5.1. Photographies (au maximum 30 photos)

Nom du locataire + cellules occupées

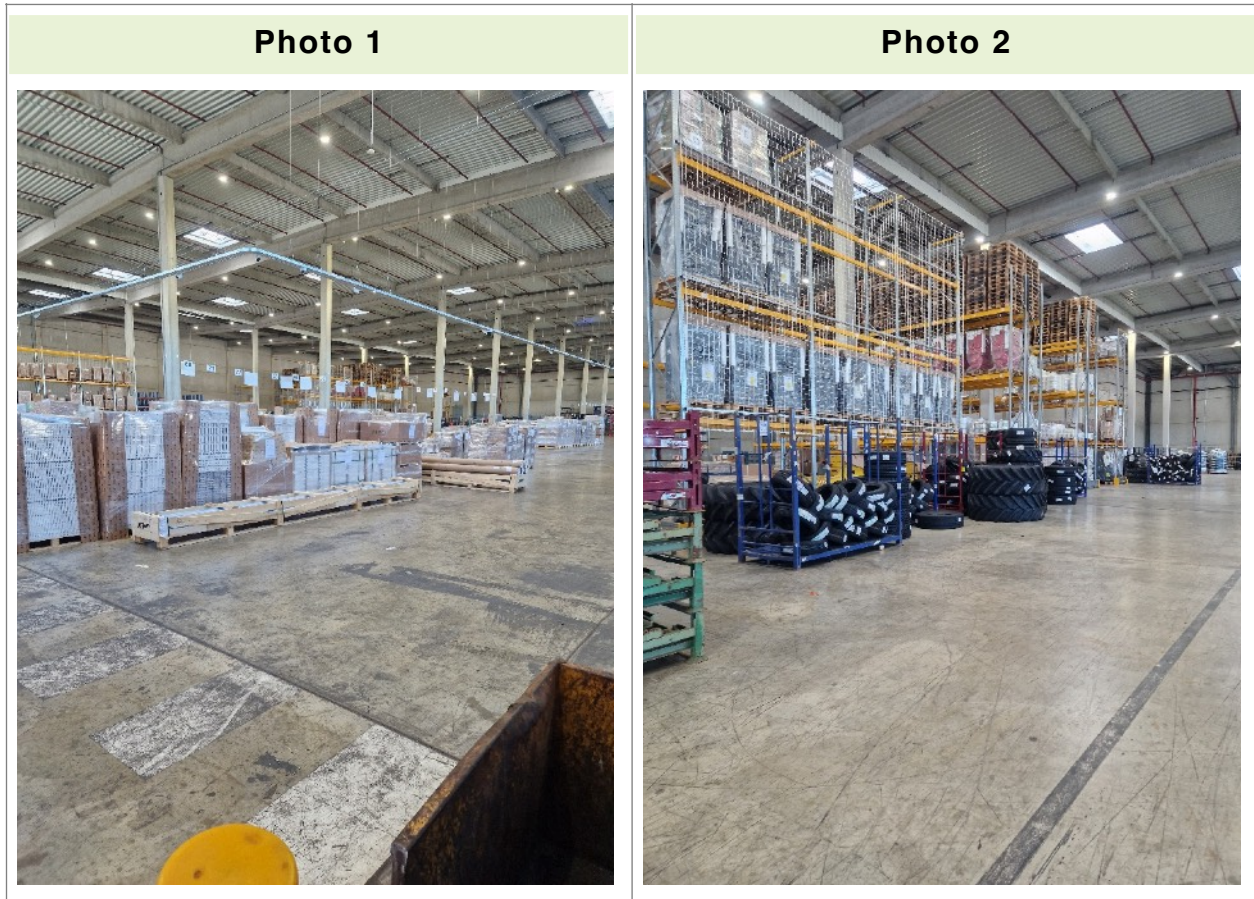

5.2. Etat des stocks

PDF à intégrer

5.3. Plan de stockage

PDF à intégrer

5.4. Suivi d'inspection

PDF à intégrer

Dans l'interface :

Thématique	Constat (case à remplir)	C / NCM / NC / OBS (liste déroulante)	Type d'actions (liste déroulante : documentaire, travaux, exploitation, contrôle réglementaire)	Actions (case à remplir)	Acteurs (liste déroulante : préalablement préciser)

