


06 · ЗАЗ-968М · ПЕРЕРАБОТАННАЯ КОМПОНОВКА · 08.10.2026

Целевые габариты без уменьшения техники. Заднее сиденье удаляется. Внутренние размеры не измерены.


Не для изготовления. Изменения массы, теплоизоляция, крепления, сервисные зазоры и дорожный допуск не рассчитаны.

ВИД СВЕРХУ · перед слева · размеры в мм

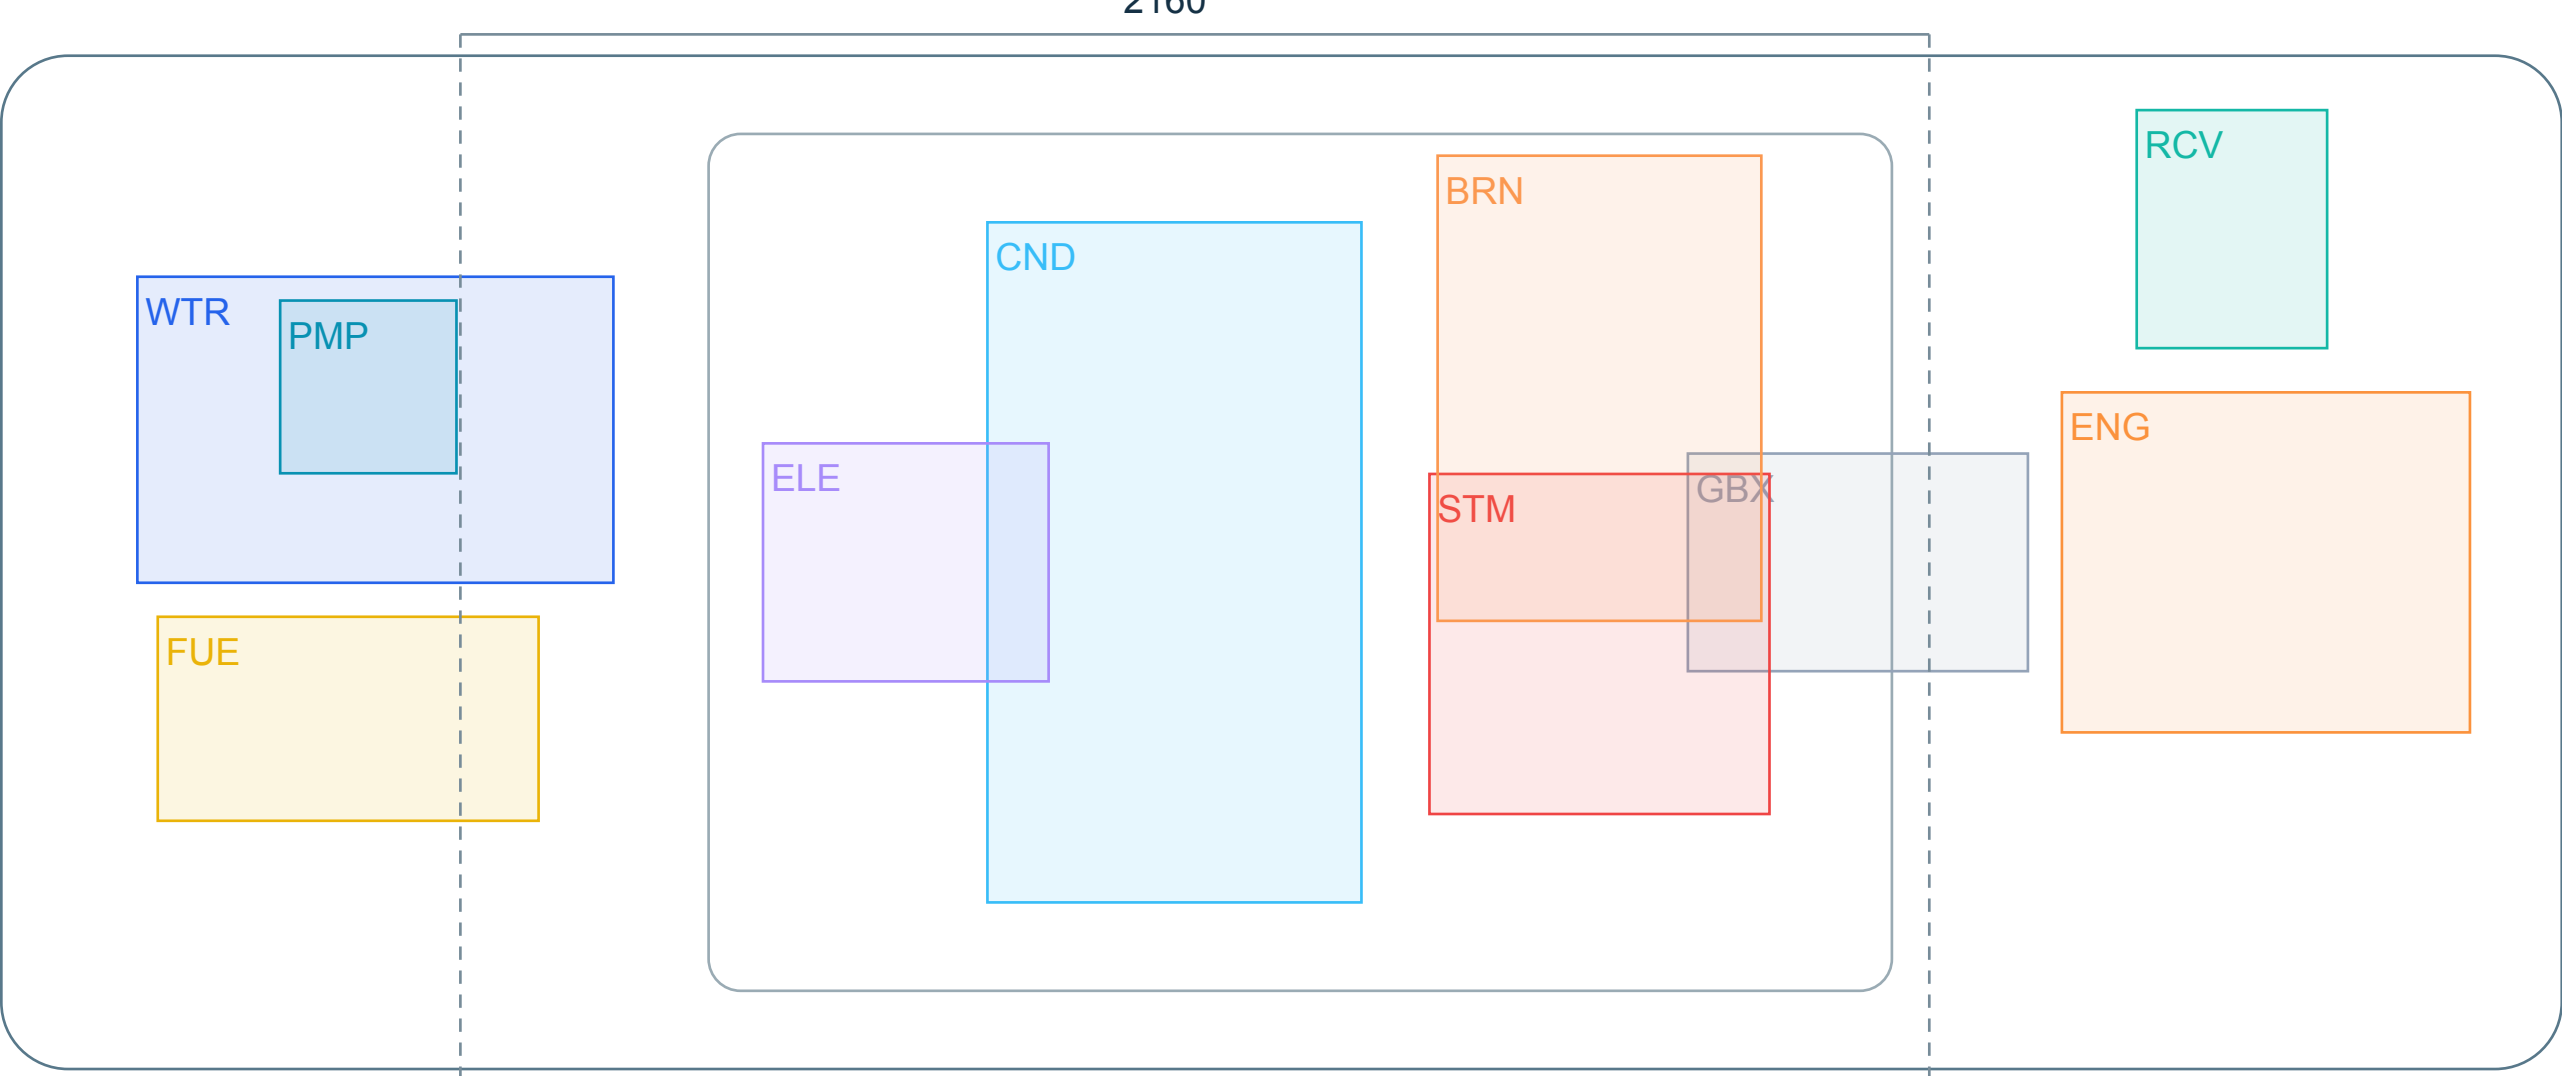

X осей 675 / 2835 — оценка реконструкции по фото; в старом расчёте 800 / 2960.

ВИД СБОКУ · разные высоты показывают разнесение агрегатов

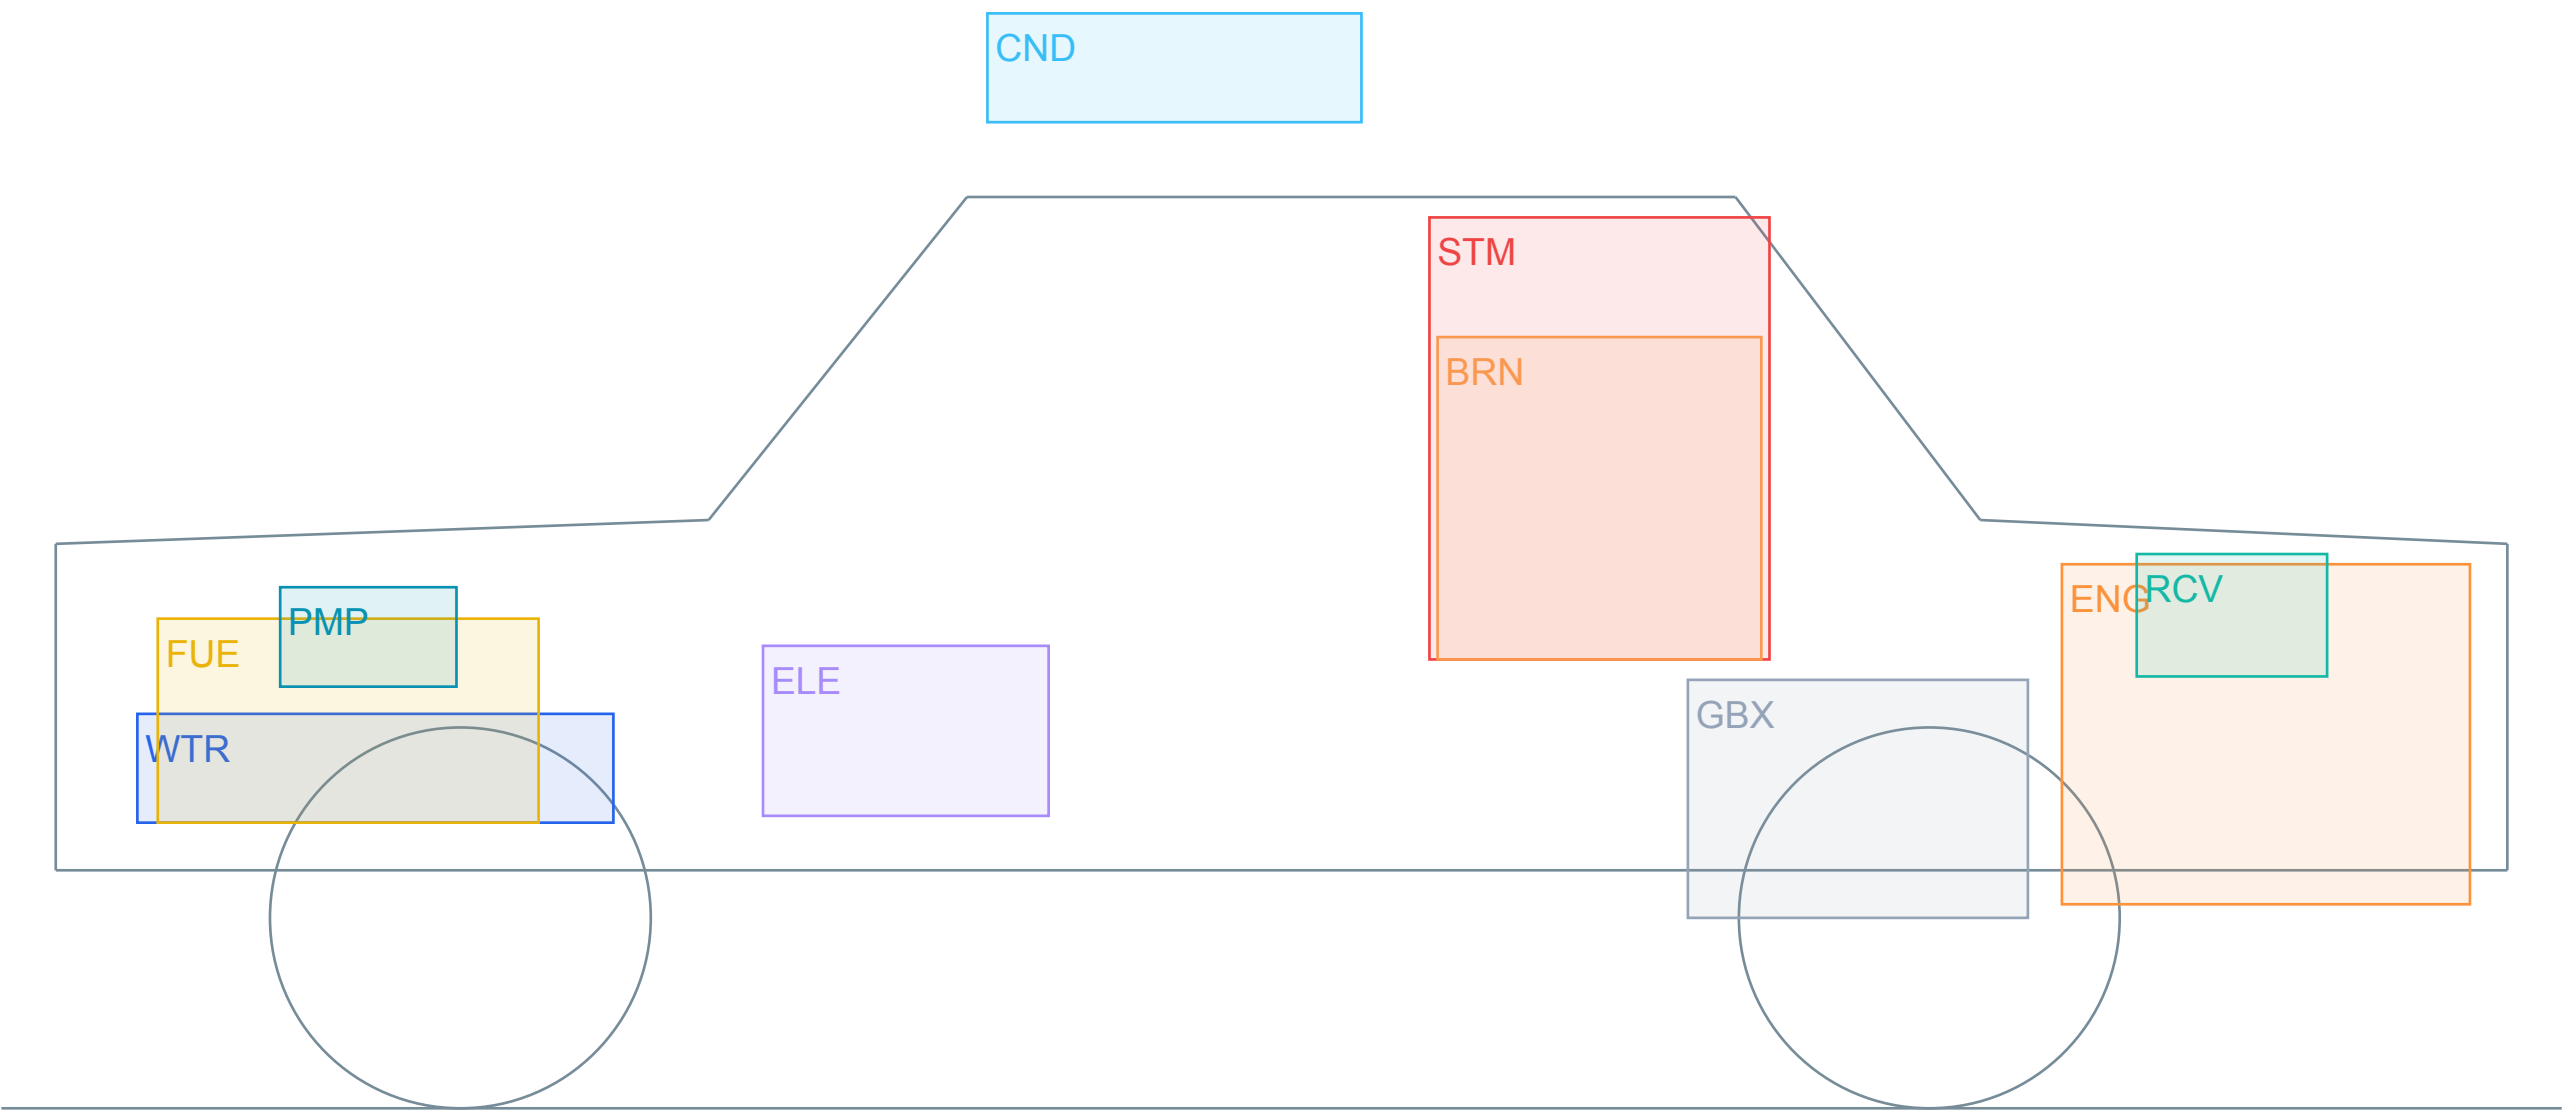

3765 · высота сборки с конденсатором 1610

ПРИНЯТЫЕ ГАБАРИТЫ / XYZ

CND · Конденсатор + обдув
550×1000×160 · XYZ 1450,-500,1450

WTR · Бак холодной воды
700×450×160 · XYZ 200,-420,420

ELE · Электрика и насосы
420×350×250 · XYZ 1120,-175,430

GBX · Штатная КПП
500×320×350 · XYZ 2480,-160,280

ENG · Паровая машина
600×500×500 · XYZ 3030,-250,300

STM · Парогенератор · целевой габарит
500×500×650 · XYZ 2100,-130,660

FUE · Топливный бак
560×300×300 · XYZ 230,80,420

RCV · Приемник конденсата
280×350×180 · XYZ 3140,-665,635

BRN · Riello RL 50 · размерный кандидат
476×684×474 · XYZ 2112,-598,660

PMP · Cat Pumps 5CP2120W
259.25×254×146.2 · XYZ 410,-385,620

BRN ↔ STM: головка входит в камеру.

Это проектное сопряжение, камера не выбрана.

GBX: грубый короб конфликтует с условным полом.

Нужны реальный CAD КПП и обмер пола.

Приёмник 17,6 л не обеспечивает 57–95 л
из рекомендации ТВ002 для номинального В.

Конденсатор снаружи; 358 кВт не подтверждены.

Мотор насоса, арматура и трубные трассы
требуют дополнительного объёма.