


3А3-968М · трубопроводы, изоляция и радиусы · концепт

мм, X назад / Y влево / Z вверх. Проекции осей с круговыми отводами; точная геометрия и полные оболочки в GLB.

Сверху X/Y

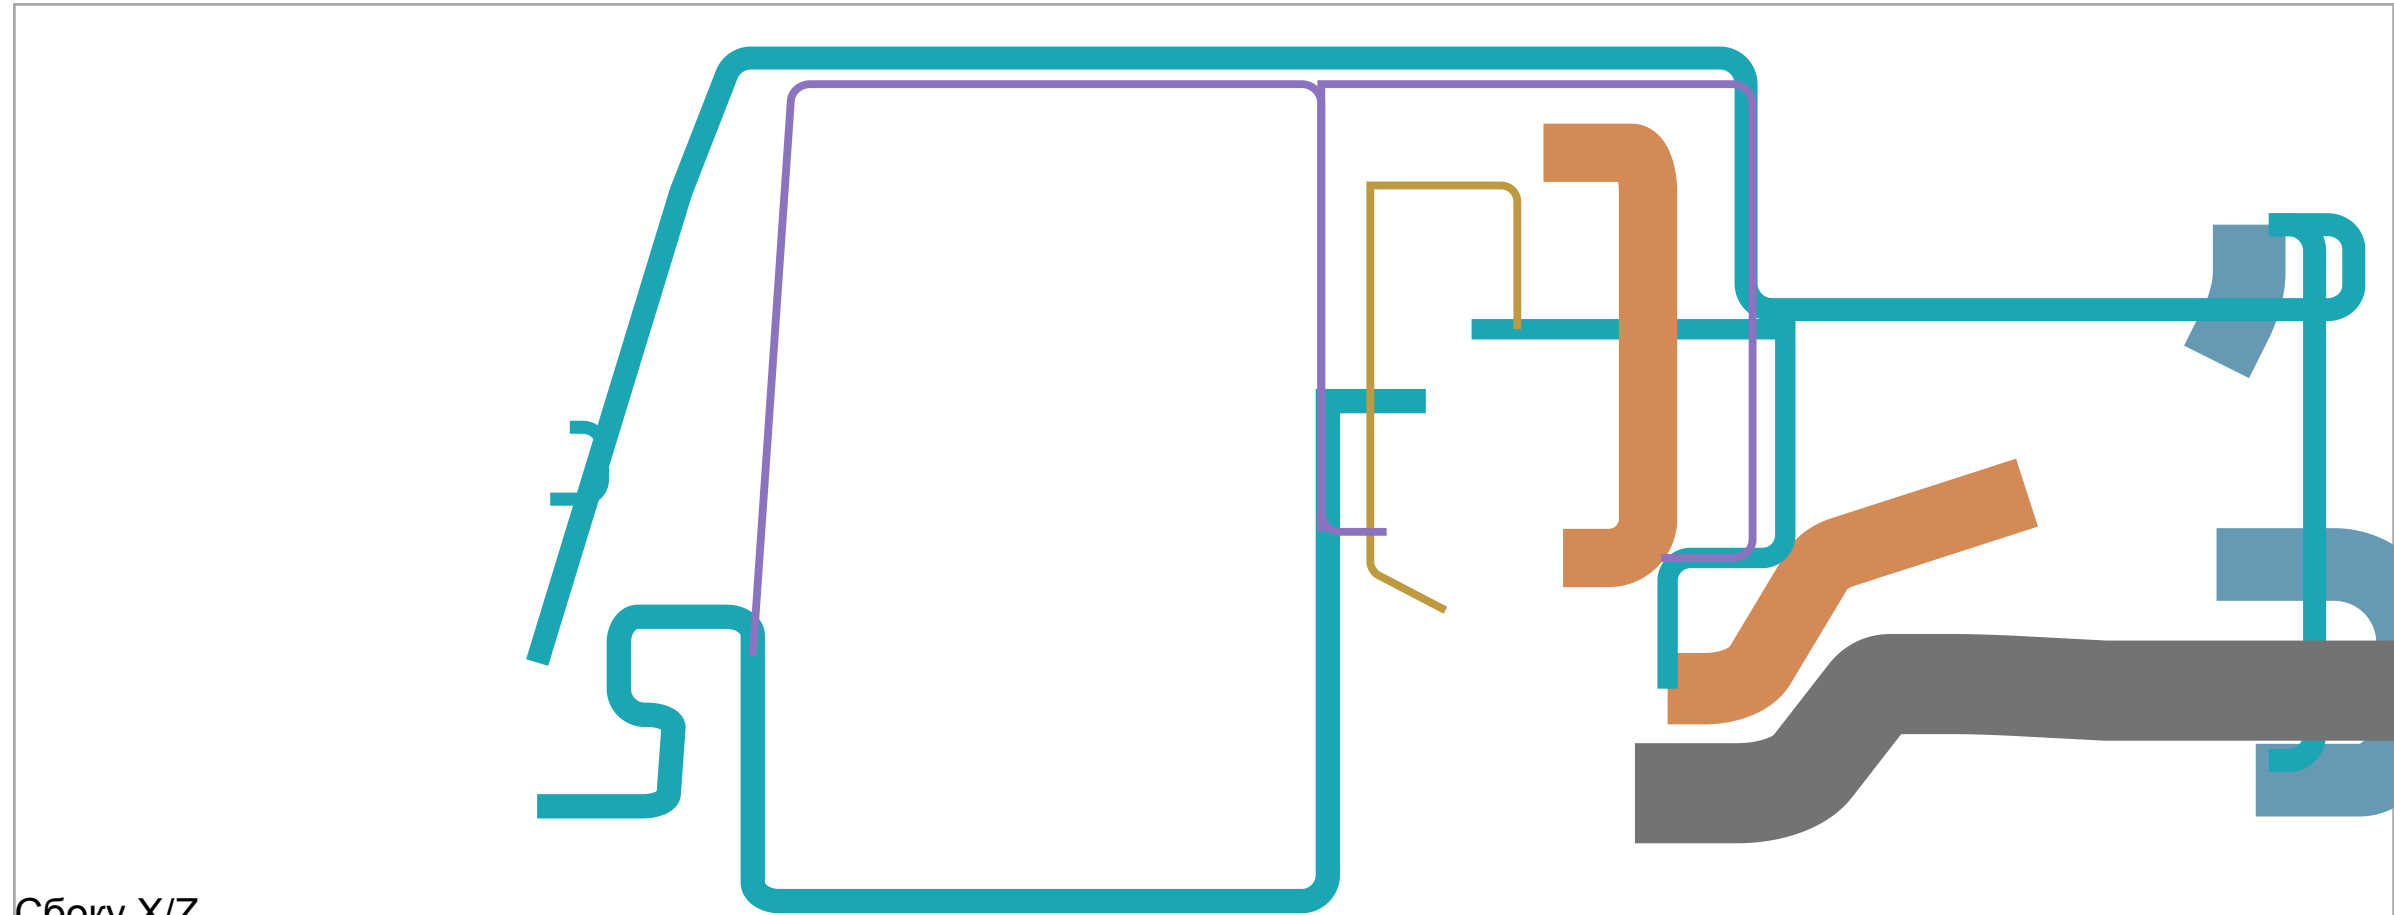

Цвет / среда

Пар

Выпуск


Вода

Топливо

Дым

Проводка

Сбоку X/Z

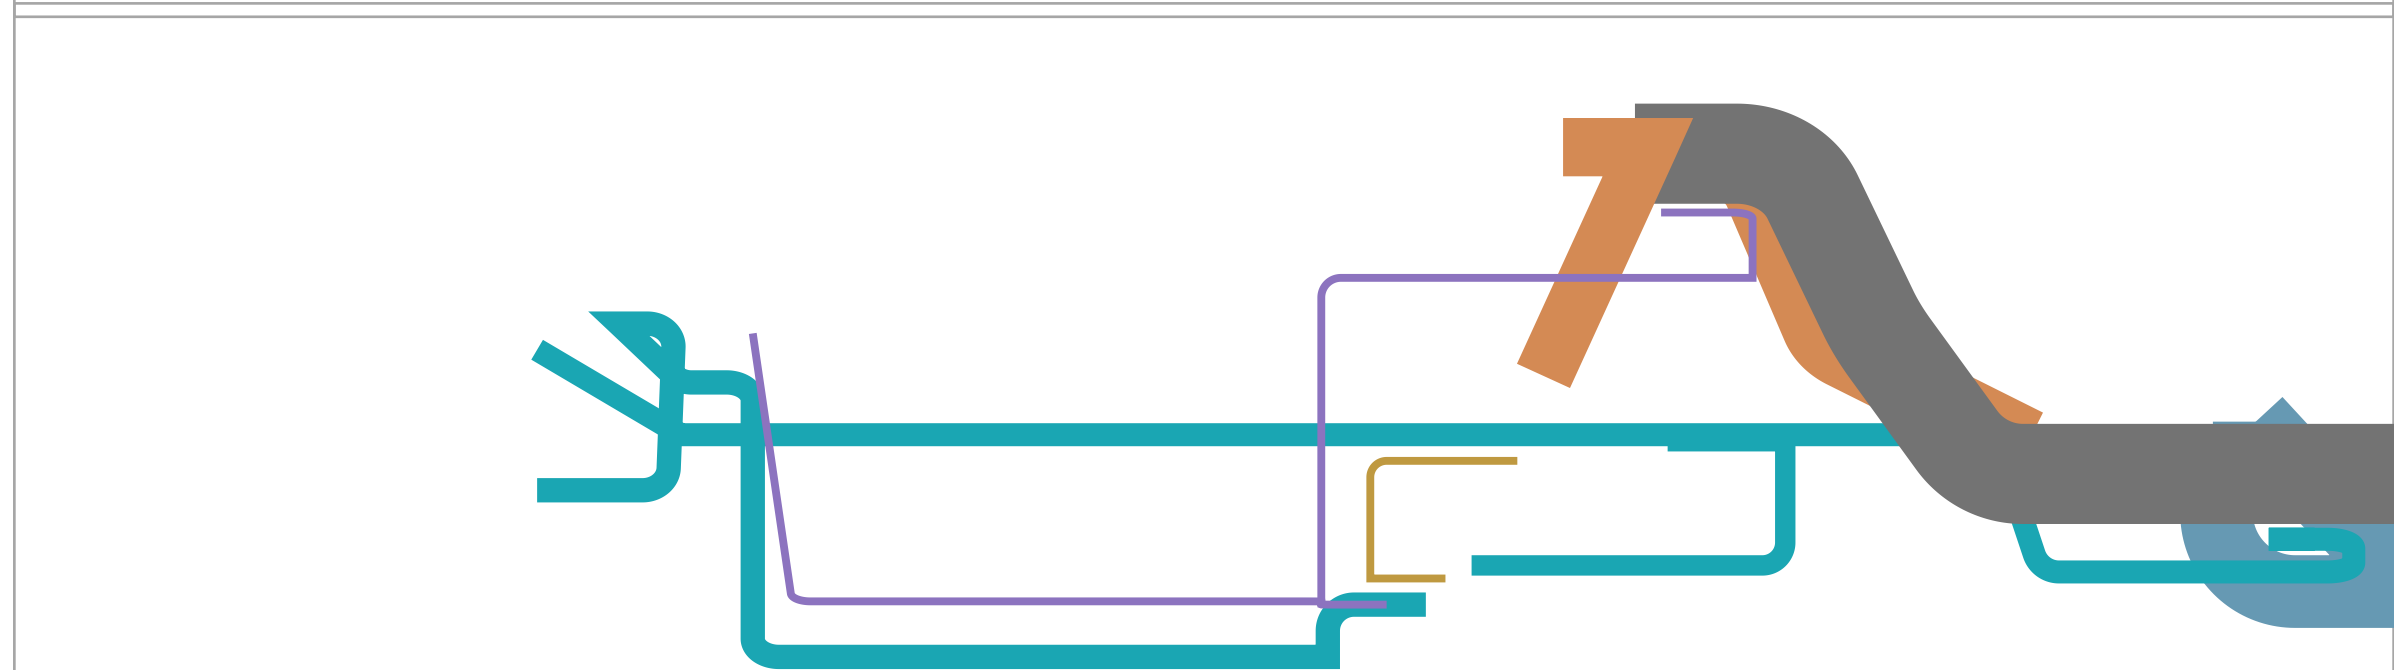

Габариты с изоляцией намеренно не уменьшены. Посадка, вырезы, конечный выпуск и опоры не подтверждены.

Размеры всех трасс и результаты условного расчёта В

Трасса	ID / OD	Изоляция	Итог Ø	R оси	L, м	u, м/с	Δp, Па	Тпов, °C
PIPE_STEAM	40 / 48	30	109,2	90	0,83	28,39	3□178,08	53,96
PIPE_EXHAUST_R	70 / 80	15	111,2	120	0,24	30,81	389,79	53,15
PIPE_EXHAUST_L	70 / 80	15	111,2	120	1,04	30,81	584,51	53,15
PIPE_RETURN	18 / 24	5	35,2	40	4,18	0,62	1□731,52	52,01
PIPE_BALANCE	18 / 24	5	35,2	40	0,93	0,31	141,38	52,01
PIPE_MAKEUP	14 / 20	0	20,0	30	0,21	1,00	944,13	—
PIPE_SUCTION	20 / 26	5	37,2	40	3,29	0,50	944,38	52,12
PIPE_FEED	14 / 20	5	31,2	35	1,34	1,02	2□352,18	51,76
PIPE_FUEL	8 / 12	0	12,0	25	1,31	—	—	—
PIPE_FLUE	80 / 82	35	153,2	125	1,54	—	—	53,11
PIPE_RELIEF	20 / 28	30	89,2	60	1,08	113,55	75□523,59	52,18
WIRE	— / 12	0	12,0	30	2,53	—	—	—
WIRE_ENGINE	— / 12	0	12,0	30	2,67	—	—	—

h=8 Вт/(м²·K), воздух 40 °C, цель поверхности 55 °C; λ(T) из документов производителей.

R — проектный геометрический минимум, не паспорт реального отвода. Кожух 0,6 мм на сторону.

Вода/пар: консервативный исторический В, 551,74 кг/ч; новый меньший режим — heat.html.

Δp — трение + условные местные потери; гидростатика, парогенератор и двухфазность требуют отдельного учёта.

Сброс не выбран по защитному клапану: строка показывает только расход В через условный диаметр.

Дизель до120 кВт: Тст250 °C, ID80/OD82 + изоляция35 + кожух0,6 → Ø153,2 мм; гипотезы.

Проход около215 мм: дизель Ø153,2 мм; дрова/пеллеты Ø213,2 мм оставляют недостаточный запас.

Геометрические пересечения, требуемые отверстия, силовые опоры и нагрев арматуры остаются нерешёнными.

Это схема компоновки. Не использовать для изготовления котла, подбора предохранительного клапана или сверления.