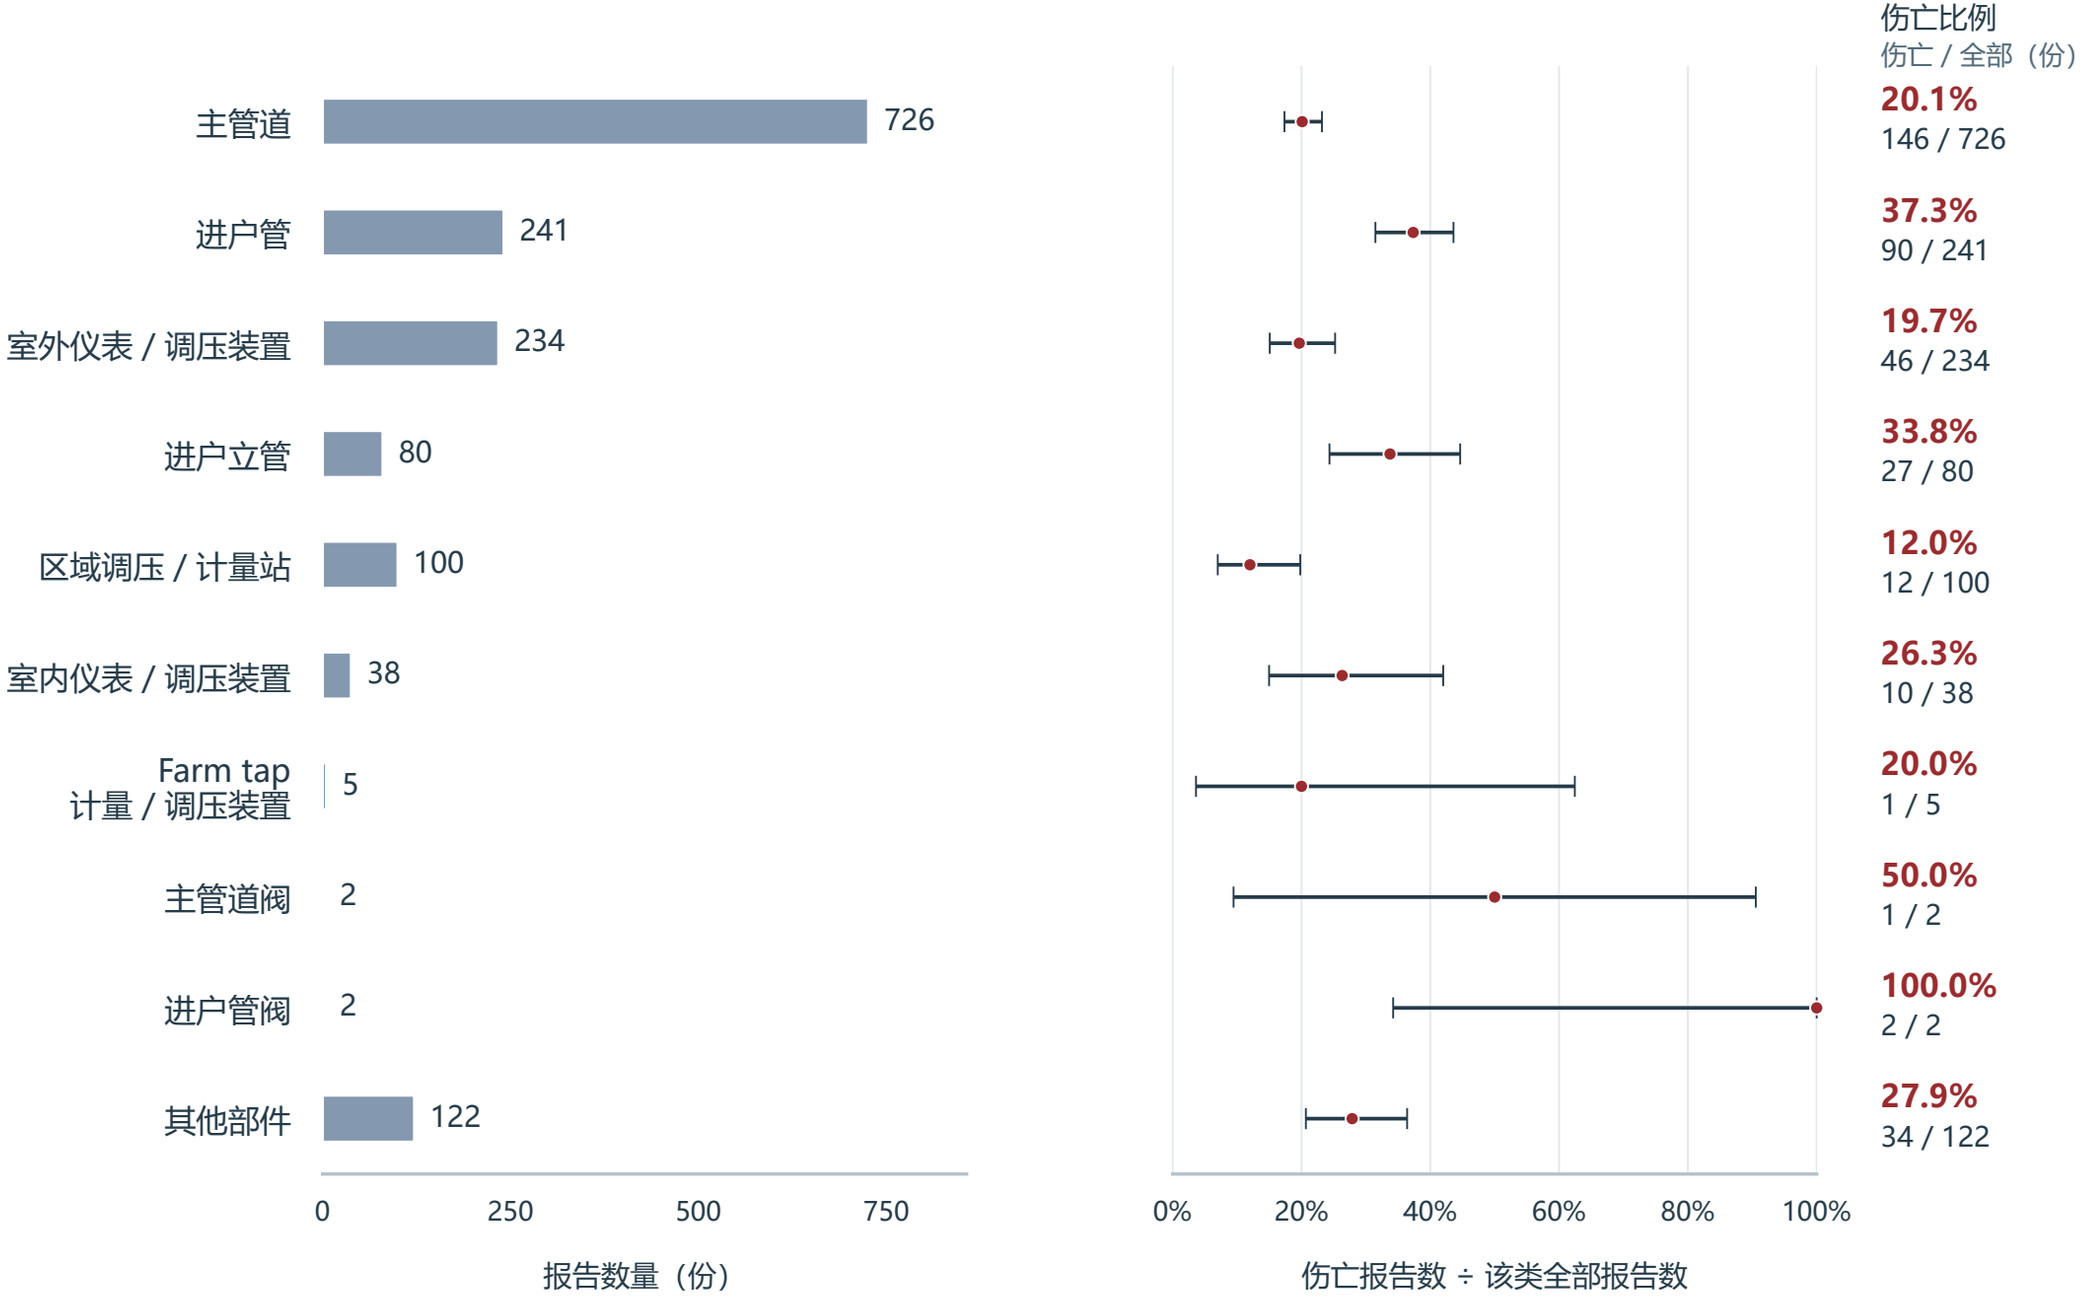
主管道
726
进户管
241
室外仪表 / 调压装置
234
进户立管
80
区域调压 / 计量站
100
室内仪表 / 调压装置
38
Farm tap
计量 / 调压装置
5
主管道阀
2
进户管阀
2
其他部件
122
0
250
500
750
报告数量（份）
伤亡比例
伤亡 / 全部（份）
20.1%
146 / 726
37.3%
90 / 241
19.7%
46 / 234
33.8%
27 / 80
12.0%
12 / 100
26.3%
10 / 38
20.0%
1 / 5
50.0%
1 / 2
100.0%
2 / 2
27.9%
34 / 122
0%
20%
40%
60%
80%
100%
伤亡报告数 ÷ 该类全部报告数