


Wapening in vloer voor derden






detail U10-03

min. 2 Ø 8 in haarspeld



principe detail bij haarspelden

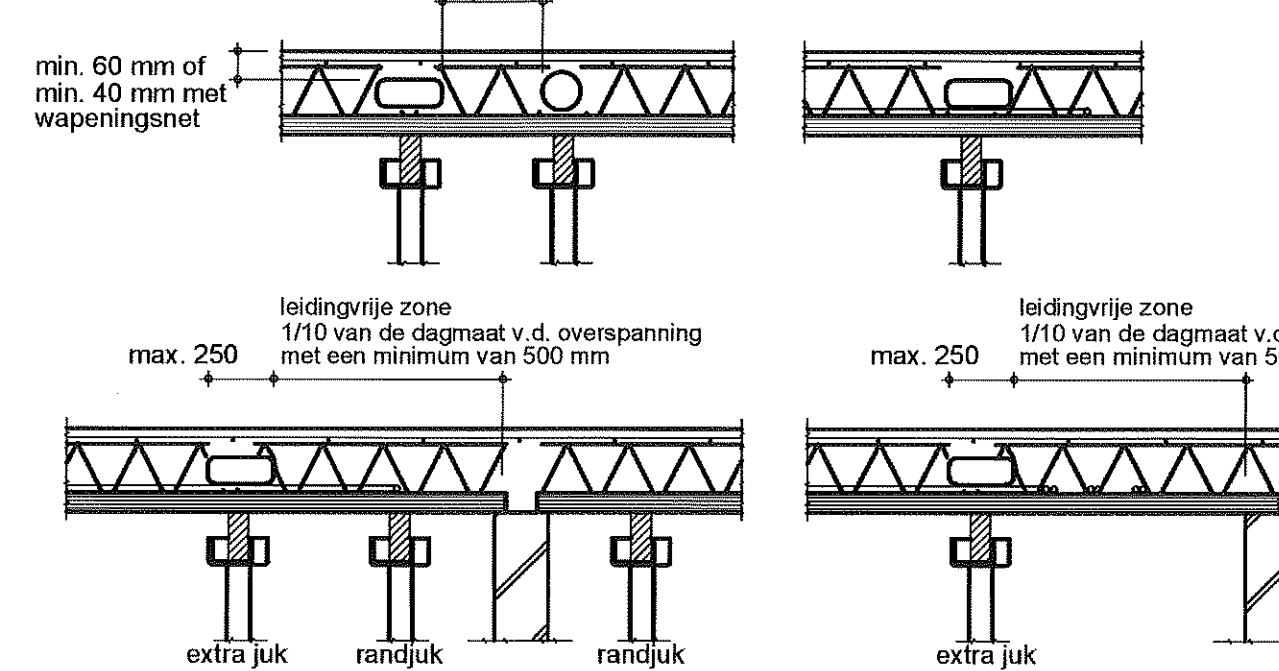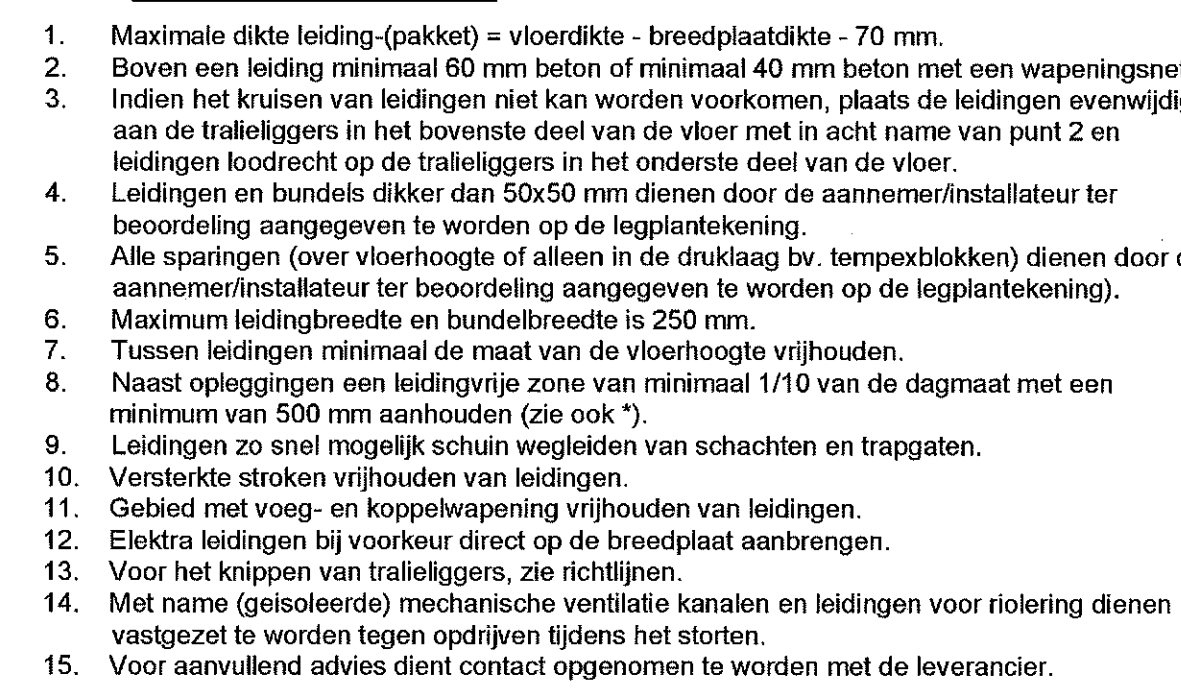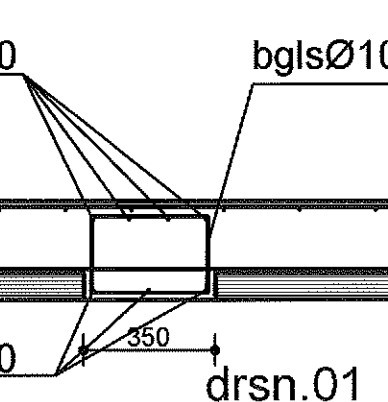

1. Naast de reeds aangegeven onderlagen volgens opgave leverancier dienen bij het knippen altijd extra onderlagen geplaatst te worden.
De extra onderlagen dienen geplaatst te worden voor het knippen
Voor advies dient contact opgenomen te worden met de leverancier.
2. Traile zo minimaal mogelijk wegnippen
3. Voor overige regels zie richtlijnen leidings in breedplaatvloeren.

260	70	190	1800	2100	500	
Voorsteek (v)	Freeslede (f)	Traile hoogte	Randsteel (s) max. h.o.h. (mm.)	Tussensteel (t) max. h.o.h. (mm.)	Overstek (o) max. h.o.h. (mm.)	W.m.

Onderstepelingsafstand montagejucken:

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:		JA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):	zie label		
Betonsterkteklasse plaat:	C30/37		
Betonsterkteklasse opstort:	C25/30		(Kwaliteit betons)
Brandwerendheid (REI):	120		

Onderdeel	Voorside (mm.)	Plaatdikte (mm.)	Milieutechniek		Dekking (Zonnep) (mm.)	
			onder	boven	onder	boven
10 10e verdieplingsvloer	260	70	XC1	XC1	20	15

Breedplaatvloer	Constructieklasse: S4	Categorie
------------------------	-----------------------	------------------

Breedplaatvloeren van Geleen Beton worden geproduceerd, geleverd en vervoerd volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2220, afgegeven door Ima. Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bevestigingscriterium van de NEN-EN 12607 en zijn daarom geclassificeerd als "beton met een zeer laag risico op ontvoering". Deze breedplaatvloeren zijn gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SSK.

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afkorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat baddingen haaks op de lengterichting van de trallefloers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van vervellen wij naar ons document op de website over ondersteuning.

Doorspelden en belasten van gestorte breedplaatvloeren
Voor richtlijnen met betrekking tot het doorspelden en het verwijderen van alstempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar document op de website Hecover. **LET OP:** het kan noodzakelijk zijn dat extra zegg nodig is vanwege zedingen van onderliggend

Voor richtlijnen met betrekking tot hijsen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website Hierover.

Rijegwapening

Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwasprijs.

GEELEN BETON

Project _____

10 10e verdieningsvloer

Inderteel
(aamteend)

Philittelaan 71

Stam + De Koning Bouw B.V.

Blad 1

SYSTEEMVLOEREN GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

WEBSITE: WWW.GEELLEN-BETON.NL

Postbus 8008, 6000 AA Posterholt Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

Projektnummer
67447
Ordernummer
186036