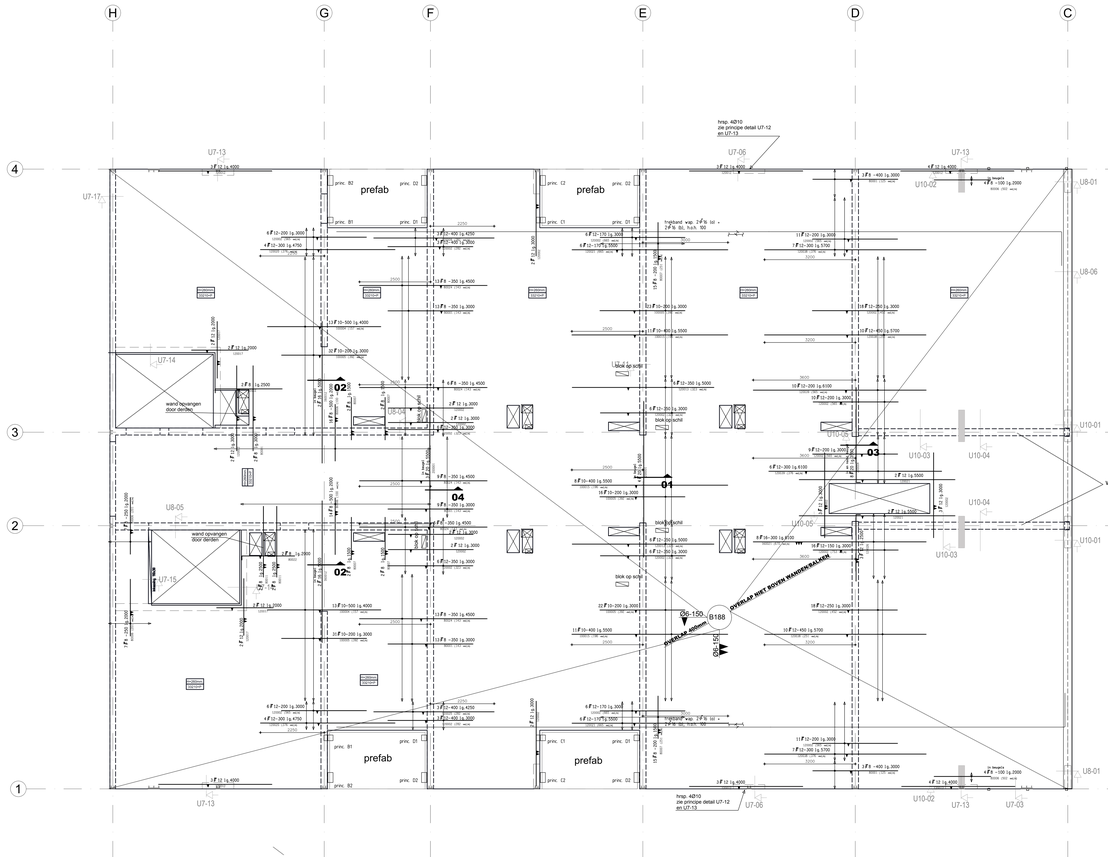

- hulpwapening : hrsp. 4*10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U7-12/13) van de hoofdconstructeur

voor details en extra wapening zie tekening van de constructeur U-0701/U-0702

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorwikkeling in de betonhoogbouwkelder mag aangebracht dan de in deze tekeningen of de voor hangen of enig afstemmen dient door de verantwoordelijke van de bestekerfabrikant constructie te worden beslecht en uitgelatend.
Voor de aanwezigheid van de wapening in de vloer dient de betonstaalbuigerij, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de voorstelbeslecht worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.
Eventueel overgenomen of vermelde wapening blijft voor rekenkundig van derden.
Voor verdere beschrijving zie onz document "wapening in de vloer voor derden"

Spannngen dienen te worden ingekleurd volgens onze richtlijnen en onze standaardtaftwerkingen.
Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Verwerken van spannngen
Bij het verwerken van de aangeleverde spannngen kan het noodzakelijk zijn verwege constructieve of productiestechnische redenen dat de aangeleverde spannngen dienen te worden aangepast of bewerkt.
Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij spannngen ten behoeve van elektriciteitsgeen zonder overleg te doen.
Bij spannngen van andere spannngen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productiestechnisch verantwoorde oplossing te komen.

Handleiding voor het inkekenen van spannngen:

- Alle spannngen aangeven op 1 tegelafbeeldingen.
- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien spannngen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.
- Standaard spannngen (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gaatjes/ sparingen worden aangebracht in de matten:

- 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open spannngen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de matten:

- 100x100; 150x150; 200x200 mm.
- (20 / 140) - 160 - 200 en 250 mm.
- Elektrodozen HAF C3005 16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm (m 50 mm).
- Elektrodozen HAF C1005 16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm (m 100 mm).

Speciaal in te storten voorbenningen in overleg !!!

BT/onvis (type X, H 165), BT/LEDIG, BT/LEDIG, BT/LEDIGE, BT/LEDIGE
Inwitterhuis MV-sparingen Ø127 mm en Ø152 mm, Combiadis

Zeeg
Algemeen geldt:
De breedplaten dienen door middel van de montagegaaiken tussen de ondersteuningen een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning.
Bij het aanbrengen van de zeeg dient de breedplaat ondersteund te worden op de ondersteuning.
Bij het afstorten van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte ter plaatse van deze zeeg meegerekend (die vloer met de zeeg mee storten).
Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloer waarvoor wordt afgestempeld

zeeg in vloer

LET OP:
! ALLE GESTEPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZUN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl







































richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

Controle op leidingverloop
De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installatieruimte ingekend op dirk regizer" van Geelen Beton bijlg" digitaal aan te leveren.
De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.
Indien er geen leidingverloop of aanvullingstekeningen zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton voert een globale controle uit op het gehaal en is niet verantwoordelijk voor door haar niet ondervonden problemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIEGIGER VRIJHOUDEN !!!!!

Extra controles en controles achteraf kunnen enkel e controlg met en op goedkeuring van Geelen Beton hiervan vergoeding van de kosten van eventue gedaan.
Broodnodig om kosteninrekeling van oordeelgt te tot aan k aanspraakmaken kosten verbo kosten te laten. Ik aanvaard ik de aansprakelijkheid van Geelen Beton en kunnen enkel in overleg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

- ondersteuning voorzien van standaard inleidingen :
- ondersteuning niet voorzien van standaard inleidingen : dan ondersteunen (volgens eigenen tekening)


Vides in plaat
breedplaatelementen
Ø 13
Ø 13
Ø 13