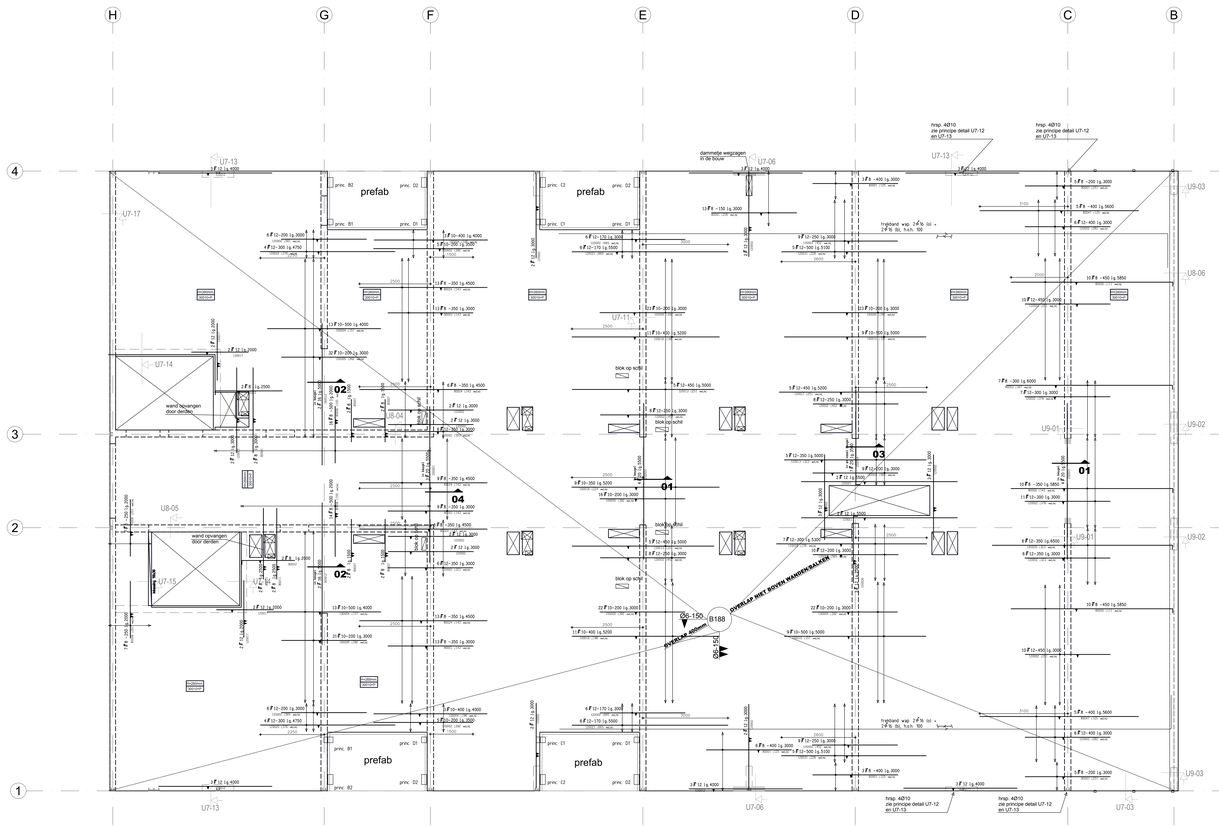

- hulpwapening : hrsp. 4*10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U7-12/13) van de hoofdconstructeur

Let op gelijk bij alle spanningen opvangen wand vlgs derden

voor details en extra wapening zie tekening van de constructeur U-0701/U-0702

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of dekverhoogsel in de betonsteenplaatvloer voor overstortbeton die aan de vloer hangen of ervoor afstemmen dient door de verantwoordelijke van de dekbetonfirma constructie te worden berekend en uitgetekend.
Dit betreft onder meer: balkonplaten, balkonplaten, dakopstanden, dakopstanden, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, meatuvoering en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de stoorstekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.
Eventueel overgematen of extremale wapening blijft voor rekenrekening van derden.
Voor verdere berekening zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Spanningen dienen te worden ingekleurd volgens onze richtlijnen en onze standaardtekeningen.
Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Verwerken van spanningen
Bij het verwerken van de aangeleverde spanningen kan het noodzakelijk zijn verwege constructieve of productietechnische redenen dat de aangeleverde spanningen aangepast dienen te worden aan de situatie.
Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij spanningen ten behoeve van elektradesignen zonder overleg te doen.
Bij aanpassingen van andere spanningen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde oplossing te komen.

Handleiding voor het intekenen van spanningen:

- Alle spanningen aangeven op 1 tegeldiagonaal.
- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien spanningen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.
- Standaard spanningen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorzoeren van leidingen kunnen standaard gaatjesbrijtjes worden aangebracht in de matten:

K 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 150x100; 200x200; 250x200 mm.

Standaard open spanningen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de matten:

- 100x100; 150x100; 200x200 mm.
- 120 ; 140 ; 160 ; 200 en 250 mm.
- Elektrasoken HAT C1026-16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).
- Elektrasoken HAT C1026-16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te sluiten voorzieningen in overlag 7:

BT BTverks (type KL H 185); BTE BTELEVE; BTL BTELEGE; BTE BTELEGE

M Industrieks MV-spanringen (Ø127 mm en Ø150 mm); **C** Contisafe

Zweg
Algemeen geldt:
De breedplaten dienen door middel van de montagezaklaten tussen de ondersteuningen een zweg te krijgen van 1/400 van de overspanning.
Dit is van toepassing op de vloer, dakplaat en de daarbij behorende randelementen.
Bij het afstorten van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte ter plaatse van deze zweg maatgevend (de vloer mag de zweg niet vullen).
Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een extra zweg door de zakking van de ondersteunende vloer wasmp wordt afgestempeld.

zeg in vloer

LET OP:
ALLE DEELTEPPELS WANDEN (in de plattegrond) ZUN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

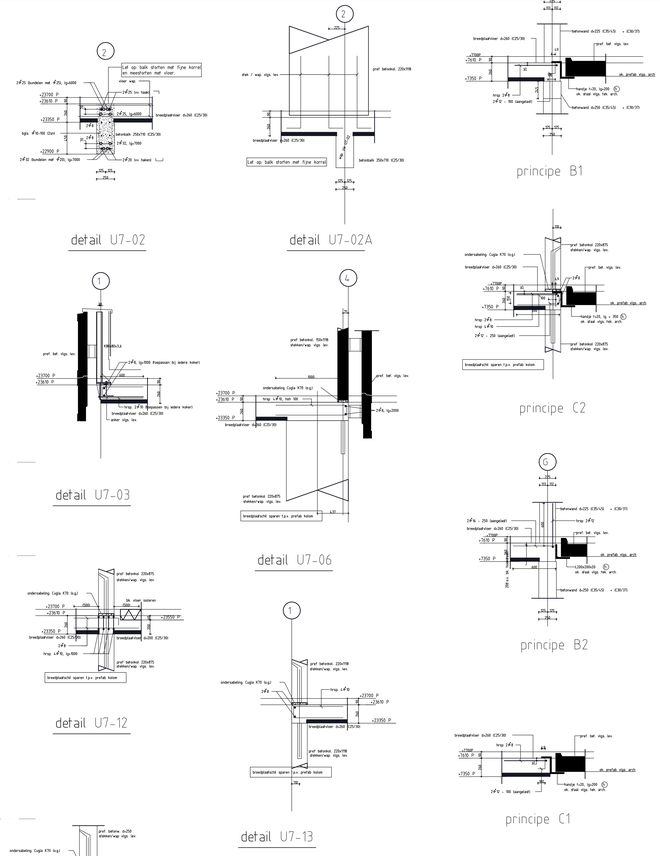

min. 2 Ø 8 in haarspeld

principe detail bij haarspelden

richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

Controle op leidingverloop
De opbrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de aanlegen van de installatieruimte ingekend op dein tegoian" van Geelen Beton bijhg" digitaal aan te leveren.
De opbrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet volstaat aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.
Indien er geen leidingverloop of aanlegmogelijkheden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton voert een globale controle uit op het gehaal en is niet verantwoordelijk voor door haar niet ondertekende prototeemstudies.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIEGIGER VRIJHOUDEN !!!!!

Extra controles en controles achteraf kunnen enkel e controg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de kosten van verdere gedaan.
Broodnodig en bepaalbaring van oorzaken is het aan aangesloten kosten volgens bijlage 1b tekeer. Ik aanvaard de van toepassing/inhoud van Geelen Beton en kunnen enkel in overleg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

- **ondersteuning voorzien van standaard inkeilingen**
- **ondersteuning voorzien van standaard inkeilingen en de kabels controle beteregen**


gaten voor leidingen (volgens opgave fabrikant)
extra ondersteunen volgens gestipte trekke 1 t.v. leidingen
Volles in plaat
breedplaatelementen
Hrsp 7Ø
Hrsp 7Ø
Hrsp 7Ø