

STAM ✖ DE KONING
VASTGOED EN BOUW

Dillenburgerstr. 25a
Bedrijfsnr. 7871
5652 AM Eindhoven

Tel 040 250 43 00
Fax 040 250 43 43

Postbus 7050
5605 JB Eindhoven

info@stamendekoning.nl
www.stamendekoning.nl

PROJECT

SDK Spoorzone S1

PROJECTNUMMER

00489

OMSCHRIJVING

Situatie 3 nuts leidingen BG

BLADNUMMER

DIC 03

SCHAAL 1:5

DATUM 24-09-2019

WIJZIGING

A -


B -

C -

D -

Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Stam + De Koning niet worden gereproduceerd, noch vernoemgemaakt, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Kabelgoot of kabelbundel door een wand Goed bereikbaar

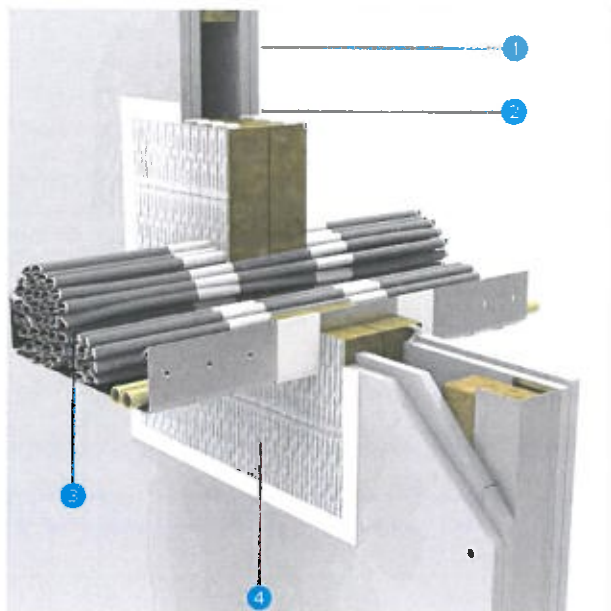

- 1 **Wand**
Lichte scheidingwand ≥ 100 mm
- 2 **Sparing**
Sparing maximaal $\leq 2400 \times 1200$ mm (bxh)
- 3 **Doorvoering**
Kabelgoten en -ladders ≤ 500 mm voorzien van elektrakabels $\leq \varnothing 50$ mm, max. gebundeld t/m $\varnothing 80$ mm, elektrakabels $\leq \varnothing 21$ mm, max. gebundeld t/m $\varnothing 100$ mm, staal en PVC buisjes $\leq \varnothing 16$ mm (C/U)
- 4 **Brandwerende afwerking**
Multimastic C systeem, 2 x 50 mm Multimastic FB1 brandschotten voorzien van 1 mm brandwerende verf.



Brandwerend
Van beide zijden



Classificatie
 $\leq EI 60$



Download rapport
ETA 16/0563 / pagina 8



Download handleiding(en)
Multimastic C

Gecombineerde doorvoeringen zijn toegestaan in massieve wand- en vloerconstructies en lichte scheidingswanden. Doorvoeringen mogen bestaan uit elektrische, telecommunicatie en optische vezelkabels en elektriciteit buisjes als ook brandbare en onbrandbare leidingen.

Montagevoorschriften

Multimastic FB brandschot(ten) verlijmd aanbrengen met Multimastic SP vulpasta in de constructie. Multimastic C brandwerende verf aangebracht met een overlap ≥ 25 mm op de constructie en doorvoering(en) over een lengte van ten minste 50 mm voorzien van 0,3 mm droge laagdikte.