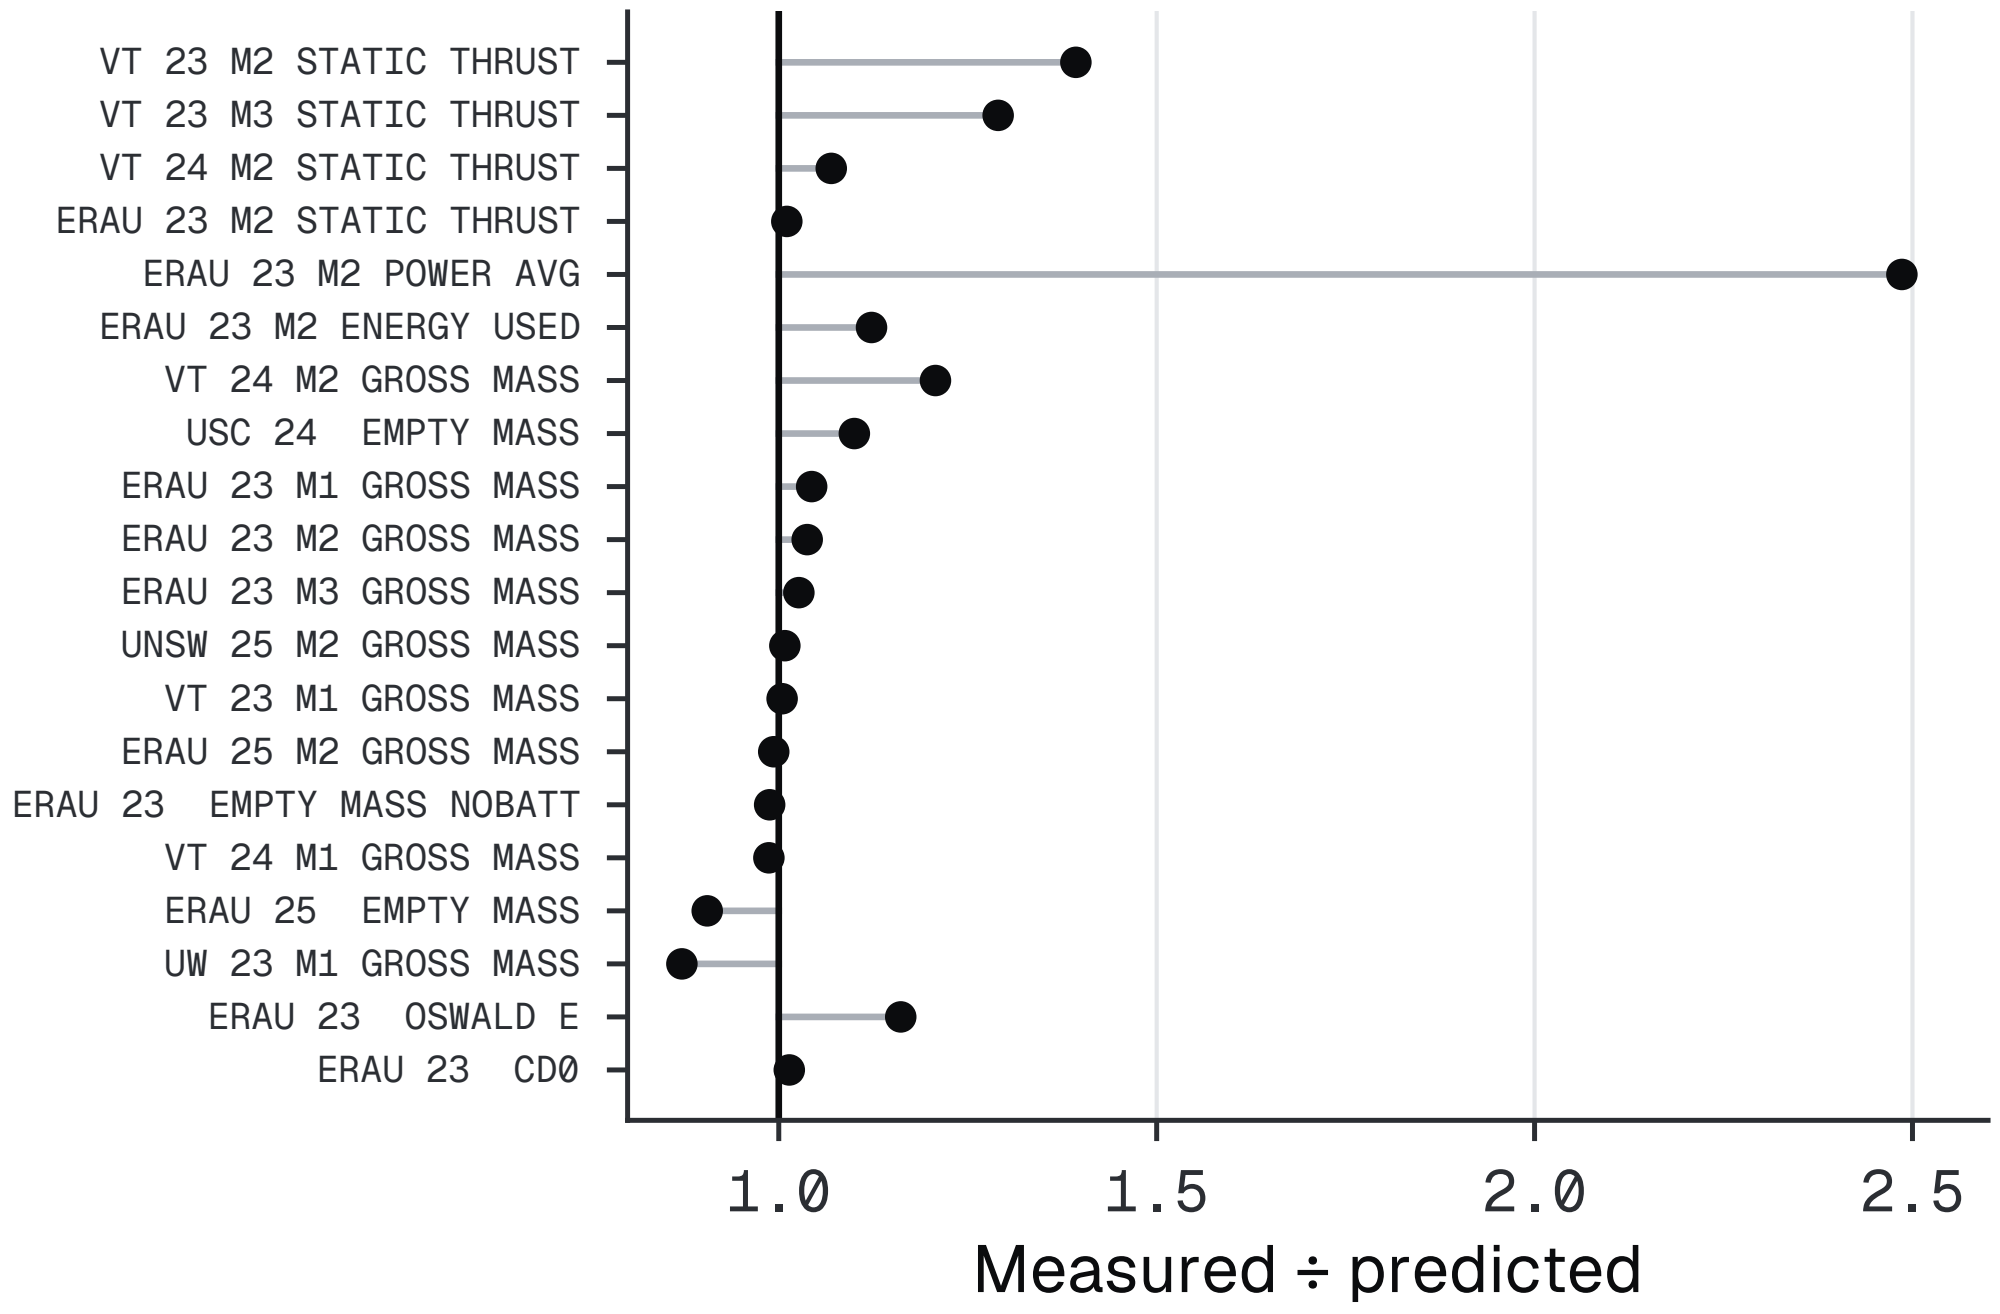
VT 23 M2 STATIC THRUST
VT 23 M3 STATIC THRUST
VT 24 M2 STATIC THRUST
ERAU 23 M2 STATIC THRUST
ERAU 23 M2 POWER AVG
ERAU 23 M2 ENERGY USED
VT 24 M2 GROSS MASS
USC 24 EMPTY MASS
ERAU 23 M1 GROSS MASS
ERAU 23 M2 GROSS MASS
ERAU 23 M3 GROSS MASS
UNSW 25 M2 GROSS MASS
VT 23 M1 GROSS MASS
ERAU 25 M2 GROSS MASS
ERAU 23 EMPTY MASS NOBATT
VT 24 M1 GROSS MASS
ERAU 25 EMPTY MASS
UW 23 M1 GROSS MASS
ERAU 23 OSWALD E
ERAU 23 CD0
1.0
1.5
2.0
2.5
Measured ÷ predicted