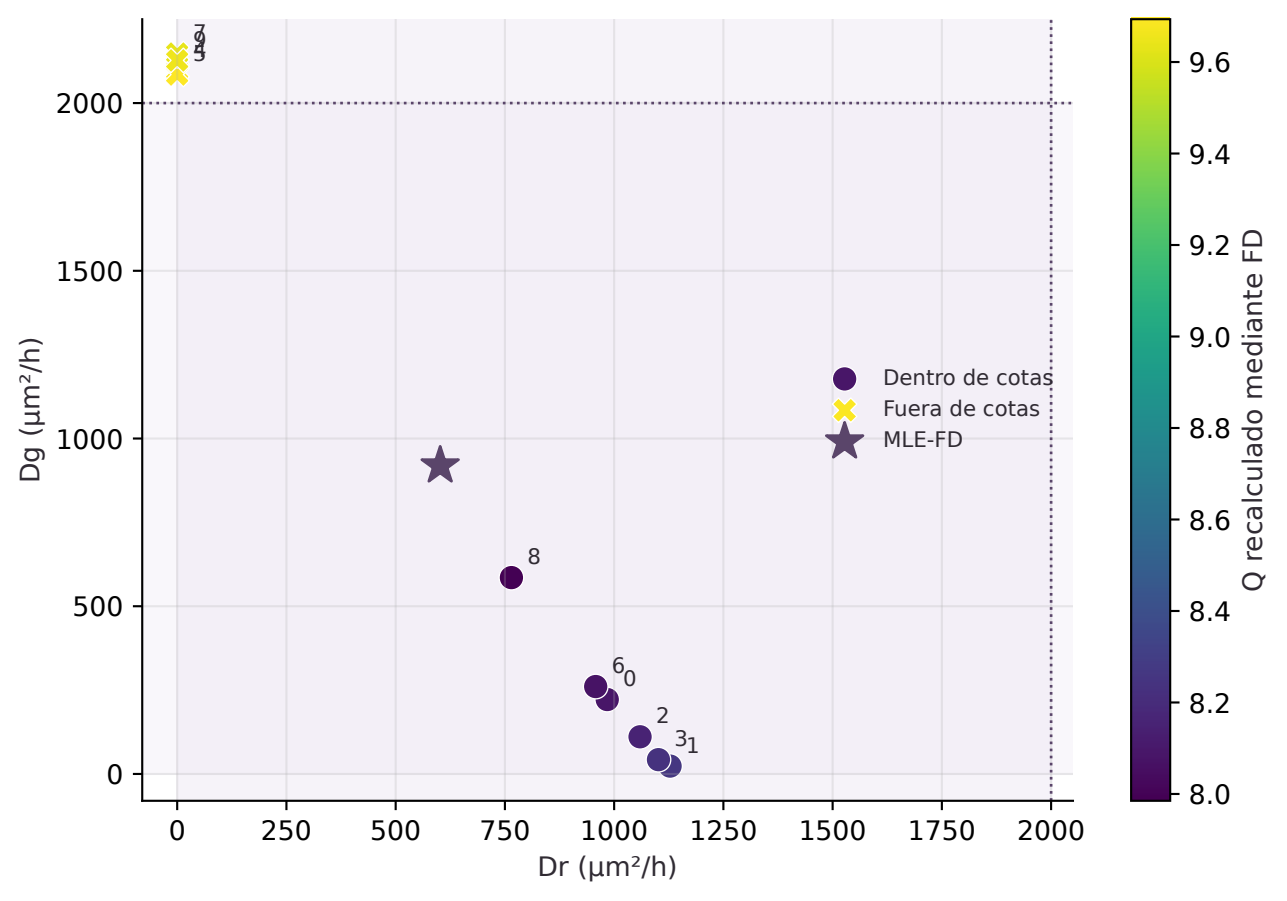
Dg (µm²/h)
Dr (µm²/h)
Q recalculado mediante FD
Dentro de cotas
Fuera de cotas
MLE-FD
0
500
1000
1500
2000
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6