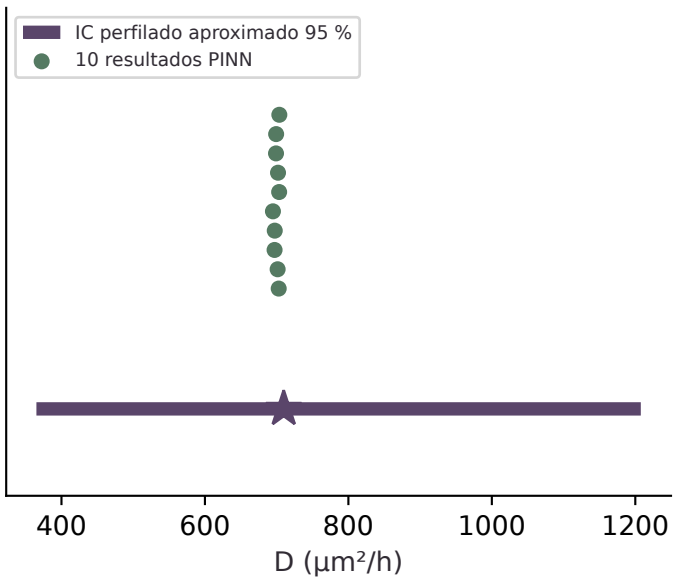
Dos escalas de variación
IC perfilado aproximado 95 %
10 resultados PINN
400
600
800
1000
1200
D (μm²/h)

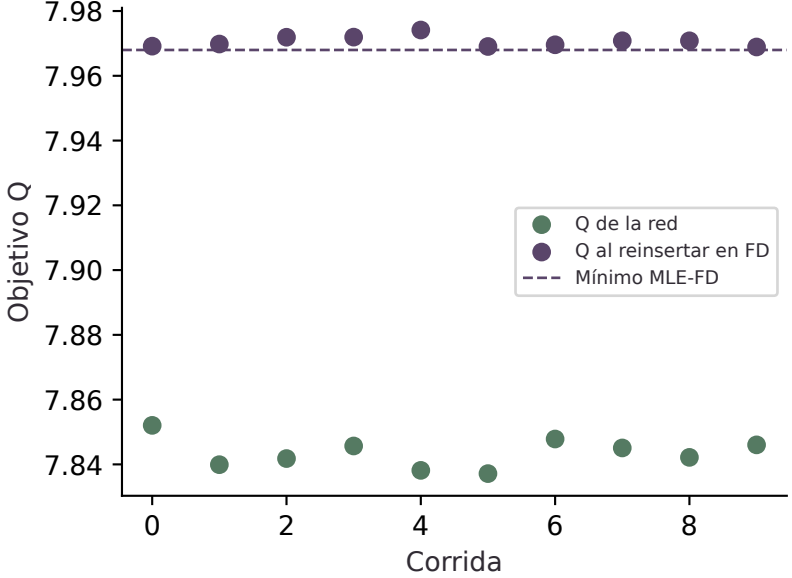
Verificación independiente
7.98
7.96
7.94
7.92
7.90
7.88
7.86
7.84
Objetivo Q
Q de la red
Q al reinsertar en FD
Mínimo MLE-FD
0
2
4
6
8
Corrida