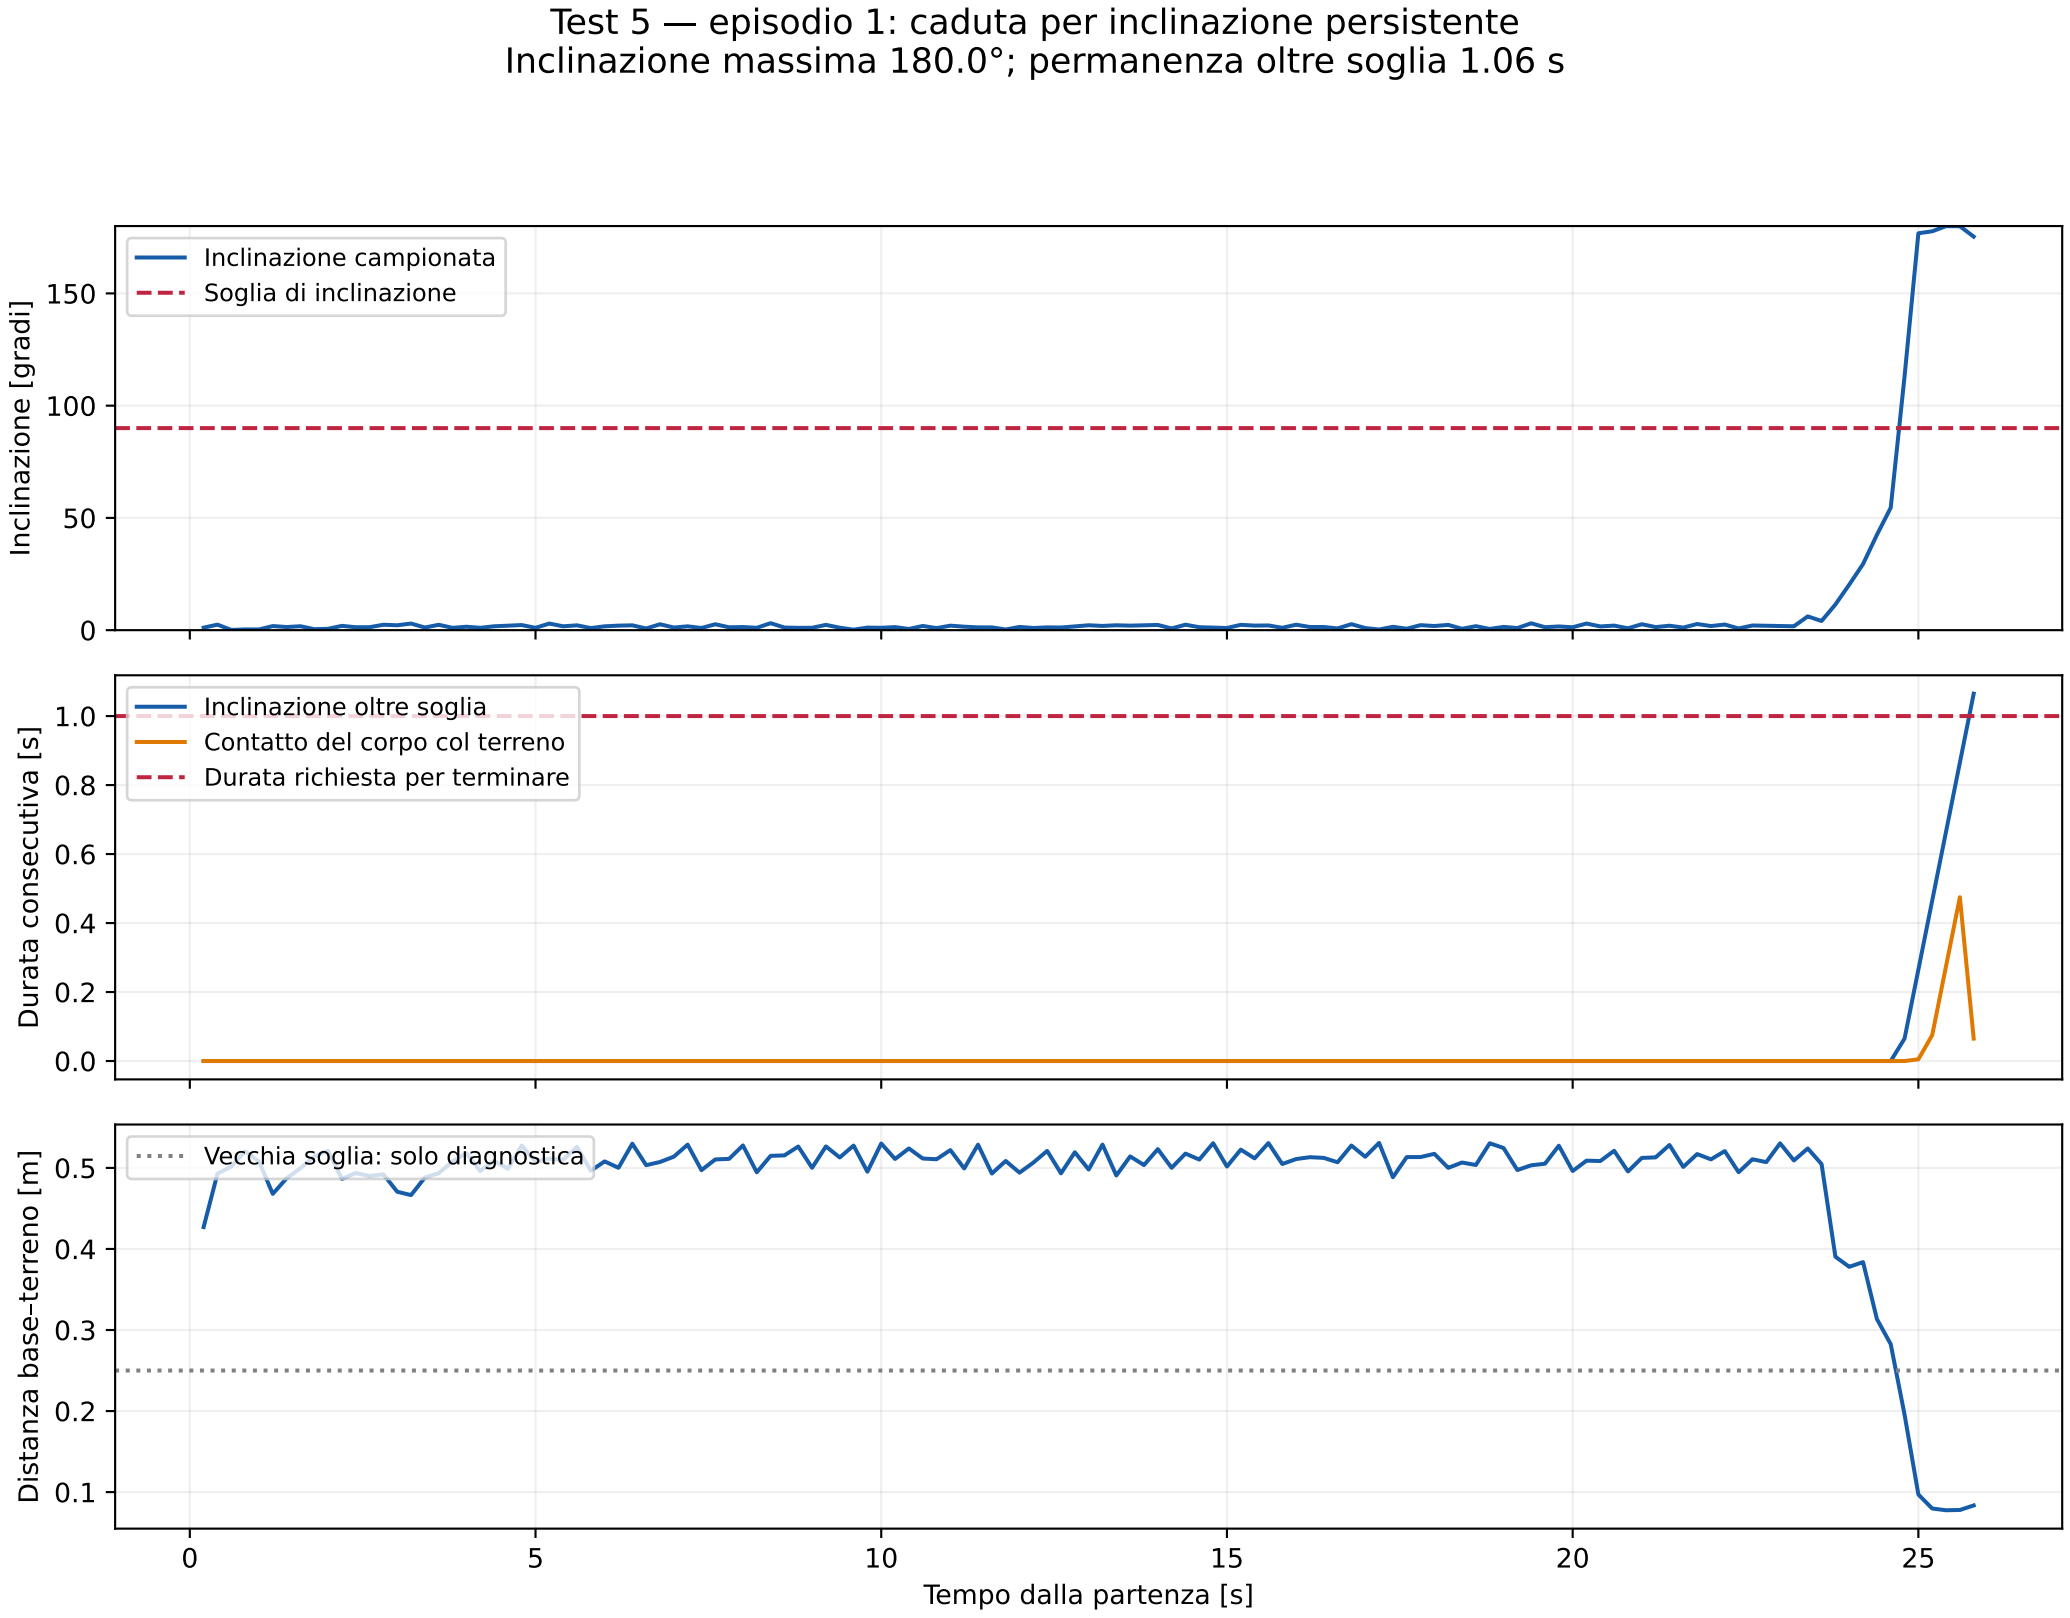


Log ogni 0,2 s; contatori di persistenza aggiornati ogni 0,005 s. Altezza mostrata solo a scopo diagnostico.

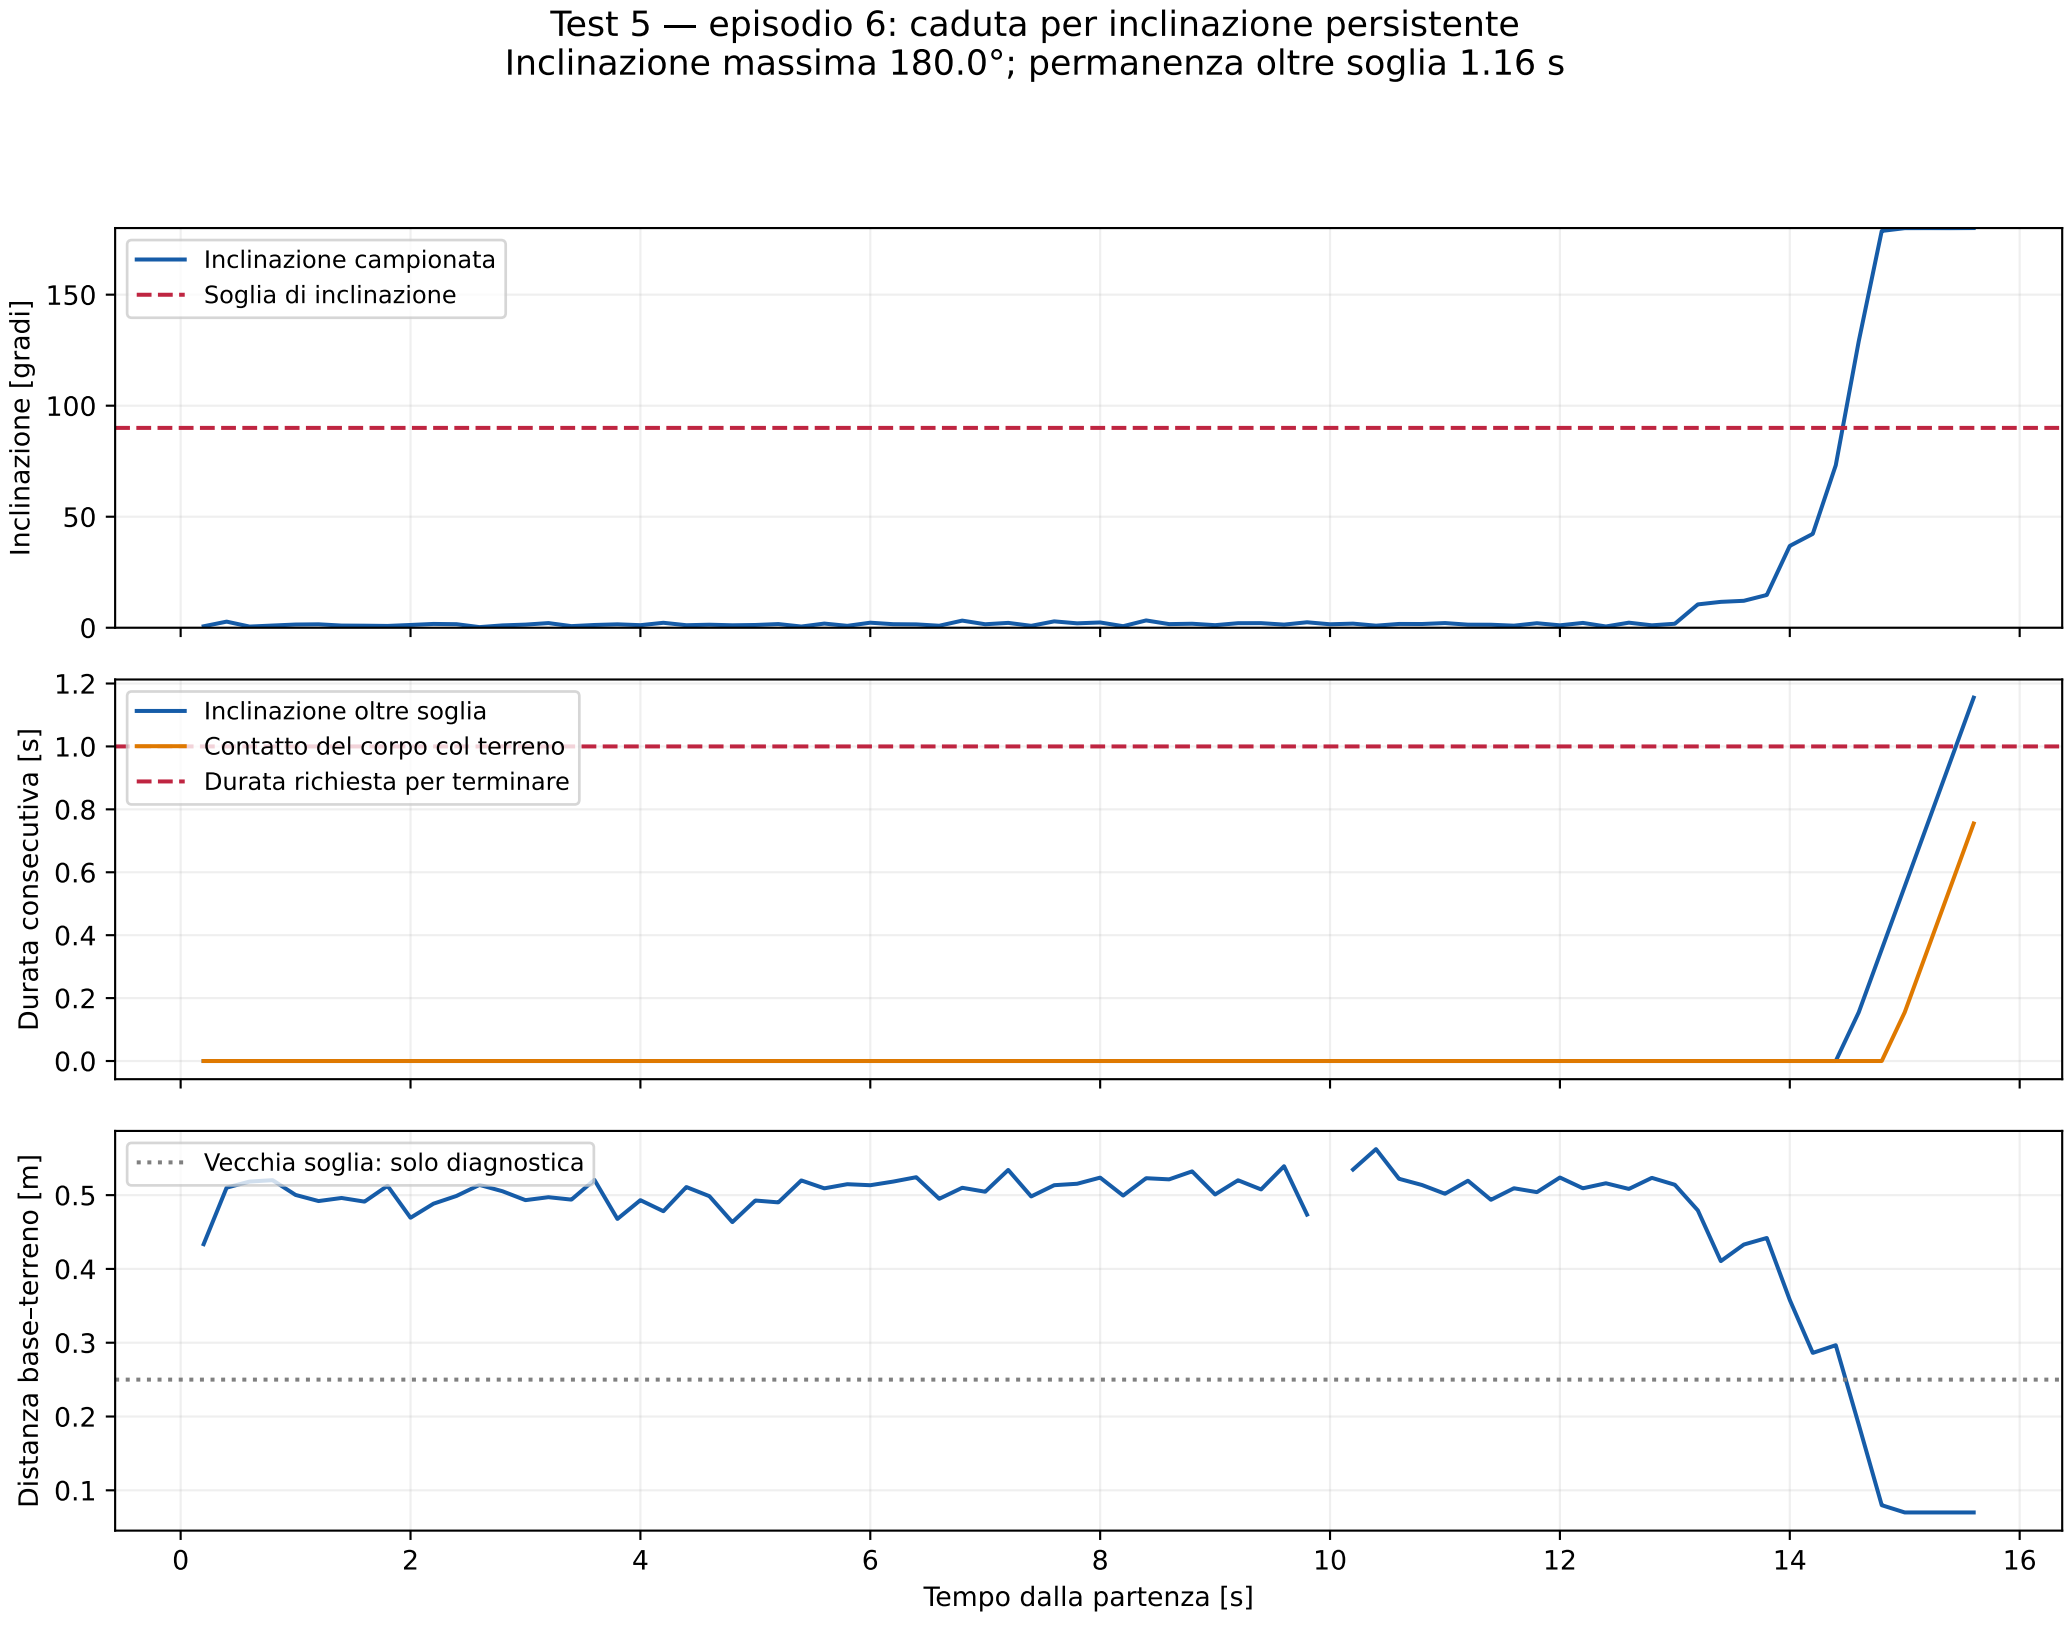
Test 5 — episodio 6: caduta per inclinazione persistente
Inclinazione massima 180.0°; permanenza oltre soglia 1.16 s
Inclinazione campionata
Soglia di inclinazione
Inclinazione [gradi]
Inclinazione oltre soglia
Contatto del corpo col terreno
Durata richiesta per terminare
Durata consecutiva [s]
Vecchia soglia: solo diagnostica
Distanza base–terreno [m]
Tempo dalla partenza [s]
Log ogni 0,2 s; contatori di persistenza aggiornati ogni 0,005 s. Altezza mostrata solo a scopo diagnostico.