
El donor se aprueba en campo, no por catálogo

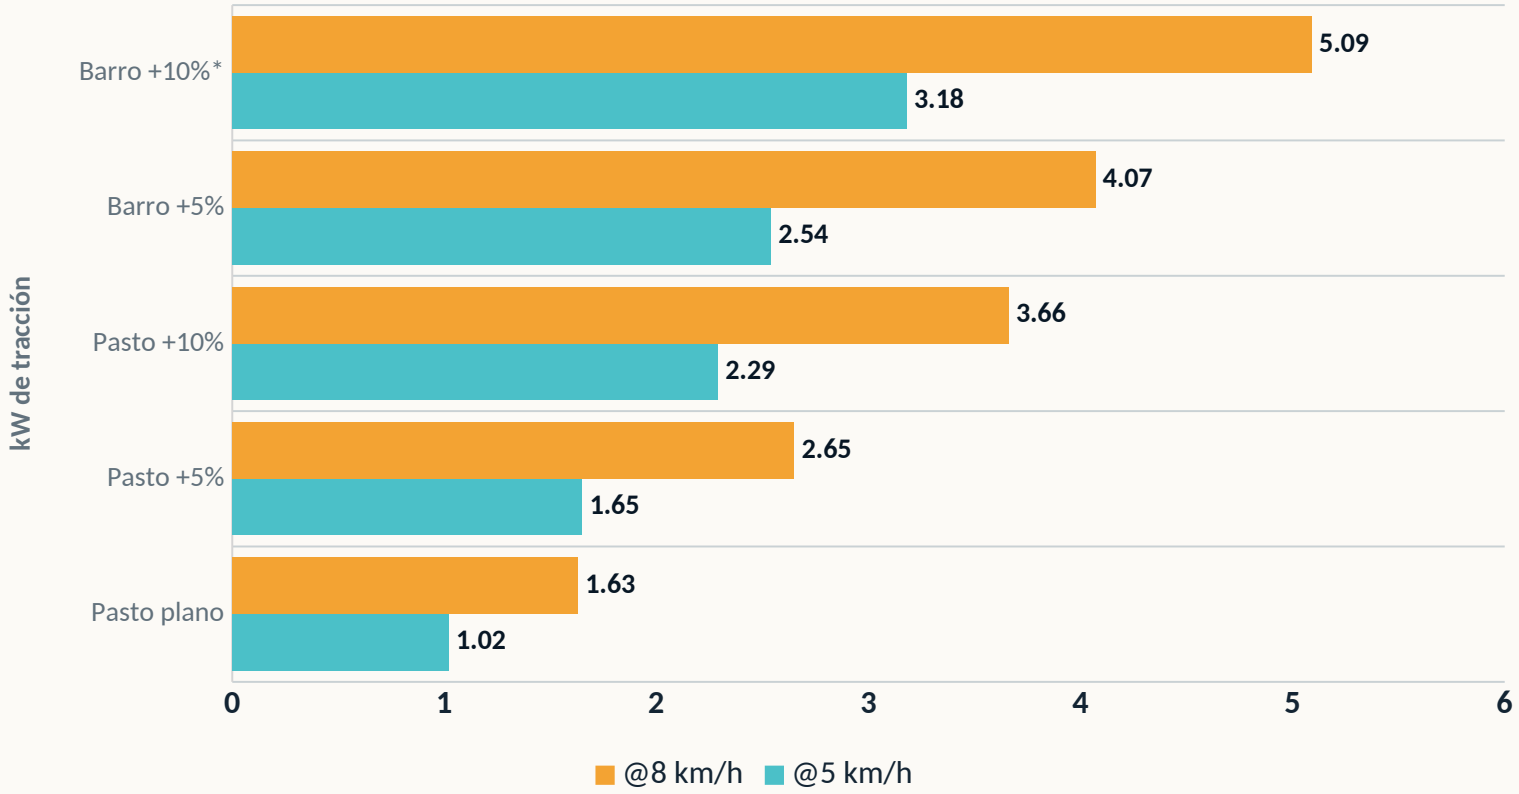

3–5 kW

nominales
con buen pico

5 km

prueba cargado antes de comprar

* Barro +10% queda fuera del uso normal