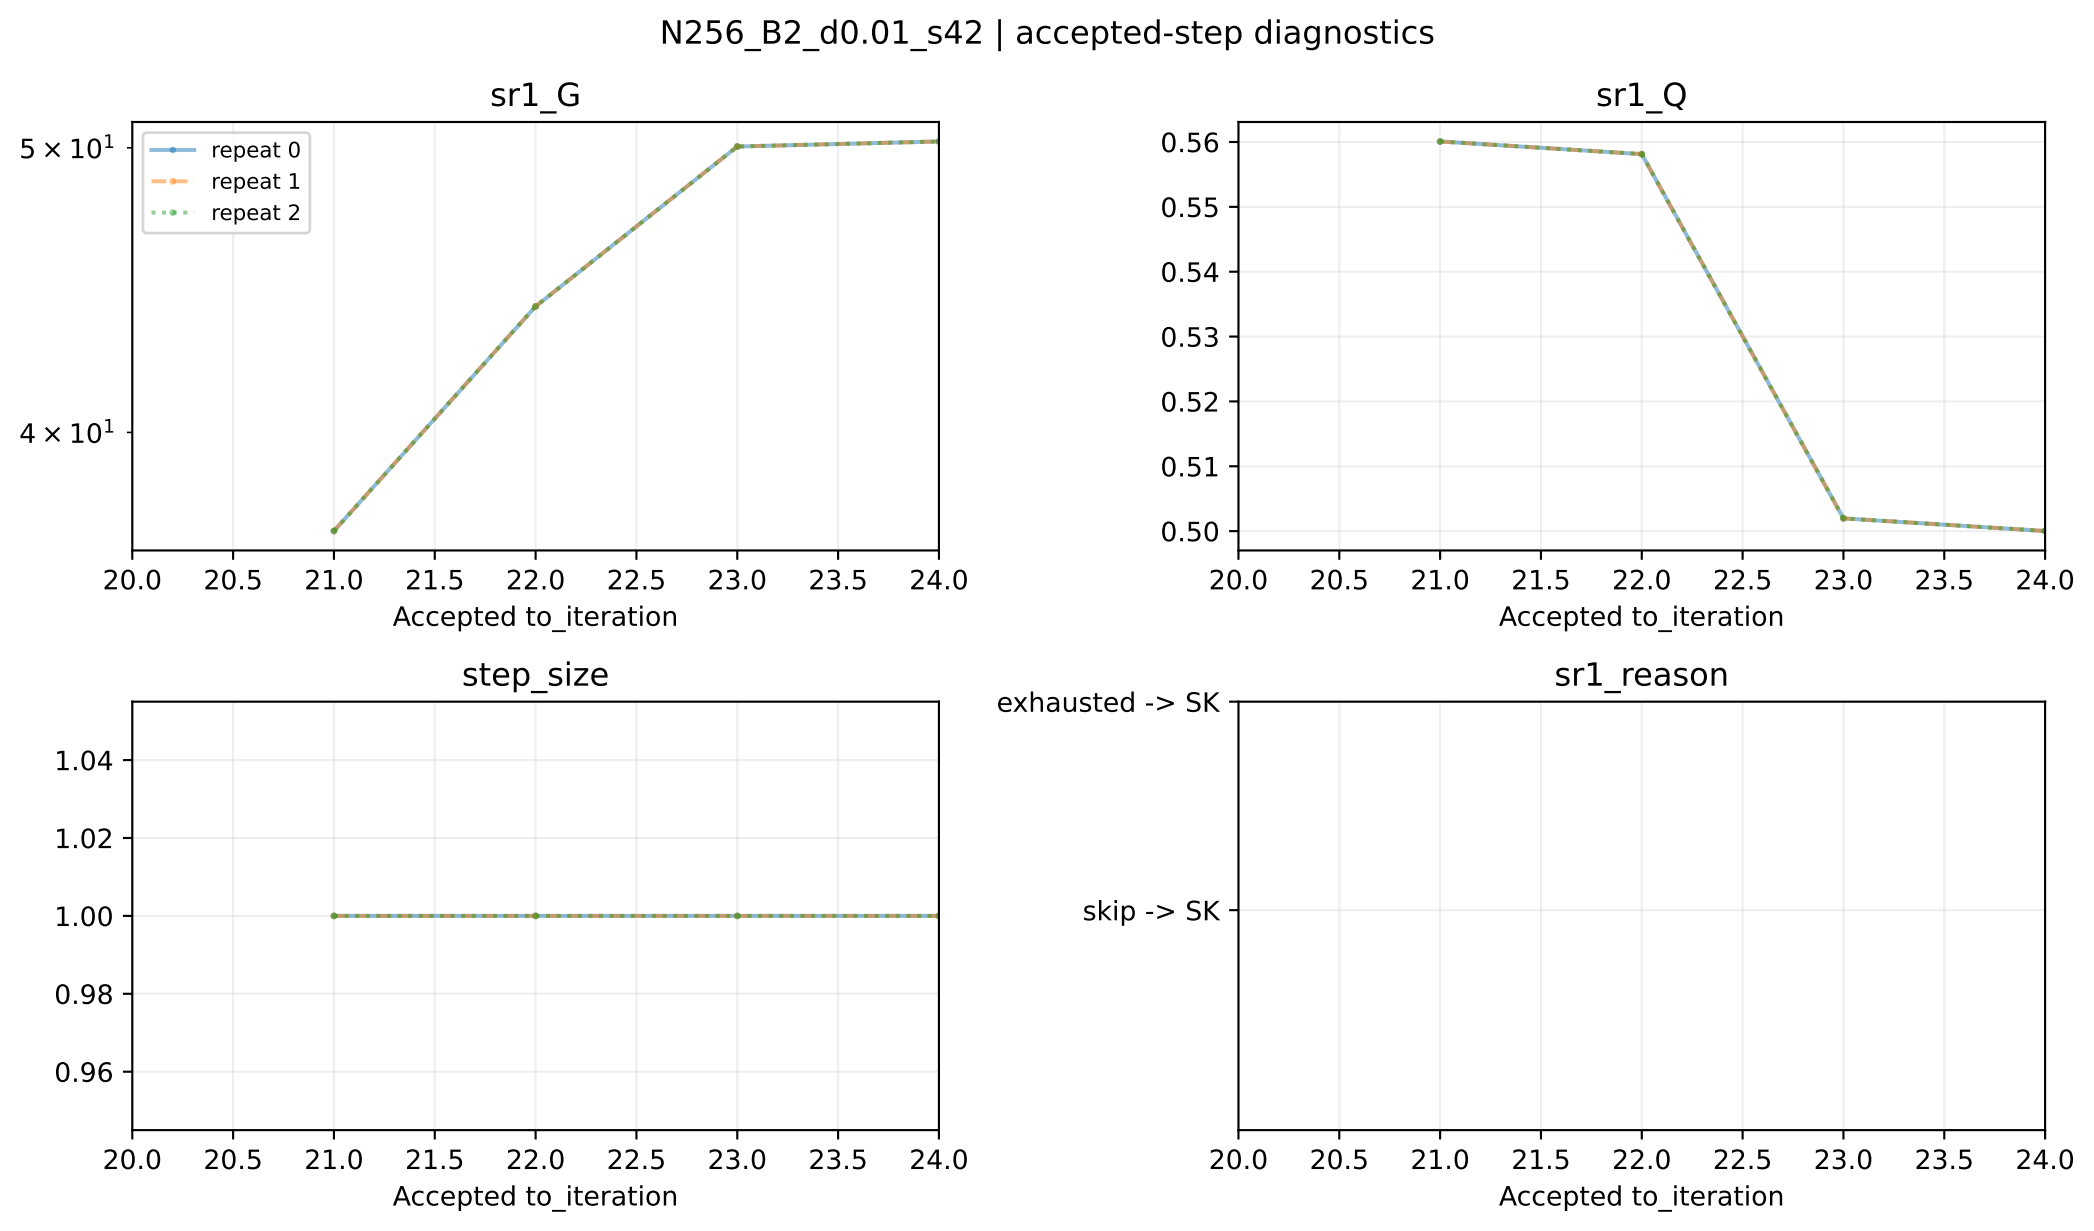
N256_B2_d0.01_s42 | accepted-step diagnostics
sr1_G
repeat 0
repeat 1
repeat 2
5×10^1
4×10^1
20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
Accepted to_iteration
sr1_Q
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.50
20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
Accepted to_iteration
step_size
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
Accepted to_iteration
sr1_reason
exhausted -> SK
skip -> SK
20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
Accepted to_iteration